
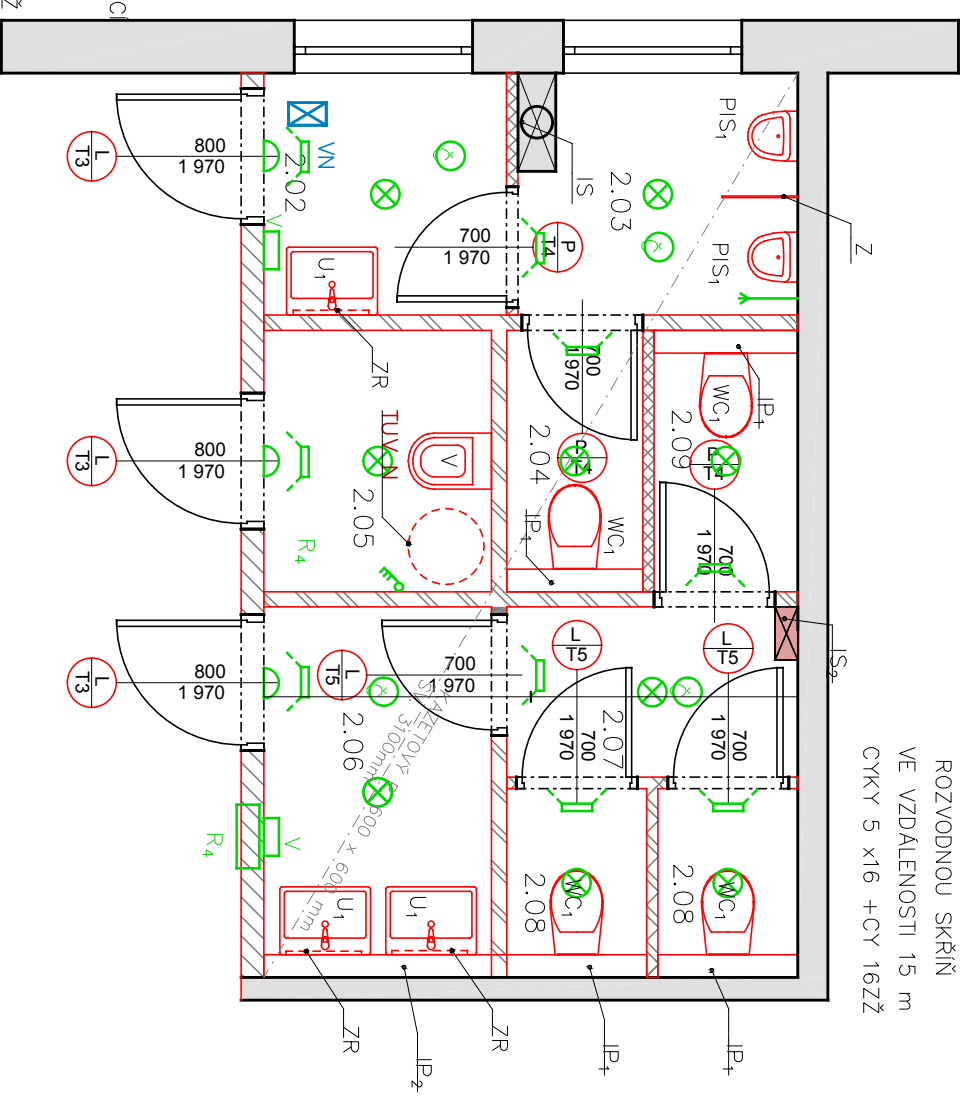
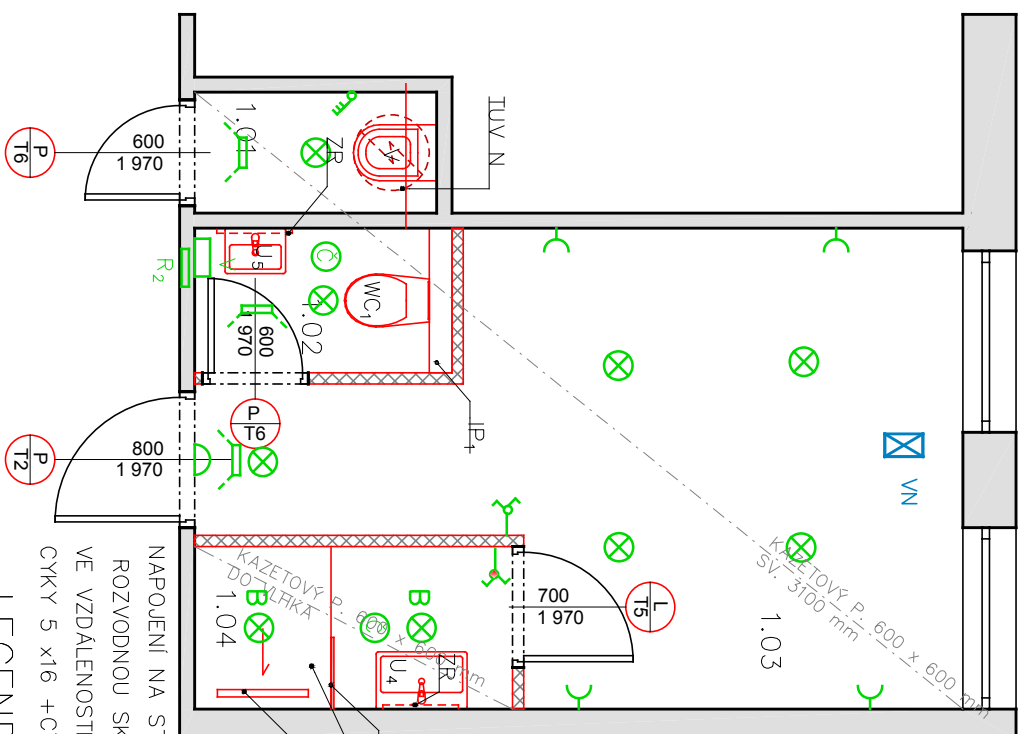


WC žáci, WC učitelé a úklid 2. a 3.NP –  
pavilon U1 :

Úklidové zázemí 1.NP – pavilon Šv

WC žáci a úklid 2.NP – pavilon Šv

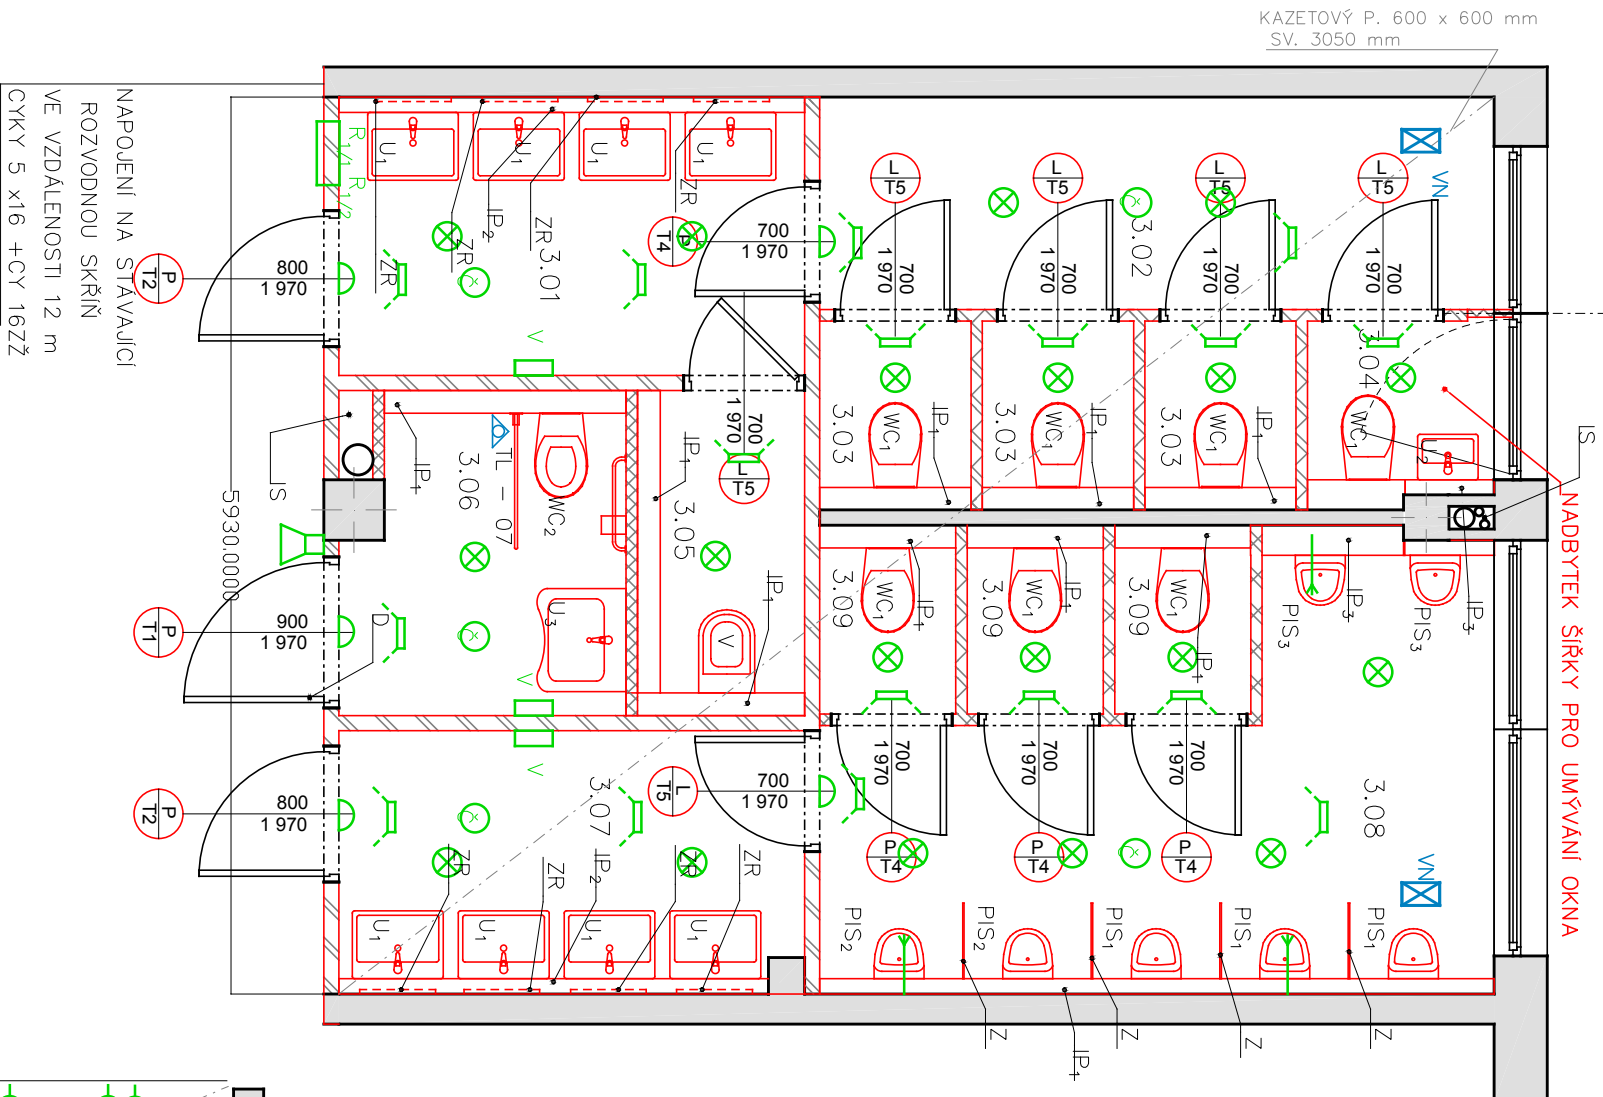


POZNÁMKA

- VEŠKERÉ ROZVODY ELEKTRO A VZDUCHOTECHNIKY BUDOU VEDENÝ V PODHLEDU.
- VEŠKERÉ ELEKTRICKÉ ROZVODY JSOU VEDENÝ VE DVOJIZOLAČNÍM KABELU 3 x 2,5 mm
- IS - INSTALAČNÍ ŠACHTA 300 x 225 mm
- IP<sub>1</sub> - INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNA VÝŠKY 1200 mm
- P<sub>2</sub> - INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNA VÝŠKY 600 mm

TEPLÁ VODA DO WC A KUCHYŇKY U ŘEDITELNY BUDE PROSTŘEDNICTVÍM EL. OHŘÍVAČE UMÍSTĚNÉHO VE 3. NP VE SKLADU. EL. OHŘÍVAČ SE NAPOJÍ KABELEM CYKY-J 3x2,5 Z ROZVADĚČE UMÍSTĚNÉHO NA CHODBĚ VE 3.NP-JIŠTĚNÍ V MÍSTĚ NÁPOJENÍ 1X16A/CHAR

Zázemí ředitelny  
2.NP – pavilon Šv

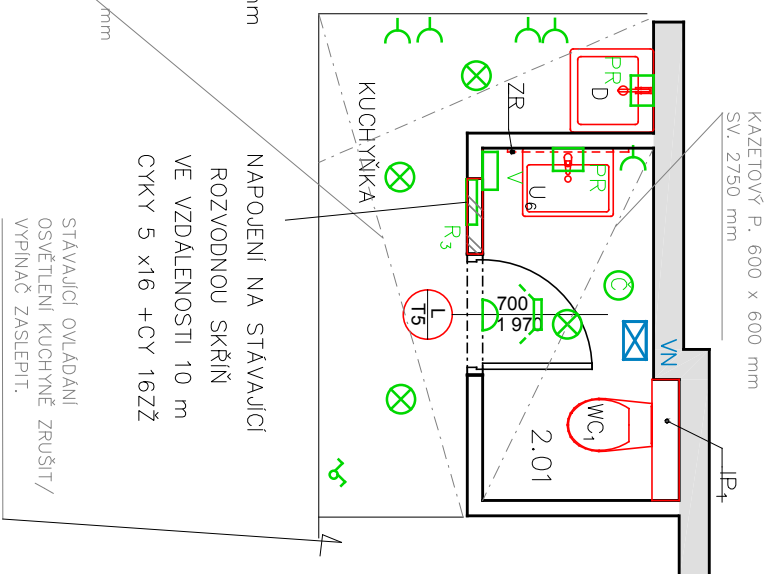

## LEGENDA

# ZAPUŠTĚNÝ ELEKTRICKÝ ROZVADĚČ

PRÚTOKOVÁ OHŘÍVACÍ BATERIE 230/3,5W

VYSOUŠEČ RUKOU 230/2,5 W

SÉRIOVÝ VYPÍNAČ 230V/10A,ŘAZ.Č.5, ZAP. POD  
OMÍTKU, IP44  
SÉRIOVÝ VYPÍNAČ , 230V/10A, ŘAZ.Č.5,POD OMÍTKU  
IP 20

VEST. LED SVITDLO 600x600,IP20/36W

VEST. LED SVITILLO 600X600, IP54, 36W

NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ SVÍTLIDLO LED 2W, PŘI  
VÝPADKU SVÍTÍ 1 HOD. S AUTOTESTEM,  
PIKTOGRAMEM OZNAČUJÍCÍM SMĚR ÚNIKU

POHYBOVÉ ČIDLO 230V/10A

VENTILATOR MIXVENT TD 350/125 – SILENT  
S TLUMIČI HLUKU MAA

7 SADA NOUZOVÉHO VOLÁNÍ WC-INVALIDÉ  
(TLAČÍTKO, TÁHLO, NAPAJEČ, SIGNALIZACE  
– ZVUKOVÁ, SVĚT.)

VÝPÍNAČ 400V/16A 3F ZAP.POD OMÍTKU

ČÍDLO PRO VZDUCHOTECHNIKU

# VÝVOD PRO NAPÁJENÍ OVLÁDÁNÍ PISOÁRŮ A BATERIE

ZÁSUJKA 2-NÁSOBNÁ, 230V/16A, S NATOČ.  
HORNÍMI DUTINKAMI

ČASŤ I –PAVLON U1, ŠV	
NÁZEV PROJEKTU : <b>ZŠ a MŠ 17.listopadu–rekonstrukce sociálních zařízení</b>	
MÍSTO STAVBY: <b>ZŠ a MŠ 17.listopadu</b>	
INVESTOR: <b>Město Koprivnice, Štefánikova 1163, Koprivnice, 742 21</b>	
PROJEKTANT: <b>Ing. Jan Kotulič</b>	
Osvoboditelů 1215,Koprivnice, 742 21	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: <b>Jan Kaldr ČKAIT: 1102671</b>	
MĚŘÍTKO: <b>1:50</b>	DATUM A Č. PD: <b>2d/2018</b>
FORMAT: <b>A3</b>	STUPEŇ: <b>DPS</b>
ČÍSLO VÝKRESU: <b>D.1.1.6</b>	NÁZEV VÝKRESU: <b>TZB Elektrorozvody</b>