





VODOVOD
PŮDORYS 1.NP

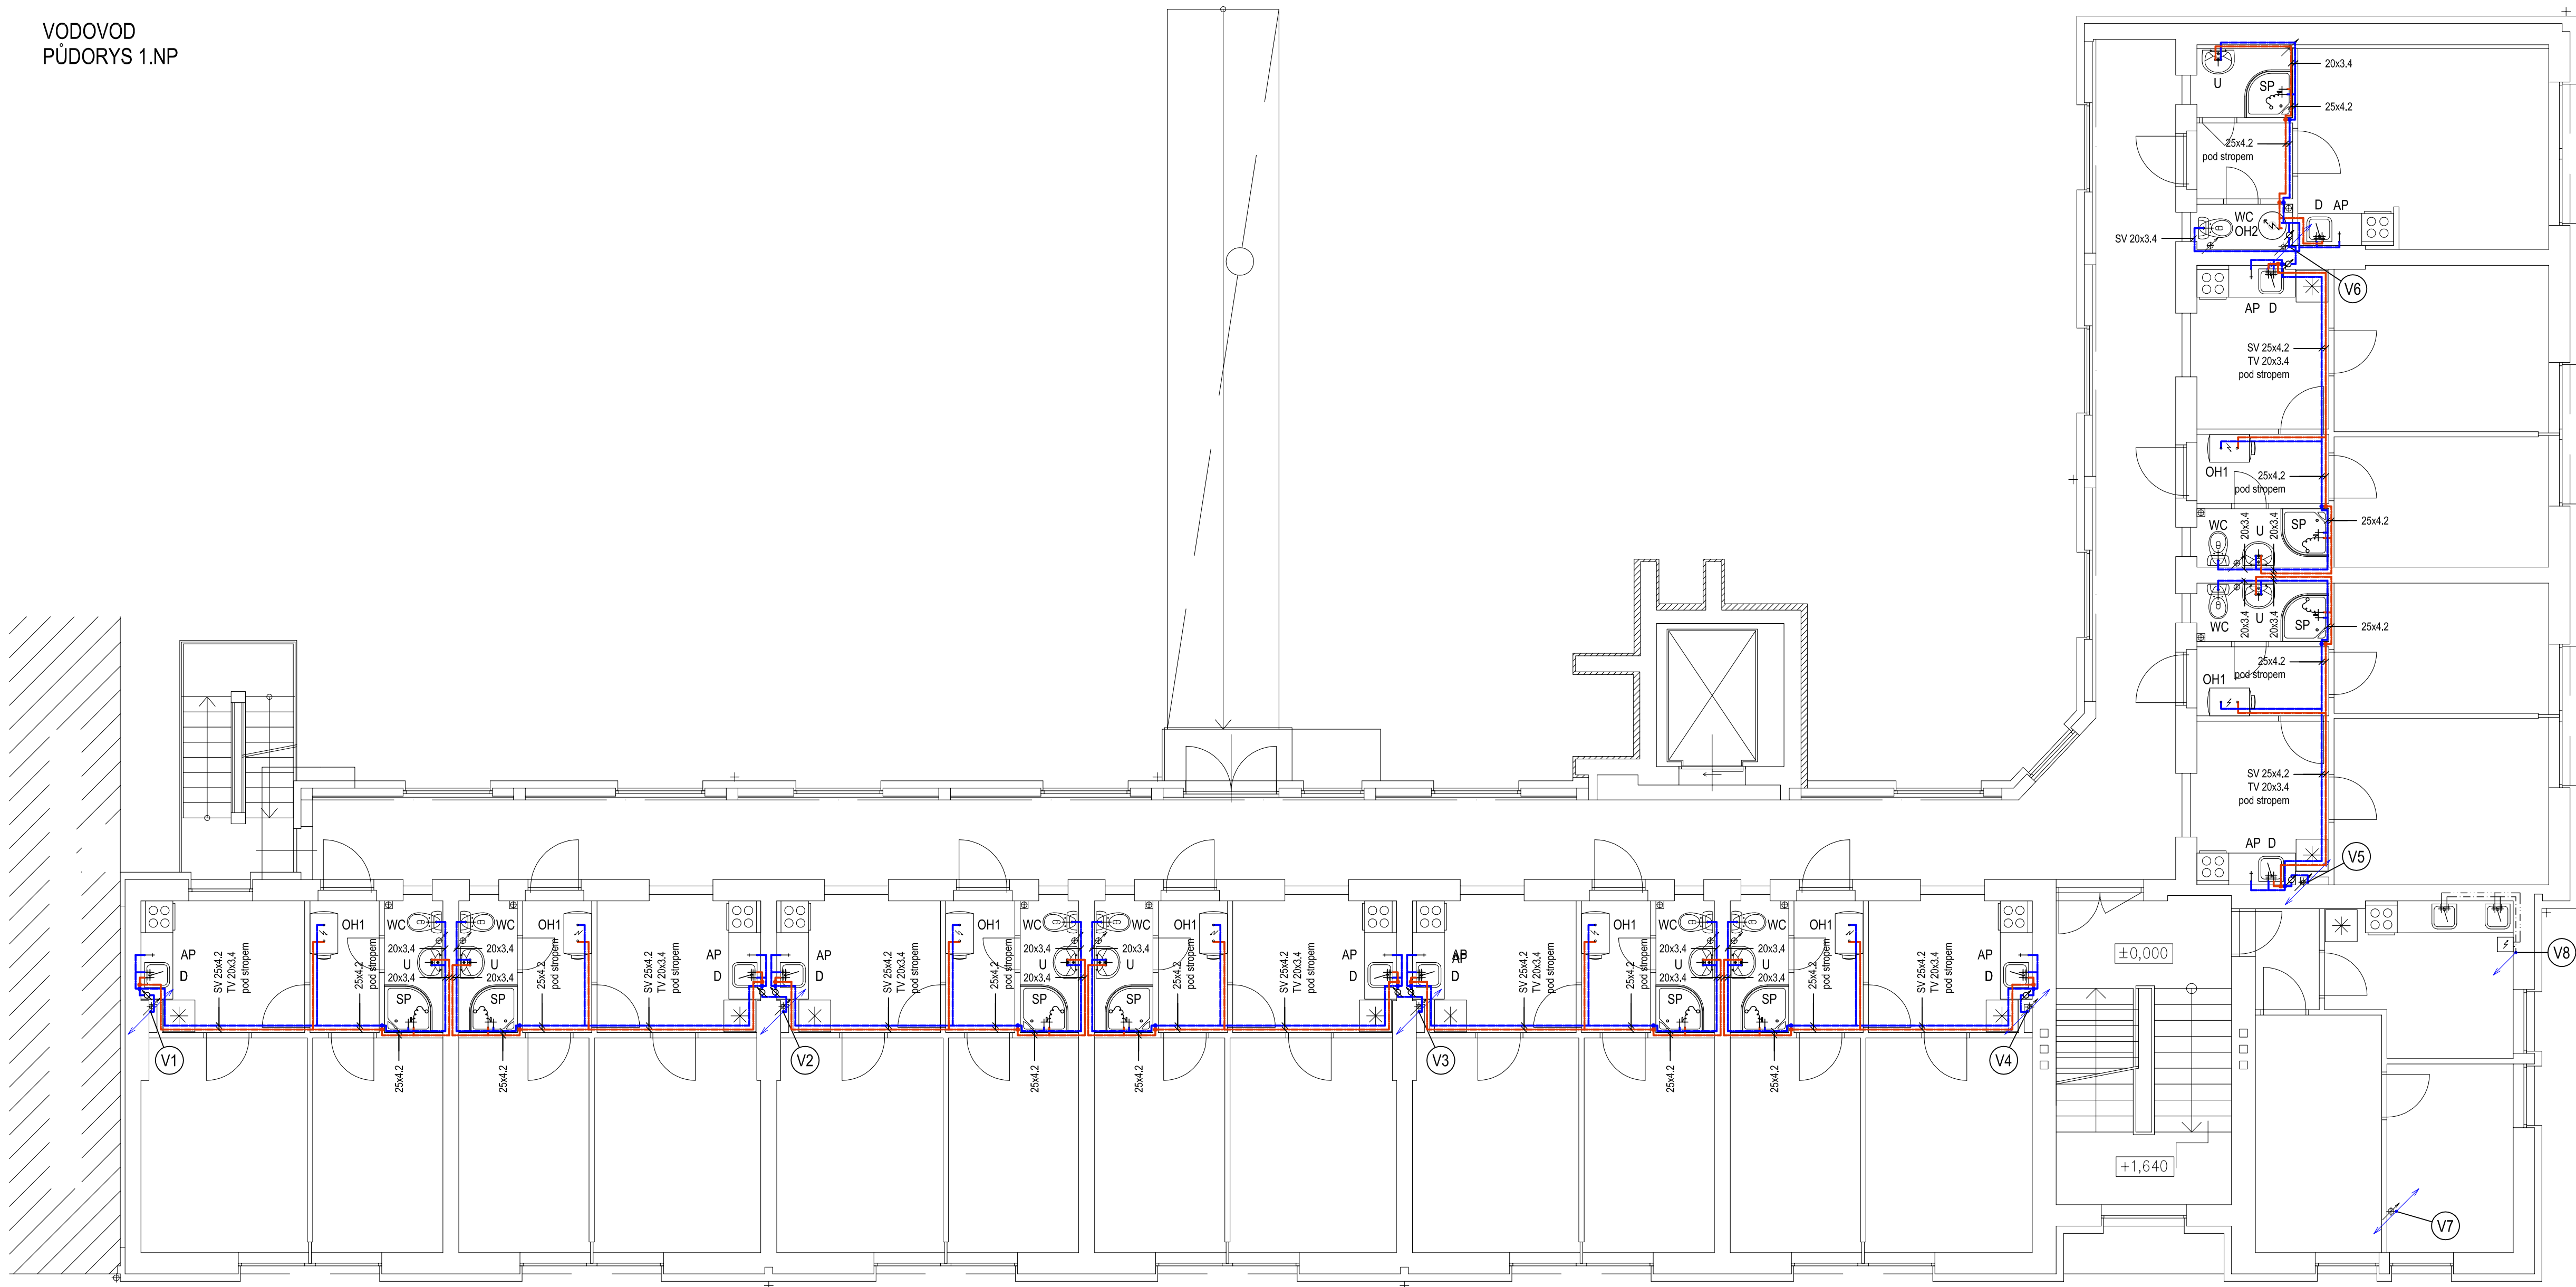

LEGENDA POTRUBÍ	
ZNAČKA	POPIS
	POTRUBÍ STUĐENÉ PITNÉ VODY - NOVÉ PP-R PN20
	POTRUBÍ TEPLÉ VODY - NOVÉ PP-R PN20
	POTRUBÍ STUĐENÉ A TEPLÉ VODY - STÁVAJÍCÍ

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ	
OZN.	POPIS
U	UMÝVADLO KERAMICKÉ ZAŘÍZOVACÍ ZAUVĚŘKA DN40, PAKOVÁ BATERIE
WC	ZACHOVÁ MŠK KOMBI ZADNÍ OTVOK DN10
SP	SPRCHOVÁ VANÍČKA ZAŘÍZOVACÍ ZAUVĚŘKA DN50, SPRCHOVÁ BATERIE
N	NEROZOVÝ DŘEZ KUCHYNSKÝ ZAŘÍZOVACÍ ZAUVĚŘKA DN50, DŘEŽOVÁ BATERIE
AP	AUTOMATICKÁ PRAČKA ZAŘÍZOVACÍ ZAUVĚŘKA DN50, VÝTOKOVÝ VENTIL
OH1	ELEKTŘICKÝ ZASOBŇOVÝ OHŘÍVAČ - NOVÝ OBJEM 100l, P = 2,2 kW
OH2	ELEKTŘICKÝ ZASOBŇOVÝ OHŘÍVAČ - NOVÝ OBJEM 15l, P = 2,2 kW
OH3	ELEKTŘICKÝ ZASOBŇOVÝ OHŘÍVAČ - STÁVAJÍCÍ OBJEM 15l, P = 2,2 kW

(V1) OZNAČENÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ VODOVODU

VZDÁLENOSTI PODPOR POTRUBÍ

VODOROVNÉ POTRUBÍ Ø 20 - 0,95 m
VODOROVNÉ POTRUBÍ Ø 25 - 1,00 m
VODOROVNÉ POTRUBÍ Ø 32 - 1,20 m
VODOROVNÉ POTRUBÍ Ø 40 - 1,30 m
VODOROVNÉ POTRUBÍ Ø 50 - 1,50 m

VZDÁLENOSTI PODPOR POTRUBÍ

SVISLÉ POTRUBÍ Ø 20 - 0,95 m
SVISLÉ POTRUBÍ Ø 25 - 1,00 m
SVISLÉ POTRUBÍ Ø 32 - 1,20 m
SVISLÉ POTRUBÍ Ø 40 - 1,40 m

IZOLACE POTRUBÍ

STUDENÁ VODA - PE TRUBICE - \varnothing 13 mm
TEPLÁ VODA - PE TRUBICE - \varnothing 20 mm

STAVEBNÍK	MĚSTO KOPŘIVNICE, ŠTEFÁNKOVA 1163/12, 742 21 KOPŘIVNICE	ZHOTOVIL  ENERGO - STEEL ENERGETICKÁ A PROJEKČNÍ CENTRUM VŘESINSKÁ 66/54 708 00 OSTRAVA – PORUBA	PROJEKTANT ING. JOLANTA SABELOVÁ
STAVBA	STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU – MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 650/11, KOPŘIVNICE		ZAK. ČÍSLO 473/2019
			STUPEŇ DSP + DPS
			MĚŘÍTKO 1:75 DATUM 08/2019
OBSAH	VODOVOD – PŮDORYS 1.NP		VÝKRES Č. KOPIE Č.
DIL	D.1.4.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		D.1.4.1–09

