



R1.3 – /stávající rozvaděč/ – doplnění

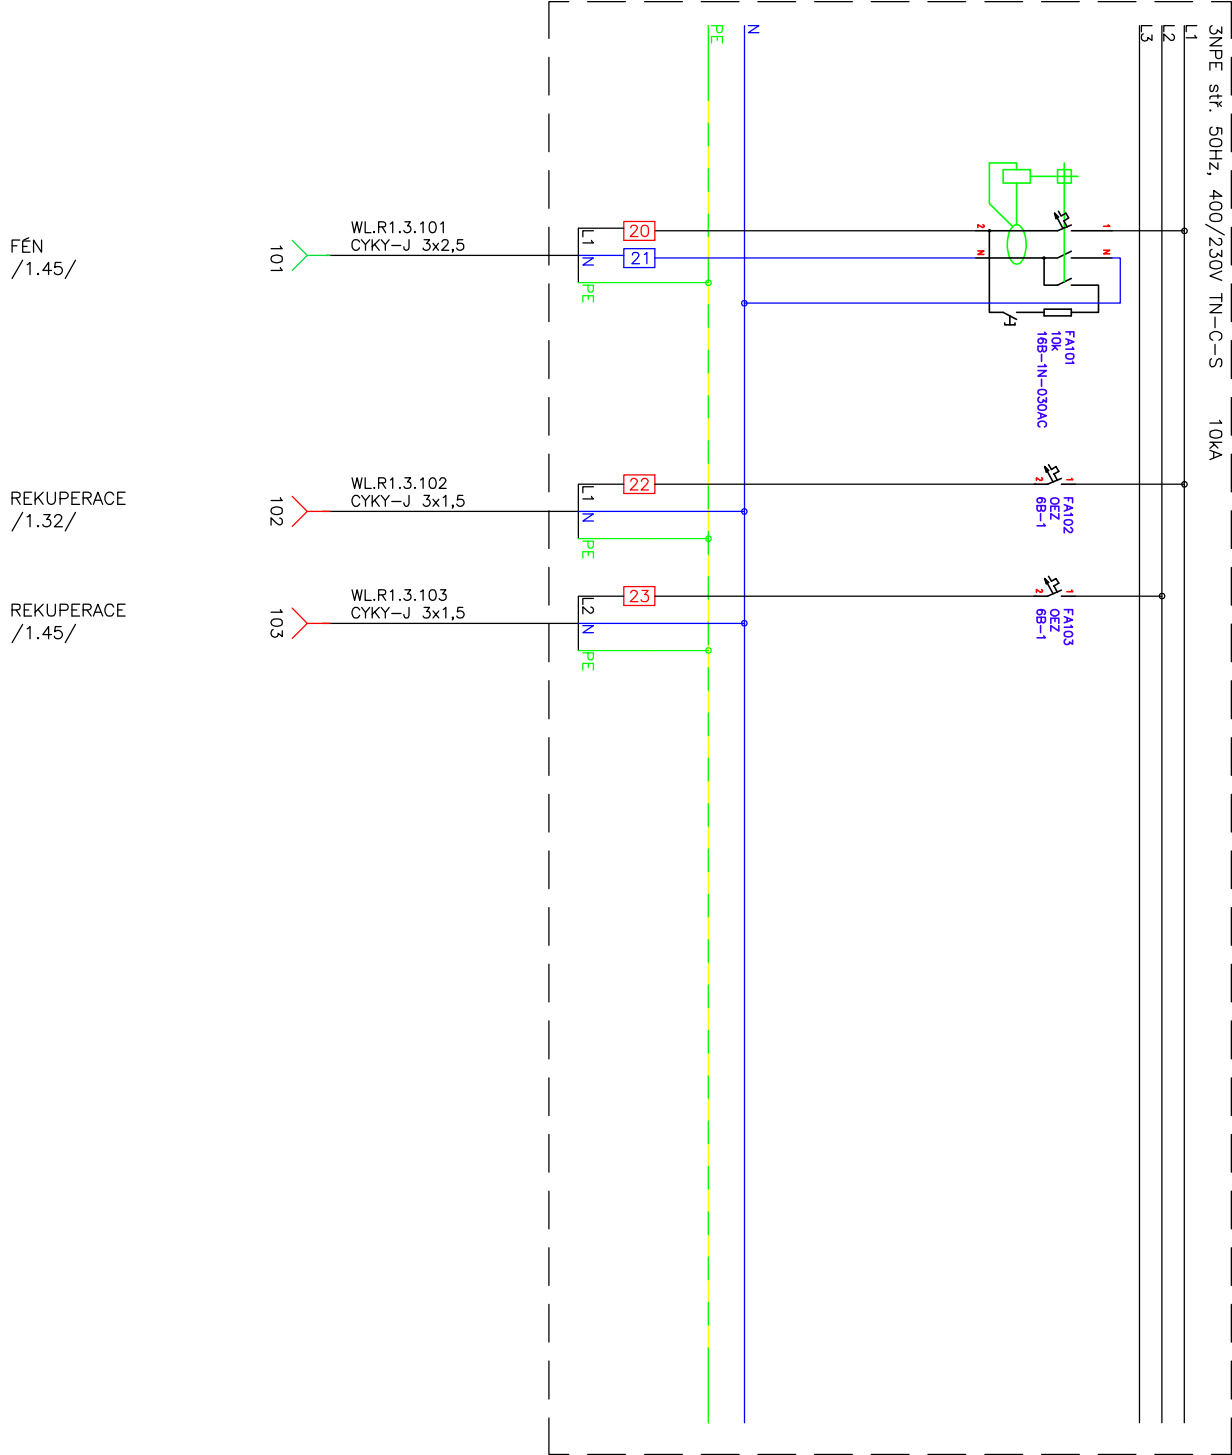

R1.5 – /stávající rozvaděč/ – doplnění

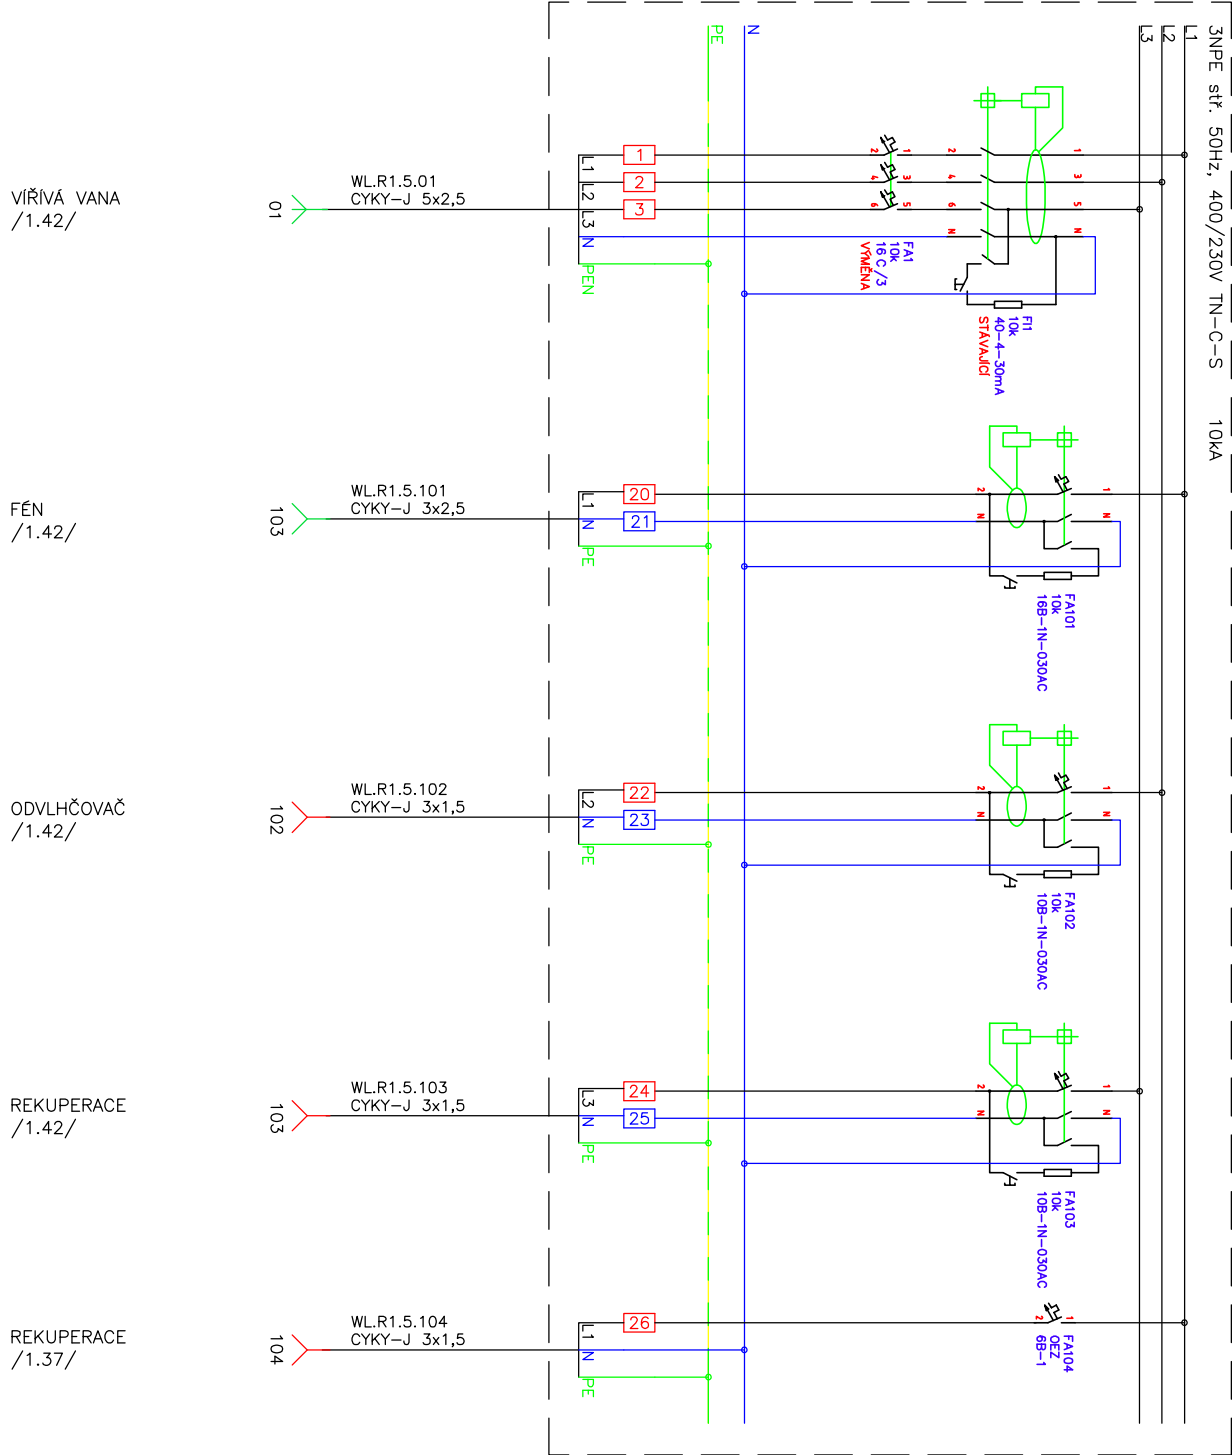

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE:

Rozvodné soustavy:
– 3NPE stř. 50Hz, 400/230V TN–S
Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude zajištěna v souladu s ČSN 33 2000–4–41 ed.3,
ČSN 33 2000–5–54 ed.3, a souvisejícími normami podle odkazů v těchto normách.
Ochrana při poruše je zajištěna ochranným pospojováním a automatickým odpojením od zdroje.
Ochrana před nebezpečným dotykem bude zajištěna izolací živých částí, kryty nebo přepážkami.
Zásuvkové okruhy (do 32A včetně) jsou navíc doplněny o doplňkovou ochranu proudovým chráničem s vybavovacím proudem 30mA.

LETNÍ STADION
rekonstrukce sociálních zařízení a šaten na tribuně

VYPRACOVAL	RADIM BLAŽÁK		KONTROLOVAL	RADIM BLAŽÁK							
MÍSTO	Kopřivnice, ul. Komenského 830/29, parc. č. 2432, k.ú. Kopřivnice				PARE						
INVESTOR	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice										
ČÁST	D.1.4.2	DATUM	10/2020	ZAKÁZKA	2020/160	STUPEŇ	DSP/DPS	FORMÁT	2xA4	MĚŘÍTKO	
ČÁST	SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA										ČÍSLO VÝKRESU
PŘÍLOHA	Rozvaděč R1.3, R1.5 - doplnění přístrojů										D.1.4.2-9

Radim Blážík, Dolany 589, 783 16 Dolany, mobil: 777 578 306, email: info@elektroblaták.cz