


RH – /stávající rozvaděč/ – doplnění

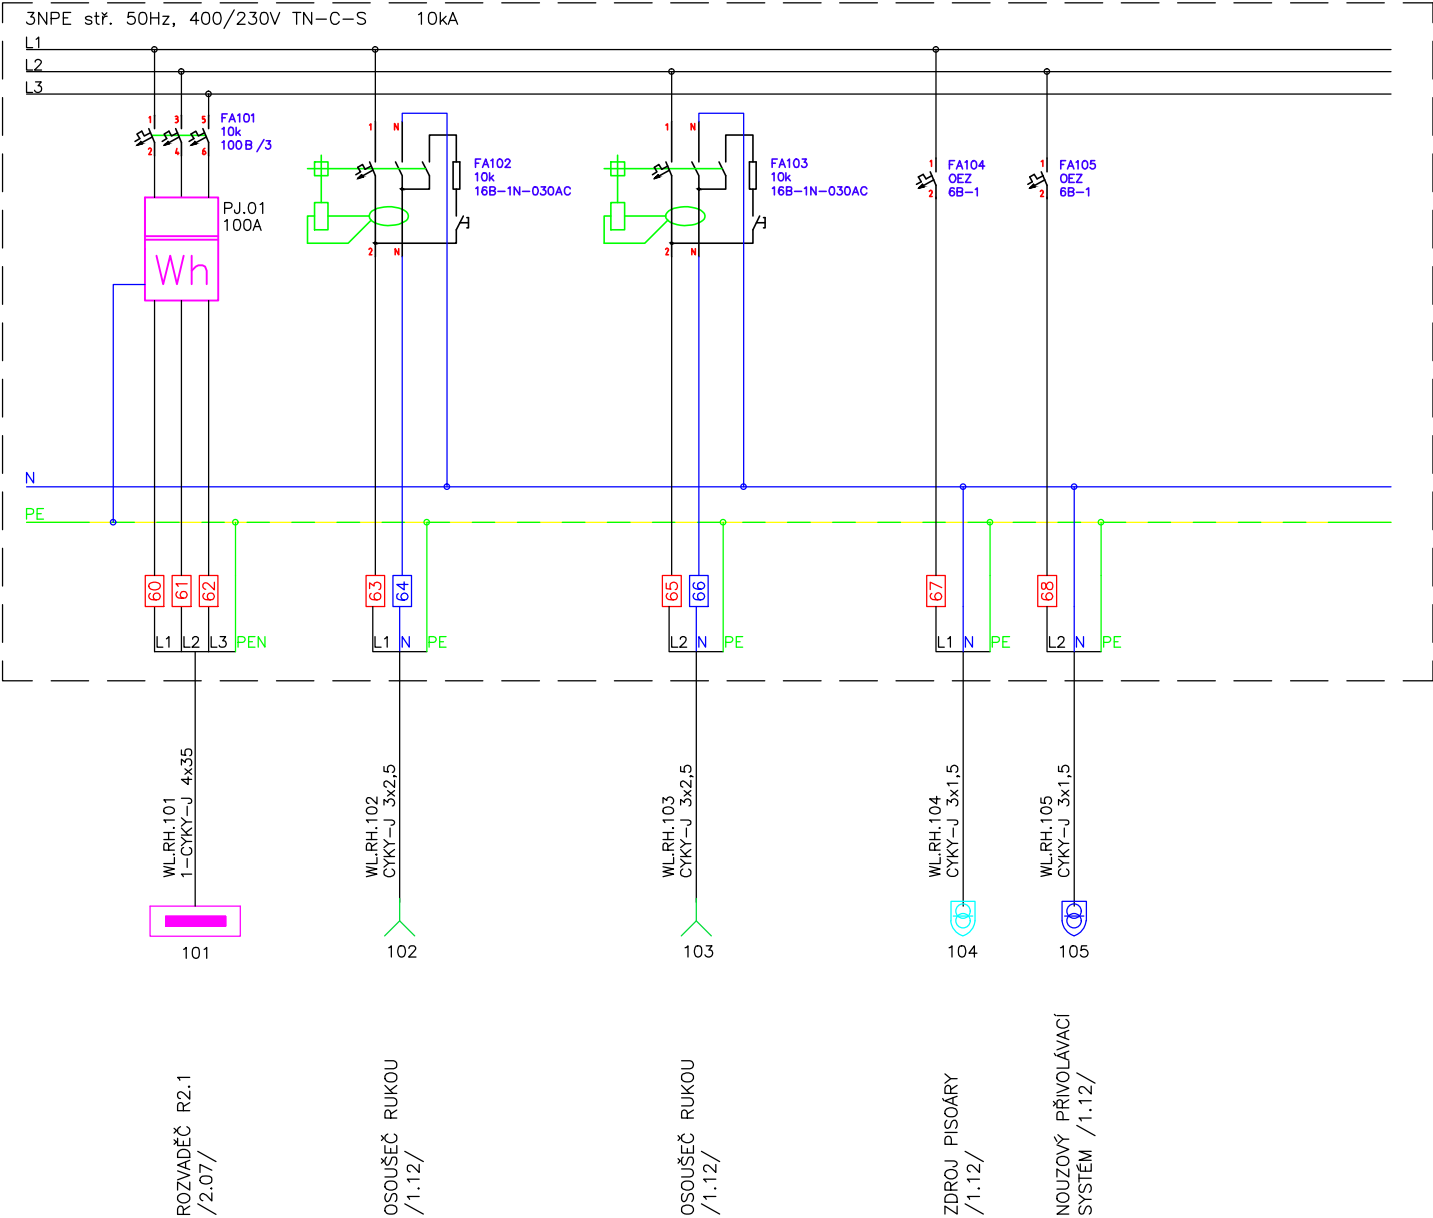

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE:

Rozvodné soustavy:
– 3NPE stř. 50Hz, 400/230V TN-C-S
Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude zajištěna v souladu s ČSN 33 2000–4–41 ed.3, ČSN 33 2000–5–54 ed.3, a souvisejícími normami podle odkazů v těchto normách.
Ochrana při poruše je zajištěna ochranným pospojováním a automatickým odpojením od zdroje.
Ochrana před nebezpečným dotykem bude zajištěna izolací živých částí, kryty nebo přepážkami.
Zásuvkové okruhy (do 32A včetně) jsou navíc doplněny o doplňkovou ochranu proudovým chráničem s vybavovacím proudem 30mA.

AKCE	LETNÍ STADION rekonstrukce sociálních zařízení a šaten na tribuně						 ELEKTRO BLAŽÁK OD NÁVRHU PO REALIZACI								
VYPRACOVAL	RADIM BLAŽÁK				KONTROLOVAL	RADIM BLAŽÁK									
MÍSTO							Kopřivnice, ul. Komenského 830/29, parc. č. 2432, k.ú. Kopřivnice			PARE					
INVESTOR							Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice								
ČÁST	D.1.4.2		DATUM	10/2020		ZAKÁZKA	2020/160		STUPEŇ	DSP/DPS		FORMÁT	2xA4		MĚŘITKO
ČÁST							SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA							ČÍSLO VÝKRESU	
PŘÍLOHA							Rozvaděč RH, doplnění přístrojů							D.1.4.2-8	

Radim Blažák, Dolany 589, 783 16 Dolany, mobil: 777 578 306, email: info@elektroblatak.cz