


ZŠ NÁMĚSTÍ BUDOVA A
(NENÍ SOUČÁSTÍ TOHOTO DÍLA)

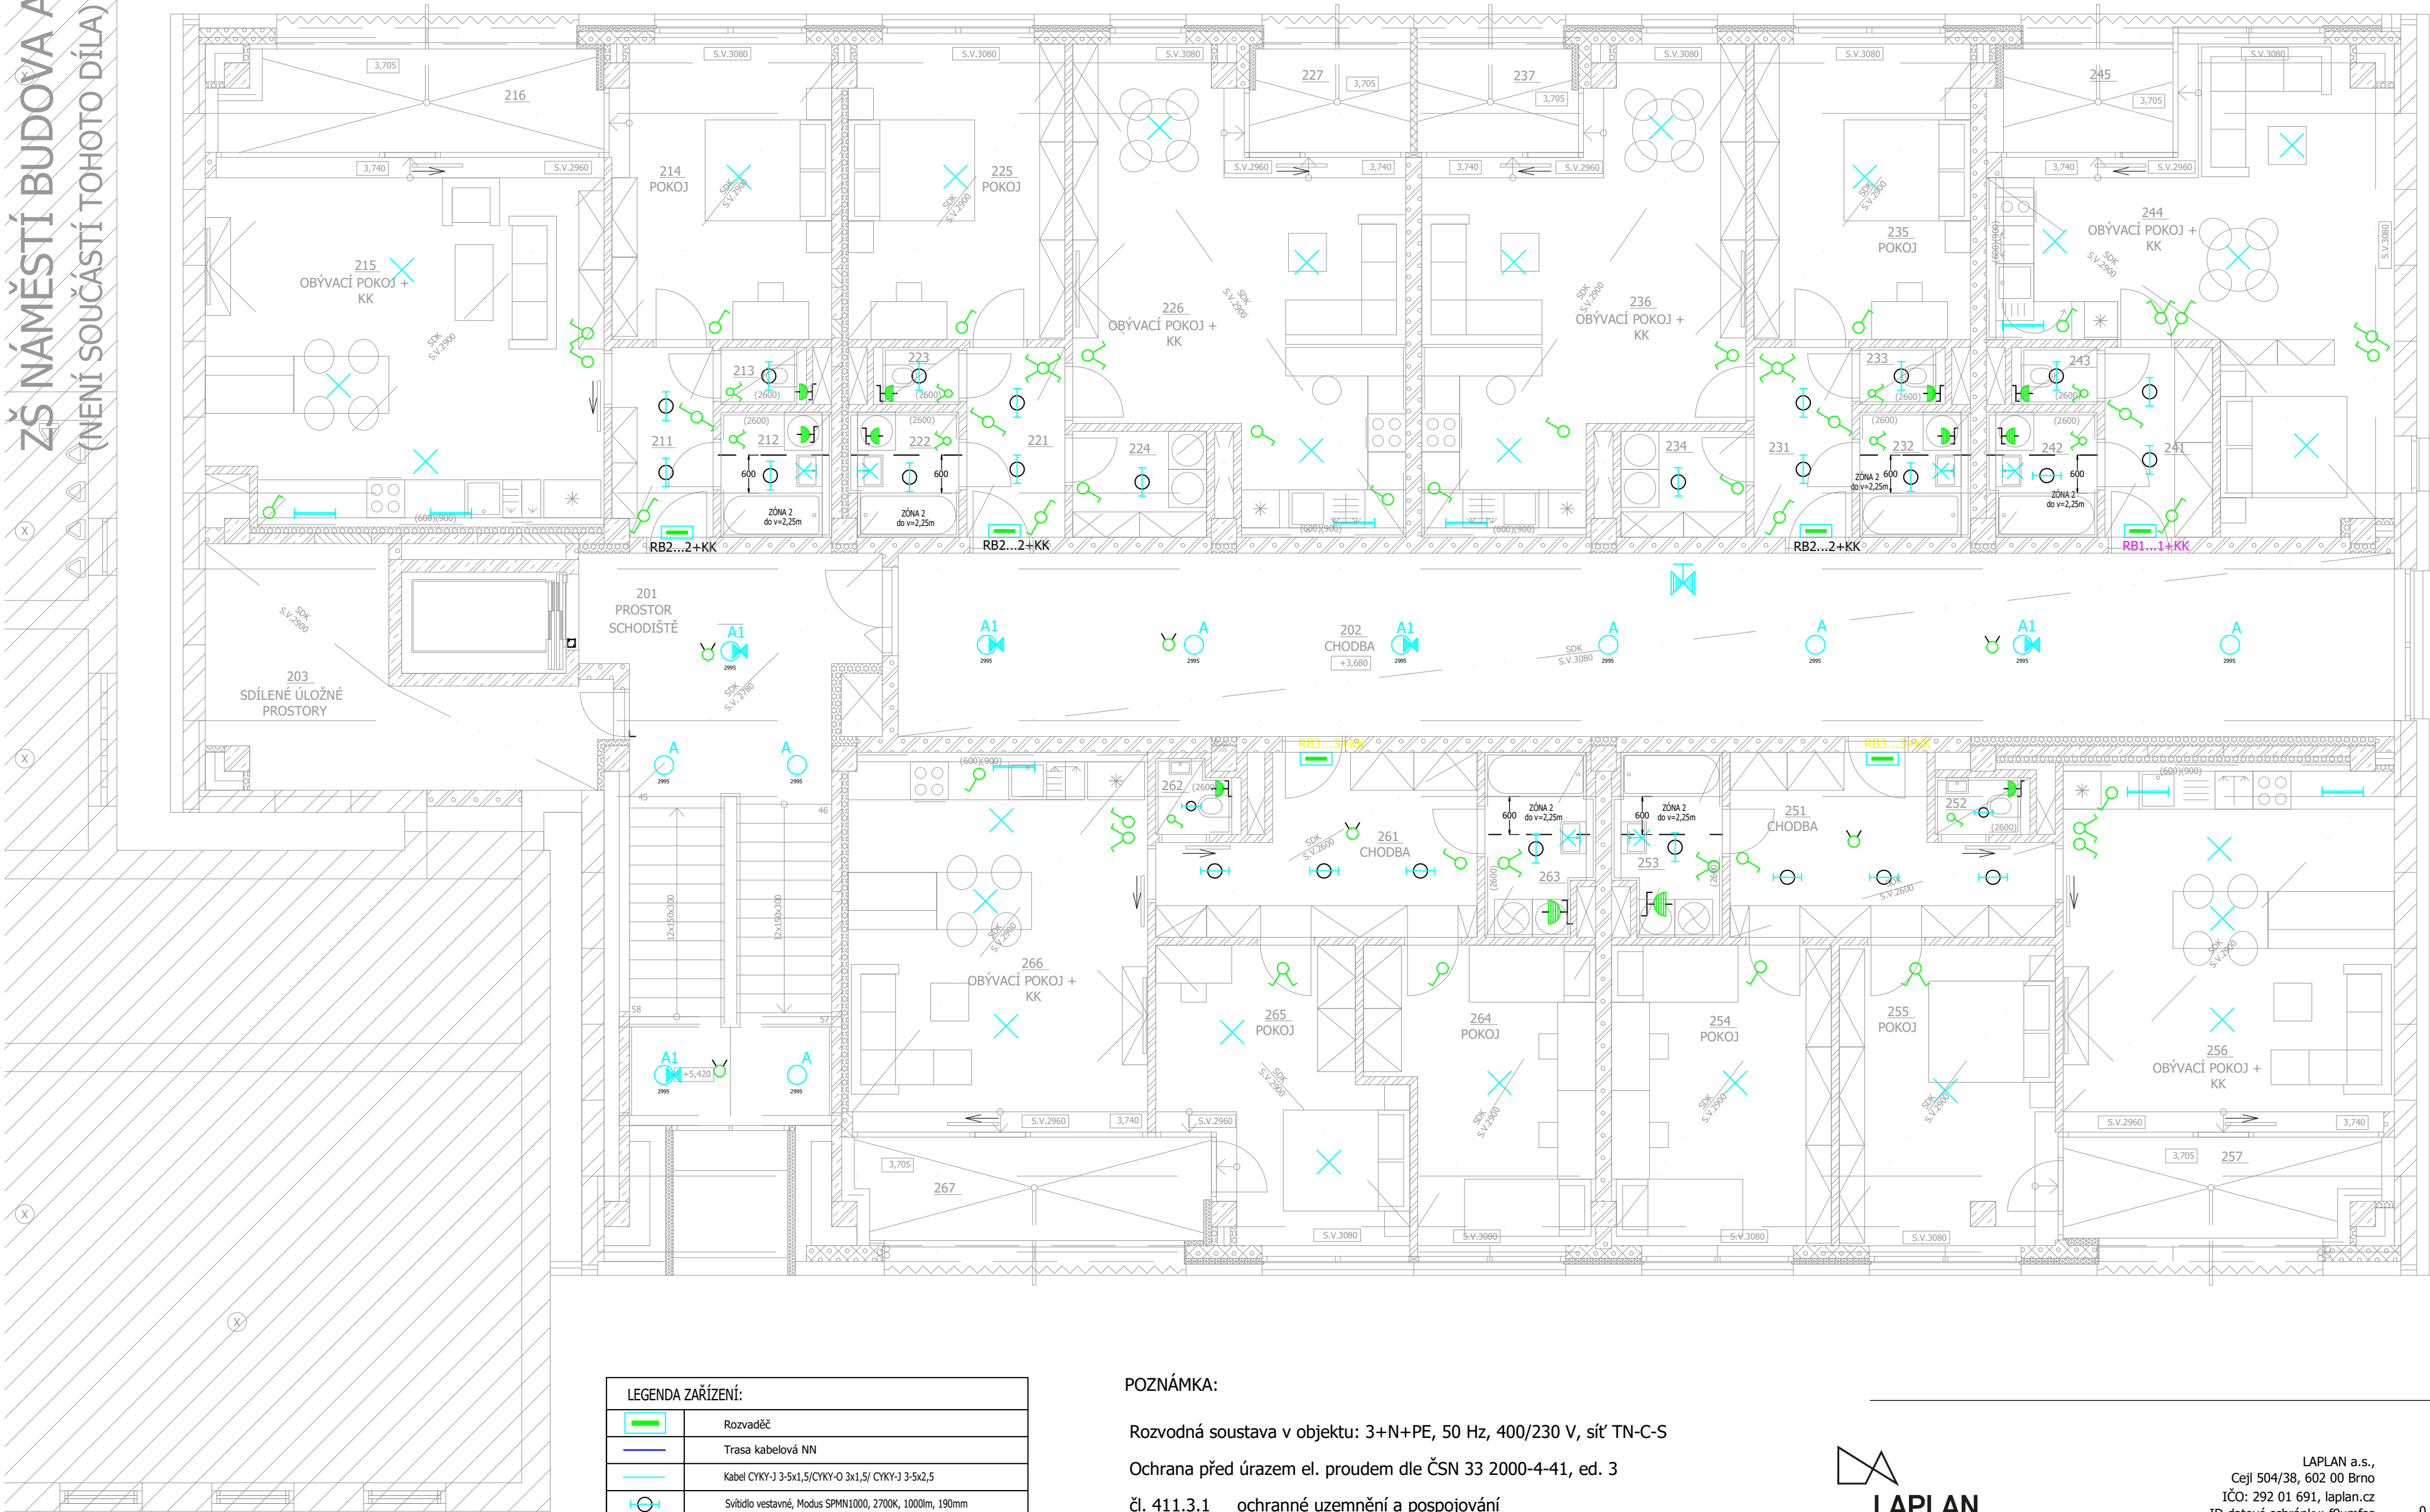

Označení svítidla	Světelné zdroje
A	1 x LED, 24W, 2840lm, Ra80, 4000K
A1	1 x LED, 24W, 440lm, Ra80, 4000K
B	1 x LEDLine, 27W, 4130lm, Ra80, 4000K
B1	1 x LEDLine, 27W, 440lm, Ra80, 4000K

LEGENDA ZAŘÍZENÍ:	
	Rozvaděč
	Trasa kabelová NN
	Kabel CYKY-J 3-5x1,5/CYKY-O 3x1,5/ CYKY-J 3-5x2,5
	Svítlidlo vestavné, Modus SPMN1000, 2700K, 1000lm, 190mm
	Svítlidlo přisazené, dle výběru investora, příp. objímka se žárovkou
	Svítlidlo pod kuchyňskou linku, např. DIANA ART LED/12W/230V 3000K
	Pospojování neživých částí, vodič H07V-K 4
	Kabelový vývod 400V a 230V
	MET Hlavní ochranná přípojnice umístěná pod R
	OVLADAČ JEDNOPÓLOVÝ, ŘAZENÍ Č. 1
	OVLADAČ STŘÍDAVÝ, ŘAZENÍ Č. 6
	OVLADAČ SERIOVÝ, ŘAZENÍ Č. 5
	OVLADAČ KRÍŽOVÝ, ŘAZENÍ Č. 7
	OVLADAČ STŘÍDAVÝ DVOJITÝ, ŘAZENÍ Č. 6+6

POZNÁMKA:

Rozvodná soustava v objektu: 3+N+PE, 50 Hz, 400/230 V, síť TN-C-S

Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41, ed. 3

čl. 411.3.1 ochranné uzemnění a pospojování

čl. 411.3.2 automatické odpojení v případě poruchy

čl. 411.3.3 doplňkové ochrany - proudový chránič

čl. 411.4 síť TN

Spínače umístěny ve výšce 1,2m nad podlahou.

Zásuvky umístěny ve výšce 0,3m nad podlahou.

Rozvody jsou uloženy ve zdech a nad podhledy.



LAPLAN

Rekonstrukce přístavby ZŠ Náměstí na byty -
projektová dokumentace - III

Název stavby

k.ú. Kopřivnice, parc. č. 1947/1, 1947/2, Husova 340/2, 74221 Kopřivnice

Místo

Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 74221 Kopřivnice

Stavebník

SO.01 - bytový dům, rampa (vč. opěrných zdí)

Stavební objekt

D.1.4.4 Silnoproud

Část dokumentace

DUR+DSP

Stupeň dokumentace

SVĚTELNÉ ROZVODY 2.NP

Název výkresu

07

Číslo výkresu

1:75

Měřítko

00

Revize

A1

Formát

08/2023

Datum

mm

07-2302

Číslo zakázky

Sada

LAPLAN a.s.,
Cejl 504/38, 602 00 Brno
IČO: 292 01 691, laplan.cz
ID datové schránky: f9umsfq

0,000 = 333,67 m n. m. - B.p.v.

Ing. Marián Varjú

Projektant HIP

Martin Příkryl

Vypracoval

ing. Kateřina Svobodová, ČKAIT 1004629

Odpovědný projektant