PŮDORYS 4.NP

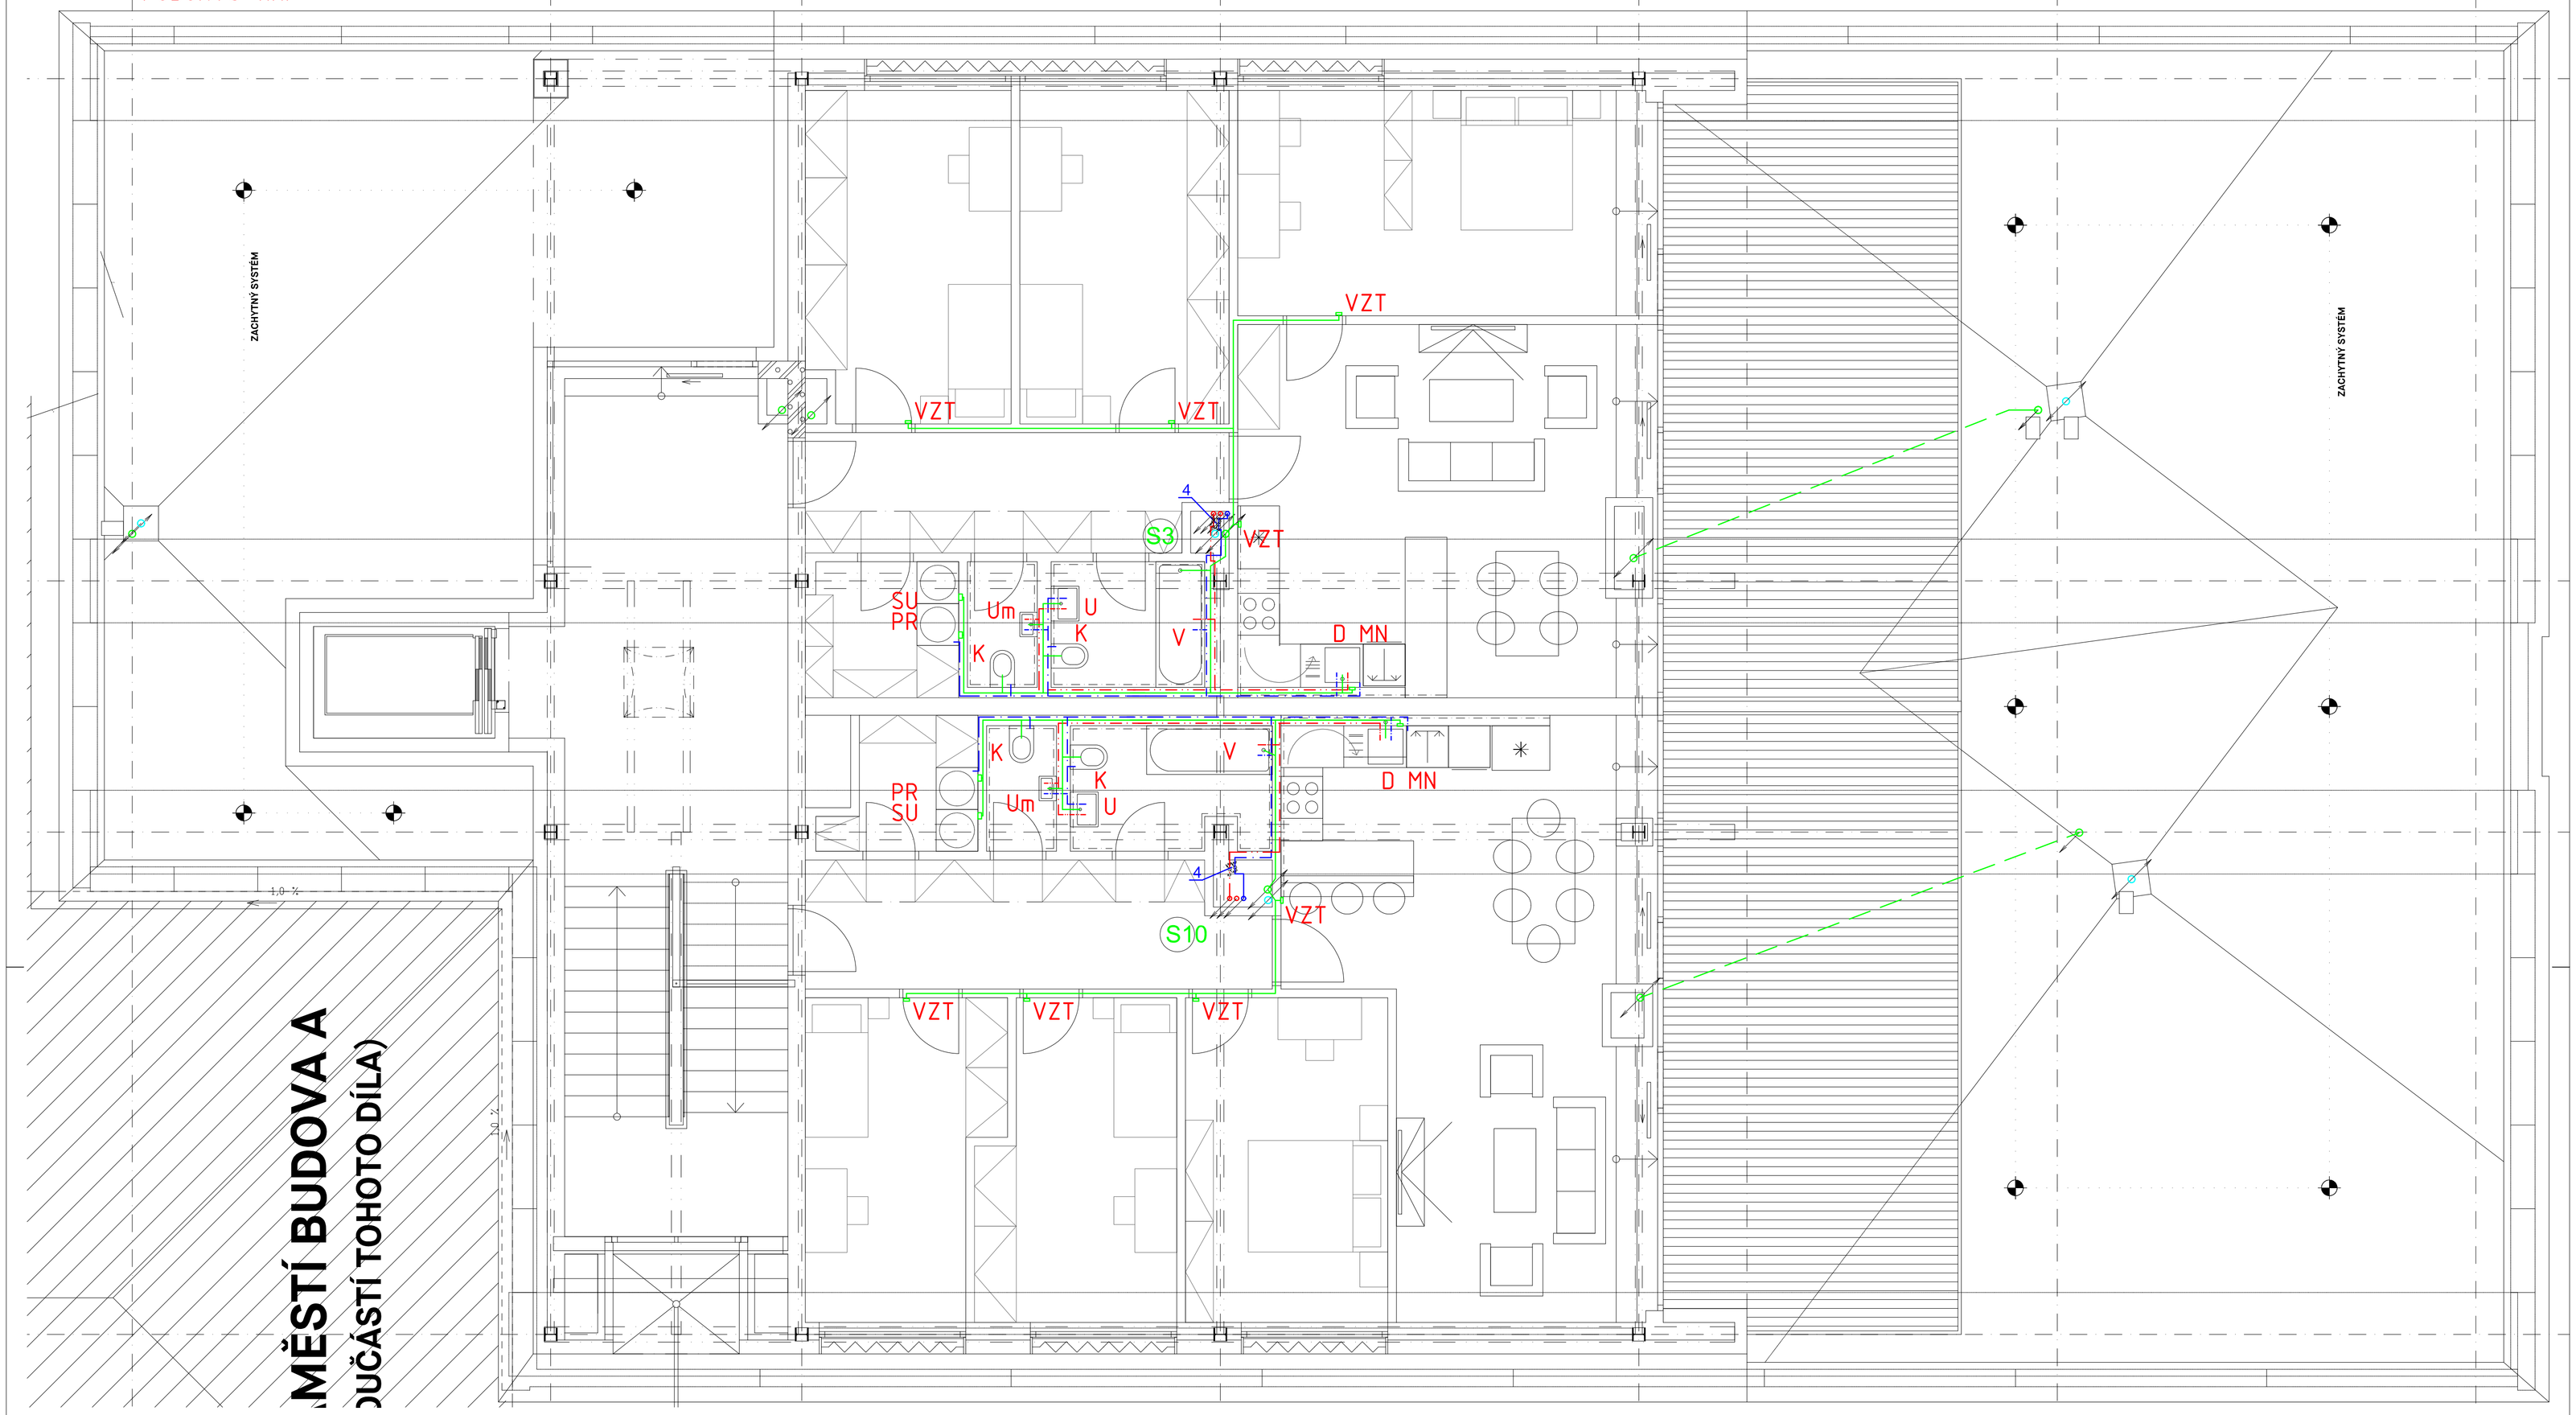

POZNÁMKA:
Všechny volně vedené rozvody technických zařízení (zdravotní instalace, elektroinstalace, topení apod.) budou v místech prostupů požárně dělícími konstrukcemi utěsněny protipožárními ucpávkami v souladu s čl. 6.2 ČSN 73 0810 na požadovanou požární odolnost požárně dělících konstrukcí pro přilehlý požární úsek

LEGENDA ZAŘÍZENÍ

4 PODRUŽNÉ MĚŘENÍ SV+TV PRO BJ V NICE S DVÍŘKY
4xKU 20 S VYP. + 2xVODOMĚR DN15 S DÁLKOVÝM ODPOČTEM
+ 2xZPĚTNÁ KLAPKA DN20

Ⓗ HYDRANT D25 S TVAROVĚ STÁLOU HADICÍ 30 m;
SKŘÍŇ 700x700x210 mm, LAKOVANÁ ČERVENÁ, DVEŘE PLNÉ

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

U - umyvadlo (2x rohový ventil DN15 + stojánková baterie)
D - dřez (2x rohový ventil DN15 + stojánková baterie idřezová)
MN- myčka (1x rohový ventil DN20 + podomítková zápachová uzávěrka DN50)
K - klozet závěsný (záv. modul+mísa+sedátko+tlačítko)
S - sprcha (páková baterie nástěnná s příslušenstvím + sprchová vanička + zástěna s dveřmi)
V - vana (páková baterie nástěnná s příslušenstvím + sysfon samočistící DN50)
PR- pračka (1x rohový ventil DN20 + podomítková zápachová uzávěrka DN50)
VI - výlevka odpad DN50 (1x rohový ventil DN15 + nádržka horní + nástěnná baterie páková)
VZT - zápachová uzávěrka DN32 pro odvod kondenzátu, podomítková

LEGENDA POTRUBÍ

- POŽÁRNÍ VODA - POZINK - IZOLACE
- STUDENÁ VODA - PPR - IZOLACE
- TEPLÁ VODA - PPR - IZOLACE
- CIRKULACE - PPR - IZOLACE
- VNITŘNÍ PŘIPOJOVACÍ A ODPADNÍ POTRUBÍ - HT, STUPAČKY S ÚTLUMEM HLUKU
- ODPADNÍ POTRUBÍ - HT (VEDENO POD STROPEM) S ÚTLUMEM HLUKU
- DEŠŤOVÉ POTRUBÍ - HT (VEDENO POD STROPEM) STUPAČKY S ÚTLUMEM HLUKU

LAPLAN

LAPLAN a.s., Cejl 504/38, 602 00 Brno

IČO: 292 01 691, laplan.cz
ID datové schránky: f9umfsq

Rekonstrukce přístavby ZŠ Náměstí na byty - projektová dokumentace - III

Název stavby	
k.ú. Kopřivnice, parc. č. 1947/1, 1949, Husova 340/2, 74221 Kopřivnice	
Místo	
Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 74221 Kopřivnice	
Stavebník	
SO.01 - bytový dům	
Stavební objekt	
D.1.4.2-Zdravotně technické instalace	
Část dokumentace	
dur+dsp	
Stupeň dokumentace	
PŮDORYS 4.NP	1:50 / 8*A4
Název výkresu	Měřítko / Formát
05 / 00 / 9/2023	mm / 07_2302
Číslo výkresu / Revize / Datum	Kótováno / Číslo zakázky / Sada

0,000 = 333,67 m n. m. - B.p.v.

Ing. Marián Varjú
Projektant HIP

Ing. Petr Poláček
Vypracoval

Ing. Petr Poláček
Odpovědný projektant