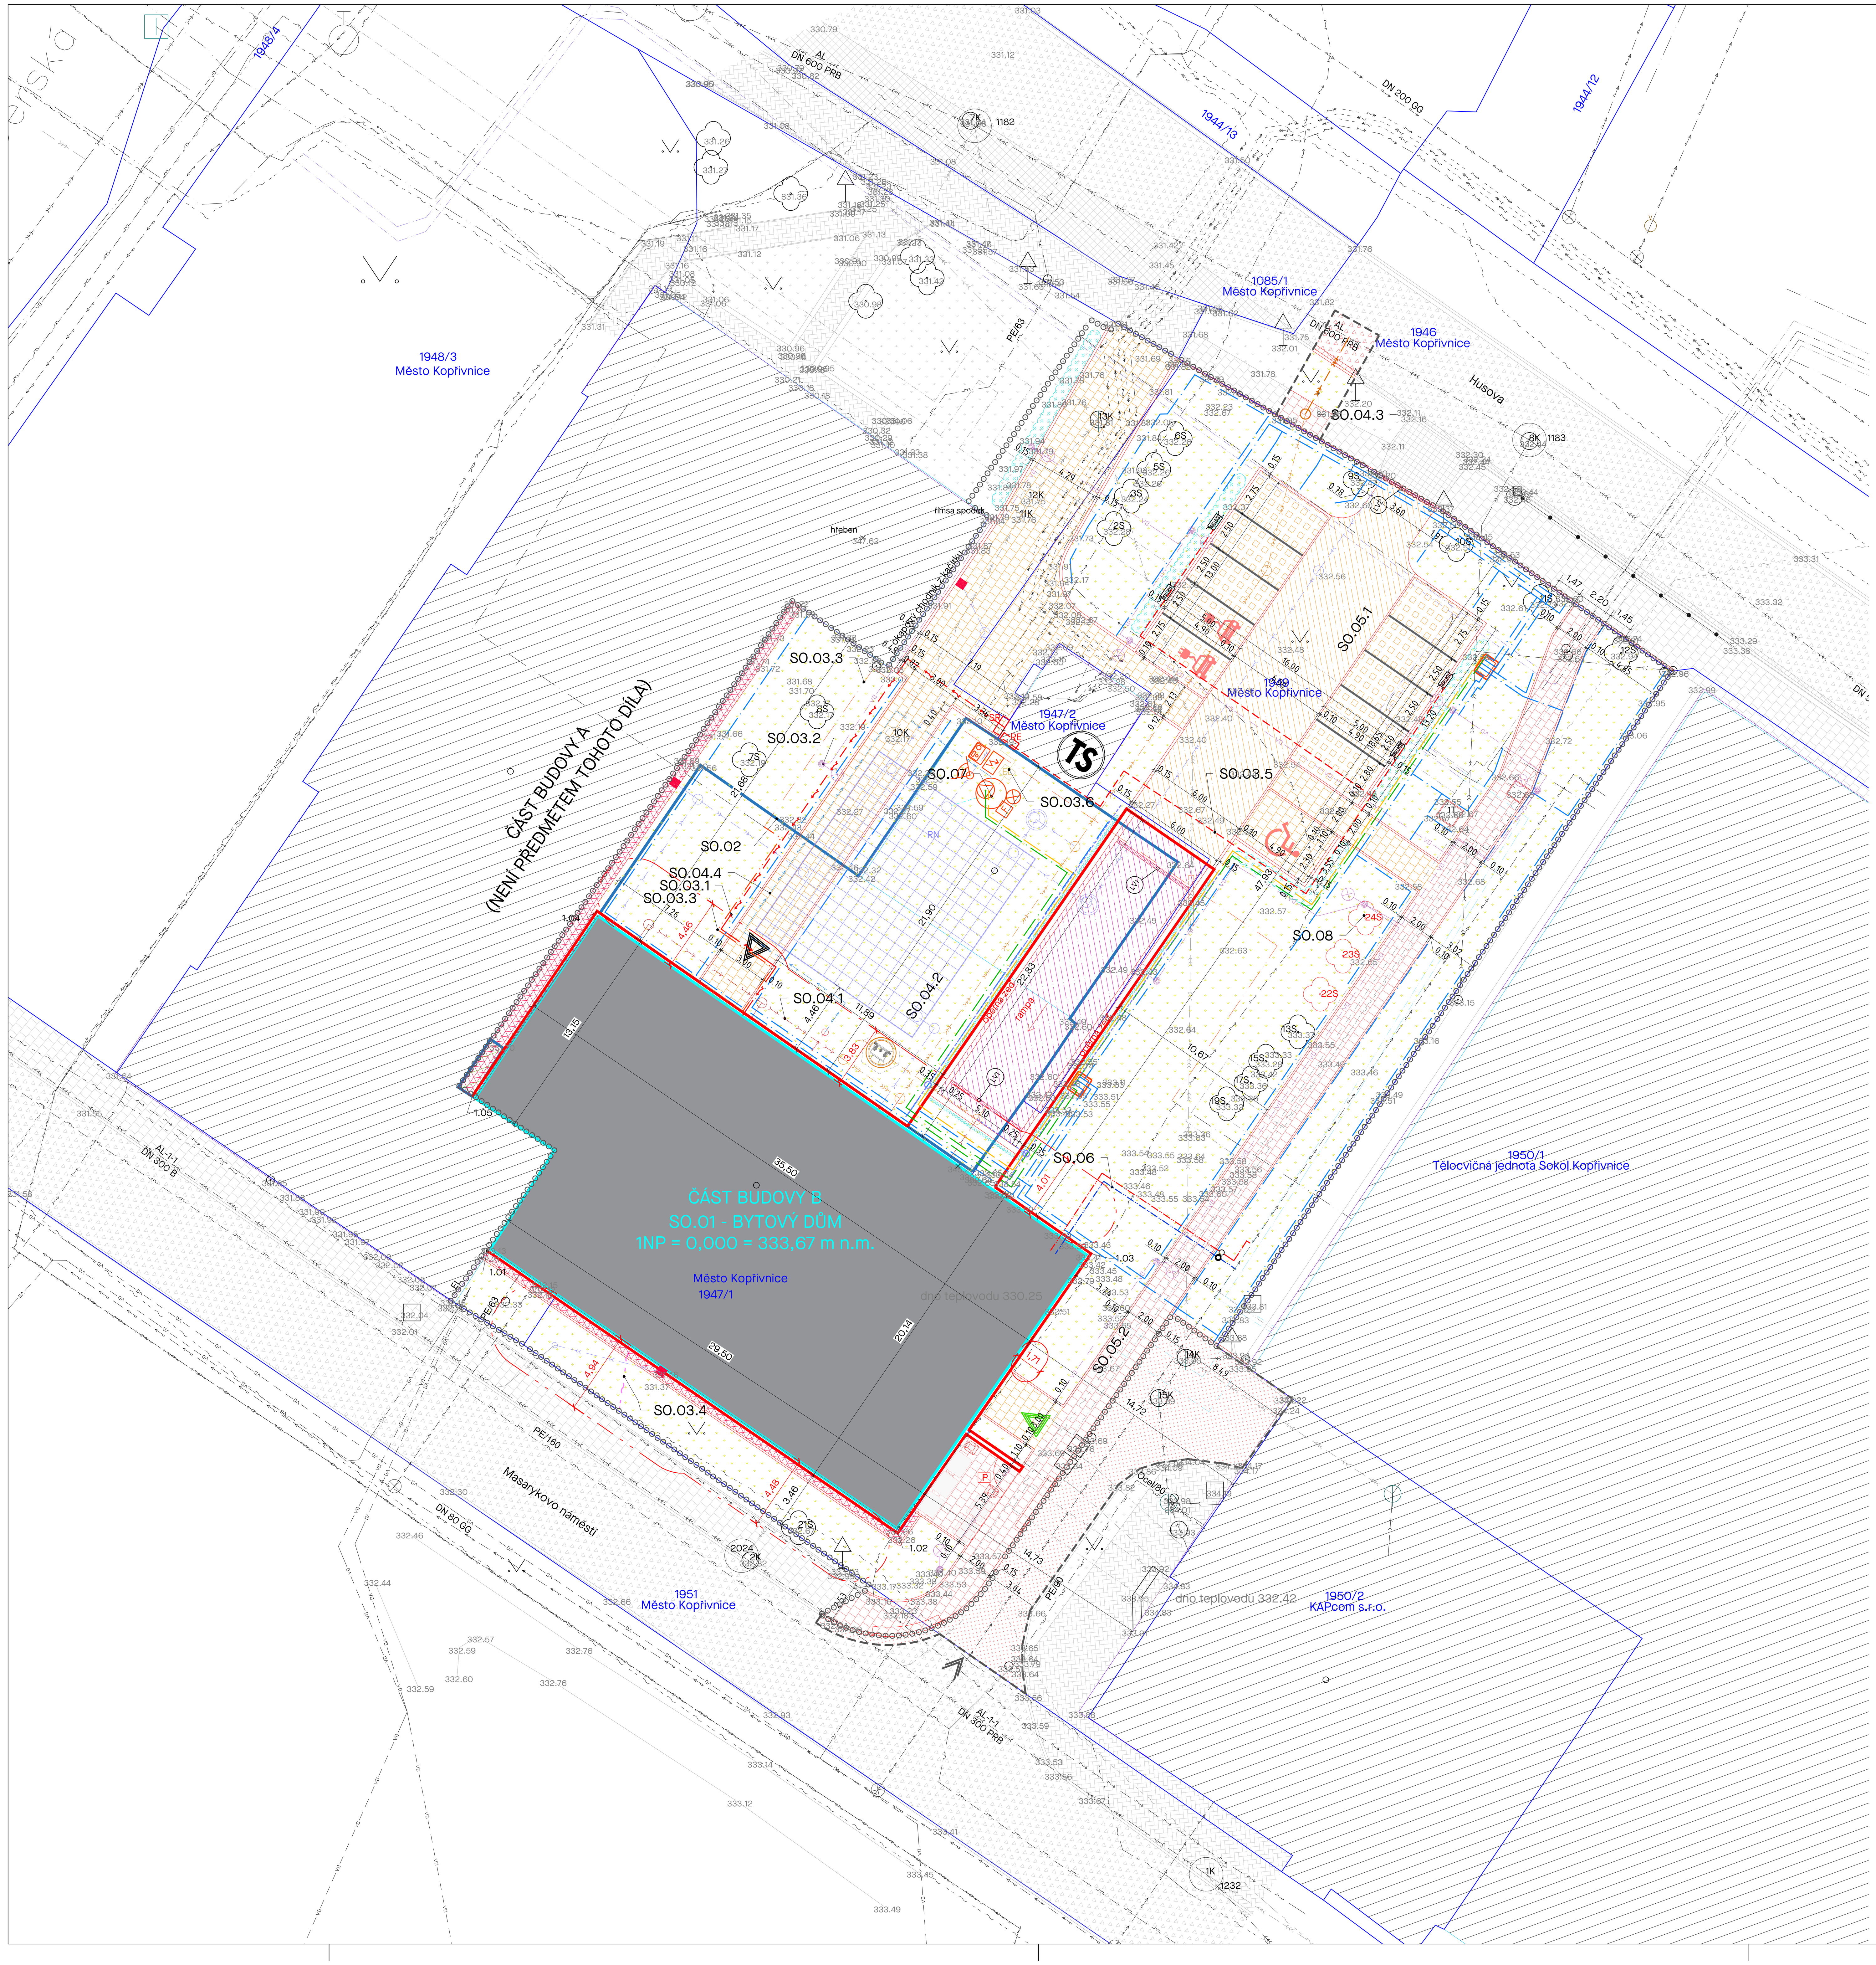

LEGENDA ZNAČENÍ

- HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ/STAVENIŠTĚ - DOČASNÝ ZÁBOR
- VJEZD NA STAVENIŠTĚ
- HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ/STAVENIŠTĚ - TRVALÝ ZÁBOR
- STÁVAJÍCÍ HRANY ZPEVNĚNÝCH PLOCH
- STÁVAJÍCÍ ŽULOVÁ DLAŽBA
- STÁVAJÍCÍ ASFALTOVÁ PLOCHA
- STÁVAJÍCÍ STROMY
- STÁVAJÍCÍ ZÁMKOVÁ DLAŽBA
- STÁVAJÍCÍ ŽULOVÉ KOSTKY
- STÁVAJÍCÍ ZATRAVNĚNÁ PLOCHA
- STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- STÁVAJÍCÍ REVIZNÍ ŠACHTY
- STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÝ SVOD
- STÁVAJÍCÍ SVODIDLA
- HRANICE PARCEL DLE KN
- VNITŘNÍ HRANICE PARCEL DLE KN
- 1947/1 Město Kopřivnice — PARCELNÍ ČÍSLO + VLASTNÍK PARCELY
- STÁVAJÍCÍ OBJEKTY
- HLAVNÍ VSTUP DO OBJEKTU
- VEDLEJŠÍ VSTUP DO OBJEKTU

STÁVAJÍCÍ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

- STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ VEDENÍ KANALIZAČNÍ SÍTĚ - JEDNOTNÁ (SmVaK)
- STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE (SmVaK)
- STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ PŘÍPOJKA JEDNOTNÉ KANALIZACE (SmVaK)
- STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE (SmVaK)
- STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ ŘAD A PŘÍPOJKY (SmVaK)
- STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ (CETIN)
- STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ VEDENÍ NN (CETIN)
- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ VO
- STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ VEDENÍ NTL (GASNET)
- STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ VEDENÍ NN DO 1 kV (ČEZ)
- STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ VEDENÍ VN DO 35 kV (ČEZ)
- TS — STÁVAJÍCÍ TRAFOSTANICE DO 52 kV - ZDĚNÁ (ČEZ)
- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ ČD TELEMATIKA
- STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ VEDENÍ KABELOVÉ TELEVIZE (KOPŘIVNICE)
- STÁVAJÍCÍ KANÁLY PODZEMNÍ NEFUNKČNÍ (TEPLO KOPŘIVNICE)
- STÁVAJÍCÍ VYUŽITÉ PŘEDIZOLOVANÉ POTRUBÍ (TEPLO KOPŘIVNICE)
- STÁVAJÍCÍ NOVÉ TEPLOVODNÍ PŘEDIZOLOVANÉ POTRUBÍ (TEPLO KOPŘIVNICE)
- STÁVAJÍCÍ VYUŽITÉ KLASICKÉ POTRUBÍ V KANÁLECH (TEPLO KOPŘIVNICE)
- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ VO (SLUMEKO)

LEGENDA OBJEKTŮ

SO.01 - BYTOVÝ DŮM, RAMPA (VČ. OPĚRNÝCH ZDÍ)

- DOKUMENTACE ŘEŠÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČÁSTI BUDOVY B O 3 NADZEMNÍCH A 1 PODZEMNÍM PODLAŽÍ NA BYTOVÝ DŮM
- STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍCH PODLAŽÍ, NÁSTAVBA 4NP A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU
- PŘÍSTAVBA RAMPY DO PODZEMNÍ HROMADNÉ GARÁŽE
- PŘÍSTAVBA OPĚRNÝCH ZDÍ RAMPY
- NOVĚ BUDE OBJEKT VYUŽÍVÁN K BYTOVÉMU BYDLENÍ + PODZEMNÍ GARÁŽOVÁ STÁNÍ
- JEDNÁ SE O KONSTRUKČNÍ SYSTÉM MS-OB (SKELET)
- TŘÍPODLAŽNÍ ČÁST BUDOVY B S PODSKLEPNÍM BUDE ZACHOVÁNA A PŘESTAVĚNA
- ZATEPLENÍ KONTAKTNÍM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM ETICS, NOVÉ SKLADBY KONSTRUKCÍ, ZBUDOVÁNÍ VÝTAHU, ATD.
- PŮVODNÍ ZASTAVĚNÍ PLOCHA ČÁSTI BUDOVY B : 650 m^2
- NOVÁ ZASTAVĚNÁ PLOCHA ŘEŠENÉ ČÁSTI OBJEKTU BUDOVY B (VČETNĚ RAMPY A OPĚRNÝCH ZDÍ RAMPY) : 820 m^2
- PŮVODNÍ VÝŠKA OBJEKTU ČÁSTI BUDOVY B (MĚŘENO OD HLAVNÍHO VSTUPU): 12,83 m NAD UT
- NOVÁ VÝŠKA OBJEKTU ČÁSTI BUDOVY B S NÁSTAVBOU (MĚŘENO OD HLAVNÍHO VSTUPU) : 15,83 m NAD UT

POZEMKY MIMO ŘEŠENÉ ÚZEMÍ NEJSOU PŘEDMĚTEM TÉTO DOKUMENTACE.

- BYTOVÝ DŮM (VČETNĚ RAMPY A OPĚRNÝCH ZDÍ RAMPY) O ZASTAVĚNÉ PLOŠE: 820 m^2
- VENKOVNÍ ŠIKMÁ RAMPA Z VYZTUŽENÉHO BETONU S KARTÁČOVANÝM POVRCHEM : 130 m^2
- ČERPACÍ STANICE SPLAŠKOVÝCH VOD DVOUPLÁŠŤOVÁ PLAST-BETONOVÁ ŠACHTA DN1770/H5000 EO/PB, 2xČERPADLO DN40.09.2.50B (VIZ. ZTI)
- VODOVODNÍ PŘÍPOJKA ZÁVLAHY, DÉLKA 2 m (VIZ. ZTI)
- LV1 — LINIOVÝ POLYMERBETONOVÝ ŽLAB MONOLITICKÝ, SVĚTLOST 200 MM, ŠÍŘKA 250 MM, VÝŠKA 320 MM, PROFIL ŽLABU TVARU V, SE SPÁDOVANÝM DNEM 0,5%, NA ZATÍŽENÍ D400, ODSTÍN ANTRACITOVĚ ČERNÁ, 11.2M
- HRANICE POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÉHO PROSTORU

SO.02 - ODSTRANĚNÍ ŠATEN A BYTU ŠKOLNÍKA

- DEMOLICE (VČETNĚ ZÁKLADŮ) STÁVAJÍCÍ ČÁSTI ŠATEN O 1 NADZEMNÍM PODLAŽÍ A ZASTAVĚNÉ PLOŠE 295 m^2, PLOCHÁ STŘECHA, VÝŠKA ATIKY OD TERÉNU CCA 3,95 m
- DEMOLICE (VČETNĚ ZÁKLADŮ) STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU BYTU ŠKOLNÍKA O 1 NADZEMNÍM PODLAŽÍ A ZASTAVĚNÉ PLOŠE 170 m^2, PLOCHÁ STŘECHA, VÝŠKA ATIKY OD TERÉNU CCA 3,75 m

- ODSTRAŇOVANÉ OBJEKTY (ŠATNY + BYT ŠKOLNÍKA) O ZASTAVĚNÉ PLOŠE: 295 +170 = 465 m^2

SO.03.1 - PŘÍPOJKA NN PRO BYTOVÝ DŮM

- NOVĚ NAVRŽENÉ PODZEMNÍ VEDENÍ NN PRO BYTOVÝ DŮM VE VLASTNICTVÍ SPOLEČNOSTI ČEZ. DÉLKA NOVÉHO PODZEMNÍHO VEDENÍ JE 54 M

- NOVÁ PODZEMNÍ PŘÍPOJKA NN, DÉLKA 54 M, KABEL 1-CYKY-J 4X185 (ČEZ)
- SR — ROZPOJOVACÍ SKŘÍŇ

SO.03.2 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

- REALIZACE ROZŠÍŘENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH (SLUMEKO)

- NOVÉ KABELY PODZEMNÍHO VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ (SLUMEKO)
- NOVÉ STOŽÁRY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ (SLUMEKO)

SO.03.3 - PŘELOŽKA A PŘÍPOJKA VEDENÍ KABELOVÉ TELEVIZE

- PŘELOŽENÍ PODZEMNÍHO VEDENÍ KABELOVÉ TELEVIZE VE VLASTNICTVÍ SPOLEČNOSTI KABELOVÁ TELEVIZE KOPŘIVNICE
- PŘÍPOJKA PODZEMNÍHO VEDENÍ KABELOVÉ TELEVIZE

- NOVĚ NAVRŽENÉ PODZEMNÍ VEDENÍ KABELOVÉ TELEVIZE, DÉLKA 52 M (KABELOVÁ TELEVIZE KOPŘIVNICE)
- NOVĚ NAVRŽENÁ PODZEMNÍ PŘÍPOJKA VEDENÍ KABELOVÉ TELEVIZE, DÉLKA 15 M

SO.03.4 - PŘÍPOJKA SDĚLOVACÍHO VEDENÍ

- NOVĚ NAVRŽENÁ PODZEMNÍ PŘÍPOJKA SDĚLOVACÍHO VEDENÍ PRO BYTOVÝ DŮM VE VLASTNICTVÍ SPOLEČNOSTI CETIN. DÉLKA NOVÉHO PODZEMNÍHO VEDENÍ JE 3,9 M

- NOVÁ PODZEMNÍ PŘÍPOJKA SDĚLOVACÍHO VEDENÍ, DÉLKA 3,9 M (CETIN)

SO.03.5 - PŘÍPRAVA PRO DOBÍJENÍ ELEKTROMOBILŮ

- PŘÍPRAVA PODZEMNÍHO DOMOVNÍHO VEDENÍ PRO DOBÍJENÍ ELEKTROMOBILŮ. DÉLKA NOVÉHO PODZEMNÍHO VEDENÍ JE 66 M

- NOVÉ PODZEMNÍ DOMOVNÍ VEDENÍ PRO DOBÍJENÍ ELEKTROMOBILŮ, DÉLKA CCA 66 M, KABEL 1-CYKY-J 5x35
- WALLBOX
- RE — ROZVADĚČ ELEKTROMĚROVÝ PRO WALLBOX A ZÁVLAHU

SO.03.6 - NAPÁJENÍ ČERPADLA ZÁVLAHY

PŘÍPRAVA NN PODZEMNÍHO DOMOVNÍHO VEDENÍ PRO NAPÁJENÍ ČERPADLA ZÁVLAHY

- NN PODZMENÍ VEDENÍ DÉLKY CCA 6 M, KABEL CYKY-J 5X6
- EL — EL. PILÍŘ

SO.04.1 - ÚPRAVA DOMOVNÍCH ROZVODŮ

- ZRUŠENÍ ČÁSTI VEDENÍ JEDNOTNÉ KANALIZACE, NOVÉ VEDENÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE, NOVÉ VEDENÍ JEDNOTNÉ KANALIZACE

- NOVÉ VEDENÍ DOMOVNÍ JEDNOTNÉ KANALIZACE, DÉLKA CCA 60 M, PLAST DN150, DN200, DN250 SN10
- NOVÉ VEDENÍ DOMOVNÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE, DÉLKA CCA 20 M, PLAST DN150, DN200 SN10
- NOVÁ TRASA DRENÁŽNÍHO ODVODNĚNÍ, DÉLKA CCA 50 M, DN100, DN150 SN10

SO.04.2 - LIKVIDACE DEŠŤOVÝCH VOD

- NOVÉ DOMOVNÍ VEDENÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE, VČETNĚ RETENČNÍ NÁDRŽE O UŽITNÉM OBJEMU 91,7 M^3, ZRUŠENÍ ČÁSTI VEDENÍ DOMOVNÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE.

- NOVÉ DOMOVNÍ VEDENÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE, DÉLKA CCA 90 M, DN150, DN200, DN250 SN10
- RN — NOVĚ NAVRŽENÁ RETENČNÍ NÁDRŽ O UŽITNÉM OBJEMU 91,7 m^3, JALOVÝ OBJEM 24,4 m^3, ŘÍZENÝ ODTOK 0,4 l/s

SO.04.3 - PŘÍPOJKA JEDNOTNÉ KANALIZACE

- NOVĚ NAVRŽENÉ PODZEMNÍ VEDENÍ PŘÍPOJKY JEDNOTNÉ KANALIZACE VE VLASTNICTVÍ SPOLEČNOSTI SmVaK. DÉLKA NOVÉHO PODZEMNÍHO VEDENÍ JE 5,2 M

- NOVÁ PŘÍPOJKA JEDNOTNÉ KANALIZACE DÉLKA 5,2 M, PLAST DN 250 SN10 (SmVaK)

SO.04.4 - DOMOVNÍ VEDENÍ VODOVODU

- NOVÉ DOMOVNÍ PODZEMNÍ VEDENÍ VODOVODU PRO ČERPADLO ZÁVLAHY

- NOVÉ DOMOVNÍ VEDENÍ VODOVODU, DÉLKA CCA 35 M, PE100 RC SDR11 25x2,3 mm

SO.05.1 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY NEVEŘEJNÉ (PRO ÚČELY BD)

- KOMUNIKACE S POVRCHEM Z CEMENTOVÉHO BETONU V PLOŠE 145 m^2
- KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY A PARKOVACÍ STÁNÍ S POVRCHEM Z BETONOVÉ DLAŽBY V PLOŠE 230 m^2
- PARKOVACÍ STÁNÍ Z DISTANČNÍ BETONOVÉ DLAŽBY V PLOŠE 130 m^2
- CHODNÍKY PRO PĚŠÍ Z BETONOVÉ DLAŽBY V PLOŠE 25 m^2
- TRAVNATÉ PLOCHY 1040 m^2
- PRÁCE, KTERÉ BUDOU PROBÍHAT V RÁMCI STÁVAJÍCÍHO SJEZDU V PROSTORÁCH NAPOJENÍ NA ULICI HUSOVA, KONKRÉTNĚ PRÁCE V PROSTORU MEZI VZROSTLÝMI LÍPAMI (STROMY S OZNAČENÍM 9S A 10S), BUDOU PROBÍHAT TAK, ABY ŽÁDNÝ ZE STROMŮ NEPŘIŠEL K JAKÉKOLIV ÚJMĚ. TZN. VEŠKERÉ VÝKOPOVÉ PRÁCE V TĚCHTO PROSTORÁCH BUDOU PROBÍHAT RUČNĚ, TAK ABY NEBYL POŠKOZEN KOŘENOVÝ SYSTÉM TĚCHTO STROMŮ. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NESMÍ V TĚCHTO PROSTORÁCH PROBÍHAT ZEMNÍ PRÁCE POMOCÍ STROJŮ ČI TĚŽKÉ MECHANIZACE. ZHOTOVITEL STAVBY BUDE RESPEKTOVAT STANDARDY PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU, KONKRÉTNĚ STANDARD SPPK 01 002 OCHRANA DŘEVIN PŘI STAVEBNÍ ČINNOSTI A PŘI REALIZACI MUSÍ BÝT PROVÁDĚNA KONTROLA JEJÍHO DODRŽOVÁNÍ.

- KOMUNIKACE, CHODNÍKY, ZPEVNĚNÉ PLOCHY A PARKOVACÍ STÁNÍ Z BETONOVÉ DLAŽBY 60/80x200x200mm : 255 m^2
- PARKOVACÍ STÁNÍ Z DISTANČNÍ BETONOVÉ DLAŽBY 80x200x200mm : 130 m^2
- KOMUNIKACE S POVRCHEM Z CEMENTOVÉHO BETONU : 145 m^2
- ŽLABOVKA PREFABRIKOVANÁ BETONOVÁ O ROZMĚRU 33x65x16 cm, DÉLKA 31,5 M A 32 M, U ŽLABU PODÉL ULICE MASARYKOVO NÁM. VYSYPÁNÍ ŘÍČNÍM KAMENIVEM fr. 8/16 V PLOŠE 21 m^2
- NOVÉ OHRANIČENÍ PARKOVACÍCH MÍST
- NOVÉ HRANY ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONOVÝCH SILNIČNÍCH A CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ
- BODOVÉ ULIČNÍ VPUSTI, ROZMĚR 500x500 mm
- TRAVNATÉ PLOCHY : 1040 m^2
- LV2 — LINIOVÝ POLYMERBETONOVÝ ŽLAB, SVĚTLOST 75 MM, ŠÍŘKA 135 MM, VÝŠKA 150 MM, ZATÍŽENÍ D400, LITINOVÝ ROŠT ODSTÍN ANTRACITOVĚ ČERNÁ, DO BETONOVÉHO LOŽE (C25/30, XF2)

SO.05.2 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY VEŘEJNÉ

- KOMUNIKACE S POVRCHEM Z ASFALTOVÉHO BETONU V PLOŠE 125 m^2
- CHODNÍKY PRO PĚŠÍ Z BETONOVÉ DLAŽBY V PLOŠE 190 m^2
- TRAVNATÉ PLOCHY 190 m^2
- NA ŘEŠENÝCH PARCELÁCH BUDOU ODSTRANĚNY STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY A V NOVÉM ROZSAHU BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI
- PRÁCE, KTERÉ BUDOU PROBÍHAT V RÁMCI NOVĚ NAVRŽENÉHO CHODNÍKU V PROSTORÁCH NAPOJENÍ NA ULICI HUSOVA, KONKRÉTNĚ PRÁCE V PROSTORU MEZI VZROSTLÝMI LÍPAMI (STROMY S OZNAČENÍM 11S A 12S, BUDOU PROBÍHAT TAK, ABY ŽÁDNÝ ZE STROMŮ NEPŘIŠEL K JAKÉKOLIV ÚJMĚ. TZN. VEŠKERÉ VÝKOPOVÉ PRÁCE V TĚCHTO PROSTORÁCH BUDOU PROBÍHAT RUČNĚ, TAK ABY NEBYL POŠKOZEN KOŘENOVÝ SYSTÉM TĚCHTO STROMŮ. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NESMÍ V TĚCHTO PROSTORÁCH PROBÍHAT ZEMNÍ PRÁCE POMOCÍ STROJŮ ČI TĚŽKÉ MECHANIZACE. ZHOTOVITEL STAVBY BUDE RESPEKTOVAT STANDARDY PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU, KONKRÉTNĚ STANDARD SPPK 01 002 OCHRANA DŘEVIN PŘI STAVEBNÍ ČINNOSTI A PŘI REALIZACI MUSÍ BÝT PROVÁDĚNA KONTROLA JEJÍHO DODRŽOVÁNÍ.
- STÁVAJÍCÍ SJEZD NA ŘEŠENÉ ÚZEMÍ BUDE ZACHOVÁN, Z ULICE MASARYKOVO NÁMĚSTÍ PODLEHNE DROBNÝM ÚPRAVÁM Z DŮVODŮ NOVĚ NAVRŽENÉHO CHODNÍKU PRO PĚŠÍ, KTERÝ SE NAPOJUJE NA TUTO ULICI
- V RÁMCI ÚPRAVY SJEZDU NA ULICI MASARYKOVO NÁMĚSTÍ BUDE PROVEDENA NOVÁ POJEZDOVÁ PLOCHA Z ASFALTU
- DÁLE JE NOVĚ NAVRŽENO STÁNÍ PRO POPELNICE V BLÍZKOSTI ULICE MASARYKOVO NÁMĚSTÍ. TOTO UMÍSTĚNÍ RESPEKTUJE STÁVAJÍCÍ POZICE POPELNIC

- CHODNÍKY PRO PĚŠÍ Z BETONOVÉ DLAŽBY 60x200x200mm : 190 m^2
- KOMUNIKACE S POVRCHEM Z ASFALTOVÉHO BETONU : 125 m^2
- P — NOVĚ NAVRŽENÝ PROSTOR PRO POPELNICE
- NOVÉ HRANY ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONOVÝCH SILNIČNÍCH A CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ
- TRAVNATÉ PLOCHY : 190 m^2

SO.06 - PŘÍPOJKA TEPLOVODU

- VÝSTAVBA NOVÉ TEPLOVODNÍ PŘEDIZOLOVANÉ PŘÍPOJKY DÉLKY 16 M, PRO ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM OBJEKTU SO.01 - BYTOVÝ DŮM (ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÁ BUDOVA) A OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLA (STARÁ BUDOVA).

- NOVÁ PŘÍPOJKA TEPLOVODU, 2x DN 65/160, DÉLKA 16,0 M

SO.07 - ZÁVLAHOVÝ SYSTÉM

- NOVÝ ZAVLAŽOVACÍ SYSTÉM PRO ZAVLAŽOVÁNÍ DOMOVNÍ ZELENĚ POZEMKŮ INVESTORA
- ZAVLAŽOVACÍ SYSTÉM BUDE VYUŽÍVAT PŘEBYTKŮ DEŠŤOVÝCH VOD Z RETENČNÍCH NÁDRŽÍ. TZN. LIKVIDACE DEŠŤOVÝCH VOD BUDE PROBÍHAT V RÁMCI POZEMKŮ INVESTORA, ZAVLAŽOVANÁ PLOCHA 1092 M^2

- NOVÉ PODZEMNÍ VEDENÍ ZAVLAŽOVÁNÍ - PE POTRUBÍ HDPE80 40x2,3 PN 6
- NOVÉ PODZEMNÍ VEDENÍ ZAVLAŽOVÁNÍ - PE POTRUBÍ LDPE40 32x2,9 PN 6
- OVLÁDACÍ KABELY CYKY
- SRÁŽKOVÝ SENZOR
- ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA
- ROZVADĚČ
- VENTILOVÁ ŠACHTA
- F — FILTR
- HLAVNI ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL
- ČERPADLO VČETNĚ SACÍ SOUSTAVY
- ŠACHTA PRO ČERPADLO ZÁVLAHY DN1500

SO.08 - VEGETAČNÍ ÚPRAVY - TENTO STAVEBNÍ OBJEKT NEPODLÉHÁ ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 183/2006 Sb.

- OZELENĚNÍ NOVÝCH VEGETAČNÍCH PLOCH, ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH VEGETAČNÍCH PLOCH

- NOVĚ VYSAZOVANÉ STROMY
- NOVÉ KEŘE
- NOVÉ POPÍNAVÉ ROSTLINY

STROMY

Č.	NÁZEV	OBVOD (cm)
1S	JAVOR KLEN	72
2S	SMRK ZTEPILÝ	35
3S	SMRK ZTEPILÝ	25
4S	SMRK ZTEPILÝ	55
5S	SMRK ZTEPILÝ	45
6S	SMRK ZTEPILÝ	70
7S	JAVOR KLEN	165
8S	BOROVICE	35
9S	LÍPA	167
10S	LÍPA	197
11S	LÍPA	140
12S	LÍPA	215
13S	CYPŘIŠKY	94
14S	CYPŘIŠKY	53
15S	BŘÍZA	110
16S	CYPŘIŠKY	45
17S	BŘÍZA	134
18S	CYPŘIŠKY	40
19S	BŘÍZA	115
20S	CYPŘIŠKY	45
21S	BOROVICE	135
22S	BŘÍZA	NOVÝ
23S	BŘÍZA	NOVÝ
24S	BŘÍZA	NOVÝ

KANALIZACE

Č.	DNO	POKLOP	VYPOČÍTANÁ HKLOUBKA (m)
1K	331.34	334.14	2,80
2K	330.88	332.9	2,02
3K	329.90	330.92	1,02
4K	327.72	330.30	2,58
5K	NEZAMĚŘENO	330.25	NEZAMĚŘENO
6K	NEZAMĚŘENO	330.78	NEZAMĚŘENO
7K	328.29	330.83	2,54
8K	330.00	332.44	2,44
9K	330.83	331.68	0,85
10K	330.12	332.17	2,05
11K	329.66	331.76	2,10
12K	329.10	331.75	2,65 (nátok 2,10)
13K	328.96	331.81	2,85
14K	330.50	333.90	3,40
15K	330.69	333.89	3,20

ŠACHTA TEPLOVOD

Č.	DNO	POKLOP	VYPOČÍTANÁ HKLOUBKA (m)
1T	329.73	332.68	2,95 (naměřeno)

OCHRANNÁ OPATŘENÍ DLE ČSN 83 9061
OCHRANA STROMŮ PŘED MECHANICKÝM POŠKOZENÍM

- KMEN STROMŮ JE NUTNO CHRÁNIT VYPOLŠTÁŘOVANÝM BEDNĚNÍM Z FOŠEN VYSOKÝM NEJMÉNĚ 2 m. OCHRANNÉ ZAŘÍZENÍ JE TŘEBA PŘIPEVNIT BEZ POŠKOZENÍ STROMU. NESMÍ BÝT OSAZENO PŘÍMO NA KOŘENOVÉ NÁBĚHY. KORUNU JE NUTNO CHRÁNIT PŘED POŠKOZENÍM STROJI A VOZIDLY, POPŘÍPADĚ VYVÁZAT OHROŽENÉ VĚTVE VZHŮRU. MÍSTA UVÁZÁNÍ JE NUTNO ROVNĚŽ VYPOLŠTÁŘOVAT.

OCHRANA KOŘENOVÉHO PROSTORU PŘI VÝKOPECH RÝH NEBO STAVEBNÍCH JAM

- V PROSTORÁCH KOŘENOVÉHO PROSTORU SE SMÍ HLOUBIT POUZE RUČNĚ NEBO S POUŽITÍM ODSÁVACÍ TECHNIKY
- PŘI PŘETNUTÍ KOŘENE S PRŮMĚREM VĚTŠÍM JAK 2 cm JE TŘEBA KOŘEN OSTŘE PŘETNOUT A MÍSTO ŘEZU KOŘENE ZAHLADIT
- OBNAŽENÉ KOŘENY JE NUTNO CHRÁNIT PŘED VYSYCHÁNÍM A PŮSOBENÍM MRAZU

POZNÁMKY

- POLOHA SÍTÍ JE VE VÝKRESE ZAKRESLENA POUZE ORIENTAČNĚ. PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ BUDOU SÍTĚ VYTYČENY JEJICH SPRÁVCI
- PŘI PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ NESMÍ DOJÍT K NARUŠENÍ STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
- PŘI PROVÁDĚNÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ MUSÍ BÝT DODRŽENY POŽADAVKY ČSN 73 6005 PROSTOROVÁ ÚPRAVA VEDENÍ TECH. VYBAVENÍ.
- V MÍSTĚ STAVBY SE MOHOU NACHÁZET INŽENÝRSKÉ SÍTĚ, KTERÉ NEJSOU ZAKRESLENY V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI. TYTO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JE NUTNO PŘED VLASTNÍ STAVBOU VYTYČIT!
- PŘI PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ NESMÍ BÝT NARUŠENA STATIKA OBJEKTŮ ANI OKOLNÍCH OBJEKTŮ.
- PŘI PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ MUSÍ BÝT RESPEKTOVÁNY VYHLÁŠKY, NORMY A ZÁKONY TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI PRÁCE.
- V PRŮBĚHU VÝSTAVBY MUSÍ BÝT DODRŽENY VEŠKERÉ PODMÍNKY STANOVENÉ STAVEBNÍM POVOLENÍM, VYJÁDŘENÍMI VEŠKERÝCH DOSS A PRÁVNICKÝCH OSOB, KTERÉ BUDOU ÚČASTNÍKY STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
- TEXTOVÁ ČÁST JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.
- **TATO DOKUMENTACE JE VYPRACOVÁNA POUZE PRO ÚČELY STAVEBNÍHO POVOLENÍ,** NA TUTO DOKUMENTACI MUSÍ NAVAZOVAT DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A VÝROBNÍ DOKUMENTACE ZHOTOVITELE STAVBY. VÝROBNÍ DOKUMENTACE ZHOTOVITELE STAVBY BUDE OBSAHOVAT, KROMĚ VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE, PLÁN JAKOSTI, BEZPEČNOSTNÍ PLÁN A PŘEDÁVACÍ DOKUMENTACI. V PLÁNU JAKOSTI BUDE, MIMO JINÉ, DODAVATELEM NAVRŽEN ZPŮSOB A ČETNOST KONTROL A ZKOUŠEK.

SO.01 = 0,000 = 333,65 m.n.m.
1.01 PT = UT = 332,13 = -1,520
1.02 PT = 332,260 = -1,390, UT = 333,430 = -0,220
1.03 PT = 333,410 = -0,240, UT = 333,545 = -0,105
1.04 PT = 331,560 = -2,090, UT = 331,590 = -2,060
1.05 PT = 331,850 = -1,800, UT = 331,700 = -1,950

LAPLAN

LAPLAN, a.s., Cejl 504/38, 602 00 Brno
IČO: 292 01 691, **laplan.cz**
ID datové schránky: f9umfsq

0,000 = 333,67 m n. m. - B.p.v.

Rekonstrukce přístavby ZŠ Náměstí na byty - projektová dokumentace - III

Název stavby	k.ú. Kopřivnice, parc. č. 1947/1, 1949, Husova 340/2, 742 21 Kopřivnice
Místo	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 74221 Kopřivnice
Stavebník	
Stavební objekt	SO.01 - SO.08
Část dokumentace	C. Situační výkresy
Stupeň dokumentace	dur+dsp
Název výkresu	**Koordinační situační výkres**
Měřítko	1:200
Formát	(1155.00 x 594.00 MM)
Číslo výkresu	**C.3**
Revize	00
Datum	29.1.2024
Kótováno	m
Číslo zakázky	07_2302
Sada	

Ing. Marián Varjú
Projektant HIP
Ing. Radek Jachan
Vypracoval
Ing. Filip Vacek
Odpovědný projektant