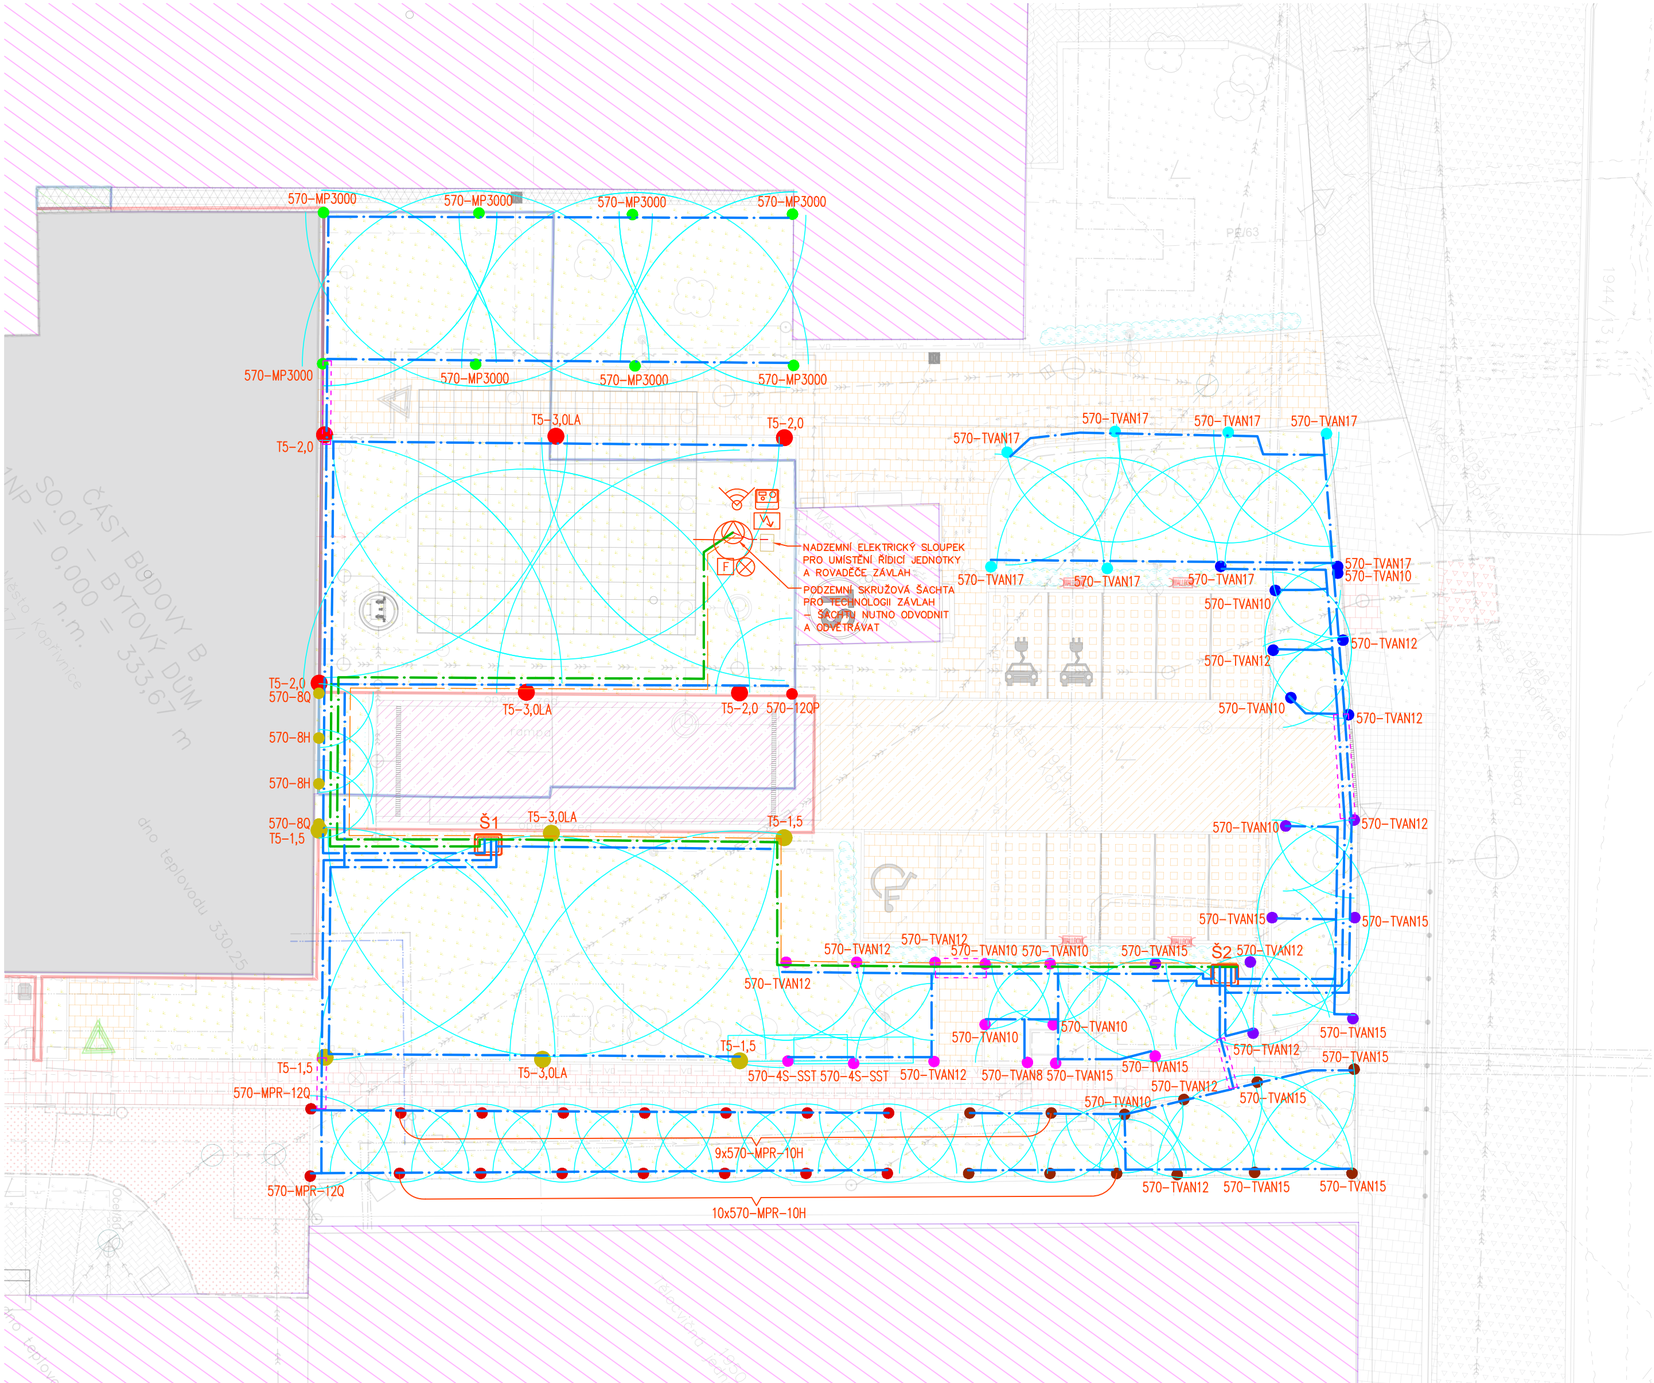

SEKCE 1		SEKCE 2		SEKCE 3		SEKCE 4		SEKCE 5		SEKCE 6		SEKCE 7		SEKCE 8		SEKCE 9	
Tlak (bar)	3,0	Tlak (bar)	3,0	Tlak (bar)	3,0	Tlak (bar)	2,0	Tlak (bar)	2,0	Tlak (bar)	2,0	Tlak (bar)	2,0	Tlak (bar)	2,5	Tlak (bar)	2,5
Průtok (l/min)	55	Průtok (l/min)	50	Průtok (l/min)	42	Průtok (l/min)	39	Průtok (l/min)	35	Průtok (l/min)	45	Průtok (l/min)	44	Průtok (l/min)	53	Průtok (l/min)	46
Úhrn (mm/h)	26	Úhrn (mm/h)	26	Úhrn (mm/h)	10	Úhrn (mm/h)	55	Úhrn (mm/h)	55	Úhrn (mm/h)	55	Úhrn (mm/h)	55	Úhrn (mm/h)	40	Úhrn (mm/h)	40
Typ závlahy	Poč	Typ závlahy	Poč	Typ závlahy	Poč	Typ závlahy	Poč	Typ závlahy	Poč	Typ závlahy	Poč	Typ závlahy	Poč	Typ závlahy	Poč	Typ závlahy	Poč
T5-30LA-2	2	T5-30LA-2	2	570-MP3000-2	4	570-TVAN17-1	3	570-TVAN10-2	1	570-TVAN10-1	1	570-TVAN12-2	2	570-MPR-10H	5	570-MPR-10H	14
T5-20-1	4	T5-15-1	4	570-MP3000-1	4	570-TVAN17-2	3	570-TVAN12-1	1	570-TVAN15-2	3	570-TVAN12-1	2	570-TVAN10-2	1	570-MPR-12Q	2
570-12Q	1	570-8Q	2					570-TVAN12-2	2	570-TVAN12-1	1	570-TVAN10-1	3	570-TVAN12-2	2		
		570-8H	2					570-TVAN10-1	2	570-TVAN15-1	1	570-TVAN10-2	1	570-TVAN15-2	2		
								570-TVAN17-1	1	570-TVAN12-2	1	570-TVAN8-1	1	570-TVAN15-1	2		
								570-TVAN17-2	1	570-TVAN12-3	1	570-TVAN15-2	1				
												570-TVAN15-1	1				
												570-MPR-4S-SST	2				

LEGENDA:

- PE POTRUBÍ LDPE40 32x2,9 PN 6
- PE POTRUBÍ HDPE80 40x2,3 PN 6
- OVLÁDACÍ KABELY CYKY
- NAPÁJECÍ KABELY
- CHRÁNIČKA
- POSTŘIKOVAČ 570Z
- ŘÍDICÍ JEDNOTKA
- SRÁŽKOVÝ SENZOR
- ČERPADLO
- HLAVNÍ ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL
- FILTR
- ROZVADĚČ
- VENTILOVÁ ŠACHTA ZÁTĚŽOVÁ 640x500x300 mm

POZNÁMKA: OZNAČOVÁNÍ ZÁVLAHOVÝCH DETAILŮ, ŠACHET, TECHNOLOGICKÝCH ZNAČEK A SOUBĚHŮ POTRUBÍ JE POUZE SCHÉMATICKÉ A Z DŮVODU PŘEHLEDNOSTI NEZNÁZORŇUJÍ SKUTEČNÉ VELIKOSTI. POTRUBÍ BUDOU VEDENA V SOUBĚHU VE SPOLEČNÉM VÝKOPU.

POŽADAVKY NA ZDROJ VODY:

TLAK : 4,5 bar
PRŮTOK: 50 l/min

PROJEKTANT:	PROFIGRASS, s.r.o. HOLZOVA 9, 628 00 BRNO – LÍŠEŇ	PROFIGRASS
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. TOMÁŠ VLČEK	
INVESTOR:	MĚSTO KOPŘIVNICE, ŠTEDÁNIKOVA 1163/12 74221 KOPŘIVNICE	STUPEŇ DOKUMENTACE: DURSP
STAVBA:	REKONSTRUKCE PŘÍSTAVBY ZŠ NÁMĚSTÍ NA BYTY–PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE III	DATUM: 30.01.2024
PROJEKTOVÁ ČÁST:	SO.07 ZÁVLAHOVÝ SYSTÉM	FORMÁT: 4xA4 MĚŘÍTKO: 1:200
NÁZEV VÝKRESU:	SITUACE ZÁVLAH	ČÍSLO VÝKRESU: 01