


VZOROVÉ ULOŽENÍ ZATRUBNĚNÍ


ZPŮSOB ULOŽENÍ : DO PÍSKOVÉHO SEDLA $\alpha = 120^\circ$
 DRUH RÝHY : SVISLÁ RÝHA
 MATERIÁL POTRUBÍ : POLYPROPYLEN
 DN : 200

Obnovení povrchu

- Asfaltová plocha
- Asfalt 80-100 mm
- štěrkokamenitý násyp v tl. 300 -350 mm
- železobetonová deska tl. 200-250 mm
- štěrkové podloží tl. 150-200 mm

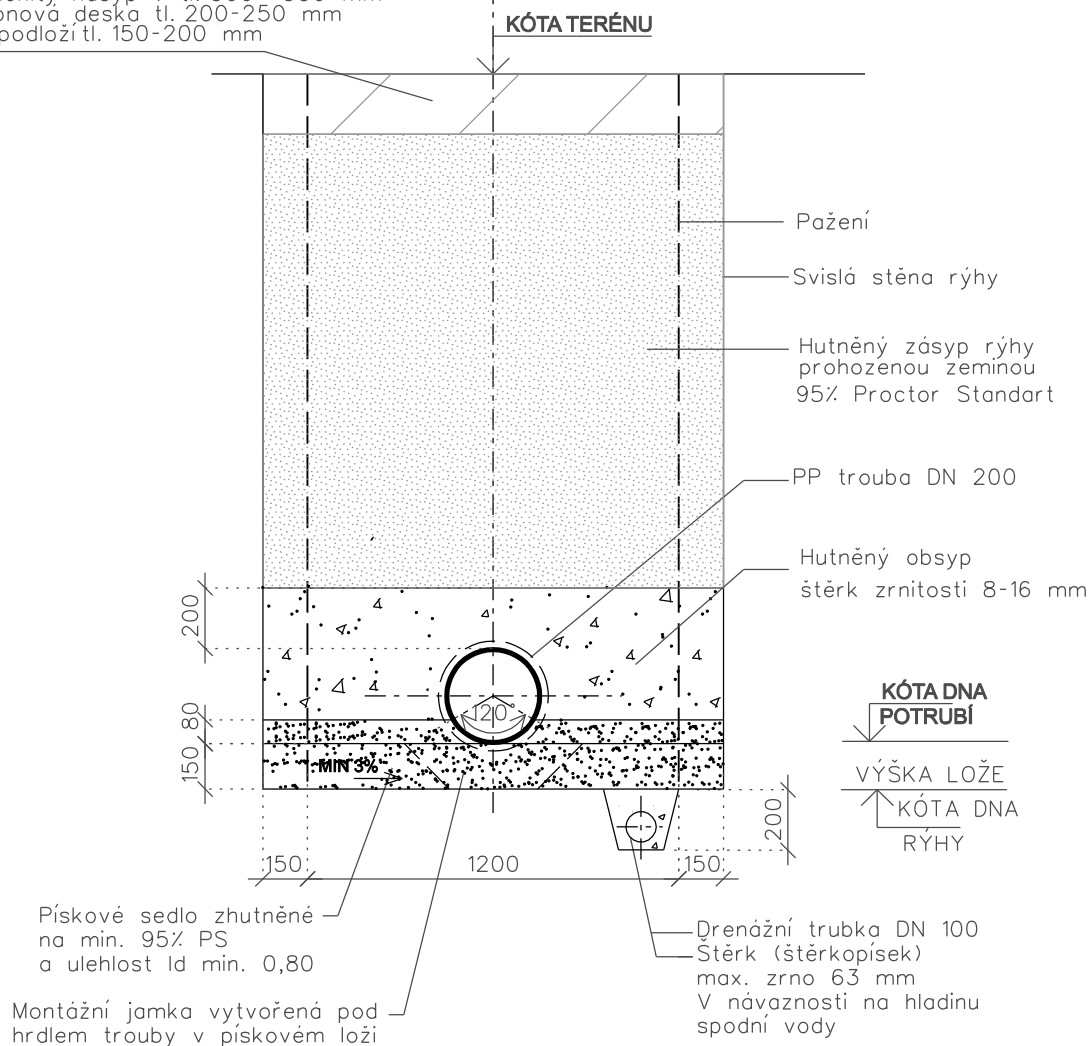

ÚPRAVA PRO ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ 02 / 2025

Vypracoval	Zodpov.projektant	Hl. ing. projektu	Vedoucí střediska	 AGPOL s.r.o. Jungmannova 153/12 779 00 Olomouc Česká republika		
Kysela	Ing. Feltl, Ph.D.	Ing. Skácel	Ing. Vaculín, Ph.D.			
Místo stavby	k.ú. Kopřivnice		Kraj	Moravskoslezský	Počet formátů	1 A4
Investor	Město Kopřivnice				Datum	12.2023
Akce - objekt	Hospodaření s dešťovými vodami v rámci sportovních areálů Kopřivnice SO 03 - Dešťové vody ze střechy tribuny				Stupeň	DPS
					Zakázkové číslo	2891 / 045
					Archivní číslo	2891
Příloha	Vzorový příčný řez uložení				Měřítko	Číslo výkresu
					1 : 25	D.1.3.6