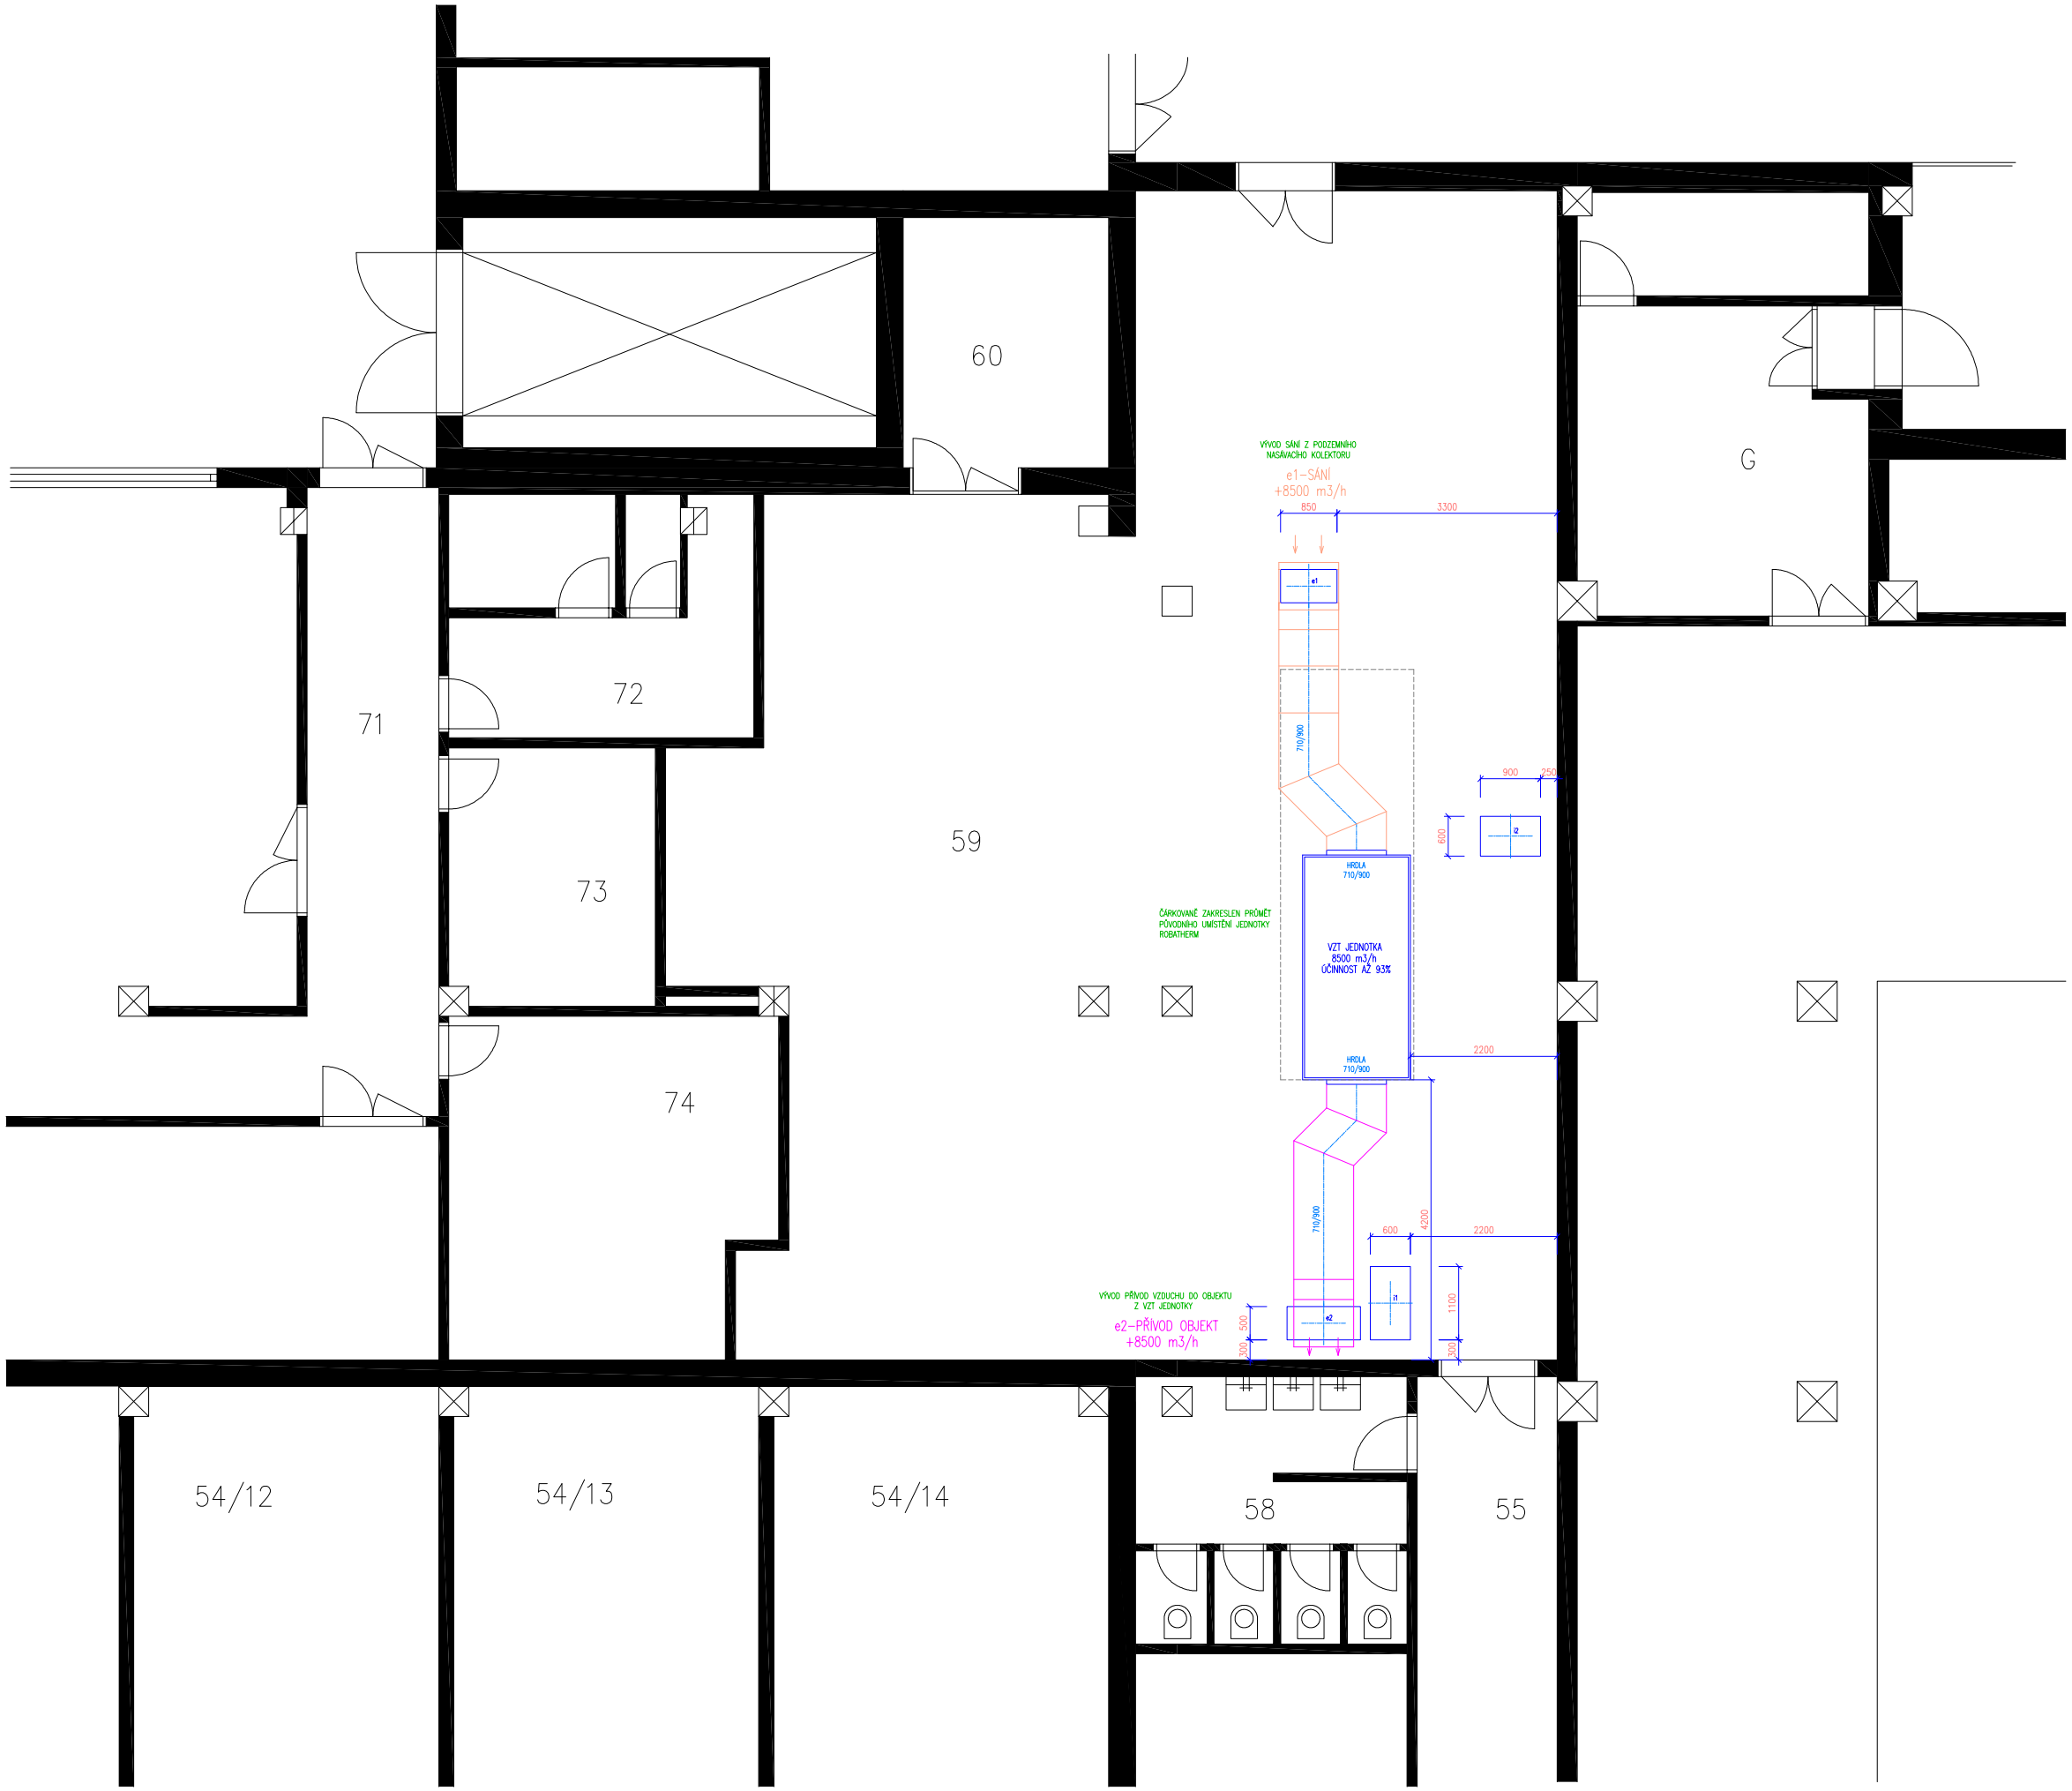

JEDNOTKA VZT

PRO KOMFORTNÍ VĚTRÁNÍ NAVRŽENA VZT JEDNOTKA STOJÍCÍ 8500 m3/h JEDNOTKA S PLASTOVÝM PROTIPROUDÝM REKUPERAČNÍM VÝMĚNÍKEM S MAX. ÚČINNOSTÍ 93%, VESTAVĚNÝM BY–PASSEM, HROLA Z BOKU 710x900 mm, ROZMĚRY JEDNOTKY (ŠÍŘKA 1620 mm, DÉLKA 3370 mm, VÝŠKA 1795+200 mm), ECODESIGN, VESTAVĚNÁ REGULACE

OVLÁDÁNÍ VZT

PRO OVLÁDÁNÍ JEDNOTKY JE NAVRŽEN NADŘAZENÝ SYSTÉM REGULACE, POMOCÍ KTERÉ LZE OVLÁDAT JEDNOTLIVÉ REŽIMY VĚTRÁNÍ.

POTRUBÍ – ROZVODY

ROZVODY NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ TRASY NAVRŽENY Z PEVNÉHO OBDÉLNÍKOVÉHO VEDENÍ FeZn tl. 1,0 mm S IZOLACÍ MINERÁLNÍ TL. 30 MM S AL POVLAKEM

DISTRIBUČNÍ ELEMENTY PŘÍVODNÍHO VZDUCHU A ODTAHOVANÉHO VZDUCHU

PRO PŘÍVOD VZDUCHU BUDE VYUŽIT STÁVAJÍCÍ SYSTÉM ROZVODŮ V OBJEKTU
PRO ODSÁVÁNÍ VZDUCHU BUDE VYUŽIT STÁVAJÍCÍ SYSTÉM ROZVODŮ V OBJEKTU

LEGENDA ZNAČENÍ VZDUCHOTECHNICKÝCH ROZVODŮ:

e1 – VSTUP ČERSTVÉHO VENKOVNÍHO VZDUCHU DO JEDNOTKY
i1 – VSTUP ODPADNÍHO VZDUCHU DO JEDNOTKY
i2 – VÝSTUP ODPADNÍHO VZDUCHU Z JEDNOTKY
e2 – VÝSTUP ČERSTVÉHO VZDUCHU Z JEDNOTKY

Vypracoval	Ing. Vladimír Štefek	Projekční a poradenská kancelář ing. Vladimír Štefek Žižkova 10, 79501 Rýmařov Tel.: 774988068 M: info@stefekprojekt.cz	
Investor:	Město Kopřivnice		
	Štefánikova 1163/12, Kopřivnice		
Stavba :	k.ú. Kopřivnice, par.č. 1285/17	Formát	8xA4
Název projektu	KOZ II - Vzduchotechnika	Datum	12/2024
	Vzduchotechnika	Účel	DSP
		Arch. č.	DSP_12/2024
Obsah výkresu		Měřítko	Číslo výkr. / Paré
D 1.4: Půdorys 1.P.P. – vzt jednotka napojení		1:50	D 1.4.1