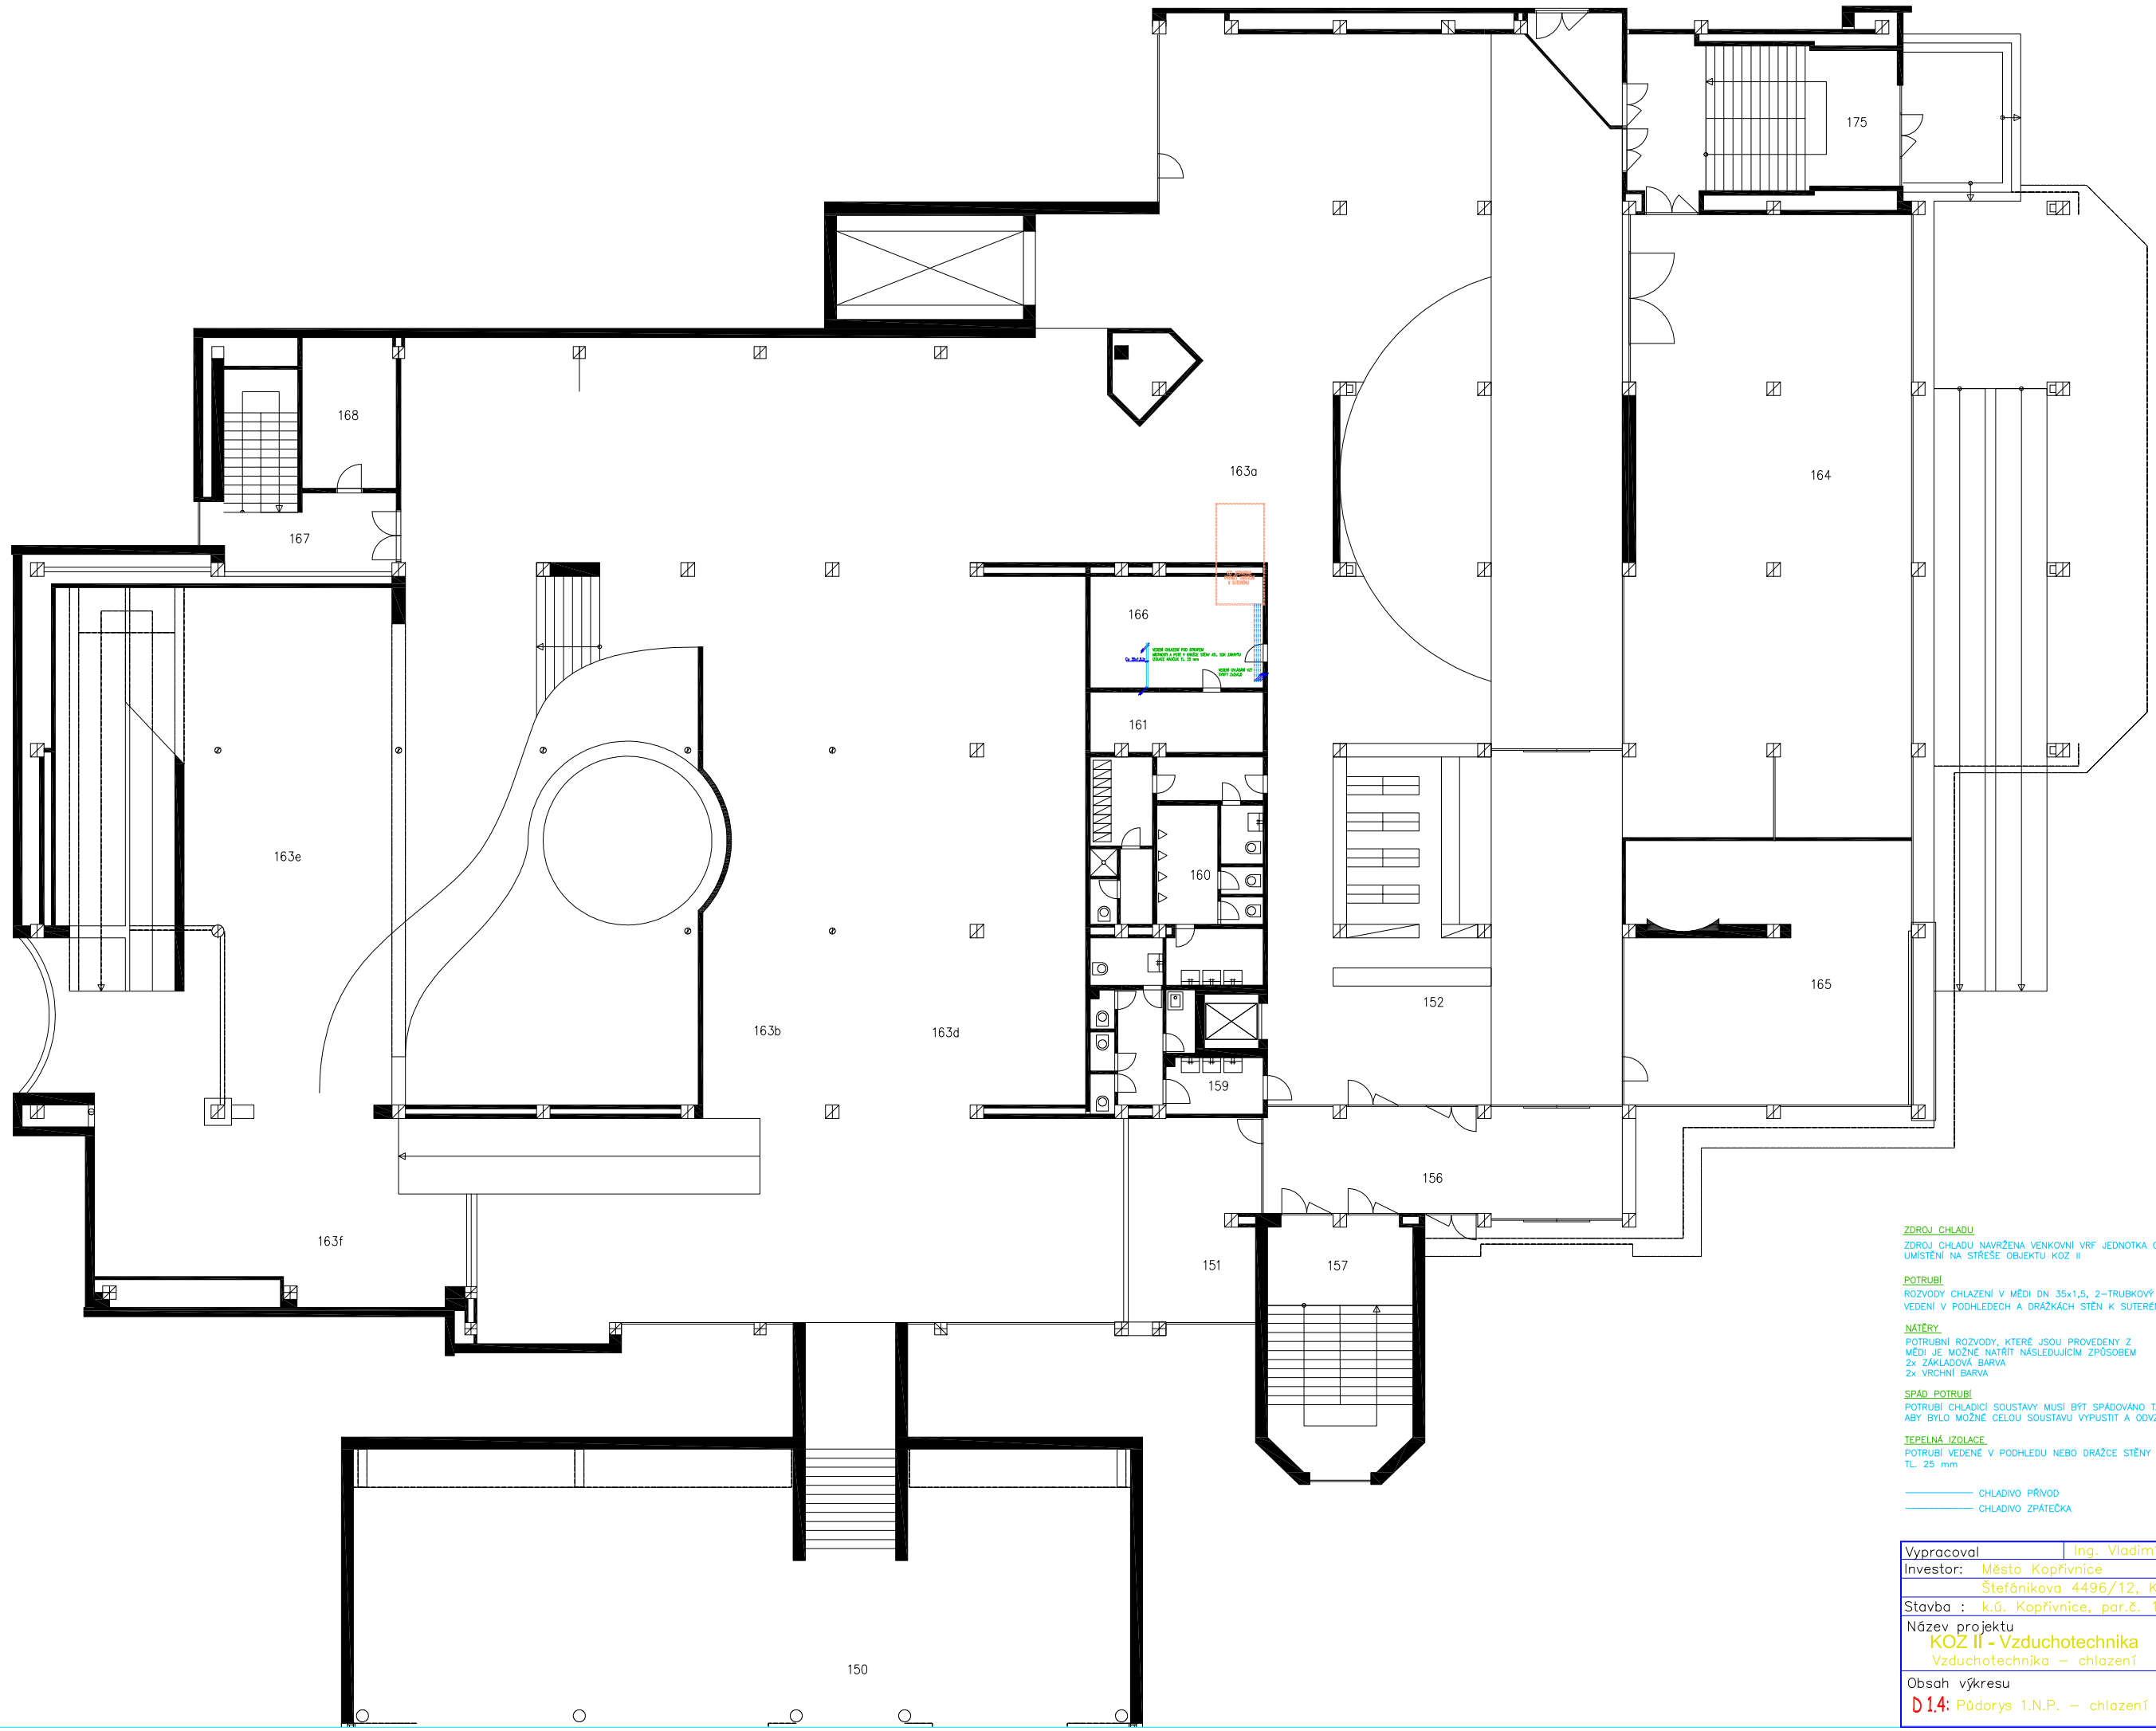

ZDROJ CHLADU

ZDROJ CHLADU NAVRŽENA VENKOVNÍ VRF JEDNOTKA O CHLADICÍM VÝKONU 40 kW, SCOP 4,30
UMÍSTĚNÍ NA STŘEŠE OBJEKTU KOZ II

POTRUBÍ

ROZVODY CHLAZENÍ V MĚDI DN 35x1,5, 2-TRUBKOVÝ SYSTÉM
VEDENÍ V PODHLEDECH A DRÁŽKÁCH STĚN K SUTERÉNU TECHNICKÉHO ZÁZEMÍ

NÁTĚRY

POTRUBNÍ ROZVODY, KTERÉ JSOU PROVEDENY Z
MĚDI JE MOŽNÉ NATŘÍT NÁSLEDUJÍCÍM ZPŮSOBEM
2x ZÁKLADOVÁ BARVA
2x VRCHNÍ BARVA

SPÁD POTRUBÍ

POTRUBÍ CHLADICÍ SOUSTAVY MUSÍ BÝT SPÁDOVÁNO TAK,
ABY BYLO MOŽNÉ CELOU SOUSTAVU VYPUSTIT A ODVZDUŠNIT.

TEPELNÁ IZOLACE

POTRUBÍ VEDENÉ V PODHLEDU NEBO DRÁŽCE STĚNY OPATŘENO KAUČUKOVOU NÁVLEKOVOU IZOLACÍ
TL. 25 mm

———— CHLADIVO PŘÍVOD
———— CHLADIVO ZPÁTEČKA

Vypracoval	Ing. Vladimír Štefek	Projekční a poradenská kancelář ing. Vladimír Štefek Žižkova 10, 79501 Rýmařov Tel.: 774988068 M: info@stefekprojekt.cz	
Investor:	Město Kopřivnice		
	Štefánikova 4496/12, Kopřivnice		
Stavba :	k.ú. Kopřivnice, par.č. 1285/17	Formát	8xA4
Název projektu KOZ II - Vzduchotechnika Vzduchotechnika – chlazení		Datum	12/2024
		Účel	DSP
		Arch. č.	DSP_12/2024
Obsah výkresu D.1.4: Půdorys 1.N.P. – chlazení		Měřítko 1:75	Číslo výkr. D 1.4.6
			Paré