

LEGENDA:


- 1 - PŘÍRUBA SYSTÉM 2000 PRO PE POTRUBÍ d90
- 2 - PŘÍRUBOVÉ ŠOUPĚ KRÁTKÉ DN 80
- 3 - PŘÍRUBOVÝ LAPAČ NEČISTOT (FILTR) DN 80
- 4 - PŘÍRUBOVÁ ZPĚTNÁ Klapka DN 80
- 5 - PŘÍRUBOVÝ PŘECHOD FFR DN 80/50
- 6 - TP UKLIDŇOVACÍ KUS DN 50-200
- 7 - STÁVAJÍCÍ PŘÍRUBOVÝ VODOMĚR DN 50 Q3 40m³/h - FAKTURAČNÍ
- 8 - MONTÁŽNÍ VLOŽKA DN 50
- 9 - PŘÍRUBOVÝ T-KUS REDUKOVANÝ 80/50
- 10 - PŘÍRUBOVÝ T-KUS DN 50
- 11 - PŘECHODOVÁ PŘÍRUBA DN 50-2"
- 12 - PŘECHODOVÁ PŘÍRUBA DN 50-1"
- 13 - ZÁVITOVÝ UZAVÍRACÍ VENTIL 2"
- 14 - PODRUŽNÝ VODOMĚR G5/4", L260mm, Q3-6,3 m³/h
- 15 - ZÁVITOVÁ ZPĚTNÁ Klapka 2"
- 16 - ZÁVITOVÝ T-KUS REDUKOVANÁ 2"-3/4"
- 17 - ISO PŘECHOD S VNĚJŠÍM ZÁVITEM 63-2"
- 18 - VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT 3/4"
- 19 - ZÁVITOVÝ UZAVÍRACÍ VENTIL 1"
- 20 - PODRUŽNÝ VODOMĚR DN20, L130mm, Q3-2,5 m³/h
- 21 - ZÁVITOVÁ ZPĚTNÁ Klapka 1"
- 22 - ISO PŘECHOD S VNĚJŠÍM ZÁVITEM 32-1"
- 23 - OCELOVÁ KONZOLA L80 + PODPĚRA DN25 + KOTVENÍ

- stávající potrubí PE
- nové POTRUBÍ PE 100 RC


POZNÁMKA:

Původní nepoužité prostupy budou vyplněny betonovou směsí. Souvrství nad novou betonovou krycí deskou bude řešeno dle finálních terénních úprav. V případě překrytí humusem a zatravnění bude doplněna hydroizolace a ochranná bet. mazanina.


ŘEZ 1-1':

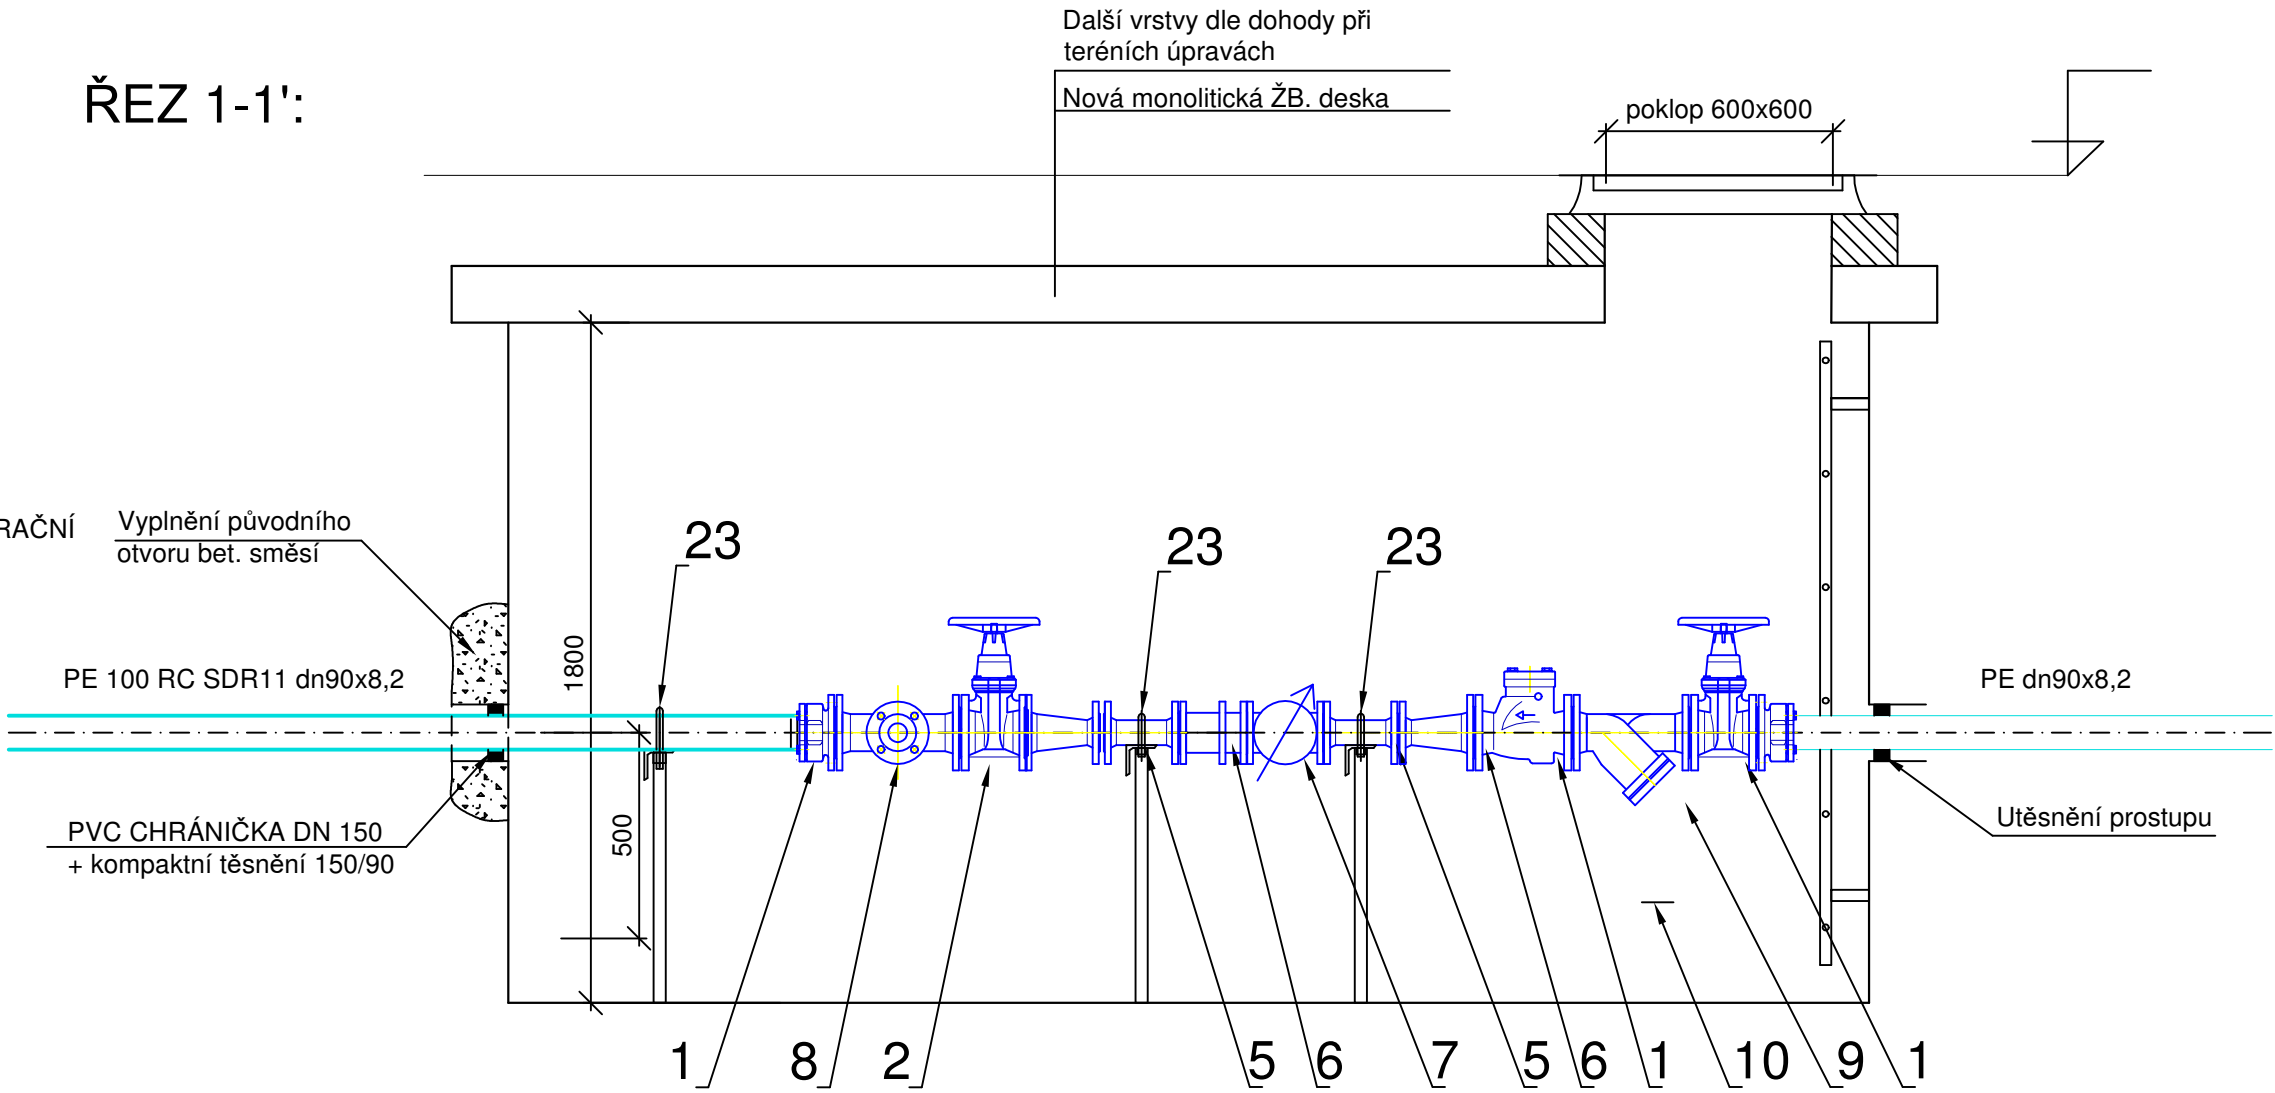

PŮDORYS:

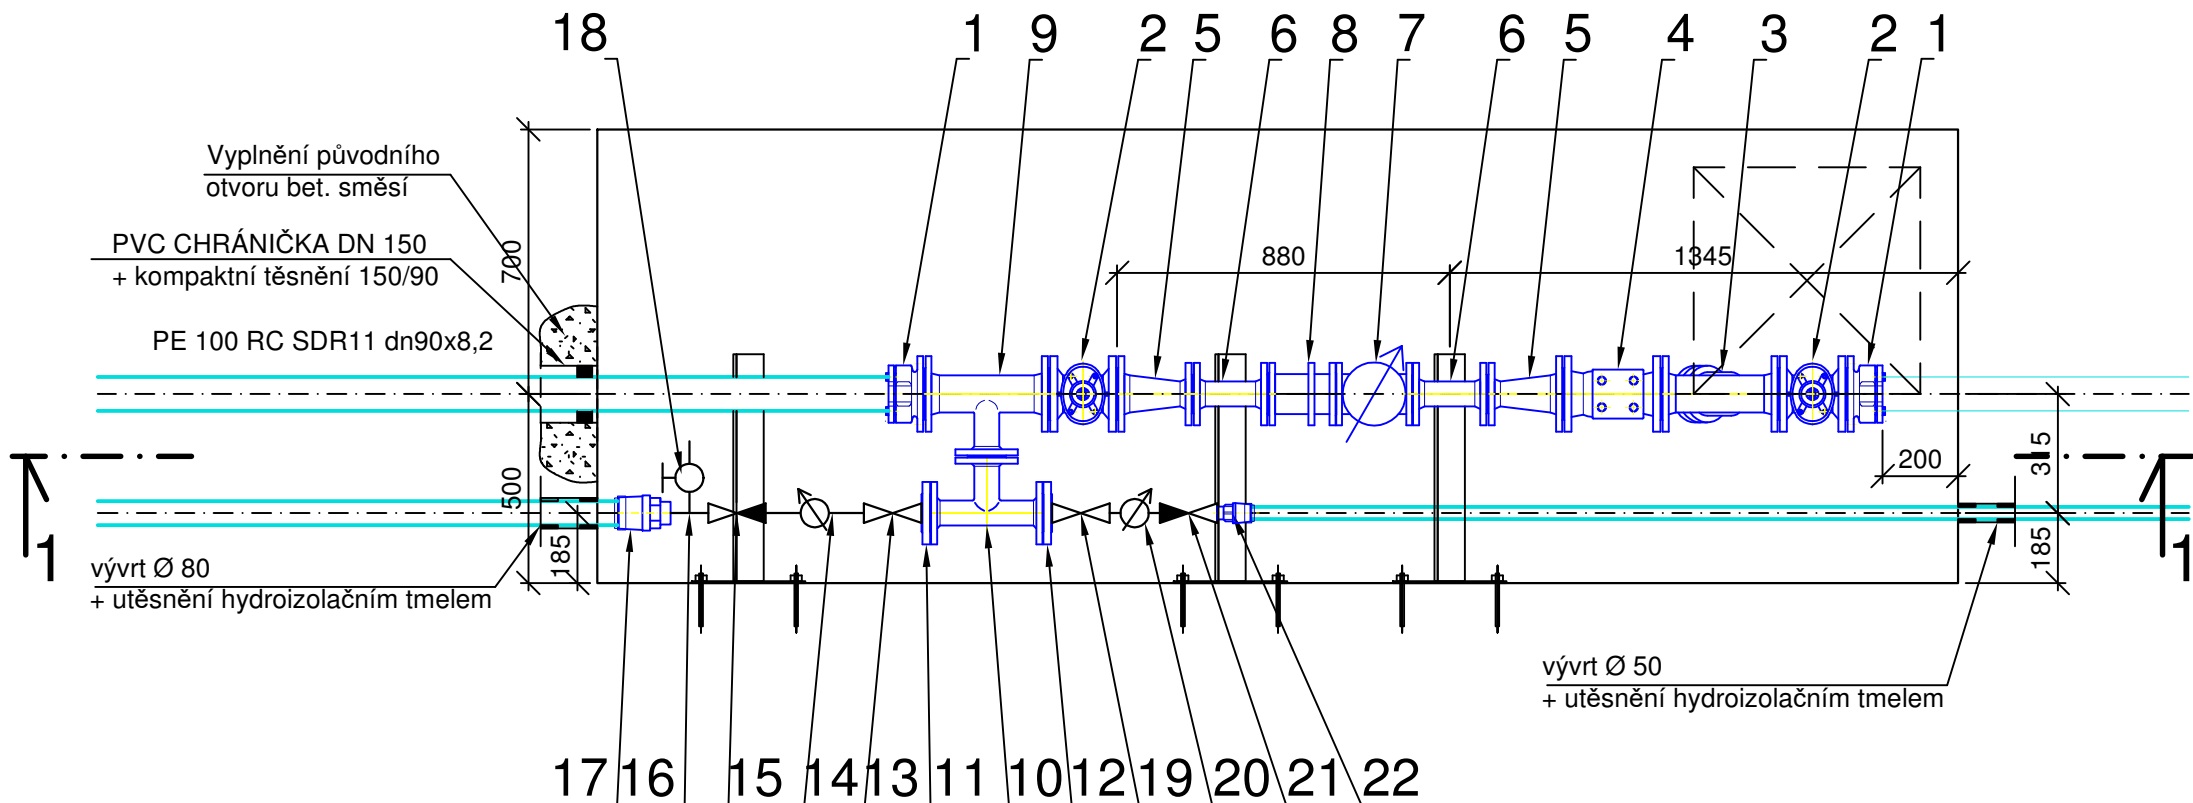

DETAIL UCHYCENÍ POTRUBÍ V ŠACHTĚ

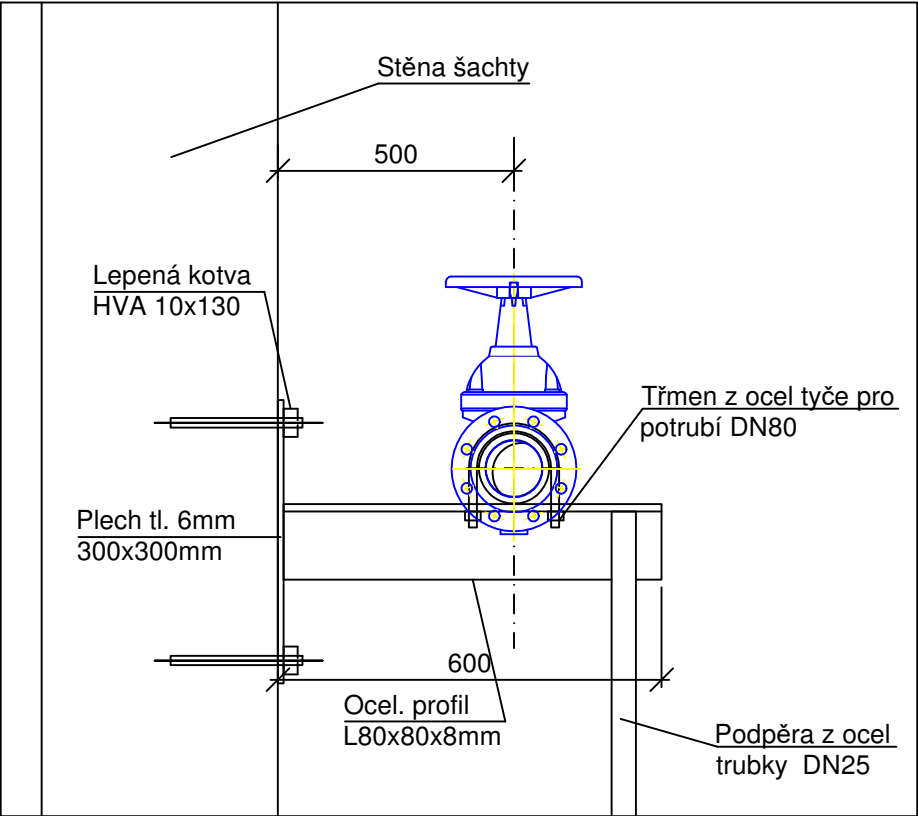

±0.00 = 369,77

Pokud je v projektové dokumentaci uveden obchodní název výrobku, jedná se pouze o informativní charakter nikoliv o požadavek. Tento výrobek může být zaměněn za jakýkoliv jiný, při splnění minimálních technických a fyzikálních vlastností uvedeného výrobku.

00	Dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby	01. 2025	
REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	POZNÁMKA

Generální projektant CODE, s.r.o. PARDUBICE Computer Design IČO 492 86 960			Zpracovatel částí Ing. Petr Kulička Autorizovaný technik vytápění, vzduchotechnika Záměl 147, 517 43 Potštejn		
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ČÍSLO ZAKÁZKY	2024 / 008 / 600
Ing. Petr Kulička	Ing. Petr Kulička		Ing. Jiří Sochůrek	POČET FORMÁTŮ	3x A4
OBJEDNATEL	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice			DATUM	01. 2025
KOPŘIVNICE REKONSTRUKCE LETNÍHO KOUPALIŠTĚ SO 03 : Bazény a ostatní objekty v areálu 45 : ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE			MĚŘÍTKO		1:20
			JMÉNO SOUBORU	
			STUPEŇ PROJ.		DSP + DPS
			ČÍS.KOPIE	ČÁST	ČÍS.PŘÍL.
VODOMĚRNÁ ŠACHTA				D1.03	45.05