



naše značka
5003281694

vyřizuje
Jiří Farny

e-mail
technici@gasnet.cz

datum
19.03.2025

SHB, akciová společnost
Ing. Tomáš Bielecký
Masná 1493/8
70200 Ostrava

Věc:

Průmyslový park Kopřivnice – obslužná komunikace

SO 520 Přeložka STL plynovodu PE dn 90

PREL C Kopřivnice - Průmyslový park, Vlčovice, STL plynovod, komunikace

Obec: Kopřivnice

Ulice: Průmyslový park

K.ú. - p.č.: Vlčovice-661/82

Stavebník: Macháč Motors s.r.o., Vlčovice č.p. 314, 74221 Kopřivnice

Účel stanoviska: Přeložka plynárenského zařízení (PZ), předpokl. náklady a způsob provedení

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GasNet Služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

!!! STANOVISKO NELZE POUŽÍT PRO JEDNÁNÍ SE STAVEBNÍM ÚŘADEM ANI PRO REALIZACI STAVBY !!!

Stavbou "Průmyslový park Kopřivnice – obslužná komunikace" dojde k narušení ochranného pásma níže uvedeného PZ. Se stavbou nesouhlasíme.

Stavbu však lze umístit za předpokladu provedení přeložky dotčeného PZ. V souladu s § 70 odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, sdělujeme předpokládané náklady a způsob provedení přeložky PZ. Dle § 70 odst. 3 se vlastnictví PZ po provedení přeložky nemění.

Doporučujeme, aby stavebník před zahájením stavby požádal stavební úřad o předběžnou informaci dle § 174 Stavebního zákona k vyjasnění, zda bude pro realizaci stavby vyžadovat povolení záměru či nikoli.

Popis stávajícího PZ:

Umístění: Průmyslový park

GIS ID PZ: 442569739

Typ PZ: plynovod PN: STL 300 kPa dn: 90 Materiál: PE-O 100 RC

Další důležité údaje - vlastníky jsou tyto níže uvedené subjekty:

1/6 Advanced Design Solution s.r.o.

1/6 FMDT prodej s.r.o.

1/6 Macháč Motors s.r.o.

1/6 Sourcing Point Technology, s.r.o.

1/6 Fotizon s.r.o.

1/6 METAL WORK PNEUMATIC CZ, s.r.o.

Základní technické údaje navržené přeložky PZ:

Typ PZ: plynovod PN: STL 300 kPa dn: 90 Materiál: PE-O 100 RC

Předpokládaná délka přeložky: 14,3 m

Povrch: vázaný

Další důležité údaje:

- propoje plynovodu a případné náhradní zásobování před zpracováním PD doporučujeme projednat s Janem Bechným,

GasNet Služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1 · Zábřovice · 602 00 Brno · T 555 90 10 10 · www.gasnet.cz

IČ: 27935311 · DIČ: CZ27935311

Zápis do obchodního rejstříku: Krajský soud v Brně, sp. zn. C 57165, dne 26. 7. 2007

Certificate of incorporation: Regional Court in Brno, ref. number C 57165, on 26th July 2007

Zákaznická linka GasNet 555 90 10 10, info@gasnet.cz, www.gasnet.cz

technikem RO-Morava 3, GasNet Služby, s.r.o., oddělení technické podpory RO-Morava 3, email: Jan.Bechny@gasnet.cz,
- práce musí být navrženy tak, aby nebyla omezena dodávka plynu jiným odběratelům mimo nezbytně nutnou dobu,
- případné omezení dodávky ZP odběratelům musí být v souladu se zákonem 458/2000 Sb. v platném znění, §58, odst. 5.,
- práce na plynárenských zařízeních, především propoje a odpoje, budou přednostně prováděny mimo topnou sezónu.

Předpokládané náklady přeložky PZ:

Předpokládané náklady jsou stanoveny na základě dostupných údajů ke dni vydání stanoviska a představují rámcový odhad na základě obdobných staveb PZ realizovaných společností GasNet, s.r.o. v ČR.

Předpokládané náklady představují částku 176 tis. Kč bez DPH.

Cena obsahuje zejména průměrné náklady na materiál a montážní práce, průměrné náklady na zemní práce bez rozlišení druhu povrchu, náklady na demontáž překládaného plynárenského zařízení (dále jen "PZ") a odpojovací a propojovací práce pouze v rozsahu základních úkonů.

Náklady spojené s majetkoprávním vypořádáním k pozemkům dotčeným přeložkou PZ, technologickými ztrátami, nestandardními propoji, nejsou součástí ceny přeložky z důvodu jejich značné variability a nelze je stanovit na základě zkušeností a cen z obdobných staveb PZ.

Další podmínky předpokládané přeložky PZ:


1. Projektová dokumentace stavby PZ bude zpracována autorizovaným projektantem (viz § 5 zákona číslo 360/1992 Sb.: odst. 3, písm. e) pro VTL PZ; písm. e) nebo h) pro STL/NTL PZ).
2. Informace o možnosti poskytnutí polohy stávajících plynárenských zařízení ve správě GasNet, s.r.o. v digitální podobě získáte na adrese: www.gasnet.cz/cs/zadost-o-vektorova-data/
3. Projektová dokumentace (dále jen "PD") musí být zpracována v souladu s platnými právními předpisy a platnými ČSN-EN, u Hospodářské komory České republiky registrovaných TPG, TIN, Technickými požadavky provozovatele distribuční soustavy. Technické požadavky provozovatele distribuční soustavy naleznete na: <http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/>.
4. Před zahájením projektových prací je nutné uzavřít mezi investorem stavby (stavebníkem) a vlastníkem PZ Smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících. Bez této uzavřené smlouvy nelze ze strany PDS vydat stanovisko k projektové dokumentaci.
5. Projektová dokumentace přeložky PZ pro účely umístění stavby dle stavebního zákona bude v souladu se smlouvou o přeložce PZ předána k odsouhlasení.
6. Součástí projektové dokumentace bude seznam pozemků dotčených stavbou a ochranným pásmem přeložky PZ.
7. Stavbu přeložky PZ musí provádět firma s certifikací v požadovaném rozsahu dle u Hospodářské komory České republiky registrovaného TPG 923 01 a odbornou způsobilostí v požadovaném rozsahu dle požadavků PDS.
8. Vybudovanou přeložku PZ bude možné uvést do provozu (propojit) na základě kolaudačního rozhodnutí s vyznačenou doložkou o nabytí právní moci.
9. Musí být splněny všechny podmínky stanoviska provozovatele plynárenského zařízení a podmínky stanovené ve Smlouvě o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících.

Stanovisko platí pouze pro uvedený účel a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Jiří Farny.

GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o., IČ 27935311
Jiří Farny
Senior spec.připojování PZ-Morava 3
Oddělení připojování PZ-Morava 3

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení

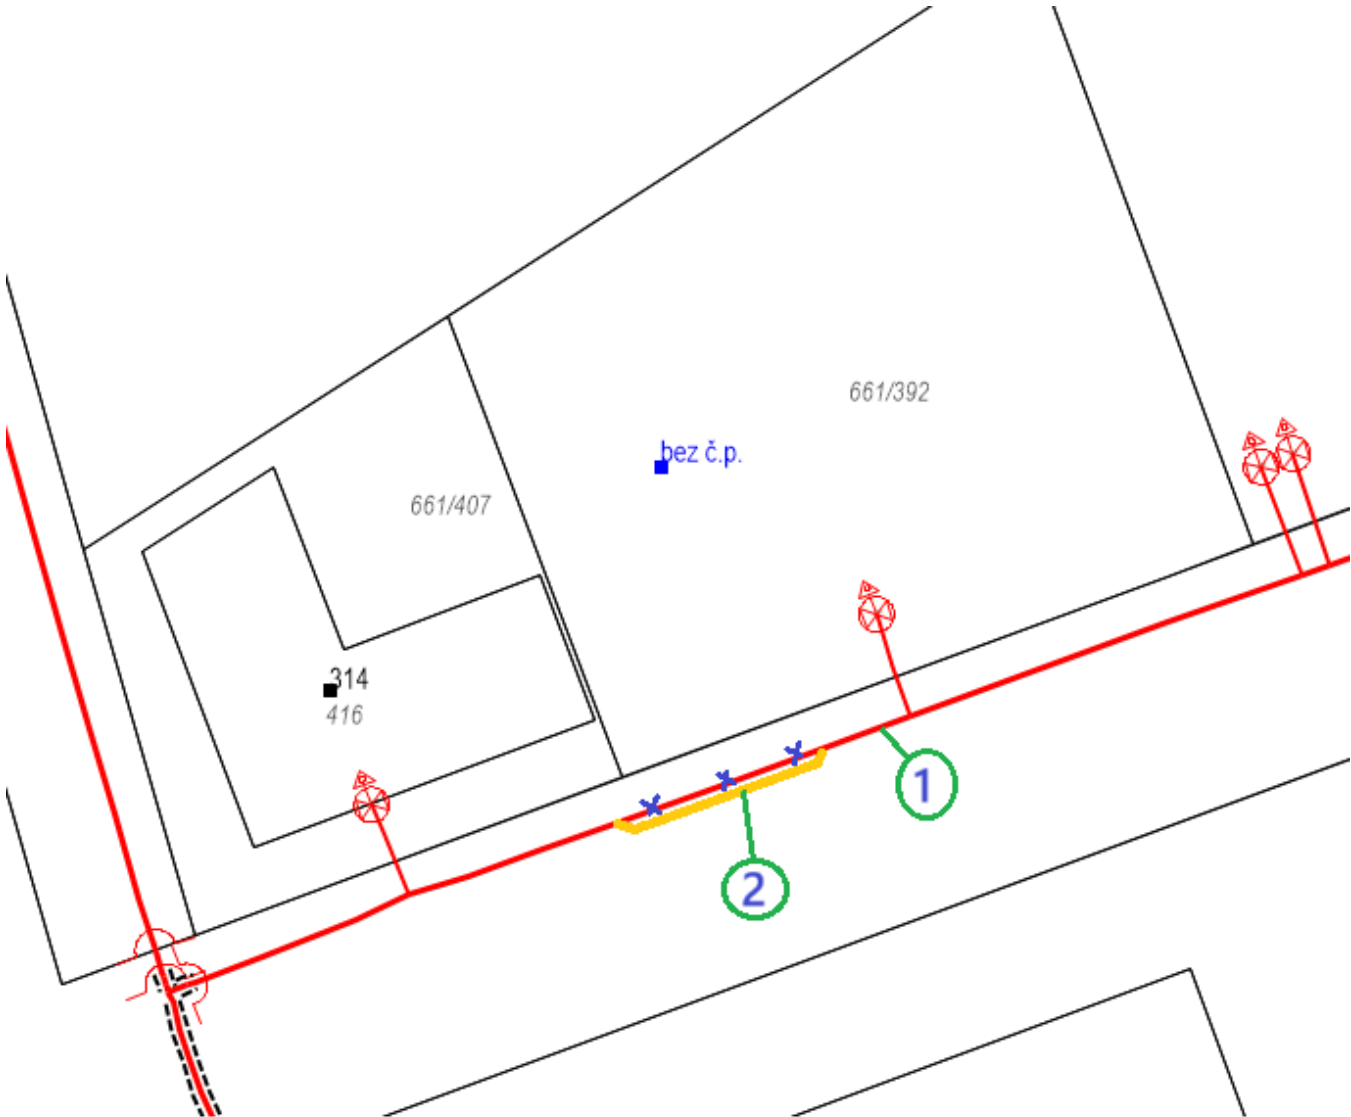

1 - stávající STL plynovod PE-O 100 RC dn 90

2 - návrh přeložky:

STL plynovod PE-O 100 RC dn 90 (cca 14 m)

Legenda:

	linie NTL/ STL/ VTL/ VVTL plynovodu		ochranné zařízení kabel protikorozi ochrany kabel		neplynovodní zařízení/technologie (linie/bod/plocha)
	nefunkční		elektropřipojka		anodové uzemnění
	plánovaná stavba před realizací				stanice katodové ochrany
	výstavba		regulační stanice		pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO