


VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍM POTRUBÍ

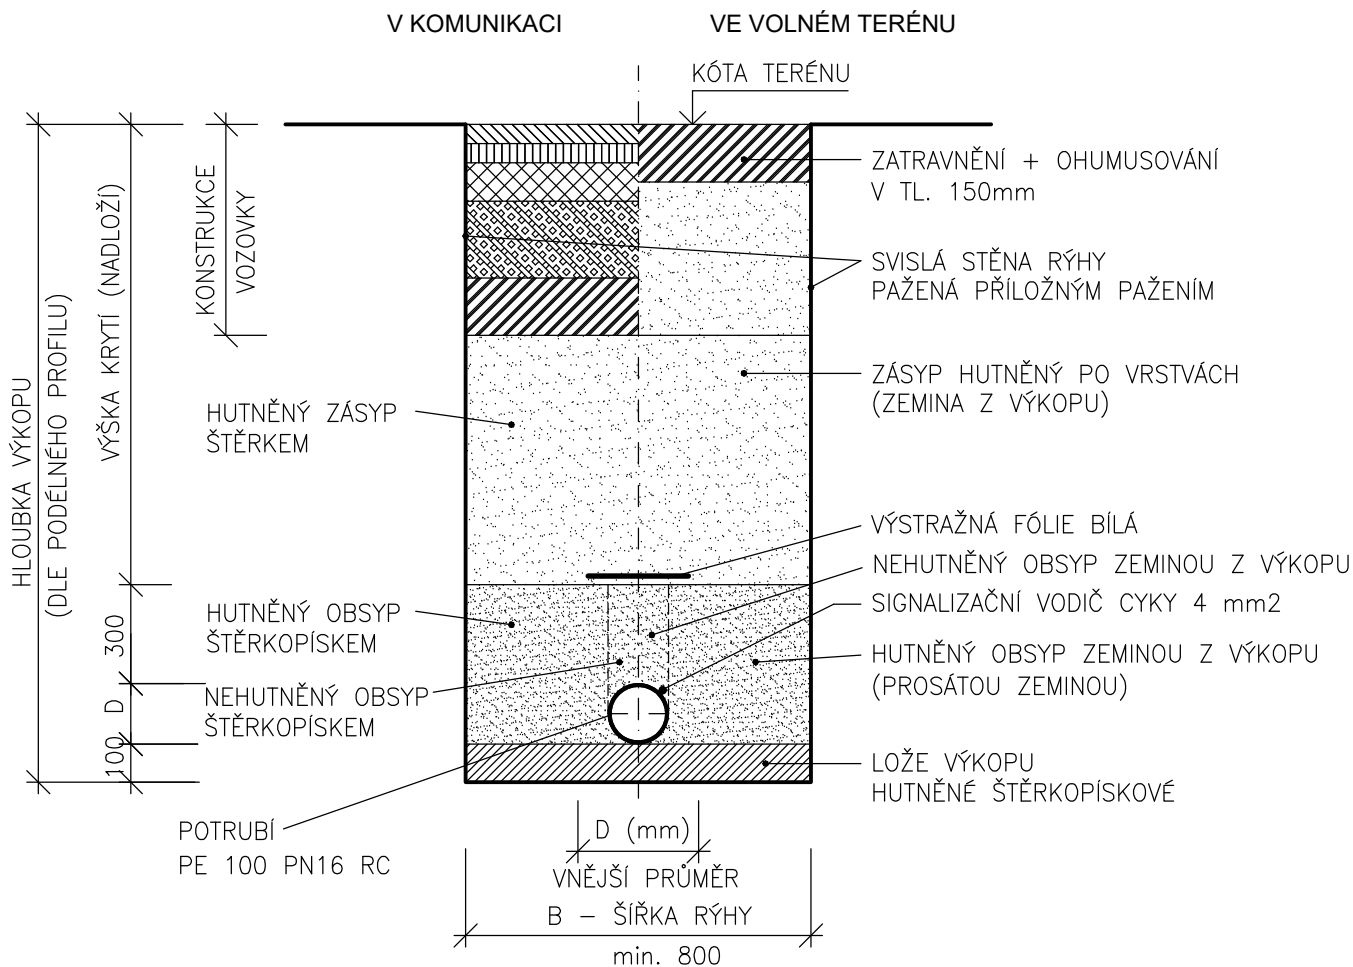

POZNÁMKA:

- NEJMENŠÍ DOVOLENÉ KRYTÍ VE VOLNÉM TERÉNU 1,00 M, VOZOVKA 1,50 M, dle ČSN 736005/Z4
- OBSYP VODOVODNÍHO POTRUBÍ SE PROVÁDÍ PO VRSTVÁCH VÝŠKY max.200 MM, ZA STÁLEHO HUTNĚNÍ PO STRANÁCH POTRUBÍ
- BOČNÍ OBSYP A PŘEKRÝVNÁ VRSTVA SE PROVÁDÍ PO ZKOUŠCE VODOTĚSNOSTI. K HUTNĚNÍ BUDE POUŽITA POUZE LEHKÁ MACHANIZACE, DO VRSTVY min.300 MM NAD VRCHOLEM POTRUBÍ, STŘEDNÍ A TĚŽKÉ HUTNÍČÍ MECHANIZMY JE MOŽNO POUŽÍT AŽ min. 1 M NAD VRCHOLEM POTRUBÍ.
- DNO VÝKOPU MUSÍ BÝT VYKOPÁNO V SOULADU S PŘEDEPSANÝMI SKLONY A SPÁDY.
- STĚNY VÝKOPU BUDOU PAŽENY PŘÍLOŽNÝM PAŽENÍM, V HLOUBCE VĚTŠÍ NEŽ 1,30 m (dle Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.)

POKUD VÝKOP OVĚŘÍ JINÉ GEOLOGICKÉ A HYDROGEOLOGICKÉ PODMÍNKY, NEŽ KTERÉ JSOU UVAŽOVÁNY A PŘEDPOKLÁDANY, BUDE TŘEBA REVIDOVAT NĚKTERÉ ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ, VČETNĚ TYPU A ZPŮSOBU ULOŽENÍ ZAŘÍZENÍ.

POZOR! PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNO OVĚŘIT ROZMĚRY.

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|------------|--|
| KRESLIL | | PROJEKTANT | | ZODP.PROJEKTANT | | Martin Malěř Hájov čp.111, 742 58 Příbor 732 377 209 malerm@seznam.cz IČO 67325769 | | Výtisk.č. | |
| Martin Malěř | | Martin Malěř | | Radka Rýdlová | | | | | |
| MÍSTO STAVBY parc. č. 232/6, 232/3, 232/4, 221/2 k. ú. Kopřivnice | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| INVESTOR | | Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice | | | | Číslo zakázky | | 25/2023 | |
| | | IČ: 00298077 | | | | Datum | | 03-08/2023 | |
| STAVBA | | PŘELOŽKA VODOVODNÍ PŘÍPOJKY K OBJEKTU č.p. 967 na ul. Zdeňka Buriana-MŠ Jeřabinka | | | | Stupeň | | PS - ÚS | |
| | | | | | | Formát | | A4 | |
| | | | | | | Měřítko | | | |
| ČÁST | | D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ | | | | | | | |
| NÁZEV VÝKRESU | | | | | | ČÍSLO PŘÍLOHY | | | |
| VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍM POTRUBÍ | | | | | | D06 | | | |