

dokumentace: **B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA**

Název stavby: **Rekonstrukce přístavby ZŠ Náměstí na byty**

Místo: k.ú. Kopřivnice, p.č. 1946, 1947/1, 1947/2, 1949, 1951, 1952 Husova 340/2,
742 21 Kopřivnice

Investor: město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice

Stupeň dokumentace: povolení

Číslo zakázky: 30_2411


Datum: leden 2025



Zpracovatel: IČ: 292 01 691, DIČ: CZ29201691
Cejl 504/38, Zábrdovice, 602 00 Brno
atelier@laplan.cz

Odpovědný projektant: Ing. Marián Varjú

Sada:



B.1 Popis území stavby

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území

Uvažované území pro provedení stavebních úprav je na parcelách č. 1947/1, 1949, 1951 v katastrálním území Kopřivnice. Pozemek se nachází ve středu zastavěné části města Kopřivnice. Objekt se nachází v areálu bývalé školy, která je již několik let nevyužívána. Na pozemku se nachází hlavní budova školy (historická část – budova A – není předmětem tohoto díla). Pro objekt A budou skrze objekt B nachystané rozvody pro napojení na centrální zdroj tepla. Každý objekt bude mít samostatné, nezávislé vnitřní rozvody ZTI. Dále se zde nachází novější přístavba ZŠ Náměstí (budova B), šatny a byt školníka. Předmětem PD je pouze novější přístavba ZŠ Náměstí (budova B) včetně šaten a bytu školníka. Stavba byla původně povolena jako škola a nyní bude přestavěna na byty. Řešená část má tři nadzemní podlaží a je podsklepená. Dále navazuje na šatny, které jsou pouze jednopodlažní, stejně jako byt školníka. Jednopodlažní části budou zbourány a stavební úpravy budou provedeny pouze na třípatrové části, která bude dostavěna na čtyřpatrový objekt. Stavba je v souladu s charakterem území a územně plánovací dokumentací. Stavba bude měnit svůj účel z občanské vybavenosti na bytový dům. Oba objekty sdílejí společný číslo popisné. Po realizaci rekonstrukce objektu B budou mít objekty **samostatná čísla popisná**.

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci

Dle platného územního plánu města Kopřivnice se stavba nachází v ploše smíšené obytné – v centrech měst - SC. Záměr **je v souladu** s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování.

Přípustné využití

- bydlení (kromě bydlení v RD kromě RD stabilizovaných),
 - **jedná se o bydlení v BD, záměr je přípustný**
- občanské vybavení (vzdělávání a výchova, sociální služby, péče o rodinu, zdravotní služby, kultura, veřejná správa, ochrana obyvatelstva, obchodní prodej, tělovýchova a sport, ubytování pro rekreaci a cestovní ruch, stravování, služby, věda a výzkum) kromě obchodního prodeje o výměře nad 400 m² a hřbitova,
- veřejná prostranství, - sídelní zeleň,
- dopravní infrastruktura (silniční a specifická silniční kromě ČS PHM, myček, odstavování vozidel nad 3,5 t a garážování všech vozidel) a technická infrastruktura (kromě odpadového hospodářství),
- nemotorová doprava,
- vodohospodářské využití (vodní plochy, vodní toky).

Nepřípustné využití

- způsob využití nesouvisející s přípustným nebo podmíněně přípustným využitím.


Podmíněně přípustné využití

- výroba a skladování do 100 m² plochy provozovny a skladu za podmínky, že jejich provozování a technické zařízení nenaruší užívání staveb a zařízení v jejich okolí, nesníží kvalitu prostředí souvisejícího území, které svým charakterem a kapacitou nezvýší nad míru přípustnou dopravní zátěž v území a které slouží zejména obyvatelům v této ploše,
- v plochách sousedících s plochami VT, VZ, DS a DZ chráněné venkovní prostory či chráněné venkovní nebo vnitřní prostory staveb za podmínky, že v nich bude prokázáno splnění hygienických limitů hluku z provozu na jmenovaných sousedících plochách

Podmínky prostorového uspořádání

- výšková regulace zástavby – ve stabilizovaných plochách respektovat hladinu současné zástavby, v plochách změn respektovat nejvyšší hladinu současné okolní zástavby,
 - nejvyšší výšková hladina současné okolní zástavby (historická část budova A) je ve výšce 16,550 m od navrhované stavební nuly. Řešená rekonstruovaná část, budova B, má nejvyšší výškovou hladinu v úrovni nástavby, tj. 14,650m od navrhované stavební nuly. **Podmínka je splněna**

- intenzita využití – max. 50 %,
 - Plocha pozemku s parc.č. 1947/1, která je v katastru vedena jako zastavěná plocha a nádvoří má plochu 2886 m², jejíž součástí je hlavní budova školy (historická část – budova A – 1116 m² – není předmětem tohoto díla), novější přístavba ZŠ Náměstí (budova B stávající stav – 650 m², budova B budoucí stav – 820 m²), šatny a byt školníka – 465 m², pozemek s parc. č. 1949, který je v katastru veden jako sportoviště a rekreační plocha má plochu 1652 m², pozemku s parc.č. 1947/2, na které se nachází objekt trafostanice má plochu 45 m². Celková plocha parcel je tedy 4583 m². Celková zastavěná plocha těchto parcel je 2276 m². Dosavadní zastavěná plocha pozemků je tedy 49,7%. Nová zastavěná plocha pozemků bude po odstranění šaten a bytu školníka **43,2%**. **Podmínka je splněna**
- intenzita zeleně – min. 20 %.
 - Plocha pozemků s parc. č. 1947/1, 1947/2, 1949 je 4583 m². Pouze nově navržená plocha zeleně je 1293 m². Intenzita zeleně je tedy **28,2 %**. **Podmínka je splněna**

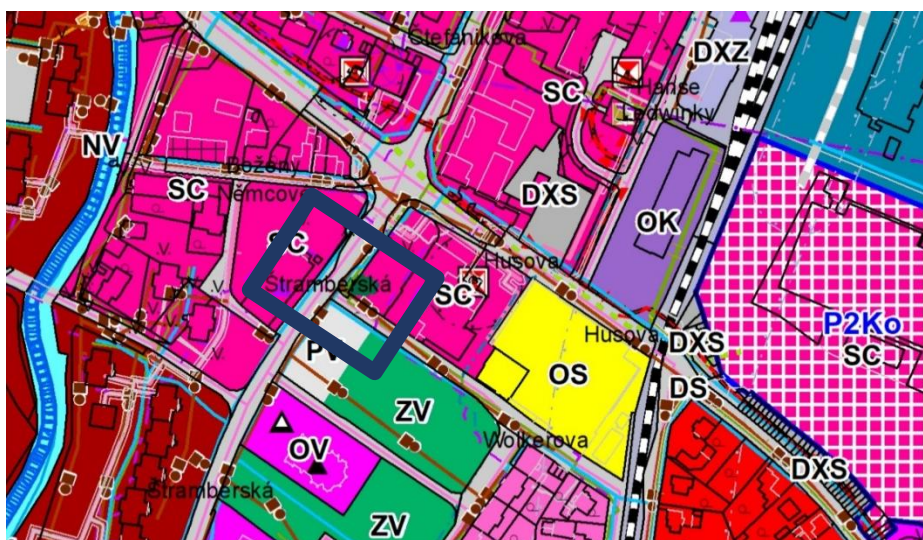

Výřez územního plánu města Kopřivnice – s vyznačením předmětné lokality

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

V době zpracování projektové dokumentace nebyly známy žádné situace pro povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území.

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Požadavky dotčených orgánů byly zapracovány do projektové dokumentace a v kopii jsou umístěny v *Dokladové části*. Projektová dokumentace respektuje písemné vyjádření a technické podmínky dotčených orgánů a správců inženýrských sítí. Projektanti jednotlivých částí respektují ve své projektové dokumentaci stávající inženýrské sítě a dodržují podmínky a požadavky jednotlivých správců inženýrských sítí a dotčených orgánů, které byly stanoveny v jejich vyjádřeních. Požadavky dotčených orgánů jsou v kopii umístěny v „Dokladové části“ projektové dokumentace. **Zhotovitel zajistí před zahájením výstavby vytyčení všech dotčených inženýrských sítí.**

1. **Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje** vydal dne **XXX** závazné stanovisko pod č.j. **XXX**, kde **XXX**
2. **Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje** vydala dne **XXX** závazné stanovisko pod č.j. **XXX**, kde **XXX**

3. **Městský úřad Kopřivnice, Odbor územního plánování** vydal dne **XXX** závazné stanovisko pod č.j. **XXX**, kde **XXX**
 4. **Městský úřad Kopřivnice, Odbor památkové péče** vydal dne **XXX** závazné stanovisko pod č.j. **XXX**, kde **XXX**
 5. **Městský úřad Kopřivnice, Silniční správní úřad** vydal dne **XXX** závazné stanovisko pod č.j. **XXX**, kde **XXX**
 6. **Městský úřad Kopřivnice, Odbor životního prostředí** vydal dne **XXX** koordinované závazné stanovisko pod č.j. **XXX**, kde **XXX**
 7. **Městský úřad Kopřivnice, Odbor životního prostředí – ochrana přírody a krajiny** vydal dne **XXX** závazné stanovisko pod č.j. **XXX**, kde **XXX**
 8. **Městský úřad Kopřivnice, Odbor životního prostředí – vodní hospodářství** vydal dne **XXX** závazné stanovisko pod č.j. **XXX**, kde **XXX**
 9. **Státní energetická inspekce**, vydala dne **XXX** závazné stanovisko pod č.j. **XXX**, kde **XXX**
 10. **Archeologický ústav AV ČR, Brno v.v.i.**, vydal dne **XXX** závazné stanovisko pod č.j. **XXX**, kde **XXX**
 11. **Povodí Odry, státní podnik, správa státního podniku**, vydal dne **XXX** závazné stanovisko pod č.j. **XXX**, kde **XXX**
 12. **Město Kopřivnice**, vydalo dne **XXX** souhlasné stanovisko pod č.j. **XXX**, kde **XXX**
 13. **Krajský úřad – Moravskoslezský kraj**, vydal dne **XXX** souhlasné závazné stanovisko pod č.j. **XXX**, kde **XXX**
 14. **Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého**, vydal dne **XXX** souhlasné závazné stanovisko pod č.j. **XXX**, kde **XXX**
- e) **výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.**
- Nebyl proveden posudek o stanovení radonového indexu pozemku. Rámcí stavebních úprav podlah přiléhajících k terénu budou opatřeny protiradonovou izolací. V 1S se nenachází prostory s trvalým pobytem osob.
- Hydrogeologický průzkum je součástí PD, odvod dešťových vod bude do nově navržené retenční nádrže o užitném retenčním objemu 57,9 m³, jalový objem 24,4 m³ které budou zpětně využívány k zavlažování pozemku.
- Přesný inženýrskogeologický průzkum na pozemku nebyl proveden vzhledem k velkému množství sítí, součástí PD je hydrogeologické posouzení zpracované společností GEON, s.r.o. z března 2024.
- Vlastní posouzení sestávalo z provedení rekognoskace terénu, rešerši archivních podkladů a místního šetření. Jak vyplývá z archivních podkladů pod svrchním krycím horizontem vyskytující se poloh navážek o mocnosti do cca 1-2 m se vyskytují soudržné jílovité zeminy s proměnlivou příměsí štěrků – úlomky podložních pískovců a slínovců přecházející ve svrchní horizont deluviálních a eluviálních sedimentů. Vzhledem k situování lokality je nutno přepokládat, že jak mocnost jednotlivých horizontů, tak i propustnost zeminy v rostlém stavu je místně a prostorově proměnlivá v závislosti na genetickém původu těchto zemín. Hodnoty koeficientu filtrace svrchního horizontu nesaturované zóny horninového prostředí se pohybují v rozmezí n. 10-8 m.s-1, což lze charakterizovat jako minimálně propustné až nepropustné prostředí. Hladina pozemní vody se v dané části lokality vyskytuje v ověřené hloubkové úrovni cca 1,5-2,0 m p.t. kdy se jedná pravděpodobně o vody vadózní, vázané na polohy navážek.

Jak vyplývá z výše uvedeného, na dané lokalitě lze předpokládat z hlediska úložních podmínek ve svrchním krycím horizontu relativně nehomogenní prostředí, kdy pod svrchním horizontem různorodých poloh navážek se vyskytují minimálně propustné jílovité zeminy.

Na dané lokalitě lze z hlediska propustnosti v případě svrchního horizontu předpokládat relativně nehomogenní prostředí, kdy tento horizont je tvořen navážkami v podloží se soudržnými zeminami, kdy z hlediska propustnosti se jedná o zeminy minimálně propustné.

Vzhledem k ověřeným úložním poměrům, kdy svrchní souvrství s vyskytujícími se privilegovanými polohami o proměnlivé propustnosti (navážky) přecházejí v relativně nepropustné zeminy citlivé na změnu vlhkosti, mělké úrovni hladiny podzemní vody a pozici lokality v hustě zastavěné oblasti vzniká v případě likvidace dešťových vod formou zasakování do horninového prostředí na dané lokalitě reálné riziko negativního ovlivnění stávajících hydrogeologických poměrů a následně negativní ovlivnění stability přilehlých pozemků a objektů na nich situovaných, kdy toto riziko je podmíněno ověřenými úložními poměry. Na základě výše uvedeného je možno konstatovat, že z hlediska možnosti zasakování dešťových vod do nesaturované zóny horninového prostředí vzniká na posuzované lokalitě reálné riziko negativního ovlivnění hydrogeologických a následně úložních a stabilitních poměrů v případě přilehlých pozemků a staveb na nich umístěných, kdy toto riziko je podmíněno ověřenými úložními a hydrogeologickými poměry zájmového území a to především ve vztahu k úložním poměrům a členitosti terénu a následně k antropogennímu vývoji lokality v návaznosti na polohy nehomogenních navážek, mělké úrovni hladiny podzemní vody a stávající zastavěnost. Vzhledem k výše uvedenému lze konstatovat, že likvidace srážkových vod zasakováním do horninového prostředí není s ohledem na výše uvedená rizika v daném území možná a nelze ji doporučit. Likvidaci dešťových vod se doporučuje realizovat formou odvedením řízeným odtokem přes retenční jímku do dešťové kanalizace.

Na základě stavebně historického průzkumu byla dohledána původní projektová dokumentace přístavby ZDŠ – Kopřivnice, ze které se vychází.

f) ochrana území podle jiných právních předpisů

Zájmové území se nachází v chráněném ložiskovém území.

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavba se nenachází v záplavovém území. Území není poddolované. Oblast kolem stavby není zatížena sesuvy půdy. V dané lokalitě se nevyskytuje seismická aktivita.

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Během stavebních prací se dočasně zvýší prašnost a hlučnost v okolí stavby. Investor ve spolupráci s dodavatelem se učiní taková opatření, aby byly tyto negativní účinky na okolí minimalizovány. Po dobu výstavby ani při jejím dalším užívání nedojde k překročení limitů uvedených v příslušných předpisech pro škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy a vibrace, prach, zápach, znečišťování vod i pozemních komunikací a zastínění okolních budov. Po ukončení stavebních prací budou všechny zpevněné povrchy, které byly dotčeny stavbou, uvedeny do původního stavu. Povrchy s travním porostem narušené výkopem budou po ukončení stavebních prací znovu zatravněny.

V rámci stavebních úprav dojde k zrušení propojení objektu A a B, zrušené průchody budou zazděné ze strany objektu B. Další zapravení bude provedeno ze strany objektu A až rámci stavebních úprav chystané v tomto objektu. V případě stavebních prací nad střešní rovinou objektu A, může dojít k poškození střešní pláště tohoto objektu. Toto poškození bude bezodkladně opraveno, aby nedocházelo k poškození konstrukcí objektu A.

Odtokové poměry předmětného území nebudou stavebním záměrem negativně ovlivněny. V bezprostřední blízkosti se nenachází žádná koryta vodních toků.

Připojení na technickou infrastrukturu (NN, plyn, kanalizace) objektu A bude zachováno. V rámci stavebních úprav objektu A bude pro tento objekt vybudována vlastní přípojka vody (není součástí tohoto díla). Nově bude do objektu A přes řešený objekt B dovedeno nové připojení centrálního zdroje tepla. Stávající objekty A a B mají spolčené popisné číslo. Po realizaci rekonstrukce objektu B budou mít oba objekty **samostatné popisné číslo**.

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

V řešené lokalitě dojde k odstranění zpevněných ploch dle výkresové dokumentaci, přístavby k objektu B (šatny a byt správce) budou v celém rozsahu odstraněny.

Dendrologicky průzkum byl zpracován Ing. Janem Habrem v únoru 2025. Dokumentace byla zpracována v rámci projektů „Rekonstrukce přístavby ZŠ Náměstí na byty“ za účelem evidence a následného odstranění suchých a neperspektivních dřevin a ošetření vybraných ponechaných stromů ještě před realizací projektu. Kácení dřevin proběhne po vydání stavebního povolení, a to v období vegetačního klidu. Ošetření (řez) ponechaných dřevin je vhodné provádět v první polovině vegetačního období (březen–červen), odstranění jmelí spíše v bezlistém stavu stromů (listopad–březen).

Na pozemku dojde ke kácení dřevin. Bude pokáceno 9 stromů na pozemku s parc. č. 1949. 2 ks stromů, které budou káceny mají obvod větší než 80 cm a vyžadují povolení. Na pozemku bude provedena výsadba nové zeleně (keře, stromy, trvalky, atd.). Rozmístění vegetačních úprav v řešené lokalitě je pouze orientační, přesný typ a polohy rostlin bude definována v dalším stupni projektové dokumentace. Zhotovitel stavby zpracuje návrh textové a grafické PD zeleně, která bude obsahovat výkaz výměr a materiálů a návrh péče o založenou zeleň. Tento návrh bude odsouhlasen investorem, TDI a AD.

Stávající stromy, včetně kořenové zóny v prostoru staveniště, budou chráněny před poškozením v co největším rozsahu. Zejména práce, které budou probíhat v rámci nově navrženého chodníku a stávajícího sjezdu v prostorách napojení na ulici Husova, konkrétně práce v prostoru mezi vzrostlými lípami (stromy s označením 11S a 12S, 9S a 10S), budou probíhat tak, aby žádný ze stromů nepřišel k jakékoliv újmě. tzn. veškeré výkopové práce v těchto prostorách budou probíhat ručně, tak, aby nebyl poškozen kořenový systém těchto stromů. V žádném případě nesmí v těchto prostorách probíhat zemní práce pomocí strojů či těžké mechanizace. Zhotovitel stavby bude respektovat standardy péče o přírodu a krajinu, konkrétně standard SPPK 01 002 ochrana dřevin při stavební činnosti a při realizaci musí být prováděna kontrola jejího dodržování. Kmeny stromů na řešeném pozemku budou opatřeny vypolštěním bedněním z fošen, vysokým nejméně 2 m. Ochranné zařízení bude připevněno bez poškození stromu. Nesmí být osazeno přímo na kořenové náběhy. Koruna bude chráněna před poškozením stroji nebo vozidly, popřípadě budou vyvázány ohrožené větve vzhůru. Místa uvázání je nutné rovněž vypolštěňovat. V kořenové zóně nebude skladován stavební materiál.

Kácené stromy které nepodléhají povolení:

Označení stromu	Druh	Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí
2S	Picea abies (smrk ztepilý)	40 cm
3S	Picea abies (smrk ztepilý)	23 cm
4S	Picea abies (smrk ztepilý)	58 cm
5S	Picea abies (smrk ztepilý)	47 cm
6S	Pseudotsuga menziesii (douglaska tisolistá)	76 cm
14S	Chamaecyparispisifera 'Filifera' (cypřišy)	55 cm
20S	Chamaecyparispisifera 'Filifera' (cypřišky)	43 cm

Kácené stromy které podléhají povolení:

Označení stromu	Druh	Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí
1S	Acer pseudoplatanus (javor mleč)	84 cm
21S	Pinus nigra (borovice černá)	134 cm

V dalším stupni projektové dokumentace bude odborně způsobilou osobou - zahradním architektem zpracováno komplexní řešení zelených ploch, které bude konzultováno se správou zeleně města Kopřivnice.

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Dotčená stavba neleží na pozemcích chráněném zemědělským půdním fondem a nejsou určené k plnění funkce lesa.

k) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě

Stávající objekt B je napojen na vodovod, NTL plynovod. V rámci výstavby objektu B dojde vybudování nové přípojky teplovodu, jednotné kanalizace, NN, kabelové televize a sdělovacího vedení. Dále dojde k přeložce areálových sítí kabelové televize. Dojde k rozšíření stávajícího VO na území řešené lokality. Pro objekt bude zrekonstruovaná stávající vodovodní přípojka, která bude nahrazena novým potrubím. V rámci stavebních úprav objektu A bude pro tento objekt vybudována vlastní přípojka vody (není součástí tohoto díla). Připojení na technickou infrastrukturu (voda, NN, plyn, kanalizace) objektu A bude zachováno, nově bude do objektu A přes řešený objekt B dovedeno nové připojení centrálního zdroje tepla.

Hlavní vstup do objektu je situován na severovýchodní straně, bezbariérový vstup na jihovýchodní straně. Na pozemku se nachází dva stávající sjezdy, na severovýchodní straně z ulice Husova a na jihovýchodní straně z ulice Masarykovo náměstí. Sjezdy budou zachovány, pouze sjezd na ulici Masarykovo Náměstí bude drobně upraven. Na severovýchodní straně bude vybudována nová areálová zpevněná plocha pro vjezd do garáže, podél které je navrženo jedenáct parkovacích stání z toho jedno bezbariérové. V řešené oblasti dojde k úpravě stávajících zpevněných ploch. Všechny venkovní stání kromě stání vyhrazených pro imobilní osoby mají navržený wallbox pro možnost nabíjení elektromobilů.

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,

Nejsou požadovány žádné podmiňující ani související investice. Stavba bude zahájena po vydání platného společného územního a stavebního povolení. Odhadovaná délka stavby je 1,5 až 2 roky.

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí,

Stav podle katastru nemovitostí k 24. 11. 2023:

parc. č. 1946

<i>výměra:</i>	1 673 m ²	<i>číslo LV:</i> 10001
<i>druh pozemku:</i>	ostatní plocha	
<i>způsob využití:</i>	silnice	
<i>způsob ochrany:</i>	chráněná ložisková území	
<i>vlastník:</i>	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 74221 Kopřivnice	

parc. č. 1947/1

<i>výměra:</i>	2 866 m ²	<i>číslo LV:</i> 10001
<i>druh pozemku:</i>	zastavěná plocha a nádvoří	
<i>způsob ochrany:</i>	chráněná ložisková území	
<i>vlastník:</i>	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 74221 Kopřivnice	

parc. č. 1947/2

<i>výměra:</i>	45 m ²	<i>číslo LV:</i> 10001
<i>druh pozemku:</i>	zastavěná plocha a nádvoří	
<i>způsob ochrany:</i>	chráněná ložisková území	
<i>vlastník:</i>	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 74221 Kopřivnice	

parc. č. 1949

<i>výměra:</i>	1 652 m ²	<i>číslo LV:</i> 10001
<i>druh pozemku:</i>	sportoviště a rekreační plocha	
<i>způsob ochrany:</i>	chráněná ložisková území	
<i>vlastník:</i>	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 74221 Kopřivnice	

parc. č. 1951

<i>výměra:</i>	3 416 m ²	<i>číslo LV:</i> 10001
<i>druh pozemku:</i>	ostatní plocha	
<i>způsob využití:</i>	ostatní komunikace	
<i>způsob ochrany:</i>	chráněná ložisková území	
<i>vlastník:</i>	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 74221 Kopřivnice	

parc. č. 1952

<i>výměra:</i>	7 681 m ²	<i>číslo LV:</i> 10001
<i>druh pozemku:</i>	ostatní plocha	
<i>způsob využití:</i>	zeleň	
<i>způsob ochrany:</i>	chráněná ložisková území	
<i>vlastník:</i>	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 74221 Kopřivnice	

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.

Na uvedených pozemcích v B.1. budou vznikat pouze běžná ochranná pásma inženýrských sítí.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí

Změna dokončené stavby. Současný stavebně technický stav odpovídá stáří objektu a běžnému užívání. Nosné konstrukce nevykazují nepřiměřené deformace ani statické poruchy. Povrchové úpravy úměrné stáří objektu. Spodní stavba vykazuje vztlínání zemní vlhkosti do svislých konstrukcí.

b) účel užívání stavby

Původně byl objekt navržen jako základní škola, nyní je několik let nevyužíván. Nově bude objekt sloužit k bytovému bydlení.

c) trvalá nebo dočasná stavba

Všechny stavební objekty jsou navrženy jako trvalé.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Stavba nevyžaduje výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Požadavky dotčených orgánů jsou zapracovány do projektové dokumentace a v kopii jsou umístěny v „Dokladové části“ projektové dokumentace.

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Pozemek ani žádný stávající okolní objekt není kulturní památkou a není ani jinak chráněn. V době zpracování projektové dokumentace nebyly známy žádné údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů.

g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.

SO.01 – Bytový dům, rampa (vč. opěrných zdí)

počet podlaží:	4 nadzemní podlaží + suterén
střecha:	plochá jednoplášťová
původní výška objektu budovy B:	12,83 m nad UT (měřeno od hlavního vstupu)
nová výška objektu:	15,83 m nad UT (měřeno od hlavního vstupu)
původní obestavěný prostor budovy B:	9 961 m ³
nový obestavěný prostor budovy B:	10 968 m ³
původní zastavěná plocha budovy B:	654 m ²
nová zastavěná plocha budovy B:	675,5 m ²
nová zastavěná plocha budovy B včetně opěrných zdí:	820 m ²
užitná plocha nový stav:	2 543,04 m ²
počet bytů:	23 (8x 3+KK, 11x 2+KK, 4x 1+KK)
plocha rampy, povrch z vyztuženého betonu:	126,9 m ²

SO.02 – Odstranění šaten a bytu školníka

počet podlaží:	1 nadzemní podlaží
střecha:	plochá jednoplášťová
výška objektu šaten:	3,95 m nad UT
výška objektu bytu školníka:	3,75 m nad UT
obestavěný prostor budov:	1745 m ³
zastavěná plocha budov:	456 m ²
užitná plocha:	439,51 m ²

SO.03.1 – Přípojka NN pro bytový dům

Přípojka NN – kabel CYKY-J 4x185 bude propojen z trafostanice na pozemku 1947/2. Přívod bude veden do RE v 1PP v technické místnosti. V RE bude odpínač vč. vyrážecí cívky pro odepnutí ze strany Central stop. Přesný způsob napájení bude proveden podle přípojovacích podmínek distribuční společnosti. Z RE budou rozvody vedeny kabelem CXKH-R-J 5x6 do jednotlivých rozvaděčů RB, které budou umístěny nad vchodovými dveřmi jednotlivých bytů. Z rozvaděče RE bude dále vyveden kabel pro napájení výtahu, kabel CXKH-R-J 5x10 bude veden výtahovou šachtou do 4.NP, kde bude umístěn rozvaděč pro výtah.

SO.03.2 – Veřejné osvětlení

V zelených plochách podél chodníků a parkoviště budou umístěna svítidla na samostatných stožárech v. 5 m. Kabely budou uloženy v zemi. Nové VO bude napájeno ze stávajících rozvodů VO ve městě ze stožáru u vstupu do areálu z Masarykova náměstí. Spolu se stávajícím VO bude nové VO ovládáno a bude měřena spotřeba.

Číslo SB	Příkon SB	Světelný tok	Náklon	Výložník	Výška svítidla nad vozovkou	Pozn.
1/A	11,7W	1442 lm	0°	Bez výložníku	5,0 m	v místě stávající lampy u vstupu do areálu
2/B	6,9W	772 lm	0°	Bez výložníku	5,0 m	---
3/C	11,7W	1362 lm	0°	Bez výložníku	5,0 m	---
4/B	6,9W	772 lm	0°	Bez výložníku	5,0 m	---
5/C	11,7W	1362 lm	0°	Bez výložníku	5,0 m	---
6/A	11,7W	1442 lm	0°	Bez výložníku	5,0 m	v ochranném pásmu NN
7/C	11,7W	1362 lm	0°	Bez výložníku	5,0 m	---
8/A	11,7W	1442 lm	0°	Bez výložníku	5,0 m	---
9/A	11,7W	1442 lm	0°	Bez výložníku	5,0 m	---
10/A	11,7W	1442 lm	0°	Bez výložníku	5,0 m	---

SO.03.3 – Přeložka a přípojka vedení kabelové televize

Z důvodu stavebních prací a stavebních úprav je nutné upravit stávající kabelové vedení – Kabelová televize Kopřivnice. Kabeláž bude nutné přerušit ve 2 bodech a zhotovit novou kabelovou přeložku. Úprava kabeláží bude provedené provozovatelem kabelového vedení – Kabelová televize Kopřivnice.

V rámci přeložky bude také vyhotovená přípojka pro řešený objekt, která bude dovedena do rozvodny SLP. Místo rozpojení a přeložka kabelového vedení je patrné z výkresové části dokumentace.

SO.03.4 – Přípojka sdělovacího vedení

Přípojka sdělovacího vedení délky 3,9 m. Podrobné řešení a popis bude proveden provozovatelem sdělovacího vedení (Cetin a.s.).

SO.03.5 – Příprava pro dobíjení elektromobilů

Nové podzemní domovní vedení pro dobíjení elektromobilů délky 66 m, kabel 1-CYKY-J 5x35

SO.03.6 – Napájení čerpadla srážkových vod

Nové podzemní domovní vedení délky 6 m, kabel 1-CYKY-J 5x6 z rozvaděče RE umístěné na trafostanici

SO.04.1 – Úprava domovních rozvodů

Součástí návrhu tohoto objektu je splašková a jednotná kanalizace odvádějící vody z přístavby ZŠ Náměstí (SO.01).

Na splaškovou kanalizaci (Stoka S) jsou napojeny vývody D.1.4.3 ZTI odvádějící splaškové odpadní vody z budovy. Stoka S se v šachtě ŠJ.05 napojuje na jednotnou areálovou kanalizaci. Jednotná kanalizace na pozemku investora odvádí splaškové odpadní vody a řízený odtok z retenční nádrže na dešťovou vodu. Stoka J jednotné kanalizace se v šachtě ŠJ.01 napojuje na SO.4.3 Přípojka jednotné kanalizace, která bude ve vlastnictví pořizovatele tedy města Kopřivnice. Odtok z retenční nádrže se napojuje přes šachtu ŠD.01 s vírovým ventilem do šachty ŠJ.03. Na Stoce J.1 je navržena čerpací šachta, která je součástí návrhu D.1.4.3 ZTI. Čerpací šachta čerpá vodu ze suterénní garáže, liniového žlabu odvodňujícího rampu a je napojena výtlakem do šachty ŠJ.05, odkud odpadní vody odtékají volně.

Nebylo možné ověřit reálný průběh (niveleta a dimenze) stávající dešťové kanalizace, která je křížena novým vedením kanalizace. Uvedené výšky a dimenze v profilech jsou pouze předpokládány. Jedná se přesně o úsek mezi šachtami označení 13K - 14K (viz situace). Před zahájením stavebních prací (po předání staveniště) bude nutné v místech předpokládaného křížení této stávající DK a nových potrubí udělat zemní sondy a geodetické přeměření. **Takto ověřený předpoklad, pokud nastane kolize, bude řešeno na kontrolním dnu s projektantem (upřesnění/změna trasy).**

Kanalizace – potrubí je navrženo jako plastové PLAST DN 150, 200 SN 10. Revizní šachty jsou navrženy jako plastové DN 600. Materiál nové dešťové kanalizace: PLAST SN 10.

Dimenze a délky stok:

<i>Stoka</i>	<i>Délka [m]</i>	<i>Materiál</i>
Stoka J	53,0	PLAST DN 200 SN 10
Stoka J.1	4,5	PLAST DN 150 SN 10
	9,1	PLAST DN 200 SN 10
	2,4	PE100 RC SDR11 50x4,6 mm
Stoka S	1,3	PLAST DN 150 SN 10
	15,3	PLAST DN 200 SN 10
	5,8	PLAST DN 150 SN 10
CELKEM	77,4	PLAST DN 200 SN 10
	2,4	PE100 RC SDR11 50x4,6 mm
<i>Stoka</i>	<i>Délka [m]</i>	<i>Materiál</i>
Stoka J	53,0	PLAST DN 200 SN 10
Stoka J.1	4,5	PLAST DN 150 SN 10
	9,1	PLAST DN 200 SN 10

SO.04.2 – Likvidace dešťových vod

Tento stavební objekt řeší odvedení srážkových vod ze střechy budovy bytového domu SO.01 (původně přístavba ZŠ Náměstí – část budovy B) a střechy stávající budovy A a části přilehlých nových zpevněných ploch. Srážkové vody jsou vedeny do retenční nádrže, ze které jsou řízeným odtokem odváděny do stávající jednotné kanalizace ve správě Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a.s. Část dešťových vod bude čerpána ze suterénní garáže přímo do jednotné kanalizace.

Dešťové vody budou odváděny do retenční nádrže. Retenční nádrž je napojena na šachtu ŠD.01, v které bude osazen vírový ventil nastavený na odtok 2,3 l/s. Dle požadavku Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a.s. je povolený odtok z území 5,0 l/s*ha. Uvažované území má plochu 0,45 ha, povolený odtok z daného území je tedy 2,3 l/s.

V retenční nádrži se také nachází vyhrazený jalový prostor pro potřeby závlahy o objemu 24,4 m³. Technickým službám Kopřivnice (SLUMEKO) bude umožněno čerpání dešťové vody z nádrže pro vlastní potřeby. Lokalita není vhodná pro zasakování.

Vírový ventil je odazen v šachtě ŠD.01, ze které voda dále odtéká do ŠJ.03, která je součástí SO.4.1 Úprava domovních rozvodů. Šachta ŠD.01 je vybavena bezpečnostním přepadem. Odvodnění zpevněných ploch mezi bytovým domem SO.01 a hotelem Stadion bude zachováno stávající. Odtok dešťové vody ze zpevněných ploch je zajištěn uličními vpustmi a liniovými žlaby. Část zpevněných ploch je odvodněna do volného terénu.

Kanalizace – potrubí je navrženo jako plastové PLAST DN 150, 200 SN 10. Revizní šachty jsou navrženy jako plastové DN 600 a DN 315 a betonové DN 1000.

Materiál nové dešťové kanalizace: PLAST SN 10.

Dimenze a délky stok:

Stoka	Délka [m]	Materiál
Stoka D	9,5	PLAST DN 150 SN 10
	33,0	PLAST DN 200 SN 10
Stoka D.1	9,9	PLAST DN 200 SN 10
Stoka D.2	10,7	PLAST DN 150 SN 10
	8,0	PLAST DN 200 SN 10
Stoka D.3	3,2	PLAST DN 150 SN 10
	9,4	PLAST DN 200 SN 10
TRAFOSTANICE	4,6	PLAST DN 150 SN 10
CELKEM	28,0	PLAST DN 150 SN 10
	60,3	PLAST DN 200 SN 10

SO.04.3 – Přípojka jednotné kanalizace

Tento stavební objekt řeší odvedení srážkových a splaškových vod přípojkou jednotné kanalizace z objektu přístavby ZŠ Náměstí.

Stávající přípojka objektu B je napojena na stávající přípojku sousedního hotelu Stadión, což není přípustné. Tato přípojka k objektu B bude zrušena a bude realizována nová přípojka napojená na kanalizační řad v ulici Husova. Stávající kanalizační přípojky z objektu B, napojené v ulici Husova a na Masarykově náměstí, které nebudou nadále využívány, budou zrušeny. Budou zaslepeny maximálně 1,0 m od místa napojení na stoku betonovou záhlvkou potrubí, nebo budou zaslepeny přímo v kanalizační šachtě, pokud se v ní napojují na řad.

Přípojka jednotné kanalizace se napojí do stávající jednotné kanalizace PRB DN 600 v ulici Husova, ve vlastnictví společnosti SmVaK a.s. Přípojka bude ve vlastnictví pořizovatele, tedy města Kopřivnice. Minimální sklon kanalizační přípojky je 1 %. Napojení přípojky na stávající stoku proběhne jádrovým navrtáním a umístěním sedlové odbočky. Napojení proběhne v horní třetině profilu hlavního řadu. Přípojka bude zakončena v plastové revizní šachtě ŠJ.01 DN 600.

Pro realizaci a provozování platí všeobecné podmínky správce a provozovatele kanalizačního řadu – podle pokynů SmVaK a.s.

Přípojka kanalizace – Navrhované potrubí přípojky jednotné kanalizace PP DN 200. Revizní šachty jsou navrženy jako plastové DN 600. Navrhovaná přípojka jednotné kanalizace odvádí splaškové odpadní vody z rekonstruovaného objektu přístavby ZŠ – část budovy B a přepadající dešťové vody z retenční nádrže.

Materiál nové dešťové kanalizace: PLAST SN 10 v různých DN.

Dimenze a délky stok:

<i>Stoka</i>	<i>Délka [m]</i>	<i>Materiál</i>
Přípojka	5,2	PLAST DN 200 SN 10

SO.04.4 – Úprava vodovodní přípojky

Tento stavební objekt řeší rekonstrukci stávajícího přípojky vodovodu, která byla vyvolána potřebou výměny stávajícího vodovodního potrubí v nevyhovujícím technickém stavu. Nově navržená přípojka je navržena po potřeby bytového domu s 23 bytovými jednotkami. Stávající veřejný vodovodní řad, na který se bude vodovodní přípojka napojovat, je uvažován jako GG DN 80. Potrubí vodovodní přípojky bude napojeno k hlavnímu řádu dle zásad SmVaK Ostrava. Potrubí bude napojeno k hlavnímu řádu navrtávacím pasem s litinovým šoupětem, zemní soupravou s litinovým poklopem. Všechny armatury budou od firmy Hawle, případně dle doporučení SmVaK Ostrava. Trasa přípojky kolmo kříží 2x telekomunikační kabel CETIN, kabel NN, plynovod, jednotnou kanalizaci. Odstupové vzdálenosti jsou dostatečné. Křížení potrubí bude odpovídat ČSN 736005. Nové potrubí přípojky vodovodu je napojené v místě stávající přípojky, která bude odstraněna, a vede pod novou nezpevněnou plochou a komunikací na ulici Masarykovo náměstí. Přípojka je navržena jako PE100 RC d60x5,8 mm SDR11 s armaturami a tvarovkami PN16. Délka přípojky je přibližně 12,8 m. Vodovodní přípojka bude ukončena vodoměrnou sestavou ve vodoměrné šachtě, z které budou pokračovat vnitřní rozvody vodovodu. Celý projekt řeší trasu nové vodovodní přípojky, její uložení, způsob napojení na vodovodní řad a uvedení do provozu.

SO.05.1 – Zpevněné plochy neveřejné (pro účely BD)

Komunikace s povrchem z cementového betonu v ploše 149 m².

Komunikace, chodníky zpevněné plochy a parkovací stání s povrchem z betonové dlažby v ploše 307 m².

Parkovací stání z distanční betonové dlažby v ploše 133 m². Travnaté plochy 1212,3 m²

Odvodňovací žlab, žlabovka prefabrikovaná betonová o rozměru 33x65x16 cm, v místě SO.01 žlabovka s dobetonováním z betonu C25/30.

Betonový silniční obrubník šířky 150 mm (C35/45; XF4) 150/250/1000 mm s nášlapem +10 cm do betonového lože (C25/30; XF2) min. tl. 100 mm V DÉLCE 138 m

betonový chodníkový obrubník, šířky 80 mm (C35/45; XF4) 80/250/1000 mm s nášlapem +0 cm do betonového lože (C25/30; XF2) min. tl. 100 mm, 158 m

Bodové uliční vpusti, se vtokovou mříží z tvárné litiny o rozměru 500x500 mm 1 ks v odvodňovacích žlabech. Žlabovka prefa betonová o rozměru 33x65x16 cm v odvodňovacím žlabu, žlab 31,5 m a 32 m. Liniový polymerbetonový žlab monolitický, světlost 200 mm, šířka 250 mm, výška 320 mm, profil žlabu tvaru „V“, se spádovaným dnem 0,5 %, na zatížení C250, odstín antracitově černá, 4,3 m. Součástí zpevněných ploch je i plocha pro umístění laviček a stolu nad prostorem retenční nádrže. Jsou navrženy 2 ks laviček a 1 ks stolu.

SO.05.2 – Zpevněné plochy veřejné

Komunikace s povrchem z asfaltového betonu (veřejné) v ploše 20,2 m² a pro účely bytu v ploše 115 m²

Chodníky pro pěší z betonové dlažby v ploše 180,5 m² a v ploše 17,7 m² ve veřejném prostoru.

Travnaté plochy 15,6 m²

Betonový silniční obrubník šířky 150 mm (C35/45; XF4) 150/250/1000 mm s nášlapem +10 cm do betonového lože (C25/30; XF2) min. tl. 100 mm, 12 m

Betonový nájezdový obrubník šířky 150 mm (C35/45; XF4) 150/150/1000 mm s nášlapem +2 cm do betonového lože (C25/30; XF2) min. tl. 100 mm, 2 m

Betonový chodníkový obrubník, šířky 100 mm (C35/45; XF4) 100/250/1000 mm S NÁŠLAPEM +0 cm/+6 cm do betonového lože (C25/30; XF2) min. tl. 100 mm, 40 m

SO.06 – Přípojka teplovodu

Nová přípojka teplovodu o délce 16 m, 2x DN65/160. Bližší specifikace viz. PD přípojka teplovodu.

SO.07 – Čerpání srážkových vod

Nový systém pro čerpání srážkových vod pro možnost zavlažování domovní zeleně pozemků investora. Zavlažovací systém bude využívat přebytků dešťových vod z retenčních nádrží. tzn. likvidace dešťových vod bude probíhat v rámci pozemků investora.

SO.08 – vegetační úpravy – nepodléhá řízení o povolení záměru

Ozelenění nových vegetačních ploch. Tento objekt je pouze informativní, dokumentace neobsahuje přesnou specifikaci a rozmístění zeleně.

SO.09 – Úprava fasády trafostanice – není součástí řízení o povolení

Tento objekt řeší úpravu fasády stávajícího objektu trafostanice na parc. č. 1947/2. Jedná se o udržovací práce, takže objekt nepodléhá řízení o povolení záměru dle zákona č. 283/2024.

- h) **základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.**

Vodovodní přípojka**Bilance potřeby pitné vody:**

Průměrná denní spotřeba vody Q_p	62 x 120 l/os/den	= 7 440,0 l/den
Maximální denní spotřeba vody Q_d	7 440,0 x 1,35	= 10 044,0 l/den
Maximální hodinová spotřeba vody Q_h	10 044,0 x 1,8	= 18 079 l/den = 753 l/hod
Roční spotřeba vody	7,44 m ³ x 360	= 2 678 m ³ /rok

<i>Typ odběrného místa</i>	<i>Jmenovitý výtok armatury Q_A</i>	<i>Počet armatur n_i</i>
Bytová myčka nádobí	0,1 l/s	24
Bytová automatická pračka	0,2 l/s	23
WC Nádržkový splachovač	0,2 l/s	24
Směšovací baterie u umyvadla	0,1 l/s	33
Směšovací baterie sprchová	0,1 l/s	1
Směšovací baterie u dřezu	0,1 l/s	24
Směšovací baterie vanová	0,1 l/s	24

Profil přípojky (mm)	Výpočtový průtok Q_d (l/s)	Průtočná rychlost (m/s)
PE 63/5,8	2,42	2,3

Výpočtový průtok pro vodovodní přípojku:

Dle vzorce pro výpočtový průtok $Q_d = \sqrt{\sum_{i=1}^m (Q_{Ai}^2 \cdot n_i)}$ je celkový výpočtový průtok pro řešený objekt roven $Q_d = 2,42$ l/s. Nejvyšší přípustná rychlost na potrubí je 2,5 m/s. Přípojka PE d63 je vyhovující pro – požadovaný výpočtový průtok.

Max. potřeba požární vody: je zvažováno s maximálním možným současným použitím 2 hydrantů = 2 · 0,3 l/s = 0,6 l/s.

Dle vzorce pro výpočtový průtok je celkový výpočtový průtok pro řešený objekt roven $Q_d = 2,42$ l/s. Nejvyšší přípustná rychlost na potrubí je 2,5 m/s. Nově navržená přípojka PE d63 je vyhovující pro – požadovaný výpočtový průtok.

Jako zdroj vody pro objekt je navržena přípojka vody PE d63 ukončená vodoměrnou sestavou DN40 ve vodoměrné šachtě.

Hydrotechnický výpočet tlakové poměry na stávající vodovodní přípojce:

Řešená lokalita je zásobována z VDJ Kopřivnice HTP OOV HGL 391 m n. m.
391 m n. m. (vodojem) - 330,82 m n. m. (výška na přípojce) = 60,2 m (přetlak na přípojce)
60,2 m = 0,6 MPa > 0,25 MPa (minimální přetlak na přípojce) - vyhovuje

Dešťové vody**Výpočet objemu nádrže:**

Proměnná		Hodnota
Koeficient vsaku	K_v	0,0
Plocha vsaku	$A_{vsak} = L * (H/2 + B)$	0,0 m ²
Souč. bezpečnosti vsaku		2
Vsakový odtok	$Q_{vsak} = 1/f * K_v * A_{vsak}$	0,0 l/s
Povolený odtok do kanalizace	Q_o	2,3 l/s
Staniční oblast srážek		Ostrava - Vítkovice
Periodicita	p	0,20

Tabulka odtoků:

Typ plochy -> součinitel odtoku φ	Odtok. souč. φ	Odvodňovaná plocha S [m]	S [ha]	Redukovaná plocha $S_r = S * \varphi$	S_r [m ²]
šikmá střecha / tašky, lepenka (1,0)	1.00	1114	0.11	1114	1114
plochá střecha / lepenka (0,9)	0.90	719	0.07	647	646.65
zpevněné plochy, cesty / asfalt, bezesparý beton (0,9)	0.90	296	0.03	266	266.4
zpevněné plochy, cesty / dlažba s těsnými spárami (0,75)	0.75	295	0.03	221	221.25
zpevněné plochy, cesty / zaskovací dlaždice (0,25)	0.25	133	0.01	33	33.25
Celkem				2281.55	2282

Výpočet retenčního objemu dle ČSN 75 9010:

Doba trvání deště T_c	min	5	10	15	20	30	40	60	120	
Návrhové úhrny srážek	mm	10.8	15.2	17.8	19.6	22.1	23.8	26.3	30.5	
Povrchový odtok Q_d (Q_c^{**})	l/s	82.1	57.8	45.1	37.3	28.0	22.6	16.7	9.7	
Retenční odtok $Q_r = Q_{d(c)} - Q_o - Q_v$	l/s	79.8	55.5	42.8	35.0	25.7	20.3	14.4	7.4	
Retenční objem $V = V_d - Q_{vsak} \cdot T_c$	m ³	24.4	33.9	39.2	42.7	47.1	49.7	52.7	54.2	
Doba trvání deště T_c	hod	4	6	8	10	12	18	24	48	72
Návrhové úhrny srážek	mm	36.7	40.7	41.9	43.1	44.3	47.9	50.1	68.7	78.9
Povrchový odtok Q_d (Q_c^{**})	l/s	5.8	4.3	3.3	2.7	2.3	1.7	1.3	0.9	0.7
Retenční odtok $Q_r = Q_{d(c)} - Q_o - Q_v$	l/s	3.5	2.0	1.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Retenční objem $V = V_d - Q_{vsak} \cdot T_c$	m ³	52.0	44.7	30.9	17.1	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0

Retenční objem	V	54,2 m³
Vypočteno pro	T_c	120 min
Doba prázdnění RN	T	7 h

1. Hydrotechnické výpočty**Hydrotechnické výpočty**

Byly porovnány stávající a nové plochy na předmětném území. Dlouhodobý srážkový normál 0,8511 m/rok je průměrem ročních srážek v dané oblasti za 30ti letí, v současné době za období let 1991-2020. Poskytovatelem těchto údajů je Český hydrometeorologický ústav v Ostravě.

Odtok ze stávajících ploch:

Druh plochy		Plocha zpoplatněná (m ²)	Součinitel odtoku [-]	Redukova ná plocha [m ²]
A	těžce propustné zpevněné plochy, zastavěné plochy například střechy s nepropustnou horní vrstvou, asfaltové a betonové plochy, dlažby se zálivkou spár, zámkové dlažby	2978.5	0.90	2680.65
B	půdorysná plocha vegetační střechy s mocností souvrství od 5 cm do 10 cm, umožňující částečné zadržování srážkových vod	0	0.60	0
C	propustné zpevněné plochy, například upravené zpevněné šterkové plochy, dlažby se širšími spárami vyplněnými materiálem umožňujícím zasakování	0	0.40	0
D	půdorysná plocha vegetační střechy s mocností souvrství od 11 do 30 cm, umožňující částečné zadržování srážkových vod	0	0.30	0
E	půdorysná plocha vegetační střechy s mocností souvrství od 31 cm umožňující částečné zadržování srážkových vod	0	0.10	0
F	plochy kryté vegetací, zatravněné plochy, například sady, hřiště, zahrady, komunikace ze zatravňovaných a vsakovacích tvárnic	0	0.05	0
Součet redukováných ploch				2680.65
Dlouhodobý srážkový normál (v m/rok)				0.8511
Roční množství odváděných srážkových vod Q v m ³ = součet redukováných ploch v m ² krát dlouhodobý srážkový normál v m/rok.				2281.50

Odtok z nových ploch:

Druh plochy		Plocha zpoplatněná (m ²)	Součinitel odtoku [-]	Redukova ná plocha [m ²]
A	těžce propustné zpevněné plochy, zastavěné plochy například střechy s nepropustnou horní vrstvou, asfaltové a betonové plochy, dlažby se zálivkou spár, zámkové dlažby	2707.3	0.90	2436.57
B	půdorysná plocha vegetační střechy s mocností souvrství od 5 cm do 10 cm, umožňující částečné zadržování srážkových vod	0	0.60	0
C	propustné zpevněné plochy, například upravené zpevněné šterkové plochy, dlažby se širšími spárami vyplněnými materiálem umožňujícím zasakování	0	0.40	0
D	půdorysná plocha vegetační střechy s mocností souvrství od 11 do 30 cm, umožňující částečné zadržování srážkových vod	0	0.30	0
E	půdorysná plocha vegetační střechy s mocností souvrství od 31 cm umožňující částečné zadržování srážkových vod	0	0.10	0
F	plochy kryté vegetací, zatravněné plochy, například sady, hřiště, zahrady, komunikace ze zatravňovaných a vsakovacích tvárnic	133	0.05	6.65
Součet redukováných ploch				2443.22
Dlouhodobý srážkový normál (v m/rok)				0.8511
Roční množství odváděných srážkových vod Q v m ³ = součet redukováných ploch v m ² krát dlouhodobý srážkový normál v m/rok.				2079.42

Z výše uvedených výpočtů vyplývá snížení povrchového odtoku z území o 9 %.

Energie potřebná pro vytápění a ohřev teplé vody

Tepelně technické hodnocení bylo provedeno s uvažováním návrhových hodnot parametrů venkovního prostředí pro místo Kopřivnice a návrhových parametrů vnitřního prostředí pro bytové domy. Objekt je navržen tak, aby vyhovoval ČSN 730540 Tepelná ochrana budov. Průkaz energetické náročnosti budovy je součástí Dokladové části.

Objekt je zařazen do klasifikační třídy **A – mimořádně hospodárny**.

Vytápění objektu:

System vytápění celého objektu bude teplovodní s nuceným oběhem. Bude se skládat z otopných těles a teplovodních schodů. V koupelnách budou osazena trubková otopná tělesa.

Zdroj tepla:

Zdrojem tepla pro objekt bude CZT, v suterénu objektu bude vybudována předávací stanice CZT, na kterou budou nové rozvody vytápění napojeny, předávací stanice CZT zajistí i ohřev TV.

Elektrická energie**Rozváděč elektroměrový RE**

Umístění měření spotřeby el. energie bude v 1PP v technické místnosti:

23x elektroměr 1-sazbový, 3-fázový pro bytové jednotky, 23x hl.jistič 3x20A

1x elektroměr 1-sazbový, 3-fázový pro nebytovou jednotku, hl.jistič 3x20A

1x elektroměr 1-sazbový, 3-fázový pro společnou spotřebu a výtah, hl.jistič 3x40A

Pro venkovní rozvody bude umístěn na trafostanici elektroměrový rozváděč:

1x elektroměr 1-sazbový, 3-fázový pro Wallbox, hl.jistič 3x80A

1x elektroměr 1-sazbový, 3-fázový pro závlahu, hl.jistič 3x16A

Umístění hlavního vypínače 3x250A před elektroměry v RE v BD.

Instalovaný příkon pro jednotlivé byty:

Byty – stupeň elektrizace „B“

Instalovaný příkon za byt: $P_i = 15 \text{ kW}$

Soudobost 23 bytů: $\beta = 0,35$

Celkem 23 bytů: $P_p = 124,2 \text{ kW}$

Prostor k pronájmu

Instalovaný příkon: $P_i = 10 \text{ kW}$

Soudobost: $\beta = 0,4$

Přepočtený příkon: $P_p = 4,0 \text{ kW}$

Společná spotřeba + výtah

Instalovaný příkon: $P_i = 12 \text{ kW}$

Soudobost: $\beta = 0,5$

Přepočtený příkon: $P_p = 6,0 \text{ kW}$

Celkem za BD:

$P_p = 148,2 \text{ kW}$ $I_n = 226,09 \text{ A}$

Wallbox

Instalovaný příkon: $P_i = 50 \text{ kW}$

Soudobost: $\beta = 1$

Přepočtený příkon: $P_p = 50,0 \text{ kW}$ $I_n = 76,28 \text{ A}$

Čerpání srážkových vod

Instalovaný příkon: $P_i = 5 \text{ kW}$

Soudobost: $\beta = 1$

Přepočtený příkon: $P_p = 5 \text{ kW}$ $I_n = 7,62 \text{ A}$

Způsob technického řešení napájecích obvodů

Přípojka SO.03.1 - kabel CYKY-J 4x185 bude propojen z trafostanice na pozemku 1947/2. Přívod bude veden do RE v 1PP v technické místnosti. V RE bude odpínač vč. vyrážecí cívky pro odepnutí ze strany Central stop. Přesný způsob napájení bude proveden podle přípojovacích podmínek distribuční společnosti. Z RE budou rozvody vedeny kabelem CXKH-R-J 5x6 do jednotlivých rozváděčů RB, které budou umístěny nad vchodovými dveřmi jednotlivých bytů. Z rozváděče RE bude dále vyveden kabel pro napájení výtahu, kabel CXKH-R-J 5x10 bude veden výtahovou šachtou do 4.NP, kde bude umístěn rozváděč pro výtah.

Objekt SO.03.5 - Pro Wallboxy umístěné na venkovním parkovišti bude veden z elektroměrového rozváděče kabel CYKY-J 5x35 do prostoru umístění Wallboxů.

Objekt SO.03.6 - Pro napojení čerpadla srážkových vod na el. energii bude vyveden kabel CYKY-J 5x6 z rozváděče RE umístěné na trafostanici.

FVE

Fotovoltaická elektrárna se skládá z 36ks fotovoltaických panelů - solární články z monokrystalického křemíku, o jmenovitém výkonu 560 Wp. Celkově je FVE řešena střídačem o velikosti 10kW s možností napojení na baterie. Na budově budou umístěny 2 stringy na střídač. Stringy budou rozděleny na 10 a 11 panelů. Umístění panelů na střeše je patrné z výkresu 12.

Napojení na střídače a dále do sítě je patrné z výkresu 13 – BLOKOVÉ SCHÉMA.

FV stringy budou připojeny ke střídači přes DC odpínače v RFVE-DC. Součástí rozvaděče RFVE-DC budou také přepětové ochrany 12,5kA, 1000V DC. Panely budou přichyceny na hliníkové střešní konstrukci, která má sklon 15°. Všechny kovové prvky umístěné na střeše budou pospojovány a uzemněny v souladu s požadavky norem ČSN 33 2000-4-41, ČSN 33 2000-5-54 v aktuální platné edici (na MET). Budou umístěny v bezpečné vzdálenosti od jímáčů a jímacího vedení bleskosvodu. Velikost napětí v DC větvích (stringu) při provozu závisí zejména na intenzitě dopadajícího záření a teplotě, uvažovaná max. hodnota napětí ve výši 600 V DC. Propojení panelů a odvody k rozvaděči pro DC stranu bude provedeno flexibilními vodiči o průřezu 6mm². Rozvaděč RFVE-DC bude umístěn v místnosti č. 009. Osazeny budou DC odpínači nebo pojistkovými odpínači pro každý string. Pojistky mají parametry 1000V DC, 15A. Dále zde budou svodiče přepětí I a II 12,5kA 1000V. Všechny SPD v systému budou od jednoho výrobce. Střídač bude umístěn v místnosti č. 009. Výstup ze střídače bude samostatně odjištěn v rozvaděči RFVE-AC, jističe 16A/3P/B. Grid bude řešen kabelem CYKY-J 5x4. Jistič bude vybaven pomocným kontaktem, které bude možné napojit např. do EZS – informace o výpadku. Za jističem bude umístěn stykač pro galvanické oddělení. Cívka stykače bude ovládána z HRN55N pro hlídání sledu fází, ztráty N a výpadku napětí (umístěno v RH).

STOP tlačítko měniče bude umístěno v tech. místnosti č.009. Odvodní/přívodní kabel CYKY-J 5x4 bude odpínatelný přes hlavní jistič 3/80A. Bude zde umístěna přepětová ochrana typ 1+2, 12,5kA/pól, 3+1. Dále bude v rozvaděči RFVE-AC jištění obvodů pro Smartlogger. v RH bude doplněn smartmeter s MTP, který bude napojen přes smartlogger na střídače, komunikace RS485. Regulace výkonu FVE 0-100% bude řešeno přes relé v RE, řízeno signálem HDO. Výstup z relé bude napojen přímo do střídačů na stejný vstup jako je napojeno STOP tlačítko nebo na cívku stykače galvanické oddělení. Dle požadavku PBR bude FVE odpínatelné na základě sepnutí tlačítka CENTRAL STOP. CENTRAL STOP odpojí jak střídač, tak vzdáleně i panely od kabeláže stringů. Vypnutí pouze střídače nemá vliv na napětí DC na stringu od panelů. Na panelech budou osazeny optimizéry, které zaručí odepnutí panelu od kabeláže DC. CENTRAL STOP je napojen na dataloger. Optimizéry jsou propojeny s datalogerem přes komunikační linku RS485. Následně optimizéry mezi sebou komunikují bezdrátově.

Vzduchotechnika

Předmětné bytové prostory se nacházejí v 1.NP až 4.NP pětipodlažní rekonstruované budovy. V 1.PP se dále nachází garáže s deseti parkovacími místy. Součástí objektu je také chráněná úniková cesta typu A (výťah není součástí CHÚC). Po stránce vzduchotechniky jsou řešeny všechny místnosti jednotlivých bytů – rekuperační větrání, chráněná úniková cesta a společné prostory. Součástí této PD je taktéž přímé chlazení bytů ve 4.NP, dále pak celoroční přímé chlazení rozvodny NN a SLP v 1.PP.

Vzduchotechnika a klimatizace je rozdělena do čtyř samostatných funkčních celků – zařízení:

Zařízení č.1 – Rekuperační větrání bytů

Pro distribuci a úpravy přiváděného vzduchu do jednotlivých místností bytů jsou navrženy samostatné rekuperační jednotky se zpětným získáváním tepla pomocí entalpického výměníku. V každém bytě je navržena jedna jednotka, která obsluhuje vždy místnosti daného bytu. Tato je umístěna v podhledu na chodbě daného bytu. Sání čerstvého a výfuk znehodnoceného vzduchu je řešen z/do venkovního prostoru tak, aby nedošlo ke zpětnému nasátí znehodnoceného vzduchu. Navržené VZT zařízení pro přívod a odvod vzduchu zajistí filtraci čerstvého vzduchu, zpětné získávání tepla pomocí entalpického rekuperátoru, ohřev přiváděného vzduchu pomocí elektrického ohříváče. Ovládání rekuperačních jednotek je řešeno uživatelsky pomocí nástěnného ovladače. Rekuperační jednotka bude řízena taky pomocí čidla kvality vzduchu, které bude měřit množství CO₂, relativní vlhkost v místnosti. Řízení včetně dodávky čidel bude součástí profese měření a regulace v dalším stupni projektové dokumentace. Minimální množství čerstvého větracího vzduchu je 25m³/h na osobu. Nárazové větrání pro kuchyně zajišťuje průtok odsávaného vzduchu min. 100 m³/h. Filtrace vzduchu bude zabezpečená filtry, které jsou součástí rekuperační jednotky. Filtry budou minimální třídy F7 splňující třídu ISO ePM_{2,5} pro každou jednotku. Systém nízkotlakového větrání jako celek je navržen jako rovnotlaký. Jednotka je navržena ve vnitřním provedení a návrh splňuje požadavky Ekodesign 2018 dle Nařízení Komise (EU) č. 1253/2014.

Zařízení č.2 – Větrání hromadné garáže

Pro větrání hromadné garáže je navržen VZT systém v souladu s ČSN 73 6058 (jedná se o podzemní samoobslužnou hromadnou garáž). Větrání je navrženo jako podtlakové s přívodem neupraveného venkovního vzduchu přes otvory ve fasádě a plošinu pro vjezd vozidel a nuceným odvodem znehodnoceného vzduchu pomocí samostatného potrubního odvodního ventilátoru. Intenzita větrání (v souladu s ČSN 73 6058) nepoklesne pod intenzitu 0,5 h⁻¹. Větrání v prostoru je taktéž navrženo tak, aby množství oxidu uhelnatého (CO) ve vzduchu nepřesáhlo 50 ppm. VZT ovládá a silově napájí profese měření a regulace, která zajistí, že nedojde k poklesu výkonu VZT pod intenzitu větrání 0,5 h⁻¹, ani k nárůstu hladiny CO nad přípustnou mez. Toto zajistí měření a regulace řízením výkonu odvodního ventilátoru, který je vybaven regulátorem otáček, na základě hodnot z čidel CO rozmístěných v prostoru garáží. Do garáží nebude povolen vjezd automobilům na plynná paliva a automobilům na baterie.

Výfuk znehodnoceného vzduchu je řešen mimo objekt do anglického dvorku tak, aby nemohlo dojít k jeho zpětnému nasátí.

Zařízení č.3 – Přímé chlazení vybraných místností

Pro přímou klimatizaci (odvod letní tepelné zátěže a případné dotápění místností v zimním období) vybraných místností všech bytů ve 4.NP je navržen systém přímého chlazení multi-split. Každý systém se skládá z venkovní kondenzační jednotky, která bude umístěná venkovním prostorem na střeše objektu a vnitřních nástěnných a kazetových jednotek umístěných v jednotlivých obsluhovaných místnostech. Vnitřní jednotky budou ovládané z obsluhovaných místností pomocí infraovladačů. Od každé vnitřní jednotky zajistí profese ZTI odvod kondenzátu. Celý systém lze přepnout do režimu topení, kdy jej lze používat k dotápění obsluhovaných místností jako tepelné čerpadlo vzduch-vzduch. Jako teplotonosná látka je použito chladivo R32.

Zařízení č.4 - Celoroční přímé chlazení

Pro odvod celoroční tepelné zátěže z rozvodny NN a SLP je navržen SPLIT systém přímého celoročního chlazení. Systém je složen z jedné venkovní kondenzační jednotky umístěné ve venkovním prostoru na střeše objektu a z nástěnné jednotky ovládané nástěnným ovladačem, umístěným v obsluhované místnosti. Od vnitřní jednotky zajistí profese ZTI odvod kondenzátu. Jako teplotonosná látka je použito chladivo R32.

Zařízení č.5 – Odvětrání hygienických zázemí a dalších místností

Pro odvětrání vybraných společných místností v bytovém domě (sdílené prostory, sklad, WC apod.) jsou pro každou jednotlivou místnost nebo skupinu místností navrženy samostatné odvodní ventilátory v potrubním nebo nástěnném provedení. Tyto jsou napojeny do společného odvodního potrubí s výfukem znehodnoceného vzduchu nad střechu objektu. Ventilátory budou spouštěny z obsluhovaných místností a vybaveny časovým doběhem (připojení a spouštění dodávka profese silnoproud).

Jedná se o podtlakové systémy – úhrada odvětraného vzduchu je řešena z okolních prostor a netěsnostmi ve stavebních konstrukcích. Navrženo zařízení zajišťující průtok odsávaného vzduchu min. 90 m³/h pro koupelny a 50 m³/h pro WC.

Zařízení č.6 – Větrání CHÚC A

Pro větrání CHÚC typu A, je navrženo přetlakové větrání, které zajistí min. 10násobnou výměnu vzduchu za hodinu pro celý prostor CHÚC po dobu minimálně 10 minut. Pro přívod vzduchu je navržen přívodní ventilátor umístěný na střeše objektu, který zajistí přívod vzduchu do nejnižšího podlaží CHÚC, do prostoru schodiště v 1.PP, do zádveří v 1.NP a do prostoru chodby ve 2.NP. Sání vzduchu ventilátoru je navrženo tak, aby bylo vzdáleno minimálně 3 m od požárně otevřených ploch. Ventilátor bude vybaven uzavírací těsnou klapkou se servopohonem. Odvod vzduchu je navržen v nejvyšším podlaží CHÚC na střechu objektu – otevíravé okno se servopohonem dodávka stavby. Spuštění ventilátoru po dobu 10 minut včetně otevření servopohonů zajistí profese silnoproud na základě požárního poplachu.

Hygienické větrání

Hygienické větrání bude navrženo v úrovni nejméně hygienického minima ve smyslu obecně závazných předpisů. Přitom jako základní principy návrhu projektového řešení jsou přijaty následující podmínky:

- podtlakové větrání je navrženo ve všech místnostech hygienického vybavení objektu (WC, umývárny, úklidové komory apod.) a to v navrženém vzduchovém množství:

koupelna	90 m ³ /h
WC	50 m ³ /h
umyvadlo	30 m ³ /h

ostatní místnosti bez možnosti větrání okny - min. 0,5-ti násobná výměna vzduchu za hodinu

- úhrada vzduchu pro podtlakové větrání bude tvořena z okolních prostorů – větrací a KLM zařízení tvořící funkční celek
- dochlazování vybraných prostorů pomocí oběhových jednotek systému multisplit
- Hladina akustického tlaku od VZT zařízení v obytných místnostech max. 40 dB/A přes den a 30 dB/A v noci

Svítlidla VO

VO bude napájeno kabelem CYKY-J 4x10mm². Kabel bude v celé délce uložen v korugované ohebné dvouvrstvé chráničce HDPE DN63. Kabely ukončené ve svorkovnicích budou ukončeny smršťovacími koncovkami a popisovým štítkem. Konce chránících trubek budou zapěnovány studniční pěnou, aby se zabránilo vniknutí vody.

Při křížení s rozvody zemního plynu bude kabel i s flexibilní chráničkou uložen v betonové chráničce, které budou přesahovat rozvod plynu vždy min. 1 m na každou stranu vedení plynu. Případný spoj betonových chráníček nesmí být umístěn nad vedením plynu. Zemnicí pásek bude podložen betonovými dlaždicemi s.400 mm, délky min. 1 m na každou stranu vedení plynu. V místě křížení s plynovodem bude kabelová rýha rozšířena na 400 mm v délce 1 m na každou stranu plynovodu.

Kabely pod chodníky budou uloženy v kabelové rýze 350x600 mm v pískovém loži tl. 100 mm nad kabelem. Další zásypové vrstvy – hutněná zemina. Min. krytí kabelu je 0,35m.

Kabely budou v zelené ploše uloženy v kabelové rýze 350x900mm v pískovém loži tl. 100 mm nad kabelem. Další zásypové vrstvy – hutněná zemina. Min. krytí kabelu je pod travnatým povrchem 0,7m.

Kabely pod plochami s pohybem vozidel budou uloženy v kabelové rýze 500x1200 mm v pískovém loži. Další zásypové vrstvy – hutněná zemina z výkopu, bude-li vhodná, případně vhodná hutněná vysývka nebo hutněný štěrk. Zásypový materiál bude hutněn Ed₂=45 MPa. Zásyp bude proveden dle TP146 – Provádění výkopů a jejich zásypů ve stávající pozemní komunikaci. Min. krytí kabelu je pod vozovkou a parkovišti je 1,00m.

Výkopy budou urovňovány a konečná úprava povrchu bude provedena v rámci ostatních SO.

Při pokládce kabelu musí být známi výškové úpravy terénu, aby bylo dodrženo nejmenší dovolené krytí podzemních sítí dle ČSN 73 6005 i po konečných terénních úpravách. Povrch výkopů bude urovňován. Konečná úprava povrchů bude provedena v rámci dokončovacích prací stavby.

Uložení kabelů bude provedeno dle ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 a ČSN 73 6005. Výkopové práce budou prováděny strojně, v ochranných pásmech sítí technické infrastruktury ručně do odkrytí skutečné polohy sítí a dále dle uvážení stavby, tak aby nedošlo k poškození sítí. Výkopy hlubší než 1,3m musí být zajištěny proti sesutí bedněním. Výkopy musí být provedeny v souladu s bezpečnostními podmínkami uvedeným v nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Před zahájením výkopů musí být vytyčeny trasy sítí jejich vlastníky či správci.

Při kladení kabelů musí být zachován nejmenší poloměr ohybu, tj. 15 x vnější průměr kabelu (viz. katalogové hodnoty výrobce kabelů). Při hutnění vrstev nad chráničkou je třeba dbát, aby nebyly překročeny hodnoty dovoleného zatížení chráničky (450N/20cm).

Celkové provedení stavby musí odpovídat požadavkům správce VO.

Nakládání s odpady

S veškerým odpadem vznikajícím při provozu v objektu bude nakládáno ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Provozem stavby bude vznikat pouze běžný komunální odpad, odvoz a likvidace odpadů při provozu bude řešena specializovanou firmou, se kterou investor bude řešit odvoz a likvidaci odpadu.

Odpady vzniklé provozem (užíváním stavby):

Při stanovení druhu odpadů a jejich likvidace se vychází z podobných provozů v ČR, kde jsou známy vznikající odpady v provozu. Původce odpadu zajistí předání odpadů oprávněné osobě - odborné firmě s oprávněním, která provede likvidaci odpovídajícími schválenými postupy v souladu s platnou odpadovou legislativou.

Řešení odpadového hospodářství vychází ze systému třídění komunálního odpadu. Odpad bude tříděn na směsný odpad, papír, sklo, plasty.

Na jednotlivé druhy odpadů budou použity nádoby splňující předpoklady na bezpečné zajištění jejich skladování. Jednotlivé nádoby pro komunální odpad budou umístěny zhruba ve stávající pozici při ulici Masarykovo náměstí, kde budou odpady přechodně skladovány, než budou předány odborné firmě k likvidaci.

Odvoz směsného komunálního odpadu bude prováděn na základě smlouvy s firmou zajišťující svoz komunálního odpadu v rámci svozu města za dodržení zák. 185/2001 Sb. v platném znění. Odvoz komunálního odpadu bude zajištěn vjezdem na pozemek z ulice Masarykovo náměstí.

Odpad z činnosti stavebního charakteru:

Odpad bude ukládán do vhodných nádob dle charakteru odpadu. Odpady vznikající při stavbě ve velkém množství budou umísťovány do přistavených velkoobjemových kontejnerů, které budou zajištěny před nežádoucím znehodnocením nebo úniku odpadů a následně odvezeny do recyklačního zařízení. Přesné místo likvidace odpadů bude stanoveno realizační firmou, která také zajistí uchování dokladů o způsobu likvidace.

i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy

Stavba bude zahájena po vydání platného společného územního a stavebního povolení a výběru dodavatele. Odhadovaná délka stavby je 1,5 až 2 roky.

Předpokládané zahájení	07/2026
Předpokládané dokončení	07/2028

j) orientační náklady stavby

cca 145 mil. Kč bez DPH

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení**a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení,**

Původní přístavba základní školy byla realizována kolem roku 1976, ze kterého je dochována projektová dokumentace. Situačně je objekt umístěn v areálu bývalé školy a lemuje komunikaci na ulici Masarykovo náměstí. V územním plánu je požadavek respektovat výšku okolní zástavby. Stavba nepřevyší okolní zástavbu a tento požadavek je splněn.

Objekt byl navržen tak, aby ctil kompozici sousedního okolí a doplňoval již nastavené principy hmotového řešení dotčené lokality.

Na dotčeném pozemku proběhnou terénní úpravy. Jsou navrženy nové areálové zpevněné komunikace, vjezd do garáže a odstavná stání na pozemku.

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

Řešená přístavba (objekt B) je třípodlažní, podsklepená, nepravidelného obdélníkového půdorysu o rozměrech nejdelších stran 35,7 x 19,94 m. Je zastřešená plochou jednoplášťovou střechou, výška atiky 3NP je (měřeno od hlavního vstupu) cca 12,83 m nad upraveným terénem. Na severní straně jsou umístěné šatny (jsou součástí přístavby objektu B),

tato část objektu je jednopodlažní, nepodsklepená, obdélníkového půdorysu o rozměru 26,9 x 10,95 m. K objektu náleží i jednopodlažní byt školníka, který má samostatný vstup a není dispozičně propojen s částí přístavby objektu B a má půdorys o rozměru 15,15 x 10,95 m. Obě jednopodlažní části jsou zastřešeny plochou střechou. Šatny mají výšku atiky 2,8 m a byt školníka 2,58 m nad úrovní 1NP. Dojde k demolici jednopodlažních částí šaten a bytu školníka, stavební úpravy se týkají pouze třípodlažní podsklepené části (přístavba objektu B). Dojde k nástavbě 4NP řešeného objektu B.

Tato nástavba bude půdorysně uskočena vůči nižším podlažím a její rozměr nejdelších stran bude 34,19 x 18,73 m, výška atiky bude (měřeno od hlavního vstupu) cca 15,83 m.

Třípodlažní podsklepená část navazuje na historickou část objektu A. Průchody mezi těmito částmi objektů budou zrušeny.

Hlavní vstup do budovy je orientován na severovýchodní straně a jeho poloha zůstane zachována. Na severovýchodní straně bude nově vybudována rampa, která bude sloužit pro vjezd do hromadné garáže. Dále bude na severovýchodní straně vybudován nový bezbariérový přístup do objektu.

Před hlavním vstupem do objektu v prostoru nad retenční nádrží jsou umístěny lavičky a stůl určené k společnému využití.

Fasáda objektu bude barevně členěna. Soklovou část bude tvořit probarvená dekorativní omítka z marmolitu šedé barvy, s odstínem blízkým betonu. Barva omítky fasády mezi okenními pásy bude béžová. Zbýlá plocha fasády bude mít krémovou barvu. Barva fasády nástavby 4NP bude totožná jako barva mezi okenními pásy v nižších podlažích, tzn. béžová. Jihovýchodní fasáda bude navíc doplněna o popínavé rostliny. Téměř všechny obytné místnosti budou opatřeny venkovními žaluziemi, konkrétní typ žaluzií dle výběru investora. Výplně otvorů budou hliníkové a budou mít barvu prachová šedá (RAL 7037). Přesnou barevnost určí investor v rámci předložených vzorků zhotovitele.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Objekt bytového domu bude sloužit k bydlení v bytových jednotkách. V objektu se bude nacházet 23 bytů, společenské a sdílené úložné prostory, garáž, úklidová místnost a technické zázemí budovy.

Do budovy se bude vstupovat hlavním vchodem na severovýchodní straně. Z této strany bude řešen i vjezd do garáže, podél kterého jsou navrženy parkovací stání. Po vstupu do budovy je ihned přístup ke schodišti a výtahu, který bude umožňovat vertikální propojení všech podlaží včetně suterénu. Z jihovýchodní strany objektu se nachází bezbariérový vstup. Na zpevněné ploše při hotely stadion je umístěné parkovací místo typu K+R.

V 1NP se nachází pět bytů, jeden o velikosti 1+kk, dva 2+kk a dva 3+kk.

Ve 2NP je jeden byt 1+kk, tři 2+kk a dva 3+kk. Ve 3NP jsou prostory totožné jako v 2NP. Ve 4NP je navržen jeden byt 1+KK, tři byty 2+kk a dva byty 3+kk.

S technologií výroby se pro navrhovaný objekt neuvažuje.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Stavba je navržena v souladu s normou ČSN 73 4001: Přístupnost a bezbariérové užívání. Výškové rozdíly pochozích ploch nejsou větší než 20 mm. Pohyb osob nevidomých a slabozrakých bude zajištěn pomocí přirozených a umělých vodících linií. Společné prostory bytového domu se nachází v 1NP na úrovni přilehlého chodníku. Hlavní i vedlejší vstup do objektu bude mít šířku nejméně 1250 mm. Vedlejší vstup z jihovýchodní strany je řešen jako bezbariérový. Křídla budou ve výši 850 mm opatřena vodorovnými madly přes celou jejich šířku, umístěnými na straně opačné, než jsou závěsy. Horní hrana zvonkového panelu bude nejvýše 1200 mm od úrovně terénu. Bytový dům bude vybaven výtahem se dvěma šířky 900 mm, rozměr kabiny 1100x1400 mm. Vstupní dveře do jednotlivých bytů mají šířku 900 mm. Jednotlivé byty nejsou určeny pro osoby se zdravotním postižením. Jsou navržena 2 bezbariérová stání. Od těchto stání je dodržena bezbariérová trasa ke vstupu do objektu.

V plochách, které nejsou dotčeny stavbou bude bezbariérové užívání zachováno v současné míře.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

V objektu nevzniká při jeho provozu žádné nebezpečí. V případě poruchy některého z technických zařízení závadu odstraní specializovaná firma. Jedná se především o hlavní jističe a rozvaděče, vodoměrnou sestavu, předávací stanici horkovodu a další podobná zařízení.

Stavba je navržena a bude provedena tak, aby při jejím užívání a provozu nedocházelo k úrazu uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, výbuchem uvnitř nebo v blízkosti stavby. Celkový provoz, technologie, konstrukce, zařízení a činnosti budou provedeny a vykonávány s ohledem na bezpečnost práce zejména v souladu s vyhl. 48/1982 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Bude dodržena bezpečnost při užívání stavby podle platných bezpečnostních předpisů. Veškeré použité stroje, zařízení a materiály musí splňovat požadavky na bezpečný provoz a bezpečné užívání a musí mít příslušné certifikáty (prohlášení o shodě).

Pochůzný povrchy musí mít neklouzavou úpravu. Požadavky na tyto úpravy jsou stanoveny v příslušných normách:

- ČSN EN 13813 Potěrové materiály a podlahové potěry
- ČSN 74 45 05 Podlahy. Společná ustanovení
- ČSN 74 45 07 Zkušební metody podlah. Stanovení protiskluzných vlastností povrchů podlah
- ČSN 72 5191 Keramické obkladové prvky – stanovení protiskluznosti
- ČSN EN 13 164 Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví

Použité výrobky musí být certifikované pro použitou podlahu a konkrétní prostředí. Veškeré vodorovné i vertikální komunikace jsou navrženy v souladu s požadavky ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy a jsou zabezpečeny v souladu s ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí. Pro zajištění bezpečného chodu stavby musí investor zajistit před jeho uvedením do provozu zpracování poplachových směrnic a všech potřebných provozních řádů zejména pro technická zařízení v budově. Budou zde uvedeny pokyny pro obsluhu, zásady pro vykonávání kontrol, zkoušek a revizí. Obsluhující personál musí být starší 18 roků, způsobilý a musí mít kvalifikační předpoklady k obsluze zařízení. Uživatelský manuál z hlediska bezpečnosti provozu musí obsahovat zejména stanovení termínů pro cyklické revize elektrických zařízení (ČSN 33 2000-6-61). V souladu s vyhláškou MV ČR č. 246/2001 Sb. O požární prevenci musí zhotovitel stavby nechat zpracovat požární poplachové směrnice, evakuační schémata a evakuační plán, řád ohlašovny požárů, dokumentaci zdolávání požáru a další požadovanou dokumentaci požární ochrany dle požadavků zákona o požární ochraně a vyhlášky o požární prevenci (např. požární kniha). Dále dle uvedené vyhlášky je nutno vykonávat pravidelně po 6 měsících preventivní požární prohlídky. Každého půl roku vždy na jaře a na podzim bude zkontrolován technický stav střešního souvrství a provedena kontrola vpustí a o kontrole bude sepsán protokol.

Uživatel objektu bude užívat objekt podle projektovaných parametrů a ve shodě s účelem stavby, na který bylo vydáno stavební povolení. Bude zajišťovat potřebné pravidelné revize, údržbu a předepsané kontrolní zkoušení systémů. Stavba je navržena v souladu se závaznými normovými a právními předpisy, při běžném provozu tedy nebude docházet k ohrožení zdraví osob v souvislosti s tvarem a technickým řešením stavby.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení

SO.01 – Bytový dům, rampa (vč. opěrných zdí)

počet podlaží:	4 nadzemní podlaží + suterén
střeška:	plochá jednoplášťová
původní výška objektu budovy B:	12,83 m nad UT (měřeno od hlavního vstupu)
nová výška objektu:	15,83 m nad UT (měřeno od hlavního vstupu)
původní obestavěný prostor budovy B:	9 961 m ³
nový obestavěný prostor budovy B:	10 968 m ³
původní zastavěná plocha budovy B:	654 m ²
nová zastavěná plocha budovy B:	675,5 m ²
nová zastavěná plocha budovy B včetně opěrných zdí:	820 m ²
užitná plocha nový stav:	2 543,04 m ²
počet bytů:	23 (8x 3+KK, 11x 2+KK, 4x 1+KK)

plocha rampy, povrch z vyztuženého betonu: 126,9 m²

SO.02 – Odstranění šaten a bytu školníka

počet podlaží:	1 nadzemní podlaží
střecha:	plochá jednoplášťová
výška objektu šaten:	3,95 m nad UT
výška objektu bytu školníka:	3,75 m nad UT
obestavěný prostor budov:	1745 m ³
zastavěná plocha budov:	456 m ²
užitná plocha:	439,51 m ²

SO.03.1 – Přípojka NN pro bytový dům

Přípojka NN - kabel CYKY-J 4x185 bude propojen z trafostanice na pozemku 1947/2. Přívod bude veden do RE v 1PP v technické místnosti. V RE bude odpínač vč. vyrážecí cívky pro odepnutí ze strany Central stop. Přesný způsob napájení bude proveden podle připojovacích podmínek distribuční společnosti. Z RE budou rozvody vedeny kabelem CXKH-R-J 5x6 do jednotlivých rozvaděčů RB, které budou umístěny nad vchodovými dveřmi jednotlivých bytů. Z rozvaděče RE bude dále vyveden kabel pro napájení výtahu, kabel CXKH-R-J 5x10 bude veden výtahovou šachtou do 4.NP, kde bude umístěn rozvaděč pro výtah.

SO.03.2 – Veřejné osvětlení

V zelených plochách podél chodníků a parkoviště budou umístěna svítidla na samostatných stožárech v. 5m. Kabely budou uloženy v zemi. Nové VO bude napájeno ze stávajících rozvodů VO ve městě ze stožáru u vstupu do areálu z Masarykova náměstí. Spolu se stávajícím VO bude nové VO ovládáno a bude měřena spotřeba.

Číslo SB	Příkon SB	Světelný tok	Náklon	Výložník	Výška svítidla nad vozovkou	Pozn.
1/A	11,7W	1442 lm	0°	Bez výložníku	5,0 m	v místě stávající lampy u vstupu do areálu
2/B	6,9W	772 lm	0°	Bez výložníku	5,0 m	---
3/C	11,7W	1362 lm	0°	Bez výložníku	5,0 m	---
4/B	6,9W	772 lm	0°	Bez výložníku	5,0 m	---
5/C	11,7W	1362 lm	0°	Bez výložníku	5,0 m	---
6/A	11,7W	1442 lm	0°	Bez výložníku	5,0 m	v ochranném pásmu NN
7/C	11,7W	1362 lm	0°	Bez výložníku	5,0 m	---
8/A	11,7W	1442 lm	0°	Bez výložníku	5,0 m	---
9/A	11,7W	1442 lm	0°	Bez výložníku	5,0 m	---
10/A	11,7W	1442 lm	0°	Bez výložníku	5,0 m	---

SO.03.3 – Přeložka vedení kabelové televize

Z důvodu stavebních prací a stavebních úprav je nutné upravit stávající kabelové vedení – Kabelová televize Kopřivnice. Kabeláž bude nutné přerušit ve 2 bodech a zhotovit novou kabelovou přeložku. Úprava kabeláží bude provedené provozovatelem kabelového vedení – Kabelová televize Kopřivnice. Místo rozpojení a přeložka kabelového vedení je patrné z výkresové části dokumentace.

SO.03.4 – Přípojka sdělovacího vedení

Přípojka sdělovacího vedení délky 3,9 m

SO.03.5 – Příprava pro dobíjení elektromobilů

Nové podzemní domovní vedení pro dobíjení elektromobilů délky 66 m, kabel 1-CYKY-J 5x35

SO.03.6 – Napájení čerpadla srážkových vod

Nové podzemní domovní vedení délky 6 m, kabel 1-CYKY-J 5x6 z rozvaděče RE umístěné na trafostanici

SO.04.1 – Úprava domovních rozvodů

Součástí návrhu tohoto objektu je splašková a jednotná kanalizace odvádějící vody z přístavby ZŠ Náměstí (SO.01).

Na splaškovou kanalizaci (Stoka S) jsou napojeny vývody D.1.4.3 ZTI odvádějící splaškové odpadní vody z budovy. Stoka S se v šachtě ŠJ.05 napojuje na jednotnou areálovou kanalizaci. Jednotná kanalizace na pozemku investora odvádí splaškové odpadní vody a řízený odtok z retenční nádrže na dešťovou vodu. Stoka J jednotné kanalizace se v šachtě ŠJ.01 napojuje na SO.4.3 Přípojka jednotné kanalizace, která bude ve vlastnictví pořizovatele, tedy města Kopřivnice. Řízený odtok z retenční nádrže se napojuje do šachty ŠJ.03. Na Stoce J.1 je navržena čerpací šachta, která je součástí návrhu D.1.4.3 ZTI. Čerpací šachta čerpá vodu ze suterénní garáže, liniového žlabu odvodňujícího rampu a je napojena výtlačkem do šachty ŠJ.05, odkud odpadní vody odtékají volně.

Nebylo možné ověřit reálný průběh (niveleta a dimenze) stávající dešťové kanalizace, která je křížena novým vedením kanalizace. Uvedené výšky a dimenze v profilech jsou pouze předpokládány. Jedná se přesně o úsek mezi šachtami označení 13K - 14K (viz situace). Před zahájením stavebních prací (po předání staveniště) bude nutné v místech předpokládaného křížení této stávající DK a nových potrubí udělat zemní sondy a geodetické přeměření. **Takto ověřený předpoklad, pokud nastane kolize, bude řešeno na kontrolním dnu s projektantem (upřesnění/změna trasy).**

Kanalizace – potrubí je navrženo jako plastové PLAST DN 150, 200 SN 10. Revizní šachty jsou navrženy jako plastové DN 600.

Materiál nové dešťové kanalizace: PLAST SN 10.

Dimenze a délky stok:

<i>Stoka</i>	<i>Délka [m]</i>	<i>Materiál</i>
Stoka J	53,0	PLAST DN 200 SN 10
Stoka J.1	4,5	PLAST DN 150 SN 10
	9,1	PLAST DN 200 SN 10
	2,4	PE100 RC SDR11 50x4,6 mm
Stoka S	1,3	PLAST DN 150 SN 10
	15,3	PLAST DN 200 SN 10
CELKEM	5,8	PLAST DN 150 SN 10
	77,4	PLAST DN 200 SN 10
	2,4	PE100 RC SDR11 50x4,6 mm
<i>Stoka</i>	<i>Délka [m]</i>	<i>Materiál</i>
Stoka J	53,0	PLAST DN 200 SN 10
Stoka J.1	4,5	PLAST DN 150 SN 10
	9,1	PLAST DN 200 SN 10

SO.04.2 – Likvidace dešťových vod

Tento stavební objekt řeší odvedení srážkových vod ze střechy budovy bytového domu SO.01 (původně přístavba ZŠ Náměstí – část budovy B) a střechy stávající budovy A a části přilehlých nových zpevněných ploch. Srážkové vody jsou vedeny do retenční nádrže, ze které jsou řízeným odtokem odváděny do stávající jednotné kanalizace ve správě Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a.s.

Část dešťových vod bude čerpána ze suterénní garáže přímo do jednotné kanalizace.

Dešťové vody budou odváděny do retenční nádrže. Retenční nádrž je napojena na šachtu ŠD.01, v které bude osazen vírový ventil nastavený na odtok 2,3 l/s. Dle požadavku Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a.s. je povolený odtok z území 5,0 l/s*ha. Uvažované území má plochu 0,45 ha, povolený odtok z daného území je tedy 2,3 l/s.

V retenční nádrži se také nachází vyhrazený jalový prostor pro potřeby závlahy o objemu 24,4 m³. Technickým službám Kopřivnice (SLUMEKO) bude umožněno čerpání dešťové vody z nádrže pro vlastní potřeby.

Lokalita není vhodná pro zasakování.

Vírový ventil je odazen v šachtě ŠD.01, ze které voda dále odtéká do ŠJ.03, která je součástí SO.4.1 Úprava domovních rozvodů. Šachta ŠD.01 je vybavena bezpečnostním přepadem.

Odvodnění zpevněných ploch mezi bytovým domem SO.01 a hotelem Stadion bude zachováno stávající.

Odtok dešťové vody ze zpevněných ploch je zajištěn uličními vpustmi a liniovými žlaby.

Část zpevněných ploch je odvodněna do volného terénu.

Kanalizace – potrubí je navrženo jako plastové PLAST DN 150, 200 SN 10. Revizní šachty jsou navrženy jako plastové DN 600 a DN 315 a betonové DN 1000.

Materiál nové dešťové kanalizace: PLAST SN 10.

Dimenze a délky stok:

Stoka	Délka [m]	Materiál
Stoka D	9,5	PLAST DN 150 SN 10
	33,0	PLAST DN 200 SN 10
Stoka D.1	9,9	PLAST DN 200 SN 10
Stoka D.2	10,7	PLAST DN 150 SN 10
	8,0	PLAST DN 200 SN 10
Stoka D.3	3,2	PLAST DN 150 SN 10
	9,4	PLAST DN 200 SN 10
TRAFOSTANICE	4,6	PLAST DN 150 SN 10
CELKEM	28,0	PLAST DN 150 SN 10
	60,3	PLAST DN 200 SN 10

SO.04.3 – Přípojka jednotné kanalizace

Tento stavební objekt řeší odvedení srážkových a splaškových vod přípojkou jednotné kanalizace z objektu přístavby ZŠ Náměstí.

Stávající přípojka objektu B je napojena na stávající přípojkou sousedního hotelu Stadión, což není přípustné. Tato přípojka k objektu B bude zrušena a bude realizována nová přípojka napojená na kanalizační řad v ulici Husova. Stávající kanalizační přípojky z objektu B, napojené v ulici Husova a na Masarykově náměstí, které nebudou nadále využívány, budou zrušeny. Budou zaslepeny maximálně 1,0 m od místa napojení na stoku betonovou záhlvkou potrubí, nebo budou zaslepeny přímo v kanalizační šachtě, pokud se v ní napojují na řad.

Přípojka jednotné kanalizace se napojí do stávající jednotné kanalizace PRB DN 600 v ulici Husova, ve vlastnictví společnosti SmVaK a.s. Přípojka bude ve vlastnictví pořizovatele tedy města Koprivnice.

Minimální sklon kanalizační přípojky je 1 %. Napojení přípojky na stávající stoku proběhne jádrovým navrtáním a umístěním sedlové odbočky. Napojení proběhne v horní třetině profilu hlavního řadu. Přípojka bude zakončena v plastové revizní šachtě ŠJ.01 DN 600.

Pro realizaci a provozování platí všeobecné podmínky správce a provozovatele kanalizačního řadu – podle pokynů SmVaK a.s.

Přípojka kanalizace – Navrhované potrubí přípojky jednotné kanalizace PP DN 200. Revizní šachty jsou navrženy jako plastové DN 600. Navrhovaná přípojka jednotné kanalizace odvádí splaškové odpadní vody z rekonstruovaného objektu přístavby ZŠ – část budovy B a přepadající dešťové vody z retenční nádrže.

Materiál nové dešťové kanalizace: PLAST SN 10 v různých DN.

Dimenze a délky stok:

Stoka	Délka [m]	Materiál
Přípojka	5,2	PLAST DN 200 SN 10

SO.04.4 – Úprava vodovodní přípojky

Tento stavební objekt řeší rekonstrukci stávajícího přípojky vodovodu, která byla vyvolána potřebou výměny stávajícího potrubí v nevyhovujícím technickém stavu. Nově navržená přípojka je navržena po potřeby bytového domu s 23 bytovými jednotkami. Stávající veřejný vodovodní řad, na který se bude vodovodní přípojka napojovat, je uvažován jako GG DN 80. Potrubí vodovodní přípojky bude napojeno k hlavnímu řádu dle zásad SmVaK Ostrava. Potrubí bude napojeno k hlavnímu řádu navrtávacím pasem s litinovým šoupětem, zemní soupravou s litinovým poklopem. Všechny armatury budou od firmy Hawle, případně dle doporučení SmVaK Ostrava. Trasa přípojky kolmo kříží 2x telekomunikační kabel CETIN, kabel NN, plynovod,

jednotnou kanalizací. Odstupové vzdálenosti jsou dostatečné. Křížení potrubí bude odpovídat ČSN 736005. Nové potrubí přípojky vodovodu je napojené v místě stávající přípojky, která bude odstraněna, a vede pod novou nezpevněnou plochou a komunikací na ulici Masarykovo náměstí. Přípojka je navržena jako PE100 RC d60x5,8 mm SDR11 s armaturami a tvarovkami PN16. Délka přípojky je přibližně 12,8 m. Vodovodní přípojka bude ukončena vodoměrnou sestavou ve vodoměrné šachtě, z které budou pokračovat vnitřní rozvody vodovodu. Celý projekt řeší trasu nové vodovodní přípojky, její uložení, způsob napojení na vodovodní řad a uvedení do provozu.

SO.05.1 – Zpevněné plochy neveřejné (pro účely BD)

Komunikace s povrchem z cementového betonu v ploše 149 m².

Komunikace, chodníky zpevněné plochy a parkovací stání s povrchem z betonové dlažby v ploše 307 m².

Parkovací stání z distanční betonové dlažby v ploše 133 m². Travnaté plochy 1212,3 m²

Odvodňovací žlab, žlabovka prefabrikovaná betonová o rozměru 33x65x16 cm, v místě SO.01 žlabovka s dobetonováním z betonu C25/30.

Betonový silniční obrubník šířky 150 mm (C35/45; XF4) 150/250/1000 mm s nášlapem +10 cm do betonového lože (C25/30; XF2) min. tl. 100 mm V DÉLCE 138 m

betonový chodníkový obrubník, šířky 80 mm (C35/45; XF4) 80/250/1000 mm s nášlapem +0 cm do betonového lože (C25/30; XF2) min. tl. 100 mm, 158 m

Bodové uliční vpusti, se vtokovou mříží z tvárné litiny o rozměru 500x500 mm 1 ks v odvodňovacích žlabech. Žlabovka prefa betonová o rozměru 33x65x16 cm v odvodňovacím žlabu, žlab 31,5 m a 32 m. Liniový polymerbetonový žlab monolitický, světlost 200 mm, šířka 250 mm, výška 320 mm, profil žlabu tvaru „V“, se spádovaným dnem 0,5 %, na zatížení C250, odstín antracitově černá, 4,3 m. Součástí zpevněných ploch je i plocha pro umístění laviček a stolu nad prostorem retenční nádrže. Jsou navrženy 2 ks laviček a 1 ks stolu.

SO.05.2 – Zpevněné plochy veřejné

Komunikace s povrchem z asfaltového betonu (veřejné) v ploše 20,2 m² a pro účely bytu v ploše 115 m²

Chodníky pro pěší z betonové dlažby v ploše 180,5 m² a v ploše 17,7 m² ve veřejném prostoru.

Travnaté plochy 15,6 m²

Betonový silniční obrubník šířky 150 mm (C35/45; XF4) 150/250/1000 mm s nášlapem +10 cm do betonového lože (C25/30; XF2) min. tl. 100 mm, 12 m

Betonový nájezdový obrubník šířky 150 mm (C35/45; XF4) 150/150/1000 mm s nášlapem +2 cm do betonového lože (C25/30; XF2) min. tl. 100 mm, 2 m

Betonový chodníkový obrubník, šířky 100 mm (C35/45; XF4) 100/250/1000 mm

S NÁŠLAPEM +0 cm/+6 cm do betonového lože (C25/30; XF2) min. tl. 100 mm, 40 m

SO.06 – Přípojka teplovodu

Nová přípojka teplovodu o délce 16 m, 2x DN65/160. Bližší specifikace viz. PD přípojka teplovodu.

SO.07 – Čerpání srážkových vod

Nový systém pro čerpání srážkových vod pro možnost zavlažování domovní zeleně pozemků investora. Zavlažovací systém bude využívat přebytků dešťových vod z retenčních nádrží. tzn. likvidace dešťových vod bude probíhat v rámci pozemků investora.

SO.08 – Vegetační úpravy

Ozelenění nových vegetačních ploch. Tento objekt je pouze informativní, dokumentace neobsahuje přesnou specifikaci a rozmístění zeleně.

SO.09 – Úprava fasády objektu trafostanice

Tento objekt řeší úpravu fasády stávajícího objektu trafostanice na parc. č. 1947/2. Jedná se o udržovací práce, takže objekt nepodléhá řízení o povolení záměru dle zákona č. 283/2024.

b) konstrukční a materiálové řešení
SO.01 – Bytový dům, rampa (vč. opěrných zdí)

Konstrukční soustava řešené stavby je MS-OB montovaný železobetonový skelet, kde rámovou konstrukci tvoří plošné průvlaky uložené buď v příčném nebo v podélném směru na sloupy čtvercového průřezu. Charakteristickým znakem MS-OB je rovný podhled stropní konstrukce vzniklý tím, že průvlaky, dutinové stropní dílce i povaly mají jednotnou tloušťku 250 mm, takže průvlaky jsou skryty osazením stropních dílců a povalů ozubem na ozuby průvlaků.

Průvlaky jsou orientovány v podélném směru a moduly ve směru průvlaků jsou 6,0 + 3,6 + 6,0 + 6,0 + 6,0 + 6,0 m a v příčném směru ve směru kolmo na průvlaky 7,2 + 3,6 + 7,2 m. Konstrukční výšky jsou 3,3 + 3,6 + 3,6 + 3,6 m.

Průvlaky jsou navrženy pro běžnou únosnost stropní konstrukce cca 5,0 kPa (kPa = kN/m²).

Ve stropních konstrukcích jsou ve středním traktu v modulu 3,6 m vždy stropní panely s velmi velkou únosností 20,9 kPa. Naopak oba krajní trakty mají maximální možné rozpětí, modul (osová vzdálenost sloupů) 7,2 m. V tomto modulu jsou navrženy stropní panely s únosností 8,3 kPa. Pouze ve stropní konstrukci nad 3NP (pod střechou) jsou navrženy stropní panely se sníženou únosností 4,3 kPa.

Kromě stropních panelů jsou mezi průvlaky uloženy také povaly. Povaly jsou plné prvky bez vylehčovacích dutin. Kdežto všechny stropní panely šířky 1200 mm mají 5 ks podélných kruhových dutin. Povaly existují dvojí a sice o šířce 600 mm a 300 mm. Povaly šířky 600 mm na posuzované stavbě jsou v modulu 3,6 m s únosností 15,7 kN/m a v modulu 7,2 m s únosností 14,7 kN/m. Poval šířky 600 mm je jediný dodatečně předpínaný prvek v celém konstrukčním systému MS-OB. Povaly šířky 600 mm se používaly přednostně na okraji stropní roviny, kde nesou obvodový plášť. Z toho důvodu jsou opatřeny na horním i spodním lici zámečnickým výrobkem vloženým do bednění (kováním), ke kterému se přivařují ocelové sloupky obvodového pláště. Uvnitř stropní roviny jsou použity ještě vedle schodiště, pod ztužujícími stěnami a v místě velkých lokálních zatížení, například pod těžkými příčkami nebo tam, kde nesou větší monolitickou zálivku stropu.

Povaly šířky 300 mm jsou používány výhradně uvnitř stropní roviny obdobně jako povaly šířky 600 mm, pokud jsou umístěny uvnitř stropní roviny. Povaly šířky 300 mm na posuzované stavbě v modulu 3,6 m (ty by se ale měly nacházet pouze v přístavku určeném k demolici v počtu 2 ks). Povaly šířky 300 mm v modulu 7,2 m mají únosnost 2,6 kN/m, tedy podstatně nižší, než mají povaly šířky 600 mm.

Poslední součástí stropních konstrukcí jsou monolitické železobetonové zálivky případně desky. Ty jsou navrženy v místech, kde je větší množství prostupů stropní konstrukcí nebo větší otvory ve stropní konstrukci, například světlíky ve střešní konstrukci, nebo tam, kde vyjde mezi stropními panely nebo povaly mezera menší než 300 mm.

Přechodem mezi svislými a vodorovnými konstrukcemi jsou schodiště. Ta jsou v objektu tři. Dvě schodiště jsou montovaná ze schodišťových ramen a podestových desek. První schodiště navazuje na vstupní halu a spojuje úroveň 1NP s 2NP a 3NP.

Toto schodiště má schodišťová ramena široká 1,5 m a ta jsou uložena na ozub vnitřního průvlaků a na ozub mezipodestové desky, která je uložena na železobetonových schodišťových stěnách. Druhé schodiště má schodišťová ramena šířky 1,2 metru a spojuje pouze 1S s 1NP (bude odstraněno – viz. výkresová dokumentace bouracích prací). Toto schodiště je rovnoběžné s průvlakem a proto je kolem schodiště ve stropní konstrukci nad 1S hodně monolitických trámů a desek. Třetí schodiště, které překonává výškovou úroveň mezi zádvěřím za hlavním vstupem a 1NP bude odstraněno a následně nahrazeno novým monolitickým schodištěm, které bude pozičně posunuto blíže k hlavnímu vstupu.

Sloupy mají průřez 400/400 mm a výšku odpovídající konstrukční výšce příslušného podlaží. V úrovni 1NP jsou 4 ks sloupů delší o 1,2 metru. Jedná se o sloupy podél dilatace se s historickou budovou A a přístavkem v místě vstupní haly, která má konstrukční výšku 4,8 m.

Poslední montovanou nosnou konstrukcí konstrukčního systému MS-OB jsou železobetonové montované ztužující stěny. Jsou montované ze stěnových dílců šířky 1,2; 2,0 a 2,4 metru tloušťky 160 mm. Základy jsou provedeny železobetonové monolitické ve formě podélných základových pasů (tedy pod průvlaky) šířky 1,3 a 1,4 m, které jsou v ose

vnitřních sloupů spojeny v příčném směru táhly šířky 400 mm a pod štítem je základový pas šířky 600 mm. Základy tvoří základový rošt. Nosnou konstrukční soustavu nástavby 4NP bude tvořit ocelový rám s HE-B nosníků. Jako ocelové bude řešeno schodiště mezi 3NP a nástavbou 4NP. Meziokenní pásy v obvodovém plášti budovy budou dozděny pomocí pórobetonových tvárníc tl. 200 a 250mm. Opěrné zdi rampy do garáže budou železobetonové monolitické. Na železobetonovém základovém korpusu bude vybudována výtahová šachta. Stěny jsou navrženy železobetonové s tím, že budou prováděny do betonových bednicích tvarovek tl. 200mm. Monolitický beton bude C25/30 a výztuž B500B (detailněji – viz statický výpočet). Postupováno bude tak, že od dolního dojezdu bude provedena šachta pod strop nad 1.PP, pod který bude spolehlivě doklínována (do poslední vrstvy lze použít beton s mírně expanzivní přísadou). Po zatvrdnutí bude ve stropní konstrukci vyřezán otvor o světlosti šachty a následně bude postupováno obdobně v dalších podlažích. Stropní deska nad výtahovou šachtou bude železobetonová z betonu C25/30 tl. 200mm s výztuží B500B.

Další podrobnosti viz. projektová dokumentace část D.1.2 stavebně konstrukční řešení, stavebně historický průzkum.

SO.02 – odstranění šaten a bytu školníka

Konstrukční nosný systém šaten je taktéž MS-OB, pouze s rozdílnými rozměry prvků. Nosný systém bytu školníka je podélný zděný.

Základové konstrukce

Základové konstrukce v části pod bytem školníka tvoří betonové pásy. V části přístavby objektu B jsou ze železobetonových základových pasů a patek s podbetonováním prostým betonem tloušťky 50 mm. V základech se nacházejí šachty, které budou rušeny – odstraní se PZD desky a železobetonové stěny včetně hydroizolace a přízdívky.

V části pod bytem školníka dojde k demolici základových pasů a v objektu části budovy B v nepodsklepené části (šatny) budou odstraněny základové patky a pásy.

Dále bude v objektu B odstraněno schodiště přiléhající k terénu včetně jeho základových konstrukcí. V celém rozsahu bude odstraněna podlaha na terénu, včetně podkladního betonu

Svislé konstrukce:

Svislé nosné konstrukce objektu části přístavby B tvoří železobetonové sloupy čtvercového průřezu 400x400 mm s průvlaky tloušťky 250 mm, jedná se o konstrukční systém MS-OB. Konstrukční systém doplňují železobetonové ztužující stěny tloušťky 160 mm. Obvodový plášť tloušťky 350 mm je ze struskopemzo betonových bloků a tloušťky 250 mm z plynosilikátových bloků. Dozdívky a vnitřní příčky jsou z cihelného zdiva.

V bytě školníka jsou veškeré zdi vyzděny z cihel plných pálených. Překlady tvoří ocelové profily. Veškeré konstrukce jsou omítnuté, z interiéru opatřené malbou a lokálně keramickým, nebo dřevěným obkladem. Objekt z exteriéru je omítnut břizolitovou omítkou.

V bytě školníka a v části, kde jsou šatny budou odstraněny veškeré svislé konstrukce. Ve zbylé části objektu části přístavby B budou ponechány sloupy, průvlaky a bloky v obvodových stěnách. Vnitřní stěny mimo ztužující ŽB stěny budou vybourány v celém rozsahu. Pouze v suterénu bude vybourána ztužující železobetonová stěna tloušťky 160 mm a v obvodové stěně bude vybourán otvor pro vjezd do garáže – viz část D.1.1. výkres č. 01 – Půdorys 1S – BP. V suterénu bude odstraněna přízdívka a hydroizolace obvodových stěn. Omítky budou odstraněny v celém rozsahu.

Vodorovné konstrukce:

Nosnou konstrukci stropu tvoří železobetonové průvlaky o tloušťce 250 mm, mezi které jsou vloženy stropní dílce tl. 250 mm a povaly o průřezech 250 x 600 mm a 250 x 300 mm. Místy je stropní konstrukce doplněna o železobetonovou dobetonávku tl. 250 mm. Na stropní konstrukci jsou vylité betonové podlahy opatřené nášlapnou vrstvou z keramické dlažby, teraca nebo linolea. Podlahy na stropích budou odstraněny až po nosné stropní dílce.

Stropní konstrukce nad bytem školníka a nad částí objektu, kde se nachází šatny bude odstraněna v celém rozsahu. Ve stropních konstrukcích budou vytvořeny prostupy pro vedení instalací a pro šachtu výtahu.

Podlahy na terénu jsou tvořeny podkladním betonem, hydroizolační vrstvou z asfaltových pásů, betonovou mazaninou a nášlapnou vrstvou. Nášlapnou vrstvu podlah v suterénu tvoří linoleum, teraco, keramická dlažba nebo beton bez úpravy. Nášlapné vrstvy podlah v nadzemních podlažích tvoří linoleum, teraco nebo keramická dlažba. Nášlapnou vrstvou schodišťových ramen je linoleum. Podlahy budou odstraněny v celém rozsahu až po nosnou část st. Na terénu budou odstraněny včetně hydroizolace a podkladního betonu a 200 mm zeminy.

Schodiště

Schodišťové desky a podesty hlavního a vedlejšího schodiště jsou železobetonové prefabrikované. Nášlapnou vrstvou schodišťových ramen je linoleum. U hlavního schodiště dojde k odstranění nášlapné vrstvy a odřezání zábradlí. Na schodišti bude vytvořena nová nášlapná vrstva z keramické dlažby a bude opatřeno novým zábradlím.

Vedlejší schodiště propojující 1S a 1NP bude v celém rozsahu odstraněno a v jeho části provedena stropní dobetonávka ze ŽB v tl. 250 mm. Stávající keramické dlažby na schodišťových mezipodestách budou odstraněny a bude provedena nová ker. dlažba. Stávající dřevěné zábradlí bude odstraněno a nahrazeno novým ocelovým.

Schodiště překonávající různé výškové úrovně v 1NP bude také vybouráno včetně základů. Vybourané schodiště nahradí nové schodiště, které bude zhotoveno blíže vstupním dveřím.

Nad stávajícím schodištěm ukončeným ve 3NP bude navazovat do 4NP nová konstrukce schodiště. Toto je navrženo jako ocelo-betonové. Hlavními nosnými prvky budou ocelové podestové nosníky, do kterých bude vybetonována železobetonová podesta. Nosnými prvky schodišťových ramen budou šikmé ocelové schodnice, mezi kterými budou provedeny plechové stupně. Schodnice budou uloženy na stávající železobetonové průvlaky, na podestový nosník nové podesty. Konstrukční ocel je navržena S235, beton C25/30 a betonářská výztuž B500B.

Střecha:

Střecha je plochá jednoplášťová. Nosná konstrukce střechy je totožná jako u stropů. Spádová vrstva je ze strusky, na ní je položen heraklit a následně desky polsid. Na tepelnou izolaci jsou aplikované vrstvy asfaltových pásů v několika vrstvách. Vlhkost z násypu je odváděna skrze větrací otvory ve fasádě. Na střeše nad 3NP došlo v poslední době k sanaci hydroizolace, na asfaltový pás je položena geotextilie a vytvořena nová hydroizolace z mPVC folie. Veškeré vrstvy střechy budou odstraněny až po nosné dílce, včetně střešních vpustí, světlíků, odvětrání kanalizace, vývodu VZT, výlezu na střechu a antény. Zbourána bude i protihluková stěna na střeše.

Podhledy

V místnosti číslo 106 - vstupní hala je plechový podhled na ocelovém roštu. Pohled bude odstraněn. Ve zbylé části objektu se podhledy nenachází.

Výplně otvorů

Výplně otvorů jsou různé. Většina oken je dřevěných v bílé barvě. Okno na schodišti je hnědé ocelové. Dveře hlavního vstupu jsou také ocelové. Vedlejší vstupní dveře jsou dřevěné. Dveře do bytu školníka jsou bílé plastové. Vnitřní dveře jsou převážně dřevěné v ocelových zárubních, některé v obložkových zárubních. Všechny vnější a vnitřní výplně otvorů budou odstraněny.

c) mechanická odolnost a stabilita

Stavba a její části jsou navrženy tak, aby zatížení na ně působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek zřícení stavby nebo její části, poškození technických zařízení, či instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce.

Pokud bude při provádění stavebních prací zjištěna výrazná konstrukční nebo statická porucha okolních staveb nebo stavby samotné, budou práce zastaveny a konstrukce bude odborně sanována dle pokynů statika zhotovitele stavby – autorizované osoby (autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb)!

Podobně se bude postupovat, pokud vyvstanou jakékoliv pochybnosti ohledně únosnosti nosných konstrukcí. Dále demoliční práce, které budou probíhat v blízkosti trafostanice budou probíhat se zvýšenou opatrností, aby nebyl objekt trafostanice narušen. Zhotovitel stavby předloží postup bouracích prací v blízkosti trafostanice a předloží jej TDI a správci sítě ČEZ. Bourací práce v blízkosti trafostanice budou probíhat za přítomnosti správce sítě ČEZ a osoby pověřené městem Kopřivnice.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) technické řešení

Charakteristika technických a technologických zařízení řešení je řešena v samostatných v částech dokumentace v oddíle D.1.4 Technika prostředí staveb.

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení

Požární bezpečnost řeší samostatná část projektové dokumentace D.1.3.Požárně bezpečnostní řešení.

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

Souběžně s projektovou dokumentací je nově zpracován průkaz energetické náročnosti budovy, který je nedílnou součástí projektové dokumentace. Tepelně technické vlastnosti materiálů a konstrukcí navrženého objektu splňují požadované normové hodnoty dle aktualizované ČSN 73 0540. Generální dodavatel stavby vypracuje a předloží kompletní tepelně technické výpočty obvodových konstrukcí a posouzení klíčových detailů stavby, zahrnující jim použité materiály při realizaci a při dodržení všech požadovaných parametrů uvedených v této dokumentaci ke stavebnímu povolení a garantující dlouhodobou spolehlivost konstrukcí, životnost konstrukcí, eliminující vznik plísni.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby – větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí – vibrace, hluk, prašnost apod.

Objekt BD splňuje všechny hygienické normy a požadavky dané vyhláškami a zákony České republiky pro navrhovaný typ staveb.

Tepelná stability místností

Letní

Ve všech bytových jednotkách je navržen systém nuceného větrání rekuperačními jednotkami a chlazení pomocí klimatizačních jednotek. Okenní otvory jsou doplněny o stínění pomocí ovladatelných žaluzií. Nebude docházet k přehřívání místností a nebude překročena vnitřní teplota místností 27°.

Zimní

Systém vytápění celého objektu bude teplovodní s nuceným oběhem. Bude se skládat z otopných těles. Zdrojem tepla pro objekt bude CZT. Regulace teploty v jednotlivých místnostech bude možná pomocí termostatických hlav. Systém vytápění je navržen tak aby v zimním období pro obytnou budovu vytápěnou otopnými tělesy nedošlo k většímu poklesu teploty na konci přestávky ve vytápění než 3°C.

Větrání

Předmětné bytové prostory se nacházejí v 1.NP až 4.NP pětipodlažní rekonstruované budovy. V 1.PP se dále nachází garáže s deseti parkovacími místy. Součástí objektu je také chráněná úniková cesta typu A (výťah není součástí CHÚC). Po stránce vzduchotechniky jsou řešeny všechny místnosti jednotlivých bytů – rekuperační větrání, chráněná úniková cesta a společné prostory. Součástí této PD je taktéž přímé chlazení bytů ve 4.NP, dále pak celoroční přímé chlazení rozvodny NN a SLP v 1.PP.

Vzduchotechnika a klimatizace je rozdělena do čtyř samostatných funkčních celků – zařízení:

Zařízení č.1 – Rekuperační větrání bytů

Pro distribuci a úpravy přiváděného vzduchu do jednotlivých místností bytů jsou navrženy samostatné rekuperační jednotky se zpětným získáváním tepla pomocí entalpického výměníku. V každém bytě je navržena jedna jednotka, která obsluhuje vždy místnosti daného bytu. Tato je umístěna v podhledu na chodbě daného bytu. Sání čerstvého a výfuk znehodnoceného vzduchu je řešen z/do venkovního prostoru tak, aby nedošlo ke zpětnému nasátí znehodnoceného vzduchu. Navržené VZT zařízení pro přívod a odvod vzduchu zajistí filtraci čerstvého vzduchu, zpětné získávání tepla pomocí entalpického rekuperátoru, ohřev přiváděného vzduchu pomocí elektrického ohříváče.

Ovládání rekuperačních jednotek je řešeno uživatelsky pomocí nástěnného ovladače. Rekuperační jednotka bude řízena taky pomocí čidla kvality vzduchu, které bude měřit množství CO₂, relativní vlhkost v místnosti. Řízení včetně dodávky čidel bude součástí profese měření a regulace v dalším stupni projektové dokumentace.

Minimální množství čerstvého větracího vzduchu je 25m³/h na osobu. Nárazové větrání pro kuchyně zajišťuje průtok odsávaného vzduchu min. 100 m³/h.

Filtrace vzduchu bude zabezpečena filtry, které jsou součástí rekuperační jednotky. Filtry budou minimální třídy F7 splňující třídu ISO ePM2,5 pro každou jednotku. Systém nízkotlakového větrání jako celek je navržen jako rovnotlaký. Jednotka je navržena ve vnitřním provedení a návrh splňuje požadavky Ekodesign 2018 dle Nařízení Komise (EU) č. 1253/2014.

Zařízení č.2 – Větrání hromadné garáže

Pro větrání hromadné garáže je navržen VZT systém v souladu s ČSN 73 6058 (jedná se o podzemní samoobslužnou hromadnou garáž). Větrání je navrženo jako podtlakové s přívodem neupraveného venkovního vzduchu přes otvory ve fasádě a plošinu pro vjezd vozidel a nuceným odvodem znehodnoceného vzduchu pomocí samostatného potrubního odvodního ventilátoru.

Intenzita větrání (v souladu s ČSN 73 6058) nepoklesne pod intenzitu 0,5 h⁻¹. Větrání v prostoru je taktéž navrženo tak, aby množství oxidu uhelnatého (CO) ve vzduchu nepřesáhlo 50 ppm. VZT ovládá a silově napájí profese měření a regulace, která zajistí, že nedojde k poklesu výkonu VZT pod intenzitu větrání 0,5 h⁻¹, ani k nárustu hladiny CO nad přípustnou mez. Toto zajistí měření a regulace řízením výkonu odvodního ventilátoru, který je vybaven regulátorem otáček, na základě hodnot z čidel CO rozmístěných v prostoru garáží. Do garáží nebude povolen vjezd automobilům na plynná paliva a automobilům na baterie. Výfuk znehodnoceného vzduchu je řešen mimo objekt do anglického dvorku tak, aby nemohlo dojít k jeho zpětnému nasátí.

Zařízení č.3 – Přímé chlazení vybraných místností

Pro přímou klimatizaci (odvod letní tepelné zátěže a případné dotápění místností v zimním období) vybraných místností všech bytů ve 4.NP je navržen systém přímého chlazení multi-split. Každý systém se skládá z venkovní kondenzační jednotky, která bude umístěna venkovním prostorem na střeše objektu a vnitřních nástěnných a kazetových jednotek umístěných v jednotlivých obsluhovaných místnostech. Vnitřní jednotky budou ovládané z obsluhovaných místností pomocí infraovladačů. Od každé vnitřní jednotky zajistí profese ZTI odvod kondenzátu. Celý systém lze přepnout do režimu topení, kdy jej lze používat k dotápění obsluhovaných místností jako tepelné čerpadlo vzduch-vzduch. Jako teplotonosná látka je použito chladivo R32.

Zařízení č.4 - Celoroční přímé chlazení

Pro odvod celoroční tepelné zátěže z rozvodny NN a SLP je navržen SPLIT systém přímého celoročního chlazení. Systém je složen z jedné venkovní kondenzační jednotky umístěné ve venkovním prostoru na střeše objektu a z nástěnné jednotky ovládané nástěnným ovladačem, umístěným v obsluhované místnosti. Od vnitřní jednotky zajistí profese ZTI odvod kondenzátu. Jako teplotonosná látka je použito chladivo R32.

Zařízení č.5 – Odvětrání hygienických zázemí a dalších místností

Pro odvětrání vybraných společných místností v bytovém domě (sdílené prostory, sklad, WC apod.) jsou pro každou jednotlivou místnost nebo skupinu místností navrženy

samostatné odvodní ventilátory v potrubním nebo nástěnném provedení. Tyto jsou napojeny do společného odvodního potrubí s výfukem znehodnoceného vzduchu nad střechu objektu. Ventilátory budou spouštěny z obsluhovaných místností a vybaveny časovým doběhem (připojení a spouštění dodávka profese silnoproud). Jedná se o podtlakové systémy – úhrada odvětraného vzduchu je řešena z okolních prostor a netěsnostmi ve stavebních konstrukcích. Navrženo zařízení zajišťují průtok odsávaného vzduchu min. 90 m³/h pro koupelny a 50 m³/h pro WC.

Zařízení č.6 – Větrání CHÚC A

Pro větrání CHÚC typu A, je navrženo přetlakové větrání, které zajistí min. 10násobnou výměnu vzduchu za hodinu pro celý prostor CHÚC po dobu minimálně 10 minut. Pro přívod vzduchu je navržen přívodní ventilátor umístěný na střeše objektu, který zajistí přívod vzduchu do nejnižšího podlaží CHÚC, do prostoru schodiště v 1.PP, do zádveří v 1.NP a do prostoru chodby ve 2.NP. Sání vzduchu ventilátoru je navrženo tak, aby bylo vzdáleno minimálně 3 m od požárně otevřených ploch. Ventilátor bude vybaven uzavírací těsnou klapkou se servopohonem. Odvod vzduchu je navržen v nejvyšším podlaží CHÚC na střechu objektu – otevíravé okno se servopohonem dodávka stavby. Spuštění ventilátoru po dobu 10 minut včetně otevření servopohonů zajistí profese silnoproud na základě požárního poplachu.

Hygienické větrání

Hygienické větrání bude navrženo v úrovni nejméně hygienického minima ve smyslu obecně závazných předpisů. Přitom jako základní principy návrhu projektového řešení jsou přijaty následující podmínky:

- podtlakové větrání je navrženo ve všech místnostech hygienického vybavení objektu (WC, umývárny, úklidové komory apod.) a to v navrženém vzduchovém množství:

koupelna	90 m ³ /h
WC	50 m ³ /h
umyvadlo	30 m ³ /h

ostatní místnosti bez možnosti větrání okny - min. 0,5-ti násobná výměna vzduchu za hodinu

- úhrada vzduchu pro podtlakové větrání bude tvořena z okolních prostorů – větrací a KLM zařízení tvořící funkční celek
- dochlazování vybraných prostorů pomocí oběhových jednotek systému multisplit
- Hladina akustického tlaku od VZT zařízení v obytných místnostech max. 40 dB/A přes den a 30 dB/A v noci

Vytápění

Systém vytápění celého objektu bude teplovodní s nuceným oběhem. Bude se skládat z otopných těles a teplovodních schodů. V koupelnách budou osazena trubková otopná tělesa.

Zdroj tepla:

Zdrojem tepla pro objekt bude CZT, v suterénu objektu bude vybudována předávací stanice CZT, na kterou budou nové rozvody vytápění napojeny, předávací stanice CZT zajistí i ohřev TV.

Osvětlení

Přirozené osvětlení bude zajištěno okenními otvory. Umělé osvětlení stropními a nástěnnými svítlidly.

V koupelnách bude el. instalace provedena dle ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 (dodržení jednotlivých zón při montáži vypínačů a osvětlovacích těles).

Vypínače u umyvadel a dřezu budou instalovány ve výšce 1,2m nad podlahou a budou umístěny za vnější hranou umyvadel (viz umývací prostor dle ČSN 33 2130 ed.3).

Osvětlení ve společných prostorech je navrženo v minimální variantě tak, aby vyhovovalo požadavkům ČSN 73 4301 změna 1, 3 – Obytné budovy. Osvětlení chodeb bude řešeno pomocí pohybových čidel. Osvětlení v ostatních prostorech bude spínáno přes spínače. Návrh je proveden na základě výpočtu umělého osvětlení firmou Trevos a.s. Osvětlení je navrženo na

konkrétní typ svítidel viz. Legenda svítidel. Je nutno použít svítidla uvedené v legendě nebo svítidla se stejnou vyzařovací charakteristikou. V případě použití jiných svítidel bude nutno provést znovu návrh osvětlení. Dále není možno z jakýchkoliv důvodů provádět úmyslné odpojování některých světelných bodů. Vadné zdroje nebo zdroje za hranicí jejich životnosti musí být bez zbytečného prodlení nahrazeny novými.

V objektu bude instalováno nouzové osvětlení, které bude řešeno dle požadavků ČSN EN 1838 a ČSN EN 50172. Osvětlení bude řešeno kombinovanými svítidly a samostatnými svítidly. Obě varianty s vlastní baterií, které bude odpovídat ČSN EN 60598-2-22 ed.2. Baterie musí zajistit funkci svítidla na min. 1 hod od výpadku síťového napájení. Svítidla nouzového osvětlení se značkou směru úniku musí být umístěna min. 2m nad podlahou. Podle použitého svítidla a výšky piktogramu bude upřesněna pozorovací vzdálenost a provedeno případné doplnění počtu svítidel určujících směr úniku. Rozmístění svítidel je dáno výkresem osvětlení. Doba náběhu svítidel do 5 sekund. Značky u všech svítidel budou mít stejný způsob provedení. Použitá svítidla budou vybavena TEST tlačítkem. Norma ČSN EN 50172 stanovuje požadavky na provozovatele nouzového osvětlení. Jsou to požadavky na záznamy údajů o provozu nouzového osvětlení, o jeho údržbě a zkouškách.

Zásobování vodou

Jako zdroj vody pro objekt (budova B) je zrekonstruovaná přípojka vody PE d63, ukončená ve vodoměrné šachtě před objektem.

Pitná voda bude využívána v umyvadlech, dřezech, sprchách, pro zásobování WC. Od hlavního uzávěru povede voda k ohřívači TV a spolu s teplou a cirkulační vodou bude potrubí dále rozvedeno ve stěnách a v podlahách k jednotlivým zařízovacím předmětům a BJ. Stávající přípojka PE d63 je vyhovující pro – požadovaný výpočtový průtok, výpočet viz bod B.3, b).

Pro ohřev TV bude v suterénu instalován nepřímotopný ohřívač TV součást CZT. Požární voda bude dopojena přes trubní oddělovače DN40 ve sklepech a dále bude zásobovat 3ks hydrantů D25.

Odpady

Odpad, který vznikne při užívání stavby, bude odvážen v rámci svozu komunálního odpadu – v blízkosti budovy bude vybudován prostor pro popelnice. Pro zvýšení procenta recyklace odpadů doporučujeme umístit v blízkosti nádoby na tříděný odpad. Bude se jednat především o běžný komunální odpad.

Při užívání objektu bude docházet k produkci domovního odpadu, který bude ukládán do popelnic a pravidelně vyvážen v souladu se zákonem o odpadech.

Hluk

Navržená zařízení i provoz splňují požadavky NV 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací pro venkovní a vnitřní prostředí. Obvodové konstrukce budovy jsou z hlediska normových hodnot vzduchové neprůzvučnosti navrženy tak, aby při provozu nedocházelo k nadbytečnému šíření hluku do volného prostoru a na hranici s obytnou zástavbou nepřekročila normovou denní hladinu hluku.

V objektu se nebudou nacházet žádná zařízení nebo činnosti, které by nadměrně obtěžovaly okolí zvýšenými hladinami hluku nad limity. Kondenzační jednotka chladicího systému SPLIT bude umístěna na severozápadní straně objektu (u nově budované výtahové šachty). Vzhledem k umístění jednotky směrem mimo zástavbu nedojde k nadměrnému zvýšení hluku v okolí. Vnitřní prostory budou chráněny před hlukem, strukturou použitých materiálů, skladbou konstrukcí a okny s dostatečnou akustickou izolací. Stavba je navržena a musí být provedena tak, aby byly splněny požadavky v nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Vliv stavby na okolí

Po ukončení stavebních prací budou všechny zpevněné povrchy, které byly dotčeny stavbou uvedeny do původního stavu. Povrchy s travním porostem narušené výkopem budou po ukončení stavebních prací znovu zatravněny nebo vydlážděny. Výkopy budou řádně zhutněny.

Práce na výkopech budou realizovány tak, aby doba omezení provozu a obtěžování okolí byla snížena na minimum. Výkopy budou řádně označeny a zabezpečeny.

Při vlastní výstavbě je nutno dbát na dodržování platných předpisů a vyhlášek o ochraně životního prostředí. Po dobu výstavby dojde k mírnému přechodnému zhoršení životního prostředí v nejbližším okolí stavby, zejména zvýšením prašnosti (zvýšené prašnosti bude předcházeno kropením) a hladiny hluku v důsledku provozu lehkého ručního nářadí a z provozu dopravních prostředků.

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky a stavby, a proto není nutné zajišťovat žádnou ochranu v její bezprostřední blízkosti před negativními účinky prováděné stavby, ani po jejím dokončení.

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Nejsou známy žádné škodlivé vlivy vnějšího prostředí, které by poškozovaly objekt či jeho dílčí části či povrchové úpravy. Použití současných obvyklých konstrukčních postupů, kvalitních ověřených materiálů a certifikovaných systémů prodlouží životnost takto regenerovaného objektu. Objekt se nenachází v ochranných pásmech, které by měly vliv na konstrukce objektu. V objektu se nepředpokládá výskyt nebezpečného odpadu.

a) **ochrana před pronikáním radonu z podloží**

Nebyl proveden posudek o stanovení radonového indexu pozemku. Žádná z nově navržených bytových jednotek není v přímém kontaktu s podložím.

b) **ochrana před bludnými proudy**

Nejsou navržena žádná zvláštní opatření. Stavba se nenachází v bezprostřední blízkosti elektrizovaných drah a není tedy vystavena zvýšenému namáhání bludnými proudy.

c) **ochrana před technickou seizmicitou**

Nejsou navržena žádná zvláštní opatření. Stavební práce svým charakterem a vybavením neřeší ochranu před technickou seizmicitou. Stavba se nenachází v oblasti s technickou seizmicitou. V suterénu se nenachází obytné ani pobytové místnosti.

d) **ochrana před hlukem**

Navržený objekt je projektován tak, aby byl chráněn proti běžnému provoznímu hluku. Stavba nebude provozem produkovat nadměrný hluk. V okolí stavby se nevyskytují zdroje nadměrného hluku.

Stavba je navržena a musí být provedena tak, aby byla při respektování hospodárnosti vhodná pro zamýšlené využití a aby současně splnila základní požadavky v souladu s ustanovením zákona č. 283/2021 sb. Stavební zákon, kterým je dle vyhlášky, ochrana proti hluku, v souladu s Nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Ochrana proti hluku je zajištěna strukturou použitých materiálů, skladbou konstrukcí a polohou, resp. orientací objektu. Použitá tepelná izolace slouží i jako protihluková.

Pro maximální snížení možného obtěžování hlukem chráněných venkovních prostorů okolních staveb v období výstavby budou dodržovány následující zásady:

- veškeré stavební činnosti s významnějším hlukovým dopadem na okolí provádět pouze v denní době se zahájením po 7 hodině a s ukončením před 21 hodinou (hygienický limit hluku pro tento časový interval $L_{Aeq,s} = 65$ dB),
- včasné seznámení obyvatele nejbližších okolních staveb pro bydlení se způsobem a průběhem prováděných hlučných prací při stavebních činnostech,
- bude určen pracovník, který bude zodpovědný za provádění stavebních prací a jeho jméno, včetně kontaktů bude zveřejněno pro veřejnost přístupným způsobem,
- organizací stavebních prací a jejich technickým zajištěním bude zkrácen na maximum průběh provádění hlukově významných stavebních činností,
- pro stavební práce budou používány strojní mechanismy a další zařízení v takovém technickém stavu, aby neprodukovali nadměrný hluk

- e) **protipovodňová opatření**
Pozemek není ohrožen povodněmi.
- f) **ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod.**
Stavba se nenachází na poddolovaném území. Výskyt metanu se nepředpokládá.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

Stávající sítě jsou vyznačeny v situaci podle informací jednotlivých správců. Stavebník je povinen před zahájením stavebních prací požádat správce sítí o jejich přesné vytyčení v terénu, musí rovněž respektovat požadavky správců sítí o podmínkách stavby.

a) **nápojovací místa technické infrastruktury**

Vodovod

Jako zdroj vody pro objekt (budova B) je zrekonstruovaná přípojka vody ukončená ve ve vodoměrné šachtě. Délka přípojky je přibližně 12,8 m.

Jednotná kanalizace

Tento stavební objekt řeší odvedení srážkových a splaškových vod přípojkou jednotné kanalizace z objektu přístavby ZŠ Náměstí.

Stávající přípojka objektu B je napojena na stávající přípojku sousedního hotelu Stadión, což není přípustné. Tato přípojka k objektu B bude zrušena a bude realizována nová přípojka napojená na kanalizační řad v ulici Husova.

Stávající kanalizační přípojky z objektu B, napojené v ulici Husova a na Masarykově náměstí, které nebudou nadále využívány, budou zrušeny. Budou zaslepeny maximálně 1,0 m od místa napojení na stoku betonovou zálivkou potrubí, nebo budou zaslepeny přímo v kanalizační šachtě, pokud se v ní napojují na řad.

Přípojka jednotné kanalizace se napojí do stávající jednotné kanalizace PRB DN 600 v ulici Husova, ve vlastnictví společnosti SmVaK a.s. Přípojka bude ve vlastnictví pořizovatele tedy města Kopřivnice.

Minimální sklon kanalizační přípojky je 1 ‰. Napojení přípojky na stávající stoku proběhne jádrovým navrtáním a umístěním sedlové odbočky. Napojení proběhne v horní třetině profilu hlavního řadu. Přípojka bude zakončena v plastové revizní šachtě ŠJ.01 DN 600.

Pro realizaci a provozování platí všeobecné podmínky správce a provozovatele kanalizačního řadu – podle pokynů SmVaK a.s.

Přípojka kanalizace – Navrhované potrubí přípojky jednotné kanalizace PP DN 200. Revizní šachty jsou navrženy jako plastové DN 600. Navrhovaná přípojka jednotné kanalizace odvádí splaškové odpadní vody z rekonstruovaného objektu přístavby ZŠ – část budovy B a přepadající dešťové vody z retenční nádrže.

Materiál nové dešťové kanalizace: PLAST SN 10 v různých DN.

Teplovod

Nové teplovodní předizolované přípojky 2x DN65/160 délky 16 m, dle PD SO.06 – přípojka teplovodu

Kabelové televize

V rámci přeložky trasy vedení mimo objekt bývalých šaten bude provedena odbočka pro napojení objektu B. Přípojka bude zatažena do rozvodny SLP.

Slaboproud (sdělovací vedení)

Stavební objekt řeší pouze prostorovou rezervu. Nedefinuje způsob uložení kabelu ani typ. Zpracování je v kompetenci provozovatele (Cetin a.s.).

NN

Přípojka bude provedena z kabelu CYKY-J 4x185 a propojena s trafostanicí na pozemku 1947/2. Přívod bude veden do RE v 1PP v technické místnosti. V RE bude odpínač vč. vyrážecí cívky pro odepnutí ze strany Central stop. Přesný způsob napájení bude proveden podle přípojovacích podmínek distribuční společnosti.

b) přípojovací rozměry, výkonové kapacity a délky**Vodovod**

Jako zdroj vody pro objekt (budova B) je zrekonstruovaná přípojka vody ukončená ve vodoměrné šachtě. Délka přípojky je přibližně 12,8 m

Pitná voda bude využívána v umyvadlech, dřezech, sprchách, pro zásobování WC. Od hlavního uzávěru povede voda k ohřívači TV a spolu s teplou a cirkulační vodou bude potrubí dále rozvedeno ve stěnách a v podlahách k jednotlivým zařízovacím předmětům a BJ.

Pro ohřev TV bude v suterénu instalován nepřímotopný ohřívač TV součást CZT.

Požární voda bude dopojena přes trubní oddělovače DN40 ve sklepě a dále bude zásobovat 3ks hydrantů D25.

Z ohřívače bude rozvedeno potrubí teplé a cirkulační vody. Osazení potrubí studené, teplé a cirkulační vody bude provedeno dle výkresové dokumentace. Cirkulační potrubí bude osazeno čerpadlem DN 25 výška 6,0m, které zajistí cirkulaci vody.

Rozvody vody budou provedeny z potrubí PP-RCT s tepelnou izolací tl. SV min. 15 mm, TV a cirkulace min. 15 mm. Jednotlivé BJ budou opatřeny podružným měřením SV a TV s vodoměry s dálkovým odečtem v šachtách. Rozvody budou vedeny ve zdivu a podlahách. Rozvody ve zdivu budou vedeny v drážkách. V jedné bude vedeno potrubí studené, ve druhé potrubí teplé a cirkulační vody. Při vedení v drážce ve stěně budou uložena potrubí nad sebou od spodu následovně: studená, cirkulace, teplá.

Potrubí má velkou tepelnou roztažnost, proto je nezbytné zajistit dilatace v ohybech a izolaci. Trasy a dimenze jsou zřejmé z výkresové dokumentace.

Tlaková zkouška bude provedena podle ČSN 73 6660 – vnitřní vodovody. O tlakové zkoušce bude pořízen protokol, který bude předložen ke kolaudaci. zkušební tlak bude 1,6 násobek maximálního provozního tlaku, min. 1,2 MPa. Při provádění tlakových zkoušek plastového potrubí je nutno počítat s dotvarováním. Po dokončení rozvodů bude systém propláchnut, desinfikován a bude provedena tlaková zkouška. Zařízovací předměty si bude přesně specifikovat investor sám a pro přesnou montáž bude třeba, aby byly zajištěny katalogové listy jednotlivých zařízovacích předmětů, předané realizační firmě.

Hydrotechnické posouzení stávající vodovodní přípojky**Výpočtový průtok pro vodovodní přípojku:**

<i>Typ odběrného místa</i>	<i>Jmenovitý výtok armatury</i> Q_A	<i>Počet armatur</i> n_i
Bytová myčka nádobí	0,1 l/s	24
Bytová automatická pračka	0,2 l/s	23
WC Nádržkový splachovač	0,2 l/s	24
Směšovací baterie u umyvadla	0,1 l/s	33
Směšovací baterie sprchová	0,1 l/s	1
Směšovací baterie u dřezu	0,1 l/s	24
Směšovací baterie vanová	0,1 l/s	24

Profil přípojky (mm)	Výpočtový průtok Q_d (l/s)	Průtočná rychlost (m/s)
PE 63/5,8	2,42	2,3

Výpočtový průtok pro vodovodní přípojku:

Dle vzorce pro výpočtový průtok $Q_d = \sqrt{\sum_{i=1}^m (Q_{Ai}^2 \cdot n_i)}$ je celkový výpočtový průtok pro řešený objekt roven $Q_d = 2.42$ l/s. Nejvyšší přípustná rychlost na potrubí je 2,5 m/s. Přípojka PE d63 je vyhovující pro – požadovaný výpočtový průtok.

Jednotná kanalizace

Navrhovaná přípojka jednotné kanalizace odvádí splaškové odpadní vody z rekonstruovaného objektu přístavby ZŠ – část budovy B a přepadající dešťové vody z retenční nádrže. Byly porovnány předpokládané průtoky z projektové dokumentace „Rekonstrukce přístavby ZŠ Náměstí na byty – doplnění a úprava DSP + zpracování DPS“ s vypočítanou kapacitou potrubí přípojky.

Předpokládané průtoky přípojkou jednotné kanalizace:

Zdroj	Předpokládaný průtok [l/s]
Splaškové odpadní vody z rekonstruovaného objektu	0,13
Dešťové vody z retenční nádrže	2,30
CELKEM	2,43

Maximální návrhový průtok přípojkou jednotné kanalizace je stanoven na 2,43 l/s.

V případě havarijního průtoku bude z RN přepadat průtok 31,40 l/s, který je počítán pro 15 minutový déšť s periodicitou $p = 0,5$, vydatnost návrhového deště 142 l/s.ha (srážkoměrná stanice Nový Jičín). Redukovaná plocha 2 211 m². Maximální návrhový průtok přípojkou jednotné kanalizace při započítání havarijního průtoku je stanoven na **31,53 l/s**.

Posouzení kapacity přípojky jednotné kanalizace:

Navrhované potrubí přípojky jednotné kanalizace PP DN 200, sklon 1,15 %. Při 85 % plnění je kapacitní průtok navrženého potrubí **71,88 l/s** při maximální rychlosti průtoku 2,53 m/s.

Navržené potrubí přípojky jednotné kanalizace PP DN 200, při sklonu 1,15 % převede vypočtené průtoky uvedené výše. **Potrubí tedy kapacitně vyhoví.**

Dimenze a délky stok:

Stoka	Délka [m]	Materiál
Přípojka	5,2	PLAST DN 200 SN 10

Teplovod

Ze stávajícího potrubí přípojka do objektu Zimní stadion VS17 v dimenzi PI potrubí 2 x DN80/160 bude provedena odbočka zásobující rekonstruovaný objekt SO 01 BYTOVÝ DŮM i objekt základní školy (historická část - objekt A). Odbočka PI potrubí zásobující tyto dva objekty bude mít dimenzi DN65/180 (izolace série 2). Za paralelním odbočením budou osazeny PI uzávěry ovládané z terénu. Po vstupu PI potrubí do objektu bytového domu budou za vstupem osazeny uzavírací armatury a měřicí řada.

Dimenze PI potrubí DN 65 je navržena pro maximální odběry teplé topné vody a teplé vody s rezervou. Pro přenášený výkon ÚT 200+60kW (ZŠ stará budova+SO01) - tlaková ztráta na běžný metr potrubí 20 Pa a rychlost je cca 0,32 m/s. V letním provozu jsou parametry této přípojky dimenzovány na přenášený výkon 110kW+50 kW (SO01+odhad pro ZŠ). Tlaková ztráta na běžný metr potrubí činí 19 Pa a rychlost je cca 0,31 m/s.

V objektu je pak potrubí rozděleno na dvě větve pro objekt SO01 v dimenzi DN40 a pro ZŠ (historická část - objekt A) v dimenzi DN50.

Parametry přípojky DN50 pro historickou část - objekt A (200 kW) - tlaková ztráta na běžný metr potrubí 40 Pa a rychlost je cca 0,41 m/s.

Parametry přípojky DN40 pro SO 01 BYTOVÝ DŮM (60 kW) - tlaková ztráta na běžný metr potrubí 88 Pa a rychlost je cca 0,52 m/s (letní provoz).

Propočítány byly dimenze všech objektů na společné větvi dle schématu zapojení objektů. Stávající rozvody vyhovují jak pro stránce tlakových ztrát, tak i dosahované rychlosti topného média v potrubí.

Kabelové televize

V rámci přeložky trasy vedení mimo objekt bývalých šaten bude provedena odbočka pro napojení objektu B. Přípojka bude zatažena do rozvodny SLP.

Slaboproudu – sdělovací vedení

Stavební objekt řeší pouze prostorovou rezervu. Nedefinuje způsob uložení kabelu ani typ. Zpracování je v kompetenci provozovatele (Cetin a.s.).

NN

Přípojka bude provedena z kabelu CYKY-J 4x185 a propojena s trafostanicí na pozemku 1947/2. Přívod bude veden do RE v 1PP v technické místnosti. V RE bude odpínač vč. vyrážecí cívky pro odepnutí ze strany Central stop. Přesný způsob napájení bude proveden podle přípojovacích podmínek distribuční společnosti.

B.4 Dopravní řešení**a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace**

Projektová dokumentace navrhuje dopravní infrastrukturu v centru města Kopřivnice. Součástí je parkoviště, tzn. komunikace parkoviště s povrchem z cementového betonu, parkovací stání s povrchem z distanční betonové dlažby, parkovací stání pro osoby ZTP z betonové dlažby, asfaltobetonová komunikace, zpevněná plocha pro odpad a chodníky pro pěši s povrchem z betonové dlažby. Celé řešené území je dopravně obslužené severně z místní komunikace v ulici Husova, jižně z místní komunikace v ulici Wolkerova v majetku města Kopřivnice.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Celé řešené území je dopravně obslužené severně z místní komunikace v ulici Husova, jižně z místní komunikace v ulici Wolkerova/Masarykovo náměstí v majetku města Kopřivnice.

c) doprava v klidu**Vstupní údaje z projektu**

- SO.01_Bytový dům, rampa, opěrné stěny

Dle vyhlášky č. 146/2024 Sb. o požadavcích na výstavbu na jednoúčelovou jednotku o výměře 120 m² připadá jedno parkovací místo

Užitná plocha 1PP: 145,2 m²

Užitná plocha 1NP: 538,3 m²

Užitná plocha 2NP: 536,6 m²

Užitná plocha 3NP: 536,6 m²

Užitná plocha 4NP: 460,0 m²

Užitná plocha celkem: 2216,7

$N = 2216,7 : 120 = 18,47 \sim 19ks$

Ve skutečnosti navrženo celkem 21 odstavných stání.

V projektu je 10 odstavných stání umístěno přímo v SO.01 přes šikmou rampu a 11 parkovacích stání je umístěno vně před SO.01, z celkového počtu je jedno odstavné stání pro osoby ZTP.

d) pěší a cyklistické stezky.

Přes řešené území bude vybudován chodník pro pěši propojující ulici Husova a Masarykovo náměstí.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav**a) terénní úpravy**

Skrývka ornice v tl. 200 mm v ploše situované stavby bude zcela využita pro konečné úpravy povrchu terénu rozprostřením v rámci sadových úprav předmětného pozemku. Výkopy budou uloženy na mezideponii ve střední části pozemku investora a bude využit rámci terénních úprav.

b) použité vegetační prvky

Po dokončení stavebních prací budou hliněné povrchy oseté travní směsí. V rámci realizace dojde k výsadbě 3ks stromů dle požadavku OŽP podél nově navrženého chodníku propojující ulici Husova a Masarykovo náměstí, více stromů nelze vysázet z důvodů ochranných pásů stávajících inženýrských sítí. V ploše 25 m² budou vysazeny smíšené keřové a trvalkové skupiny. Podél jihovýchodní fasády rekonstruovaného objektu B a opěrných zdí rampy budou vysazeny popínavé rostliny. V dalším stupni projektové dokumentace bude odborně způsobilou osobou – zahradním architektem zpracováno komplexní řešení zelených ploch, které bude konzultováno se správou zeleně města Kopřivnice.

c) biotechnická opatření.

Nejsou navržena.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana**a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda**Ovzduší

Stavba bude mít negativní vliv na životní prostředí.

Hluk

Zdrojem hluku budou venkovní jednotky klimatizací, jednotky budou umístěné na střeše objektu, hygienické limity akustického tlaku budou dodrženy. Venkovní chráněný prostor sousedních objektů nebude ovlivněn vzhledem k umístění klimatizační jednotky. Splnění hygienických limitů akustického tlaku budou prokázány protokolem o měření hluku ve venkovním prostoru při žádosti o kolaudaci stavby.

Voda

Pitná voda je do objektu přivedena ze zrekonstruované přípojky vodovodního řadu.

Odpadní vody jsou odváděny areálovou kanalizací do jednotné kanalizační stoky.

Dešťové vody budou sváděny do navržené retenční nádrže, z té budou dále využívány na zavlažování pozemku. V případě přebytků budou řízeně vypouštěny do jednotné kanalizace dle požadavků SmVaK.

Odpady

Při užívání objektu dojde k produkci domovního odpadu, který bude ukládán do popelnice a pravidelně vyvážen v souladu se zákonem o odpadech.

Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a budou přednostně odvezeny na recyklaci nebo na určenou skládku, popř. do sběrných surovin. V případě vzniku jiného nepředpokládaného materiálu s ním bude nakládáno dle platných právních předpisů.

Půda

Dotčený pozemky se nejsou v zemědělském půdním fondu, ochranném pásmu lesa a nejsou určeny k plnění funkci lesa.

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.

Na pozemku dojde ke kácení dřevin. Bude pokáceno 6 stromů na pozemku s parc. č. 1949. Žádný z kácených stromů nemá obvod větší než 80 cm. Na pozemku bude provedena výsadba nové zeleně (keře, stromy, trvalky, atd.).

Při průzkumu stavby a jejího okolí nebyly zjištěny chráněné nebo zvláště chráněné rostliny a živočichové. Ekologické funkce a vazby v krajině nebudou stavebním záměrem dotčeny, předmětná stavba se nachází v zastavěné části města. Nedošlo k dotčení krajinného rázu, stavba nepřevyšuje prostorově okolní.

Ochranná opatření dle ČSN 83 9061Ochrana stromů před mechanickým poškozením

Kmen stromů je nutno chránit vypořádávaným bedněním z fošen vysokým nejméně 2 m. Ochranné zařízení je třeba připevnit bez poškození stromu. Nesmí být osazeno přímo na kořenové náběhy. Korunu je nutno chránit před poškozením stroji a vozidly, popřípadě vyvázat ohrožené větve vzhůru. Místa uvázání je nutno rovněž vypořádávat.

Ochrana kořenového prostoru při výkopech rýh nebo stavebních jam

V prostorách kořenového prostoru se smí hloubit pouze ručně nebo s použitím odsávací techniky. Při přetnutí kořene s průměrem větším jak 2 cm je třeba kořen ostře přetnout a místo řezu kořene zahladit. Obnažené kořeny je nutno chránit před vysycháním a působením mrazu.

Ochrana ptactva

Na základě doporučení uvedeného v ornitologickém posudku, vypracovaného pro danou lokalitu, byly na objektu navrženy dřevocementové budky pro rorýse obecného. Budky jsou umístěny v atice na severovýchodní a severozápadní fasádě objektu, v prostoru mezi okny. Celkem je navrženo 20 kusů.

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Zájmové pozemky se nenachází v soustavě Natura 2000 ani v ochranném pásmu maloplošného/velkoplošného chráněného území.

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem

Stavba nevyžaduje posouzení vlivu záměru na životní prostředí.

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno

Záměr nespadá do režimu zákona o integrované prevenci.

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Stavební záměr nevyžaduje stanovení ochranných a bezpečnostních pásem. Ochranná pásma připojek na síť technické infrastruktury jsou standardní.

V případě, že je dokumentace podkladem pro společné územní a stavební řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, neuvádí se informace k bodům a), b), d) a e), neboť jsou součástí dokumentace vlivů záměru na životní prostředí.

B.7 Ochrana obyvatelstva**Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.**

Navrženou stavbou nejsou dotčeny plány pro zajištění civilní ochrany obyvatelstva. Stavba nemá vliv na krizový plán obce pro ochranu obyvatelstva.

B.8 Zásady organizace výstavby**a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění**

Prívod elektrické energie bude po dobu výstavby zajištěn z nové přípojky NN, nebo ze stávající rozvodny v objektu A – historická část (v případě využití stávající rozvodny v objektu A, by byla využita elektrická energie po dobu výstavby podružně měřena). Voda bude pro potřebu výstavby vyvedena pomocí odbočky ze stávající přípojky v řešeném objektu a její spotřeba bude podružně měřena.

b) odvodnění staveniště

Nevznikají žádné zvláštní požadavky na odvodnění staveniště.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Staveniště bude přístupné z ulice Masarykovo náměstí pomocí stávajícího sjezdu, tento sjezd bude primárně využívána pro zásobování staveniště. Vedlejší sjezd v těsné blízkosti objektu A z ulice Husova bude používána pro menší mechanizaci (vývoz mobilních WC, vývoz komunálního odpadu apod.). V průběhu stavebních prací bude dbáno toho, aby nebyla komunikace a veřejné prostranství znečištěno stavebním provozem. Stavba si nevyžádá zbudování provizorních příjezdových komunikací.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Provádění stavby nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Pozemky komunikací a veřejného prostranství budou udržovány v čistotě. Nová kanalizační přípojka bude provedena zásahem do silničního tělesa a chodníku v ulici Husova. Provoz v ulici Husova bude částečně omezen po dobu výstavby přípojky.

Provedení objektu bude v nejkratším možném čase a dotčené povrchy budou navraceny do původní podoby. Bude provedeno přechodné dopravní značení po dobu zásahu do veřejných prostor.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Bezpečnost a ochrana zdraví třetích osob a zamezení vniknutí bude zajištěno staveništním oplocením. Vstup na staveniště bude umožněn pouze oprávněným osobám. Stavební materiál a nářadí bude skladováno uvnitř objektu v uzavíratelném prostoru nebo ve stavebních buňkách, které budou umístěné v ploše řešeného území (viz. situační výkres – schéma zařízení staveniště (návrh). Prostor staveniště se nachází na soukromém pozemku stavebníka. Práce budou provedeny s maximální bezpečností, v co nejkratším termínu.

Po celou dobu realizace stavby na pozemku stavebníka bude umožněn přístup ke všem okolním objektům v dotčené oblasti a příjezd pro pohotovostní vozidla IZS. Bude dbáno na minimální ovlivnění veřejných zájmů na přilehlých veřejně přístupných plochách a komunikacích po dobu nezbytně nutnou.

Nejsou stanoveny požadavky na asanace. V rámci stavebních prací bude část nosných a nenosných konstrukcí odstraněna v rozsahu dle výkresové dokumentace.

Základové konstrukce

Základové konstrukce v části pod bytem školníka tvoří betonové pásy. V části přístavby objektu B jsou ze železobetonových základových pasů a patek s podbetonováním prostým betonem tloušťky 50 mm. V základech se nacházejí šachty, které budou rušeny – odstraní se PZD desky a železobetonové stěny včetně hydroizolace a přizdívky.

V části pod bytem školníka dojde k demolici základových pásů a v objektu části budovy B v nepodsklepené části (šatny) budou odstraněny základové patky a pásy. Dále bude v objektu B odstraněno schodiště přiléhající k terénu včetně jeho základových konstrukcí. V celém rozsahu bude odstraněna podlaha na terénu, včetně podkladního betonu

Svislé konstrukce:

Svislé nosné konstrukce objektu části přístavby B tvoří železobetonové sloupy čtvercového průřezu 400x400 mm s průvlaky tloušťky 250 mm, jedná se o konstrukční systém MS-OB. Konstrukční systém doplňují železobetonové ztužující stěny tloušťky 160 mm. Obvodový plášť tloušťky 350 mm je ze struskopemzo betonových bloků a tloušťky 250 mm z plynosilikátových bloků. Dozdívky a vnitřní příčky jsou z cihelného zdiva.

V bytě školníka jsou veškeré zdi vyzděny z cihel plných pálených. Překlady tvoří ocelové profily. Veškeré konstrukce jsou omítnuté, z interiéru opatřené malbou a lokálně keramickým, nebo dřevěným obkladem. Objekt z exteriéru je omítnut břizolitovou omítkou.

V bytě školníka a v části, kde jsou šatny budou odstraněny veškeré svislé konstrukce. Ve zbylé části objektu části přístavby B budou ponechány sloupy, průvlaky a bloky v obvodových stěnách. Vnitřní stěny mimo ztužující ŽB stěny budou vybourány v celém rozsahu. Pouze v suterénu bude vybourána ztužující železobetonová stěna tloušťky 160 mm a v obvodové stěně bude vybourán otvor pro vjezd do garáže – viz část D.1.1. výkres č. 01 – Půdorys 1S – BP. V suterénu bude odstraněna přizdívka a hydroizolace obvodových stěn. Omítky budou odstraněny v celém rozsahu.

Vodorovné konstrukce:

Nosnou konstrukci stropu tvoří železobetonové průvlaky o tloušťce 250 mm, mezi které jsou vloženy stropní dílce tl. 250 mm a povaly o průřezích 250 x 600 mm a 250 x 300 mm. Místy je stropní konstrukce doplněna o železobetonovou dobetonávku tl. 250 mm. Na stropní konstrukci jsou vylité betonové podlahy opatřené nášlapnou vrstvou z keramické dlažby, teraca nebo linolea. Podlahy na stropích budou odstraněny až po nosné stropní dílce.

Stropní konstrukce nad bytem školníka a nad částí objektu, kde se nachází šatny bude odstraněna v celém rozsahu. Ve stropních konstrukcích budou vytvořeny prostupy pro vedení instalací a pro šachtu výtahu.

Podlahy na terénu jsou tvořeny podkladním betonem, hydroizolační vrstvou z asfaltových pásů, betonovou mazaninou a nášlapnou vrstvou. Nášlapnou vrstvu podlah v suterénu tvoří linoleum, teraco, keramická dlažba nebo beton bez úpravy. Nášlapné vrstvy podlah v nadzemních podlažích tvoří linoleum, teraco nebo keramická dlažba. Nášlapnou vrstvou schodišťových ramen je linoleum. Podlahy budou odstraněny v celém rozsahu až po nosnou část st. Na terénu budou odstraněny včetně hydroizolace a podkladního betonu a 200 mm zeminy.

Schodiště

Schodišťové desky a podesty hlavního a vedlejšího schodiště jsou železobetonové prefabrikované. Nášlapnou vrstvou schodišťových ramen je linoleum. U hlavního schodiště dojde k odstranění nášlapné vrstvy a odřezání zábradlí. Na schodišti bude vytvořena nová nášlapná vrstva z keramické dlažby a bude opatřeno novým zábradlím. Vedlejší schodiště propojující 1S a 1NP bude v celém rozsahu odstraněno a v jeho části provedena stropní dobetonávka ze ŽB v tl. 250 mm. Stávající keramické dlažby na schodišťových mezipodestách budou odstraněny a bude provedena nová ker. dlažba. Stávající dřevěné zábradlí bude odstraněno a nahrazeno novým ocelovým. Schodiště překonávající různé výškové úrovně v 1NP bude také vybouráno včetně základů. Vybourané schodiště nahradí nové schodiště, které bude zhotoveno blíž vstupním dveřím. Nad stávajícím schodištěm ukončeným ve 3NP bude navazovat do 4NP nová konstrukce schodiště. Toto je navrženo jako ocelo-betonové. Hlavními nosnými prvky budou ocelové podestové nosníky, do kterých bude vybetonována železobetonová podesta. Nosnými prvky schodišťových ramen budou šikmé ocelové schodnice, mezi kterými budou provedeny plechové stupně. Schodnice budou uloženy na stávající železobetonové průvlaky, na podestový nosník nové podesty. Konstrukční ocel je navržena S235, beton C25/30 a betonářská výztuž B500B.

Střecha

Střecha je plochá jednoplášťová. Nosná konstrukce střechy je totožná jako u stropů. Spádová vrstva je ze strusky, na ní je položen heraklit a následně desky polsid. Na tepelnou izolaci jsou aplikované vrstvy asfaltových pásů v několika vrstvách. Vlhkost z násypu je odváděna skrze větrací otvory ve fasádě. Na střeše nad 3NP došlo v poslední době k sanaci hydroizolace, na asfaltový pás je položena geotextilie a vytvořena nová hydroizolace z mPVC folie. Veškeré vrstvy střechy budou odstraněny až po nosné dílce, včetně střešních vpustí, světlíků, odvětrání kanalizace, vývodu VZT, výlezu na střechu a antény. Zbourána bude i protihluková stěna na střeše.

Podhledy

V místnosti číslo 106 - vstupní hala je plechový podhled na ocelovém roštu. Pohled bude odstraněn. Ve zbylé části objektu se podhledy nenachází.

Výplně otvorů

Výplně otvorů jsou různé. Většina oken je dřevěných v bílé barvě. Okno na schodišti je hnědé ocelové. Dveře hlavního vstupu jsou také ocelové. Vedlejší vstupní dveře jsou dřevěné. Dveře do bytu školníka jsou bílé plastové. Vnitřní dveře jsou převážně dřevěné v ocelových zárubních, některé v obložkových zárubních. Všechny vnější a vnitřní výplně otvorů budou odstraněny.

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Staveniště se nachází na pozemcích stavebníka.

Dočasný zábor bude v rámci vybudování přípojky kanalizace při ulici Husova a při sjezdu z ulice Masarykovo náměstí. Částečně bude omezen provoz na komunikaci, pro pěší, přes výkopy, bude umístěna lávka. Trvalé zábory se nepředpokládá.

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Obchozí trasy nejsou navrženy.

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a budou přednostně odvezeny na recyklaci nebo na určenou skládku, popř. do sběrných surovin. V případě vzniku jiného nepředpokládaného materiálu s ním bude nakládáno dle platných právních předpisů.

Předpokládané kategorie odpadů a jejich množství:

**dle vyhlášky č. 8/2021 Sb., Katalog odpadů.*

Katalog. č. odpadu	Název odpadu	Kategorie odpadu	Celkové produkované množství [t]
15 01 01	Papírové a lepenkové obaly	O	0,10
15 01 02	Plastové obaly	O	0,10
15 01 10*	Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné	N	0,08
17 01 01	Beton	O	150,00
17 01 02	Cihly	O	100,00
17 01 02	Tašky a keramické výrobky	O	4,00
17 02 01	Dřevo	O	2,00
17 02 02	Sklo	O	1,00
17 02 03	Plasty	O	2,00
17 03 01*	Asfaltové směsi obsahující dehet	N	70,00
17 04 05	Železo a ocel	O	25,00
17 04 11	Kabely neuvedené pod číslem	O	3,00
17 05 04	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	O	90,00
17 09 04	Směsné stavební a demoliční odpady	O	100,00

***dle § 9a zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech*

Pozn.: množství odpadů se týká odpadů u kterých je jejich množství možno stanovit a hodnota není striktně závazná

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Skrývka ornice v tl. 200 mm v ploše situované stavby bude zcela využita pro konečné úpravy povrchu terénu rozproštěním v rámci sadových úprav předmětného pozemku. Výkopy budou uloženy na mezideponii ve střední části pozemku investora a bude využit rámci terénních úprav.

j) ochrana životního prostředí při výstavbě

Aby nenastalo negativní ovlivnění životního prostředí, je třeba provádět realizaci stavby a veškeré související činnosti s ohledem na jeho ochranu a dbát na minimalizaci poškození a znečištění prostředí. Při vlastní výstavbě je nutno dbát na dodržování platných předpisů a vyhlášek o ochraně životního prostředí.

Po dobu výstavby dojde k mírnému přechodnému zhoršení životního prostředí v nejbližším okolí stavby, zejména zvýšením prašnosti a hladiny hluku v důsledku provozu lehkého ručního náradí a z provozu dopravních prostředků.

V prostoru staveniště se nenachází vzrostlá zeleň a křoviny nad plochu 40 m², které vyžadují povolení ke kácení.

Stávající stromy, včetně kořenové zóny v prostoru staveniště, budou chráněny před poškozením. Zejména práce, které budou probíhat v rámci nově navrženého chodníku a stávajícího sjezdu v prostorách napojení na ulici Husova, konkrétně práce v prostoru mezi vzrostlými lípami (stromy s označením 9S, 10S, 11S a 12S), budou probíhat tak, aby žádný ze stromů nepřišel k jakékoliv újmě. tzn. veškeré výkopové práce v těchto prostorách budou probíhat ručně, tak aby nebyl poškozen kořenový systém těchto stromů.

V žádném případě nesmí v těchto prostorách probíhat zemní práce pomocí strojů či těžké mechanizace. Zhotovitel stavby bude respektovat standardy péče o přírodu a krajinu, konkrétně standard SPPK 01 002 ochrana dřevin při stavební činnosti a při realizaci musí být prováděna kontrola jejího dodržování. Kmeny stromů na řešeném pozemku budou opatřeny vypolštěným bedněním z fošen, vysokým nejméně 2 m. Ochranné zařízení bude připevněno bez poškození stromu. Nesmí být osazeno přímo na kořenové náběhy.

Koruna bude chráněna před poškozením stroji nebo vozidly, popřípadě budou vyvážané ohrožené větve vzhůru. Místa uvázání je nutné rovněž vypolštěvat. V kořenové zóně nebude skladován stavební materiál.

V prostoru staveniště bude věnována pozornost zejména tomu, aby se do zeleně nevypouštěla voda ze staveniště, rovněž tak látky, které by mohly poškodit podzemní vody, nebo kontaminovat zeminu. Plochy zeleně poškozené stavebními pracemi budou znovu osety travním porostem a udržovány.

Při realizačních pracích nesmí dojít ke znečištění vod závadnými látkami, zejména ropnými. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či jiným únikům závadných látek. Při zjištění zásahu do životního prostředí nutno pozastavit nebo změnit stávající postupy a provést patřičnou náhradu.

V případě plánovaného zahájení stavebních prací (výstavby lešení, demolice) v období 15. 4. – 15. 8. je nutno všechny podstřešní ventilační otvory s chybějícími či porušenými mřížkami na obou částech budovy zabezpečit proti hnízdění ptáků jednosměrnými uzávěrami (perlinkovými závěsy přichycenými jen v horní části), a to po udělení výjimky a konzultaci se zástupcem Slezské ornitologické společnosti (ekologickým dozorem) v období 15. 3. – 10. 4. (v roce stavby).

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Odpovědná osoba odpovídající za výstavbu je povinna zajistit bezpečnost práce a požární ochranu na staveništi potřebnými opatřeními a školeními v souladu s právními předpisy a normami; na staveništi je povinností odpovědného pracovníka zajistit koordinované postupy prací, včetně plnění úkolů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.

Koordinátora BOZP na staveništi určí zadavatel před zahájením stavebních prací. Zadavatelem je buď stavebník, nebo stavební firma, která stavbu provádí a která bude určena na základě výběrového řízení.

Součástí projektové dokumentace je plán BOZP pro přípravu stavby.

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Bezbariérové užívání bylo v navazujících veřejně přístupných plochách zachováno v současné míře.

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření

Pro realizaci stavby nebyly požadovány žádné návrhy dopravních uzavírek ani objízdek. Při realizaci přípojky jednotné kanalizaci dojde k dočasné omezení provozu na ulici Husova. Rámci výkresu C.5 – Schéma zařízení staveniště (návrh) je stanoven dočasné dopravní značení pro průběh stavby.

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.

Nejsou stanoveny.

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Termíny nejsou známy, stavba bude zahájena neprodleně po vydání a nabytí účinnosti společného povolení a výběru dodavatele. Doba výstavby se odhaduje na 1,5 – 2 roky. Součástí plánu BOZP je odhad harmonogramu prací.

Detailní postup výstavby bude určen zhotovitelem stavby.

B.9 Celkové vodohospodářské řešení

Tento stavební objekt řeší odvedení srážkových vod ze střechy budovy bytového domu SO.01 (původně přístavba ZŠ Náměstí – část budovy B) a střechy stávající budovy A a části přilehlých nových zpevněných ploch. Srážkové vody jsou vedeny do retenční nádrže, ze které jsou řízeným odtokem odváděny do stávající jednotné kanalizace ve správě Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a.s.

Část dešťových vod bude čerpána ze suterénní garáže přímo do jednotné kanalizace.

Dešťové vody budou odváděny do retenční nádrže. Retenční nádrž je napojena na šachtu ŠD.01, v které bude osazen vírový ventil nastavený na odtok 2,3 l/s. Dle požadavku Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a.s. je povolený odtok z území 5,0 l/s*ha. Uvažované území má plochu 0,45 ha, povolený odtok z daného území je tedy 2,3 l/s.

V retenční nádrži se také nachází vyhrazený jalový prostor pro potřeby závlahy o objemu 24,4 m³. Technickým službám Kopřivnice (SLUMEKO) bude umožněno čerpání dešťové vody z nádrže pro vlastní potřeby.

Lokalita není vhodná pro zasakování.

Vírový ventil je odazen v šachtě ŠD.01, ze které voda dále odtéká do ŠJ.03, která je součástí SO.4.1 Úprava domovních rozvodů. Šachta ŠD.01 je vybavena bezpečnostním přepadem.

Odvodnění zpevněných ploch mezi bytovým domem SO.01 a hotelem Stadion bude zachováno stávající.

Odtok dešťové vody ze zpevněných ploch je zajištěn uličními vpustmi a liniovými žlaby.

Část zpevněných ploch je odvodněna do volného terénu.

Kanalizace – potrubí je navrženo jako plastové PLAST DN 150, 200 SN 10. Revizní šachty jsou navrženy jako plastové DN 600 a DN 315 a betonové DN 1000.

Materiál nové dešťové kanalizace: PLAST SN 10.

V Brně – leden 2025

Vypracoval:
Ing. Marián Varjú

Odpovědný projektant:
Ing. Marián Varjú