
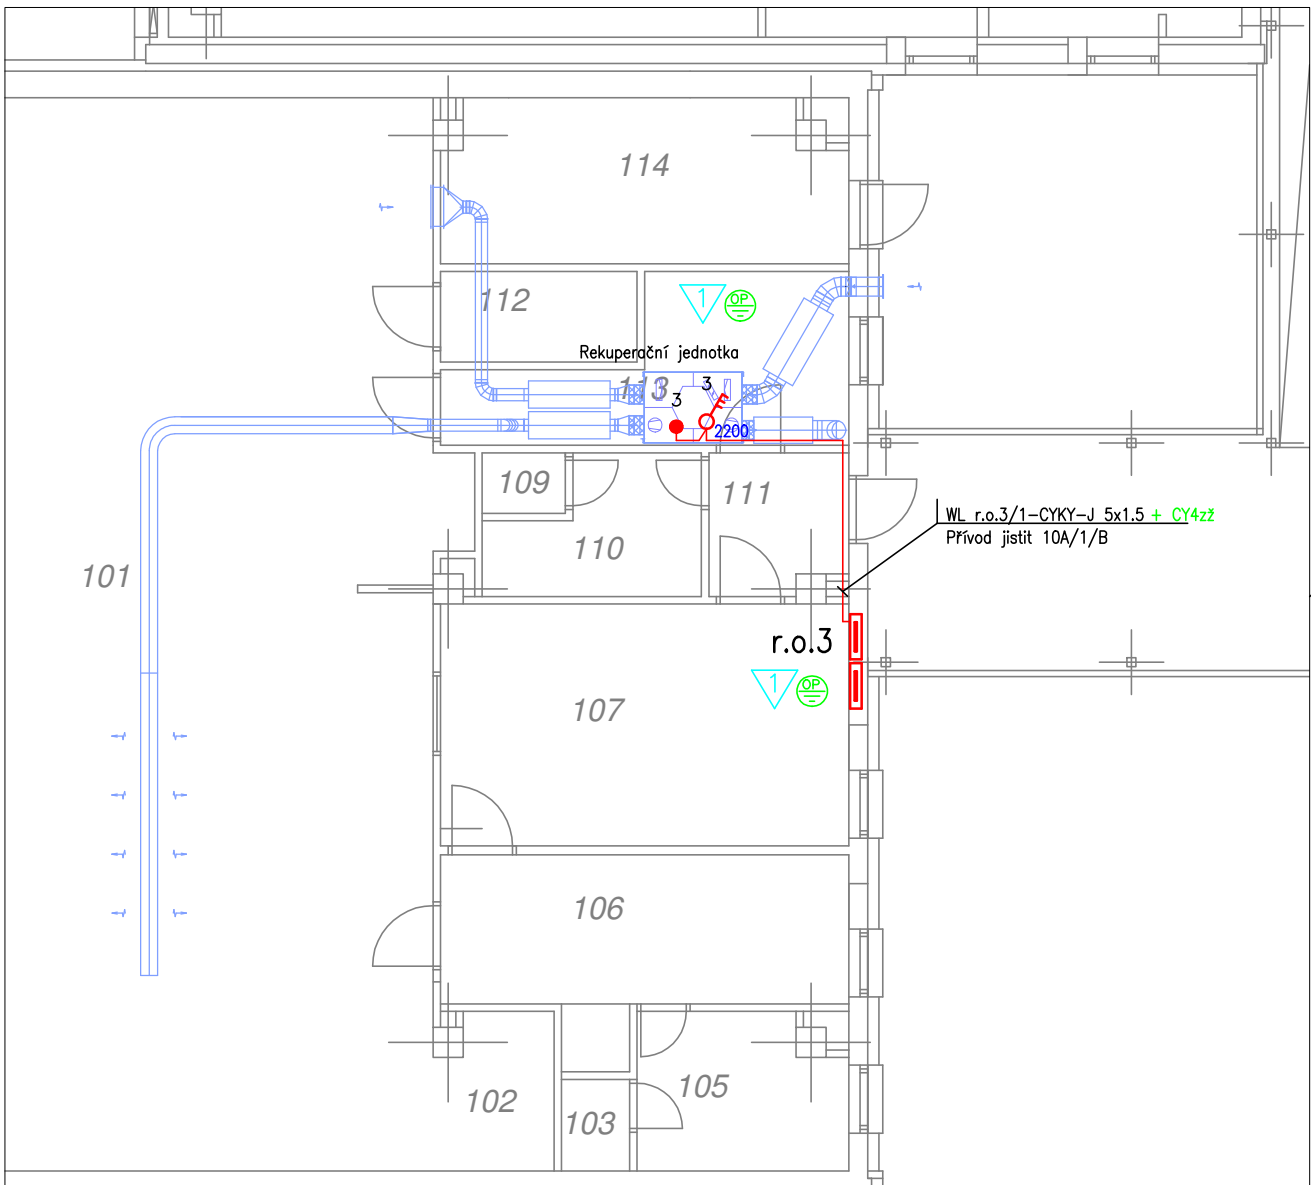


Schéma objektu - 1.NP

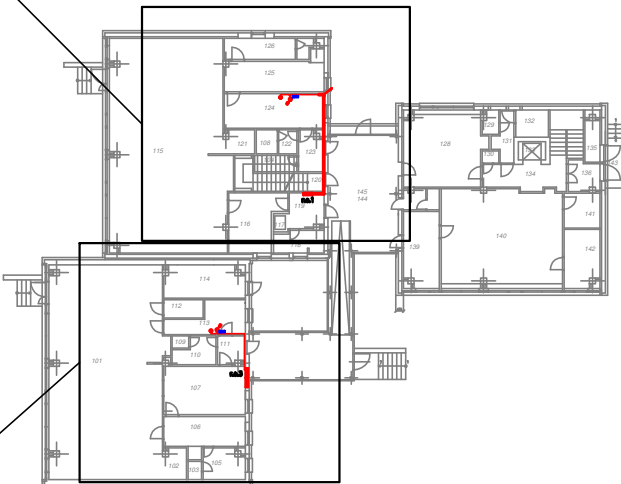

Kabely budú instalované v instalačných zónach dle ČSN 33 2130 ed.3, všechna odbočení budou prováděna kolmo.
Uložení kabelových a ostatních vedení je nutno provést v souladu s ČSN 33 2000-5-52 a dalších dotčených ČSN.
Hlavní trasy kabelového vedení budou provedeny pod omítkou.
Umístění kabelových rozvodů koordinovat s umístěním ostatních rozvodů TZB.

Rozvod bude proveden kabely CYKY, instalaci provést dle ČSN 33 2130 ed.3.

Doplňující ochranné pospojování provést vodičem CY 4 žž.
K ochrannému pospojování budou dopojeny: rozvody vzt, vody, topení, konstrukce a ostatní zařízení, které to vyžadují.

Vlastnosti použitých instalačních přístrojů jsou uvedeny ve specifikaci materiálů.

LEGENDA

- Spínač 400V/16A, IP20
- Napojovaný spotřebič
- Rozvaděč
- Výška umístění nad podlahou

- Prostory s vnějšími vlivy pro prostředí vnitřních prostor
- Prostory s vnějšími vlivy pro prostředí venkovní

Stanovení základních charakteristik dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 je uvedeno v textové části dokumentace.

- Prostory s ochranným pospojováním

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41:
- ODPOJENÍM OD ZDROJE
- UZEMNĚNÍM
- POSPOJOVÁNÍM
- PROUDOVÝMI CHRÁNIČI
- PŘÍPADNÉ DALŠÍ ZPŮSOBY OCHRANY, PŘEDEPSANÉ VÝROBCI POUŽITÉHO EL. ZAŘÍZENÍ
ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+N+PE AC ~50Hz, 400V / TN-C-S

VYPRACOVAL Tomáš Plandor		ODP.PROJ.PROFESE Tomáš Plandor		KONTROLOVAL Projekce Elektro		ODP.PROJ.STAVBY Ing.arch. Mrva		PROJEKCE ELEKTRO PLANDOROVÁ – PLANDOR Politických vězňů 3, PŘÍBOR tel.: 556 724 001			
KRAJ: Moravskoslezský				OBEC: Kopřivnice							
INVESTOR: Město Kopřivnice											
Energetické opatření MŠ Ignáce Šustaly Úprava elektroinstalace, bleskosvod								FORMÁT		4 A4	
								DATUM		20.10.2016	
								STUPEŇ		DSP	
								MĚŘÍTKO		1:100	
								ZAK.ČÍSLO:		10.1436	
1.NP – Elektroinstalace								ARCHIVNÍ ČÍSLO		Č.VÝKRESU	
								1436/16		E 3	