





## PŮDORYS 1PP – NOVÝ STAV

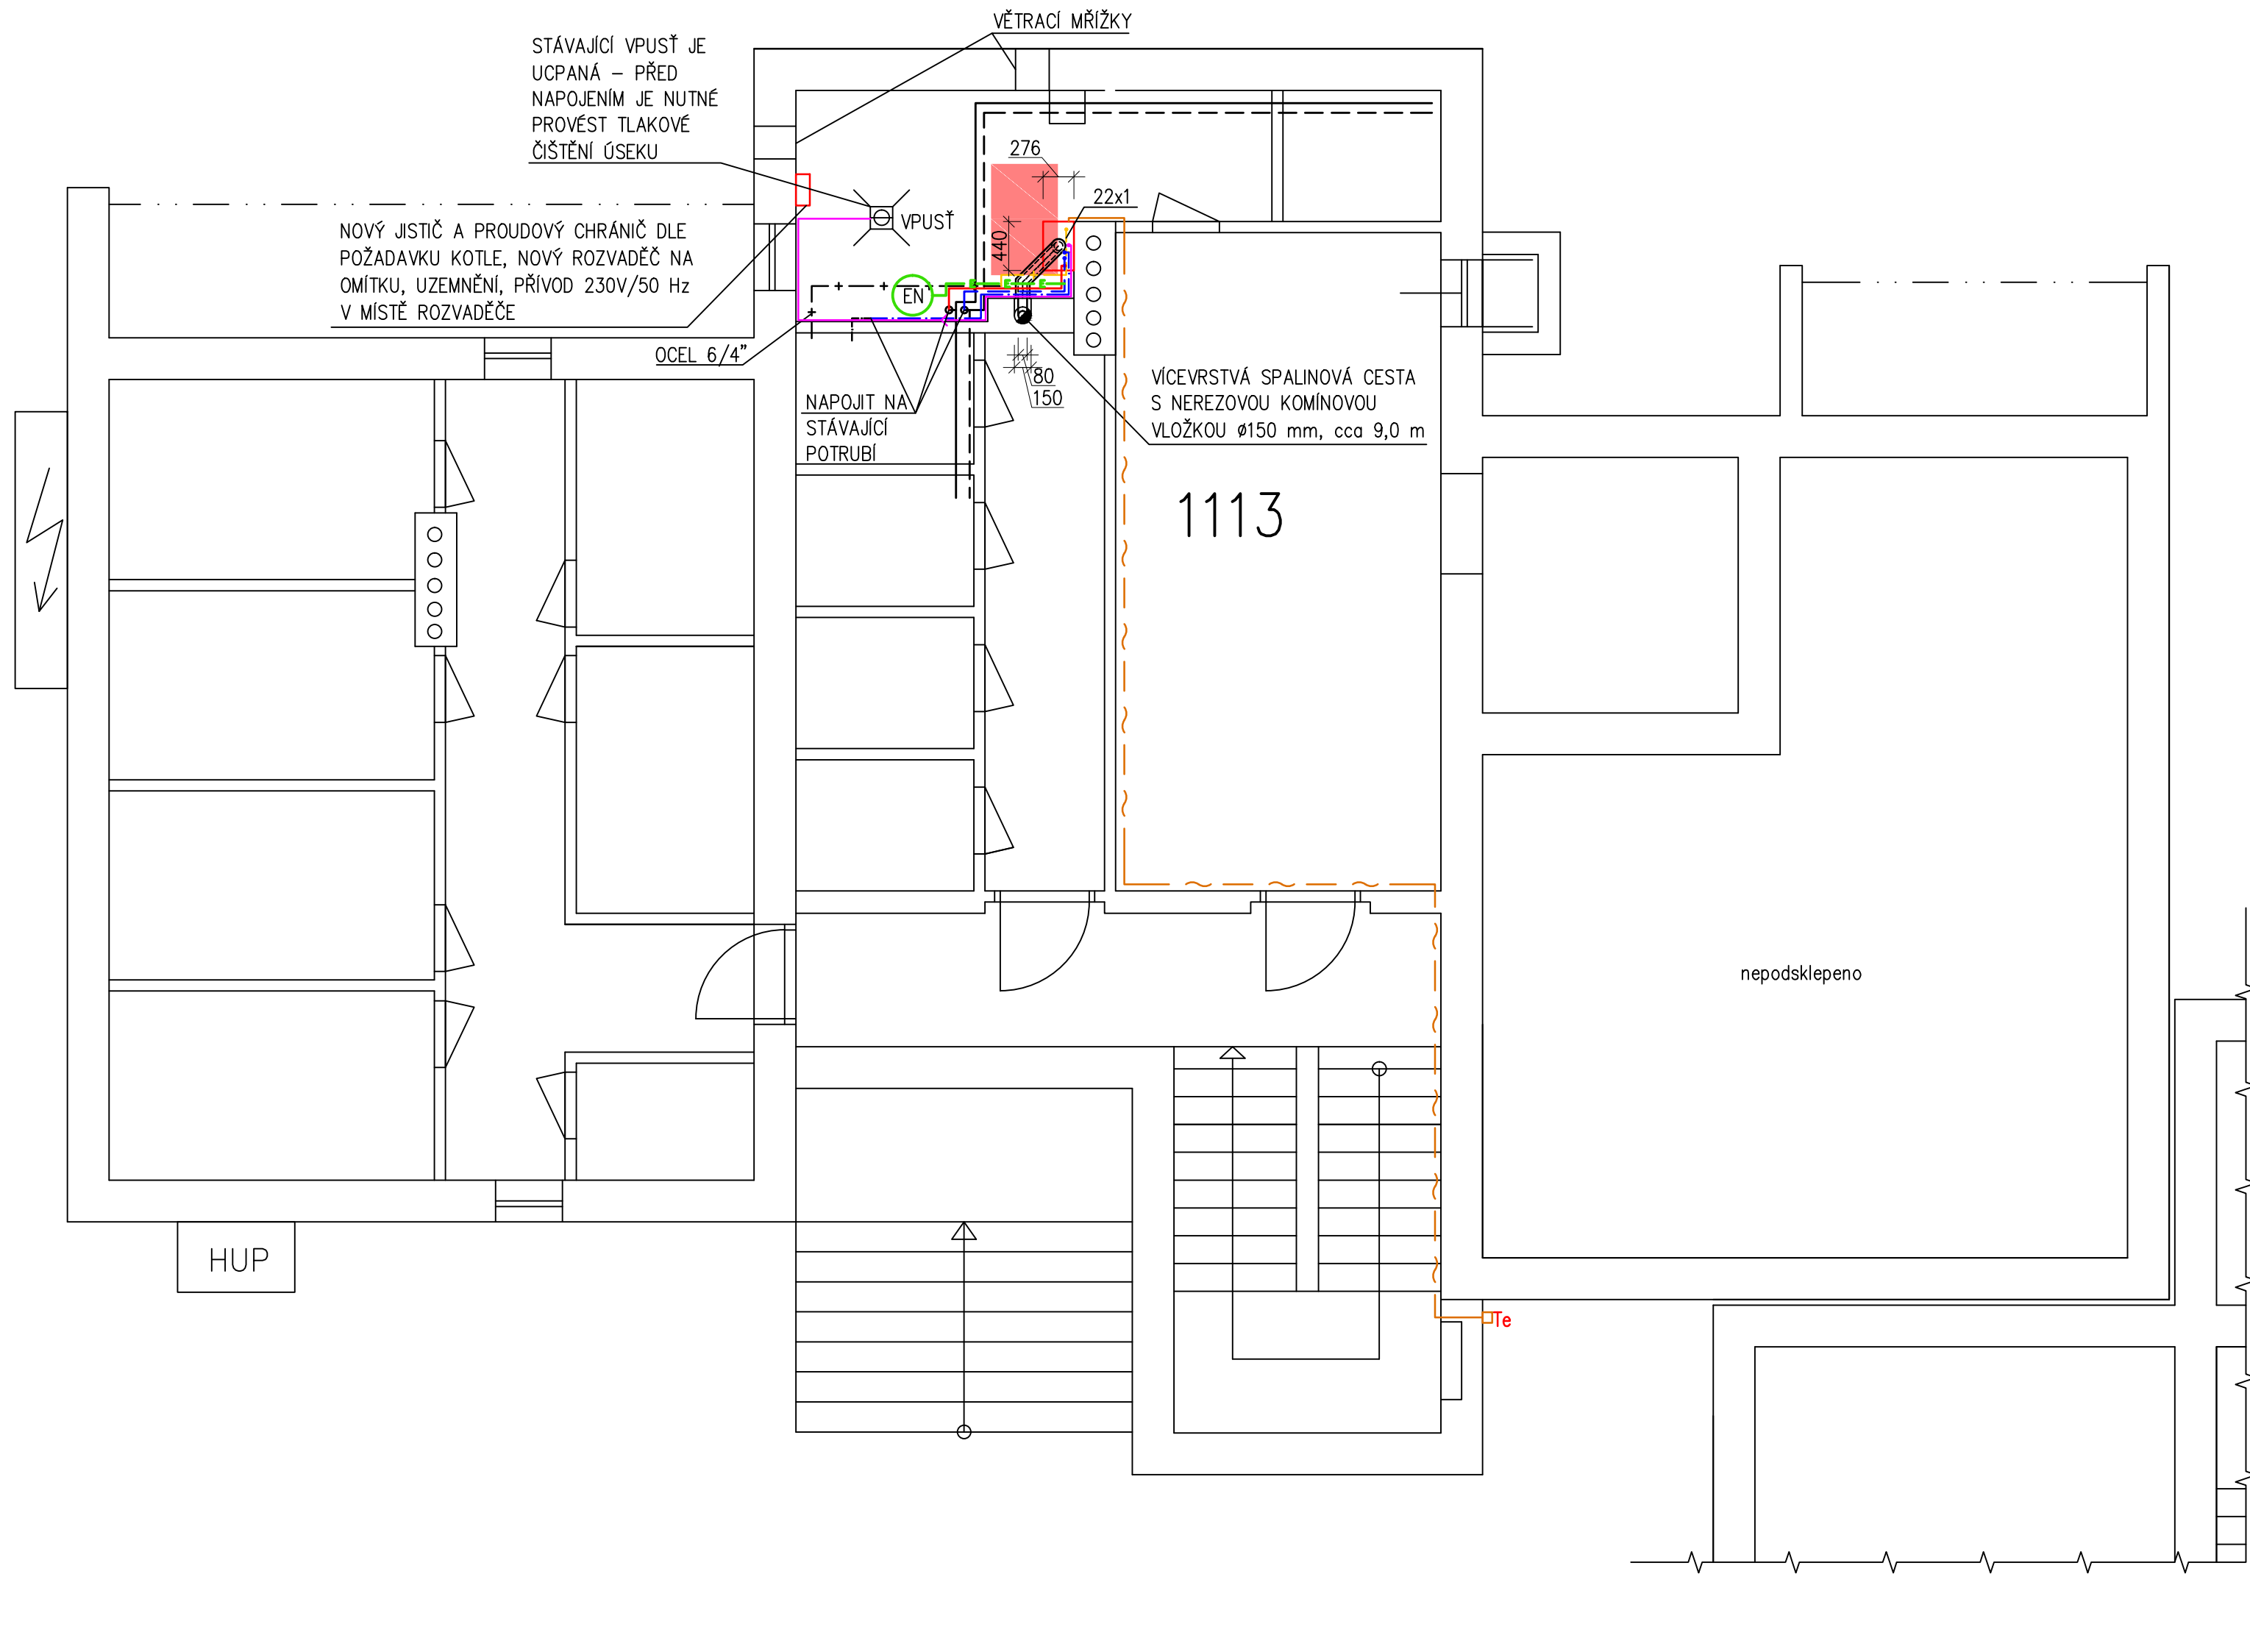

**LEGENDA:**

- |   |   |
|---|---|
| ---+---+---+---   | POTRUBÍ NTL PLYNOVODNÍ STÁVAJÍCÍ  |
| -----   | POTRUBÍ ÚT PŘÍVODNÍ STÁVAJÍCÍ   |
| -----   | POTRUBÍ ÚT VRATNÉ STÁVAJÍCÍ   |
| ---.---.---.---   | POTRUBÍ STUDENÉ VODY PRO DOPOUŠTĚNÍ VODY DO SYSTÉMU STÁVAJÍCÍ   |
|    | KONDENZAČNÍ KOTEL ZAVĚŠENÝ NA ZDIVO – SPECIFIKACE VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA, KONCENTRICKÁ PLASTOVÁ SADA Ø80/125, SYSTÉM ODKOURENÍ UVNITŘ POTRUBÍ, NASÁVÁNÍ VZDUCHU VNĚJŠÍM POTRUBÍM, KATEGORIE PLYNOVÉHO KOTLE C93 |
|  | BETONÁŽ PODLAHY, PENETRACE + POTĚR CT-C20-F6 TLOUŠŤKA 50 mm   |
| ---+---+---+---   | DOPOJENÍ KOTLE, PLYNOVODNÍ POTRUBÍ DN22-Cu-EN1057-R250-22x1   |
| -----   | POTRUBÍ ÚT PŘÍVODNÍ DN35-Cu-EN1057-R250-28x1,5  |
| -----   | POTRUBÍ ÚT VRATNÉ DN35-Cu-EN1057-R250-28x1,5  |
| ---.---.---.---   | POTRUBÍ STUDENÉ VODY K DOPOUŠTĚNÍ, PPR RCT-EVO 20x2,3   |
| →-----  | POTRUBÍ PRO ODVOD KONDENZÁTU DO PŘÍLEHLÉ VPUSTI – VEDENO PODÉL ZDIVA, KE VPUSTI ZASEKÁNO V PODLAZE, PPR RCT-EVO 32x3,6  |
| -----   | VENKOVNÍ ČIDLO Te PRO EKVITERNÍ REGULACI, DVOUŽILOVÝ KABEL  |
| -----   | EXPANZNÍ POTRUBÍ, EN - EXPANZNÍ NÁDOBA  |



0,000 = PODLAHA 1NP, MÍSTNÍ VÝŠKOVÝ SYSTÉM

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: <b>HAMROZI s.r.o.</b> www.hamrozi.cz		HAMROZI s.r.o., Trinec, Staré Město, Polná 411 sídló: Polná 411, 739 61 Trinec provozovna: Jablunkovská 50, 737 01 Český Těšín telefon, e-mail: +420 558 324 154, info@hamrozi.cz		ČÍSLO PARÉ:	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. David ŠOTKOVSKÝ				DATUM: <b>duben 2019</b>
VYPRACOVAL	Ing. David ŠOTKOVSKÝ				
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. David ŠOTKOVSKÝ				
INVESTOR STAVBY	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice, IČ: 00298077			RAZITKO AUTORIZOVANÉ OSOBY	
MÍSTO STAVBY	Horní 1111–1113, Kopřivnice 742 21			ČÍSLO ZAKÁKY	19Za10260
NÁZEV STAVBY:	Bytové domy na ulici Horní č.p. 1111 – 1113 – výměna plynových kotlů			ČÍSLO ARCHIVNÍ	042019
STAVEBNÍ OBJEKT	S003 – VÝMĚNA PLYNOVÉHO KOTLE HORNÍ 1113			POČET A4	A2 (594x420 mm)
ČÁST	D.1.4 – VYTÁPĚNÍ			STUPĚŇ	DVZ + PDPS
OBSAH:	PŮDORYS 1PP – NOVÝ STAV			ČÍSLO DOKUMENTU	042019–S003–D.1.4.03
				MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
				1:50	D.1.4.03