

MĚSTO KOPŘIVNICE

ŠTEFÁNIKOVA 1163, 742 21 KOPŘIVNICE

zastoupené SLUMEKO, s.r.o. Štefánikova 58/31, 742 21 Kopřivnice

č.j. 58/2018/SM

Vyřizuje: Ing. Dagmar Šmiráková
Lumír Kvita
Ing. Jiří Kozubík

tel. 556 848 626

tel. 556 848 636

tel. 556 848 639

Haskoning DHV CR, spol. s r.o.

Ing. Ondřej Bojko

Prokešovo nám. 5

702 00 Ostrava

e-mail : ondrej.bojko@dhv.com

V Kopřivnici 14.06.2018

Vyjádření k existenci sítí k akci: „Autobusové zastávky před firmou Erich Jeager, přechod pro chodce a navazující komunikace pro pěší“ v průmyslovém parku**Správa místních komunikací:**

Podle doručené mapy s vyznačeným zájmovým územím dojde k dotčení pozemních komunikací ve vlastnictví města Kopřivnice a správě společnosti SLUMEKO, s.r.o.

Správa veřejného osvětlení:

Podle příložené projektové dokumentace **dojde** k dotčení kabelů veřejného osvětlení ve správě SLUMEKO s.r.o., Kopřivnice. Elektronický podklad na vyžádání dodá investor Město Kopřivnice. Souhlasíme s příloženou projektovou dokumentací při splnění následujících podmínek:

- Před zahájením zemních prací musí být provedeno **vytýčení podzemního kabelu** veřejného osvětlení v místě samém, které provádí SLUMEKO s.r.o. Kopřivnice, objednávka: Lumír Kvita, tel: 737 373 058
- Při zemních pracích do 1m po každé straně vytyčeného kabelu nepoužívat mechanizovaných prostředků.
- V případě odkrytí podzemního kabelu uvědomit ihned správce veřejného osvětlení SLUMEKO, s.r.o. - Socha Jiří tel: 731 450 276.
- Fyzická kontrola neporušeného kabelu (správcem VO) před zásypem musí být potvrzena ve stavebním deníku.
- Před záhozem kabelu zeminou musí být po celé délce odkrytý kabel obsypán pískovou vrstvou 20cm pod a nad kabelem a zakryt ochrannou folií.
- Po ukončení stavby musí být předáno firmě SLUMEKO s.r.o., zaměření místa do GIS s průběhem nových sítí v digitální podobě.
- Výkopové práce nesmí být prováděny blíže než **jeden metr** od vnější hrany betonové patky sloupu VO
- Souběžně lze položit nové podzemní vedení ve vzdálenosti od hrany kabelu **nejblíže 50cm**
- V případě křížení s kabelem veřejného osvětlení musí být nově položený kabel uložen v **plastové chrániče**.

Správa kanalizací:

Podle příložené projektové dokumentace **dojde** k dotčení kanalizace ve správě SLUMEKO s.r.o. Požadujeme dodržet ochranné pásmo na kanalizaci:

- u kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m
- u kanalizačních stok nad 500 mm, 2,5 m

IČO: 25376021
DIČ: CZ25376021

Bank.spojení: KB Kopřivnice
číslo účtu: 9516410247/0100

Telefon: 556 802 100
Fax: 556 802 102

- u křížení stok a příkop 0,5 m
- u příkop 1 m od horní hrany příkopu

Příloha

Výřez z technické mapy - pasportu


S pozdravem



Ing. Vladimír Pustka
jednatel

Město Kopřivnice
Štefánikova 1163, Kopřivnice
zastoupené
SLUMEKO, s.r.o.
Štefánikova 58/31, 742 21 KOPŘIVNICE

Na vědomí: Odbor majetku města MÚ Kopřivnice
Odbor rozvoje města MÚ Kopřivnice, Ing. Richard Petr

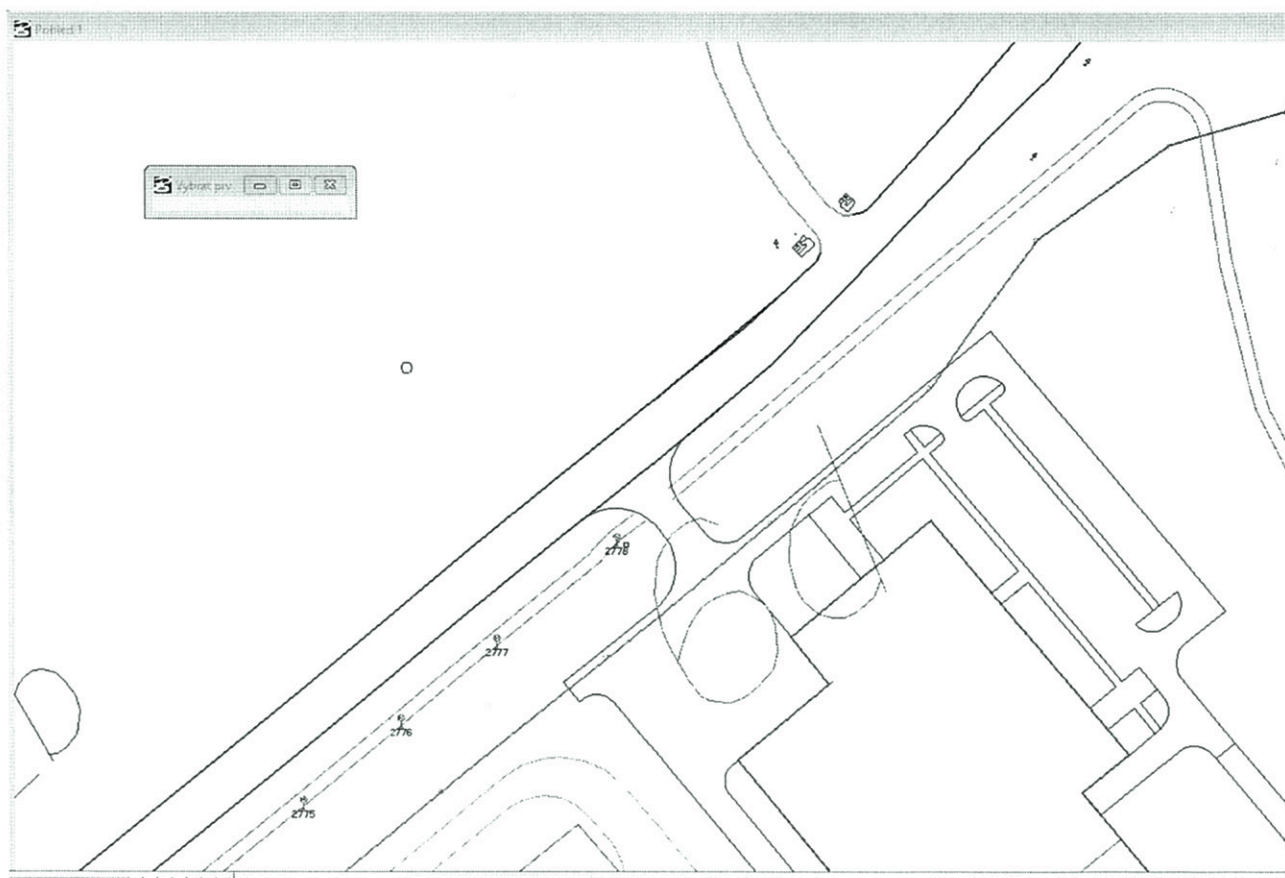

IČO: 25376021
DIČ: CZ25376021

Bank.spojení: KB Kopřivnice
číslo účtu: 9516410247/0100

Telefon: 556 802 100
Fax, záznam: 556 802 102