


VÝSADBA SOLITÉRNÍCH STROMŮ

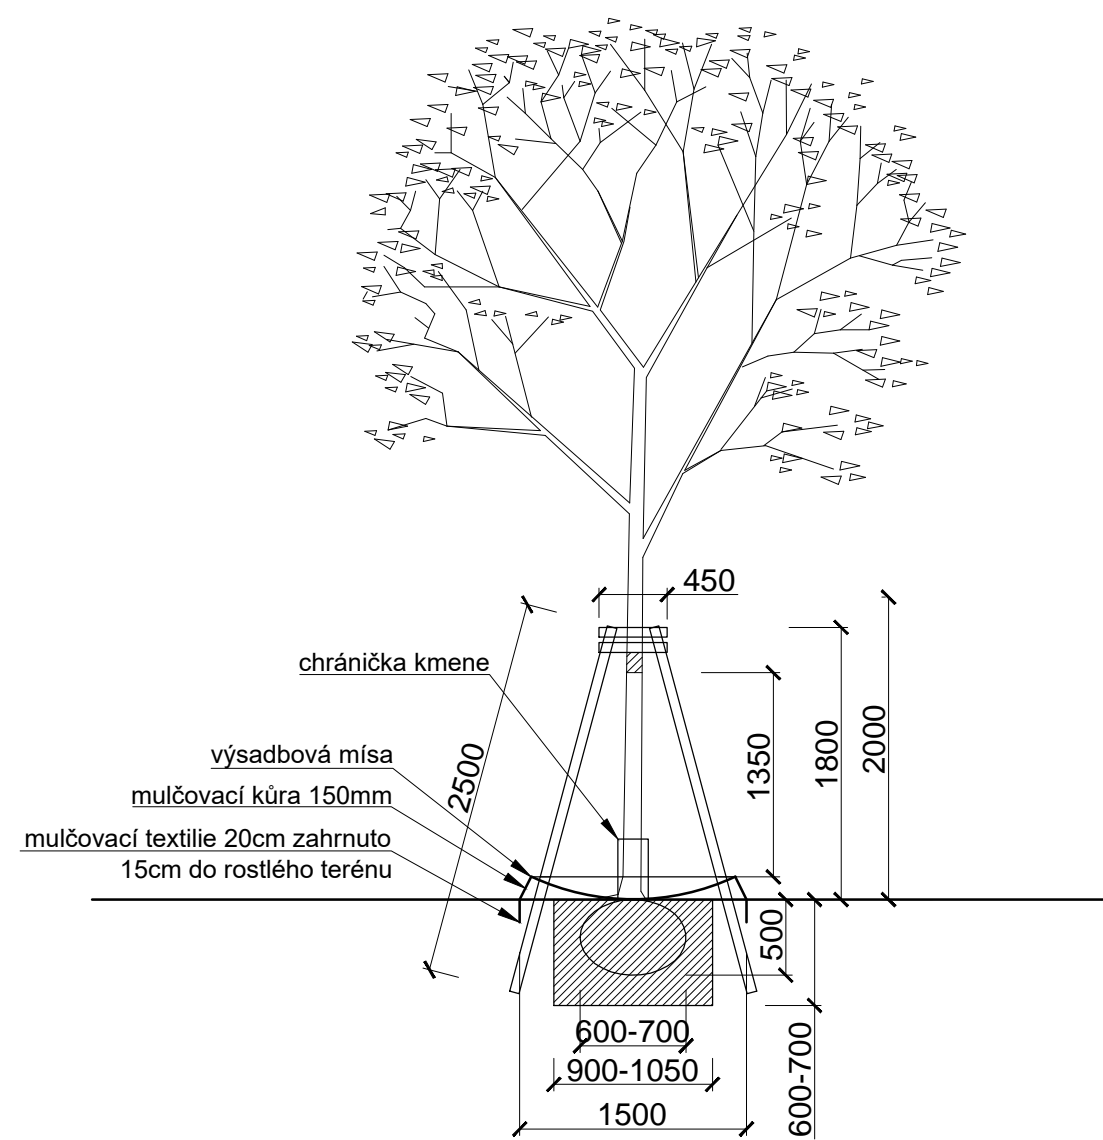

KVALITATIVNÍ PARAMETRY:

Česká technická norma - Výpěstky okrasných dřevin
Všeobecné ustanovení a ukazatele jakosti
ČSN 46 4902-1, DIN 18 916 FLL

VÝSADBA ALEJOVÉHO STROMU:


*dle ČSN DIN 18 915 práce s půdou a DIN 18 916 výsadby rostlin

- *upevňovací dřevěné konstrukce nesmí poškozovat dřevinu
- *před výsadbou provést zkoušku propustnosti jámy zaplavením
- *rostlina bude zasazena ve stejné výši jako ve školce

NÁSLEDNÁ PÉČE O ROSTLINU:

ČSN DIN 18 919 rozvojová a udržovací péče o rostliny

PROSTOROVÉ PARAMETRY VÝSADBOVÉ JÁMY

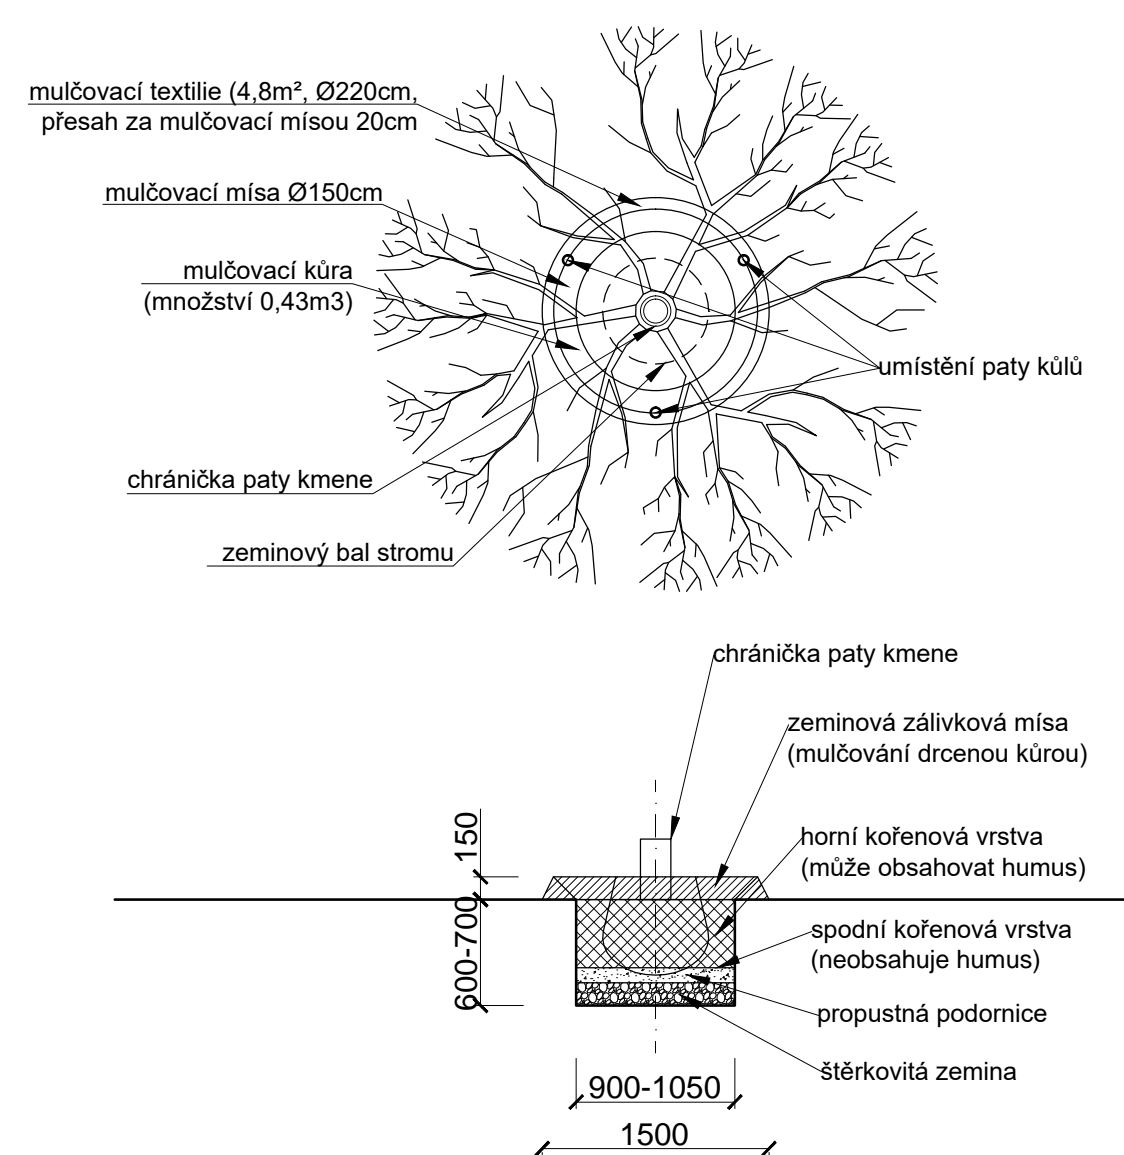

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	K.Ú	PARÉ Č.:	RAZÍTKO:	
ING. ROMAN FILDÁN	ING. ROMAN FILDÁN	KOPŘIVNICE			
KRAJ: Moravskoslezský kraj		MÍSTO: Kopřivnice, ul. Husova			
INVESTOR: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 74221 Kopřivnice					
AKCE: Úprava veřejných prostranství, příjezdová komunikace a parkovací plochy v okolí nového Technického muzea v Kopřivnici - 1.etapa				FORMÁT:	A3
OBJEKT: SO 101 KOMUNIKACE				DATUM:	12/2019
				ÚČEL:	DPS
OBSAH: VÝSADBA STROMU				MĚŘÍTKO:	VÝKRES:
				1:50	D1.1.2.vs