


Obr. č. 1 – el. instal. v umýv. prostoru

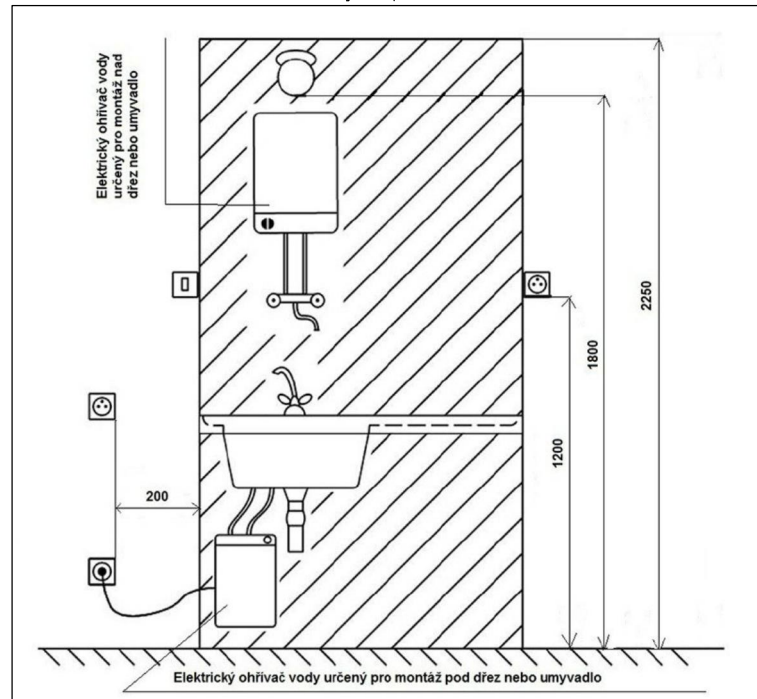

- | | |
|--------------------------|--|
| Základní charakteristiky | |
| Ochrana před NDN: | Řešeno dle ČSN 33 2000-4-41 ed 3
a) základní - kryty, přepážky izolace
b) porucha - automatické odpojení od zdroje
c) doplněná - proudovým chráněním 30mA, pospojováním |
| Soustava: | 3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN-C-S |

GB ELEKTROSERVIS
EPO 800120088
GB ELEKTROSERVIS, spol. s r.o.
Rybníčky 247/26, 741 01 Nový Jičín
www.gbelektroservis.cz / 556 709 53

Výrobní design	Jakub Marek	Vedoucí oddělení division leader	Jan Doležalík	Zpracovávatel developer
Grafický projektant EZ EZ graphic designer	Bc. Jan Doležalík, GB ELEKTROSERVIS, spol. s r.o.	GB ELEKTROSERVIS, spol. s r.o. Rybářská 247/26, 741 01 Nový Jičín www.gb.elektroservis.cz / 556 709 53-5		
Inženýr contracting authority	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice	Datum date	Zašlapané development	58-20
Místo stavby / projektu building site	Dům s pečovatelskou službou, Masarykovy nám. 650/I/II, Kopřivnice	SÚP Super IUP	Návrhové číslo drawing number	175 / 18A-20
Klíče keys	S002 - Elektromotři	DPS		
Stavební úpravy domu s pečovatelskou službou - Masarykovy nám. 650/I/II, Kopřivnice	Půdorys 1P + 1NP - Závšky a ostatní zařízení	Odběr výměry drawing number	S002 - D.1.4 - 14 / 58-20	