


FUNKČNÍ SCHÉMA NAPOJOVACÍHO UZLU

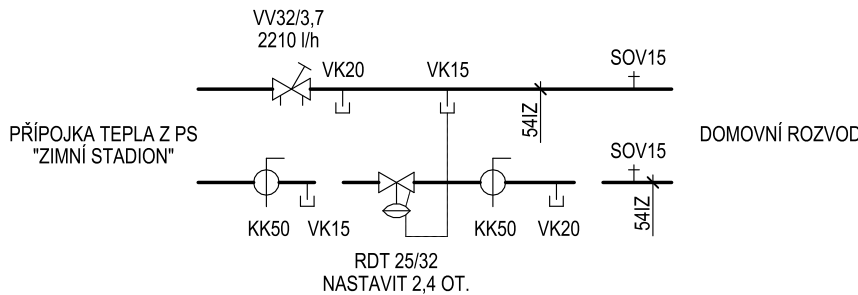

LEGENDA:



- VV VYVAŽ. VENTIL 0-4 OTÁČKY, BEZ VYPOUŠTĚNÍ, DN/ NASTAVENÍ
RDT REGULÁTOR DIFER. TLAKU IN-LINE KONSTRUKCE, ROZSAH 5-30 kPa
KK KULOVÝ KOHOUT UZAVÍRACÍ
VK VYPOUŠTĚCÍ KULOVÝ KOHOUT
SOV AUTOMAT. ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL

LEGENDA

- 11/500/600 OTOPNÉ TĚLESO KOMPAKTNÍ S BOČNÍM PŘÍPOJENÍM, TYP/VÝŠKA, DÉLKA
KLC 1820/450 OTOPNÉ TĚLESO KOUPELNOVÉ ROVNÉ, TYP/VÝŠKA/DÉLKA
TRP DVOJREGUL. VENTIL, Kv 0,025-0,67 (Xp 2K), PŘÍMÝ S TERMOSTAT. HLAVICÍ
PŠ REGULAČNÍ UZAVÍRACÍ ŠROUBENÍ PŘÍMÉ, Kvs 1,74
VK VYPOUŠTĚCÍ UZAVÍRACÍ KOHOUT
KK KULOVÝ KOHOUT UZAVÍRACÍ
5 NASTAVENÍ 1. REGULACE TRP

POZNÁMKA

- NOVÝ LEŽATÝ ROZVOD JE VEDEN V TRASE PŮVODNÍHO
-VŠECHNY PŘÍPOJKY K OTOPNÝM TĚLESŮM JSOU DIMENZE 15

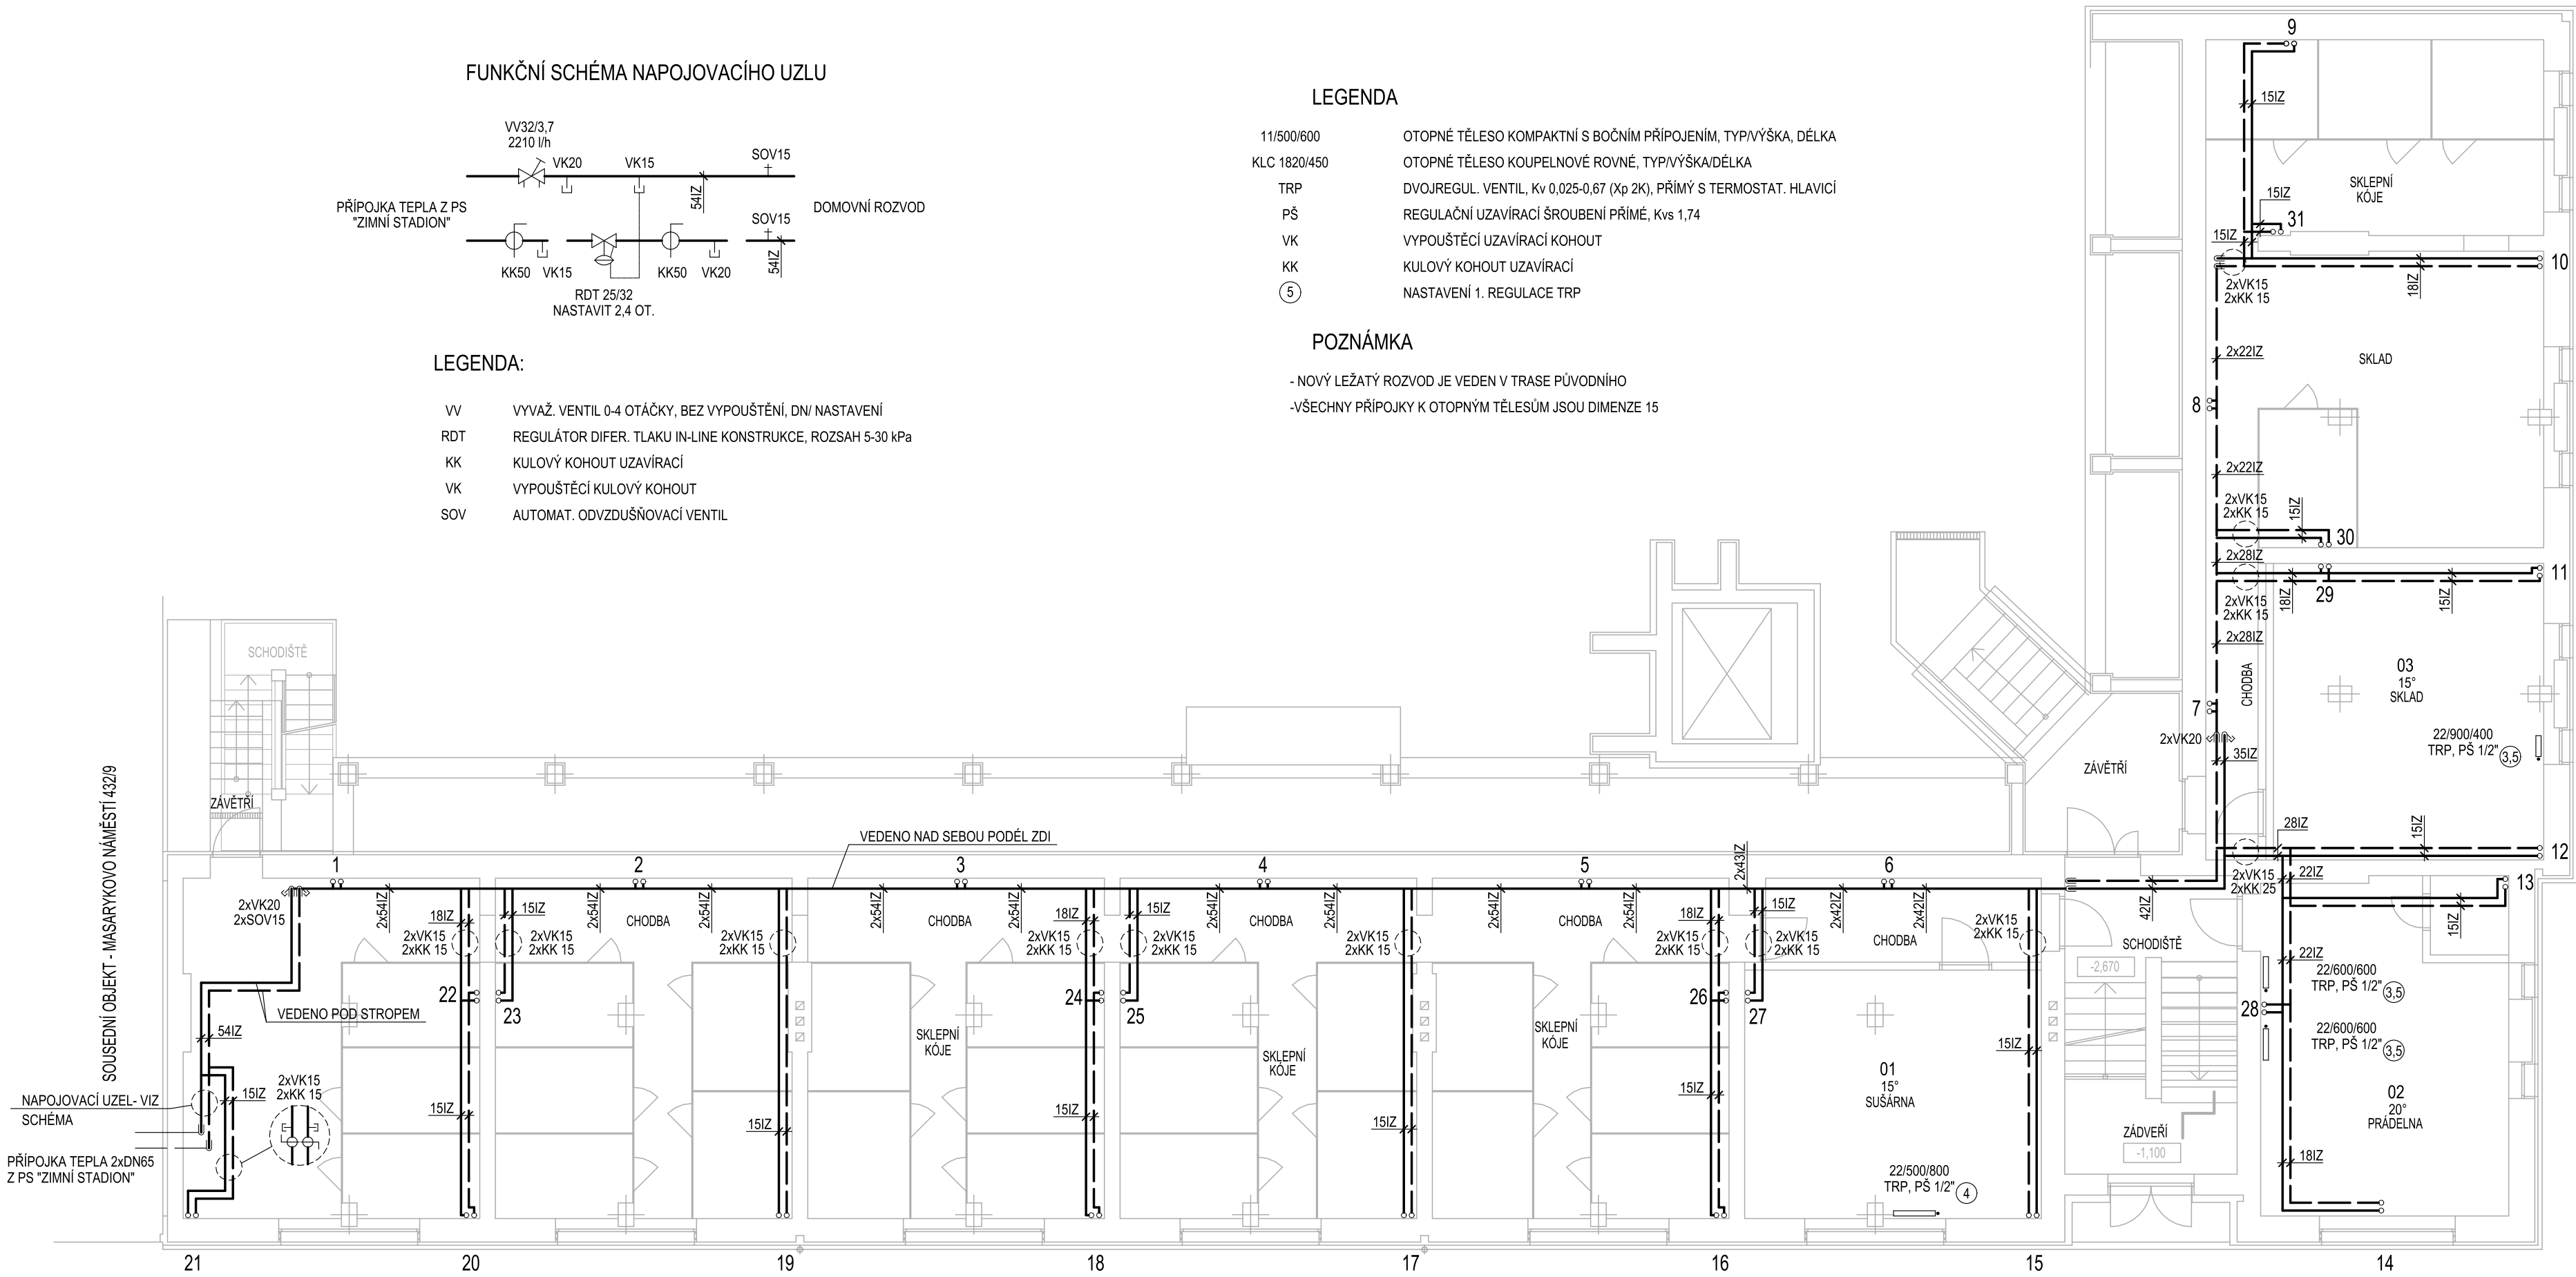

STAVEBNÍK MĚSTO KOPŘIVNICE, ŠTEFÁNKOVA 1163/12, 742 21 KOPŘIVNICE	ZHOTOVIL ENERGO - STEEL ENERGETICKÉ A PROJEKČNÍ CENTRUM VŘESINSKÁ 66/54 708 00 OSTRAVA - PORUBA ING. JIŘÍ NĚMEC	PROJEKTANT RADIM ŠELONG Václavovická 252 739 34 Václavovice - Šenov ČKAIT 1102557
STAVBA STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU - MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 650/11, KOPŘIVNICE- SO 02		ZAK. ČÍSLO 473/2019
OBSAH PŮDORYS 1.S		STUPEŇ DSP + DPS
DĚL D.1.4.2 - VYTÁPĚNÍ		MĚŘÍTKO 1:100 DATUM 12/2019 VÝKRES Č. D.1.4.2 - 101 KOPIE Č.