


R1.6 – /stávající rozvaděč/ – doplnění

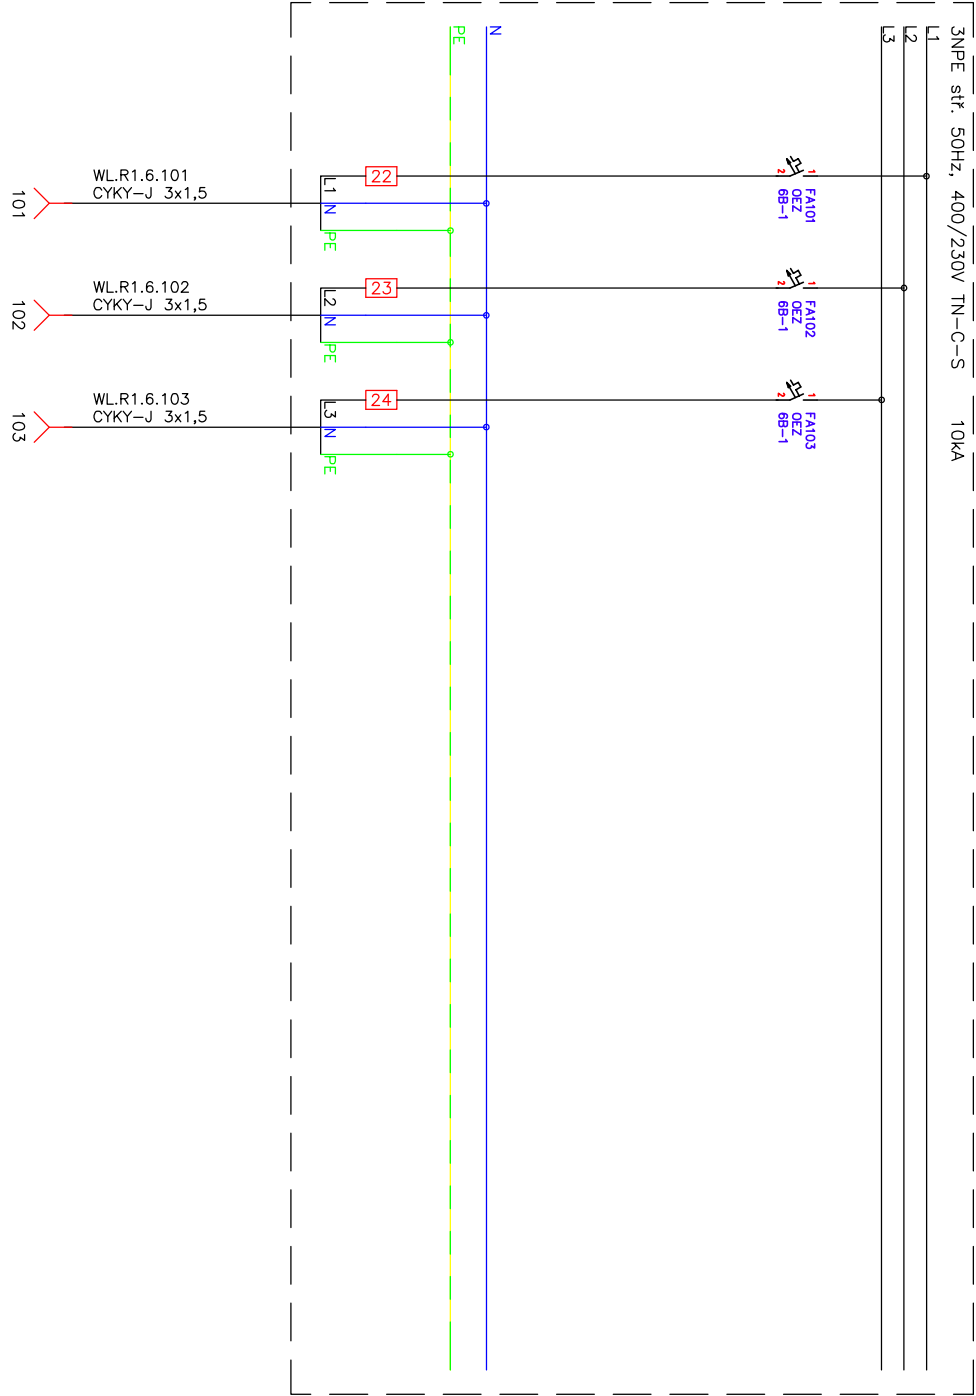


REKUPERACE
/1.04/

REKUPERACE
/1.07/


REKUPERACE
/1.08/

R2.2 – doplnění

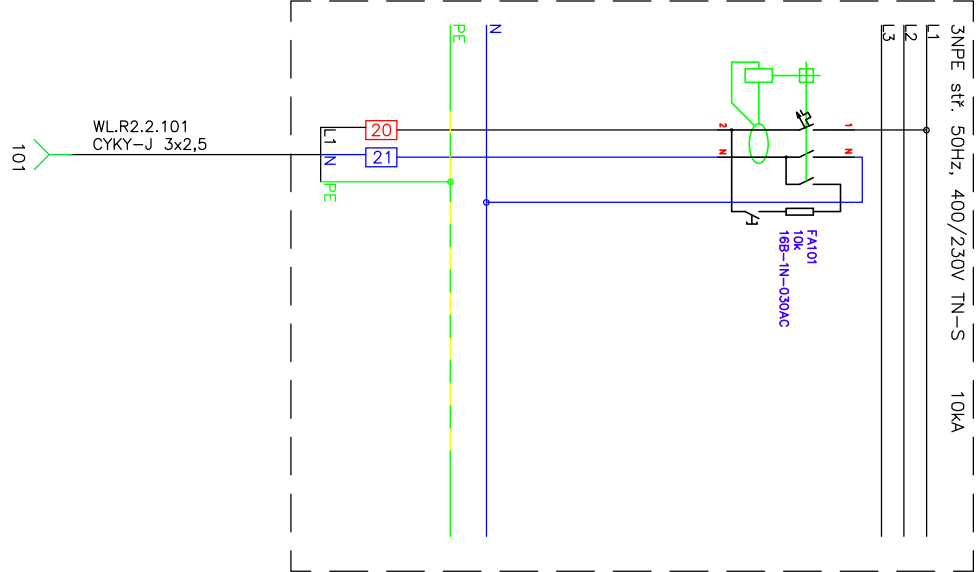

OSOUŠEČ RUKOU
/2.18/

R2.4 – doplnění

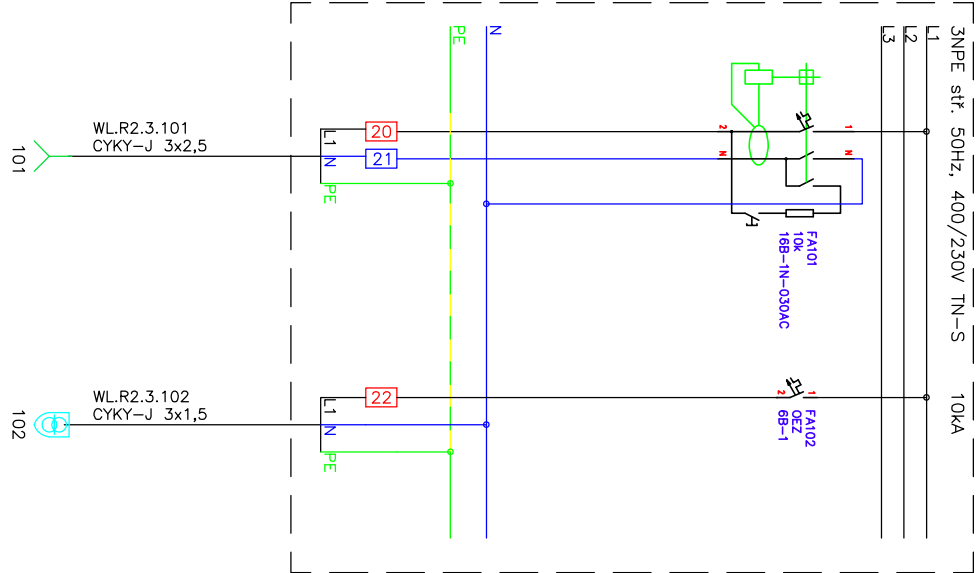

OSOUŠEČ RUKOU
/2.31/

ZDROJ PISOÁRY
/2.32/

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE:

Rozvodné soustavy:
– 3NPE stř. 50Hz, 400/230V TN–S
Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude zajištěna v souladu s ČSN 33 2000–4–41 ed.3,
ČSN 33 2000–5–54 ed.3, a souvisejícími normami podle odkazů v těchto normách.
Ochrana při poruše je zajištěna ochranným pospojováním a automatickým odpojením od zdroje.
Ochrana před nebezpečným dotykem bude zajištěna izolací živých částí, kryty nebo předělkami.
Zásuvkové okruhy (do 32A včetně) jsou navíc doplněny o doplňkovou ochranu proudovým chráničem
s vybavovacím proudem 30mA.

AKCE	LETNÍ STADION				
	rekonstrukce sociálních zařízení a šaten na tribuně				
VYPRACOVAL	RADIM BLAŽÁK		KONTROLOVAL	RADIM BLAŽÁK	
MÍSTO	Kopřivnice, ul. Komenského 830/29, parc. č. 2432, k.ú. Kopřivnice				PARCE
INVESTOR	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice				
ČÁST	D.1.4.2	DATUM	10/2020	ZAKÁZKA	2020/160
				STUPEŇ	DSP/DPS
				FORMÁT	2xA4
ČÁST	SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA				ČÍSLO VÝKRESU
PŘÍLOHA	Rozvaděč R1.6, R2.2, R2.4 - doplnění přístrojů				D.1.4.2-10

Radim Blažák, Dolany 589, 783 16 Dolany, mobil: 777 578 306, email: info@elektroblatnak.cz